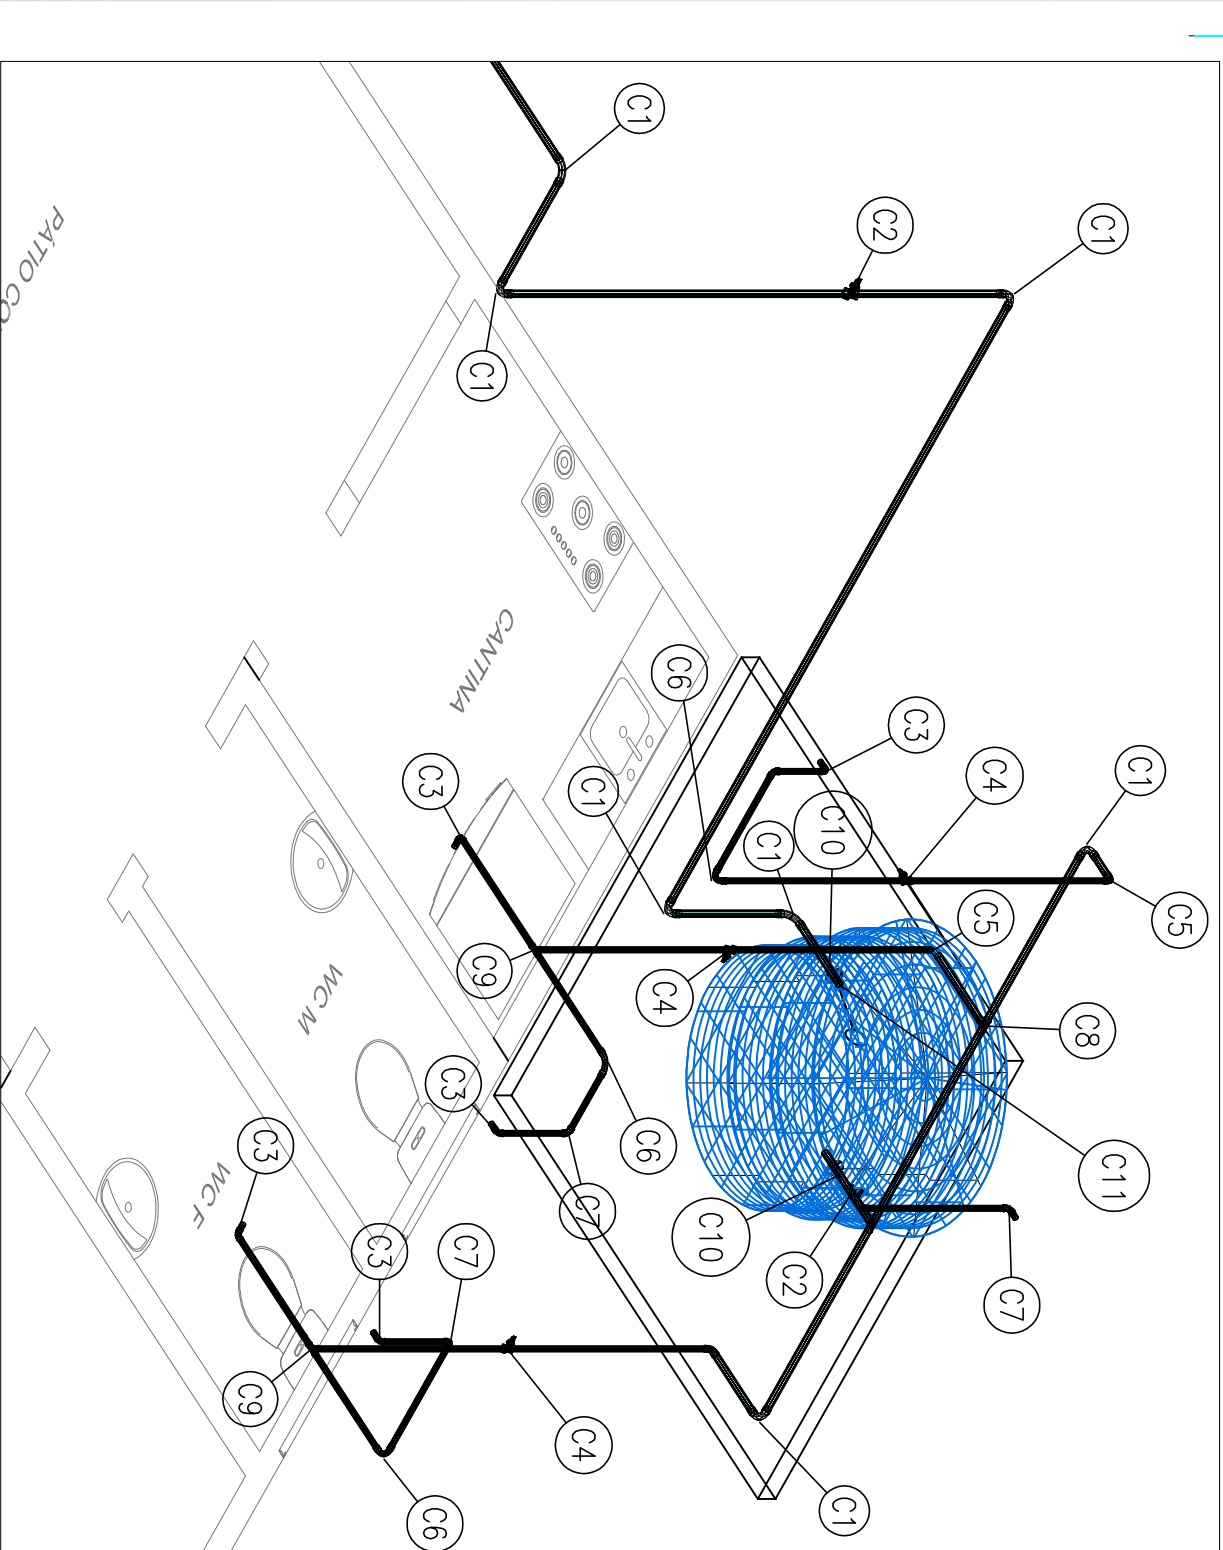


# PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

## ESCALA


1/50






SEM

## ESCALA

## DETALHE TÍPICO

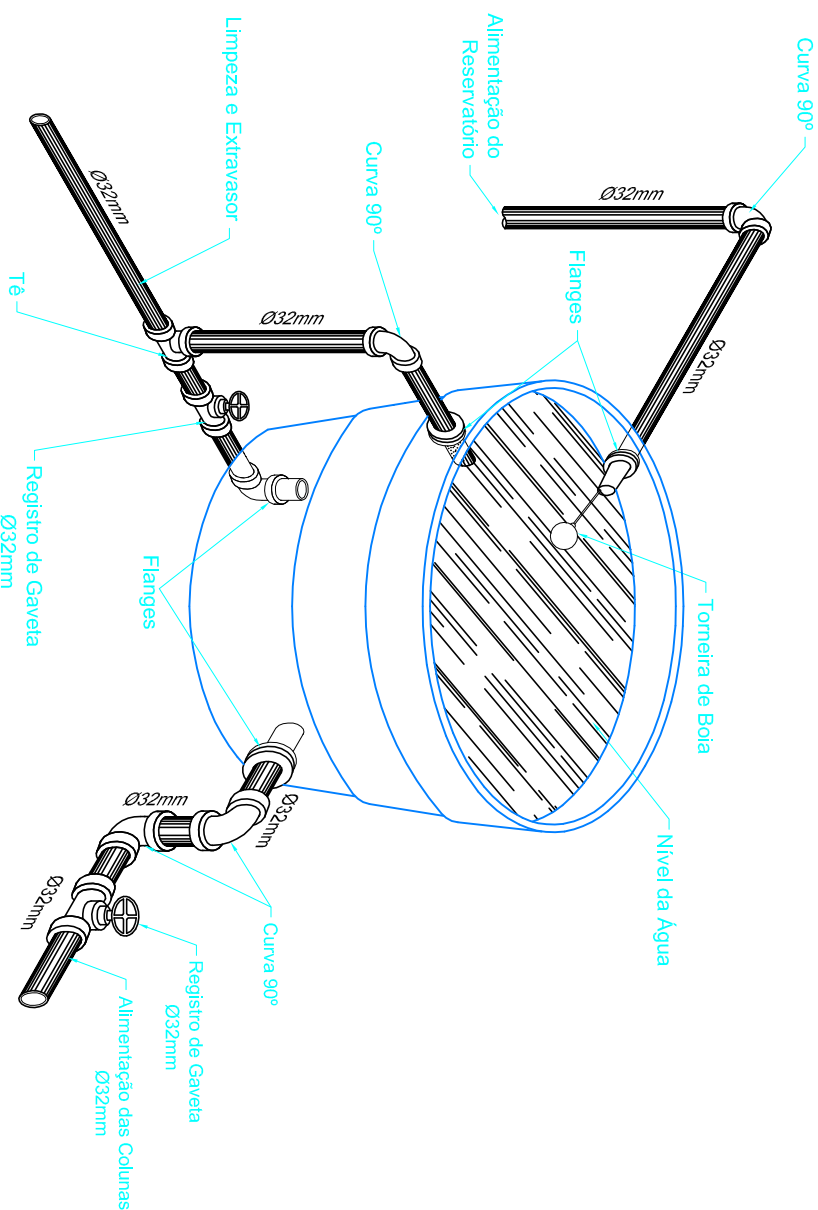


PVC Soldavel marrom	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Junte 90 25mm (Unidade/sem Ponto)</li> <li>• - Junte 90 com base 25mm/1,72" (Unidade/sem Ponto)</li> <li>• - Acople de bico C/ bico de anel C-40 32mm x 1" (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - Curva 90 25mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - Curva 90 32mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - Junte de relungo 32x25mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - T 25mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - T 32mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - T 4 de relungo 32x25mm (Unif/sem Ponto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Junte 90 25mm (Unidade/sem Ponto)</li> <li>- Junte 90 com base 25mm/1,72" (Unidade/sem Ponto)</li> <li>- Acople de bico C/ bico de anel C-40 32mm x 1" (Unif/sem Ponto)</li> <li>- Curva 90 25mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>- Curva 90 32mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>- Junte de relungo 32x25mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>- T 25mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>- T 32mm (Unif/sem Ponto)</li> <li>- T 4 de relungo 32x25mm (Unif/sem Ponto)</li> </ul>
<h3>Registros, Válv., Hid</h3>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Torção Bico para Coto de 3/4" 6" (Unidade/sem Ponto)</li> <li>• - Registro de Coto base 1" (Unif/sem Ponto)</li> <li>• - Registro de Coto base 3/4" (Unif/sem Ponto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Torção Bico para Coto de 3/4" 6" (Unidade/sem Ponto)</li> <li>- Registro de Coto base 1" (Unif/sem Ponto)</li> <li>- Registro de Coto base 3/4" (Unif/sem Ponto)</li> </ul>
<h3>Caixas Diversos</h3>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reservatório 1.000 litros -- (Unidade/sem Ponto)</li> </ul>
<h3>PRUMADAS</h3>	
	<p>Apio Frio</p>
<h3>TUBULAÇÃO</h3>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubo PVC Soldado morom NBR 5648/pe C719 25mm (Unidade)</li> <li>- Tubo PVC Soldado morom NBR 5648/pe C719 32mm (Unidade)</li> <li>- Tubo PVC Soldado morom NBR 5648/pe C719 (Unif/sem Ponto)</li> </ul>
<h3>LEGENDA</h3>	
<p>RES-CR = Registro</p> <p>TLAV = Torção para Lento</p> <p>TPM = Torção para Frio</p> <p>TS = Vaso Sanitário</p>	<p>REGISTRO = Registro</p> <p>TORÇÃO PARA LENTO = Torção para Lento</p> <p>TORÇÃO PARA FRI = Torção para Frio</p> <p>VASO SANITÁRIO = Vaso Sanitário</p>

**DETALHE 3D EM VISTA ISOMÉTRICA**

SEM

## ESCALA

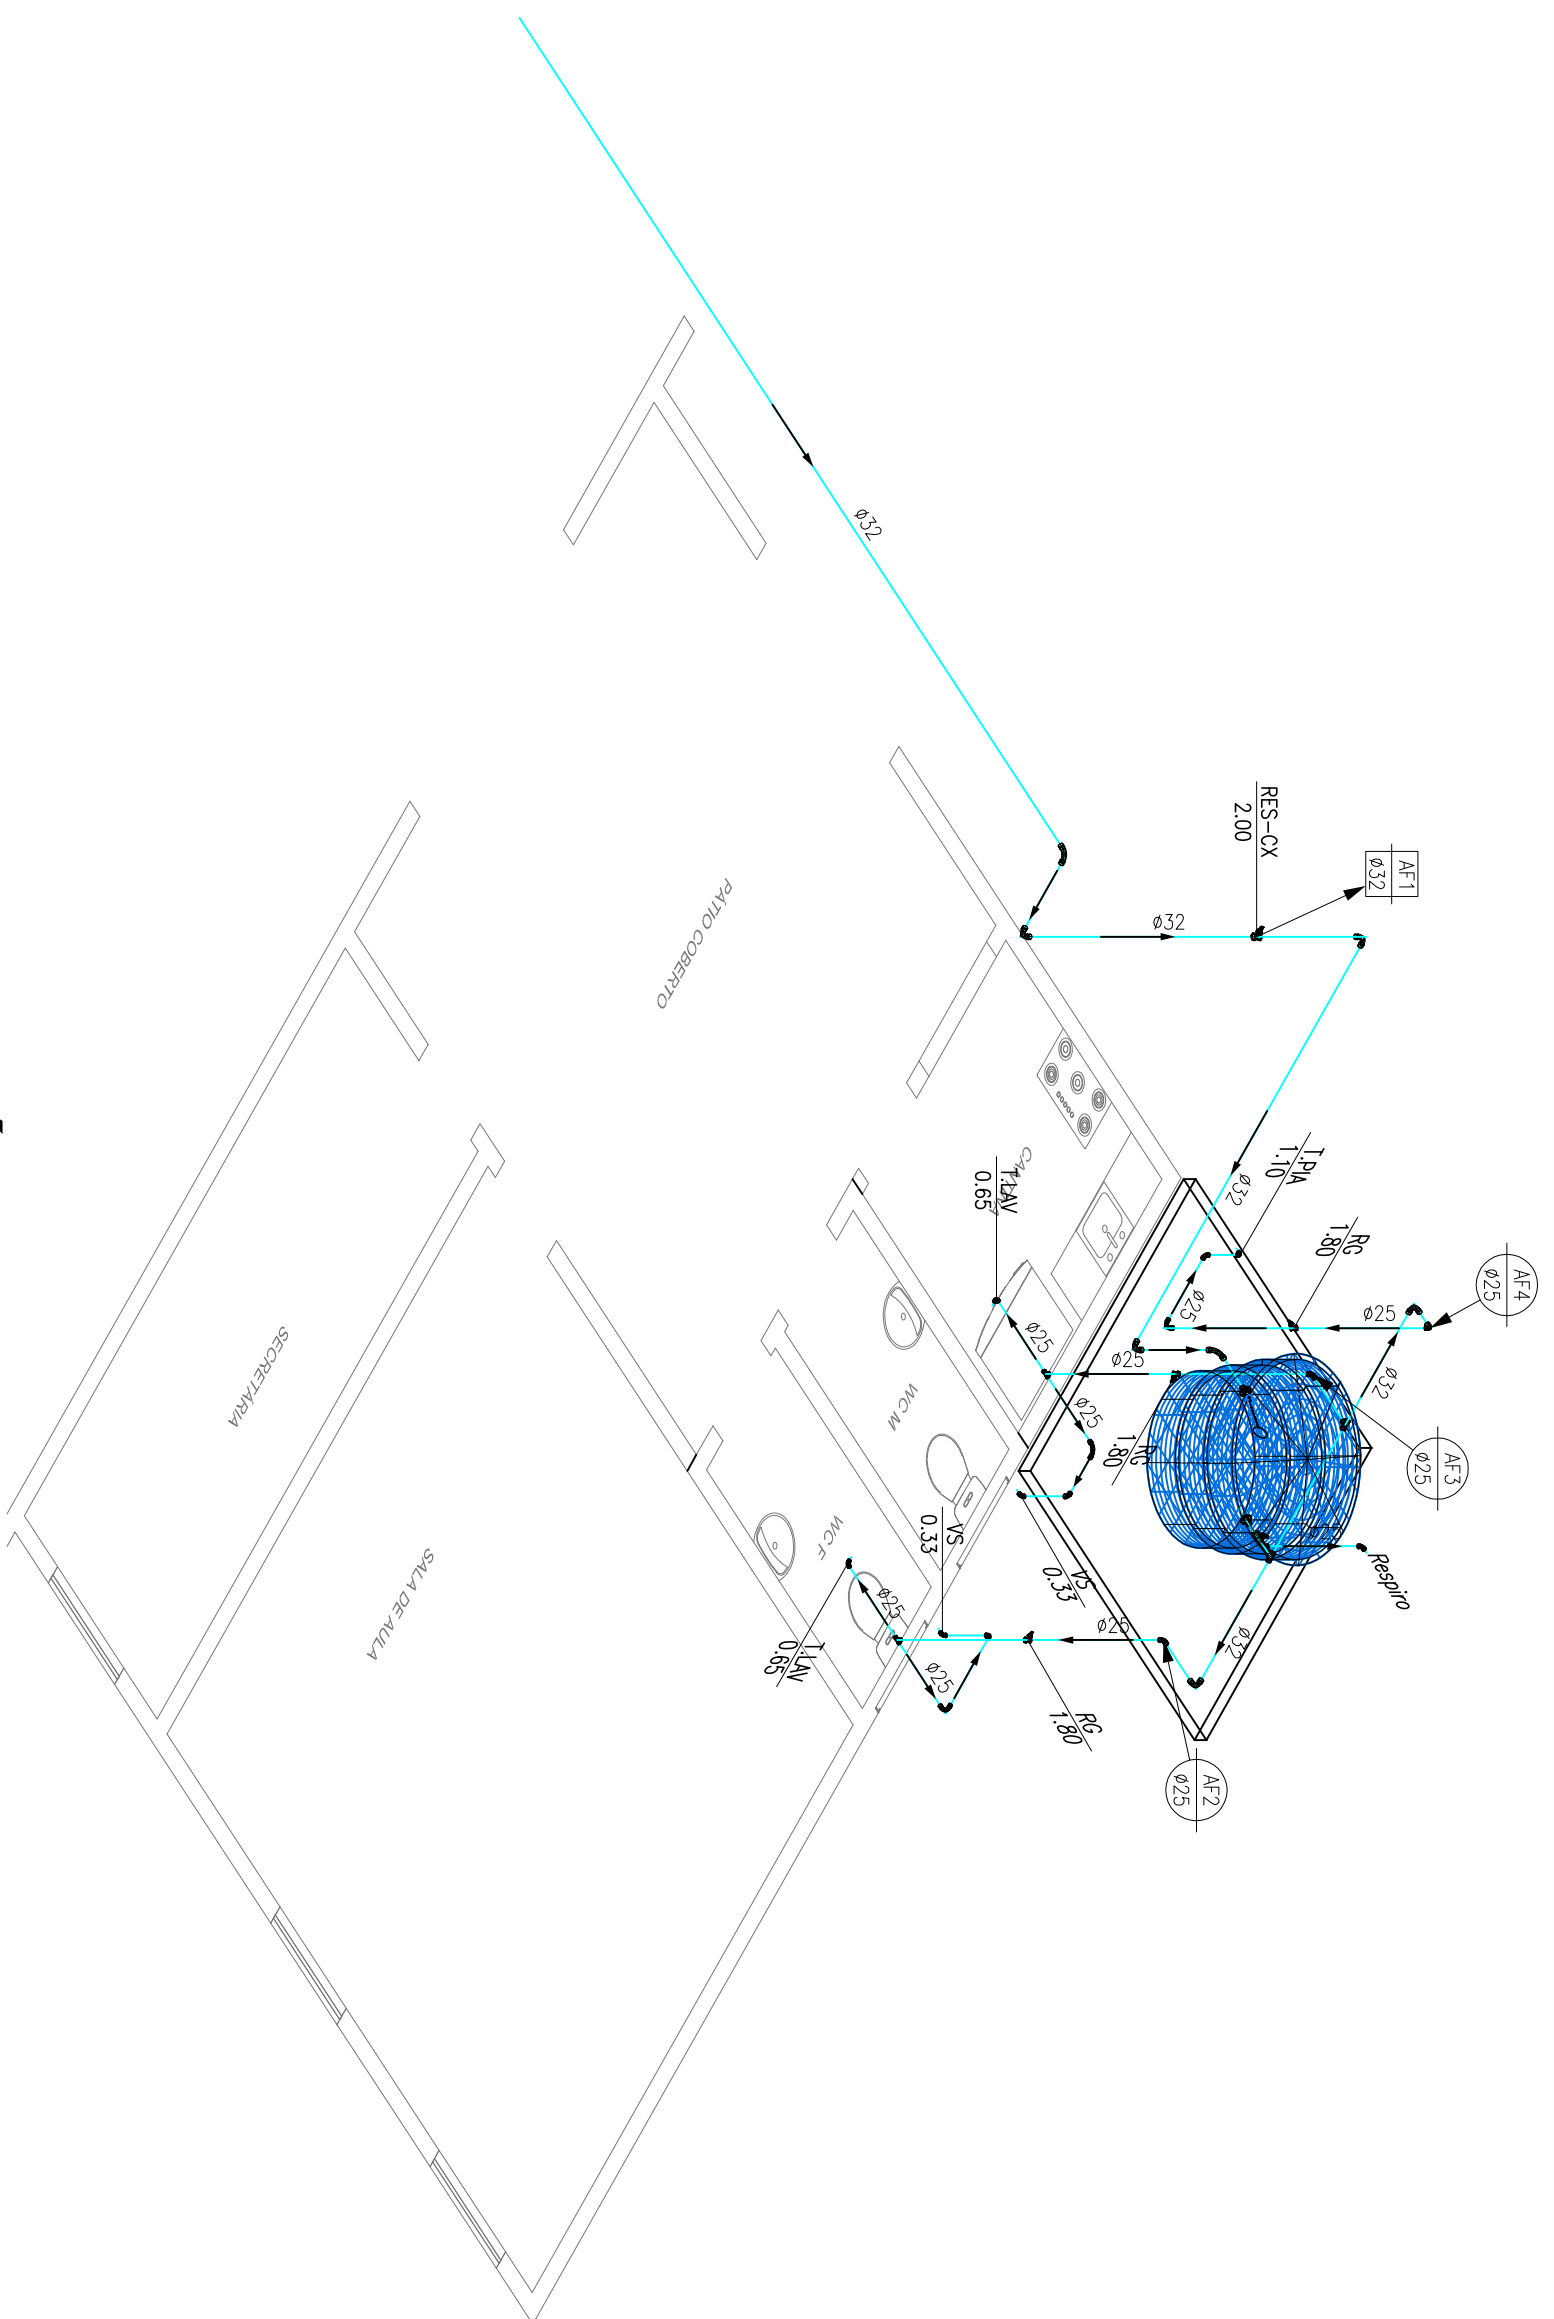


**DETALHE UNIFILAR EM VISTA ISOMÉTRICA**

SEM

## ESCALA

LEGENDA:

		<b>TÍTULO</b> LITURGIA EDUCACIONAL, CIVILIZADA, COELHO		<b>DATA</b> JAN/2026	
<b>PROPOSTA DE</b> PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE		<b>AUTOR</b> - FELIPE RIBEIRO CPMEL Nº 1173 (2026)		<b>INDICAÇÃO</b> 1º PRÊMIO	
<b>PROPOSTA DE</b> BENEDITO LEITE - MA		<b>INDICAÇÃO</b> 1º PRÊMIO		<b>INDICAÇÃO</b> 1º PRÊMIO	
<b>PROPOSTA DE</b> PROJETO DE INSTALAÇÃO DE BARRACÃO		<b>INDICAÇÃO</b> 1º PRÊMIO		<b>INDICAÇÃO</b> 1º PRÊMIO	