


PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/MA.	CÓDIGO	VERSÃO
		PT.DT.PDN.03.01.002	01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO	FIM
		ANO/2025	CONDICIONADO

DESENHOS TÉCNICOS

PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - MA	CÓDIGO	VERSÃO
		PT.DT.PDN.03.01.002	01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO	FIM
		ANO/2025	CONDICIONADO

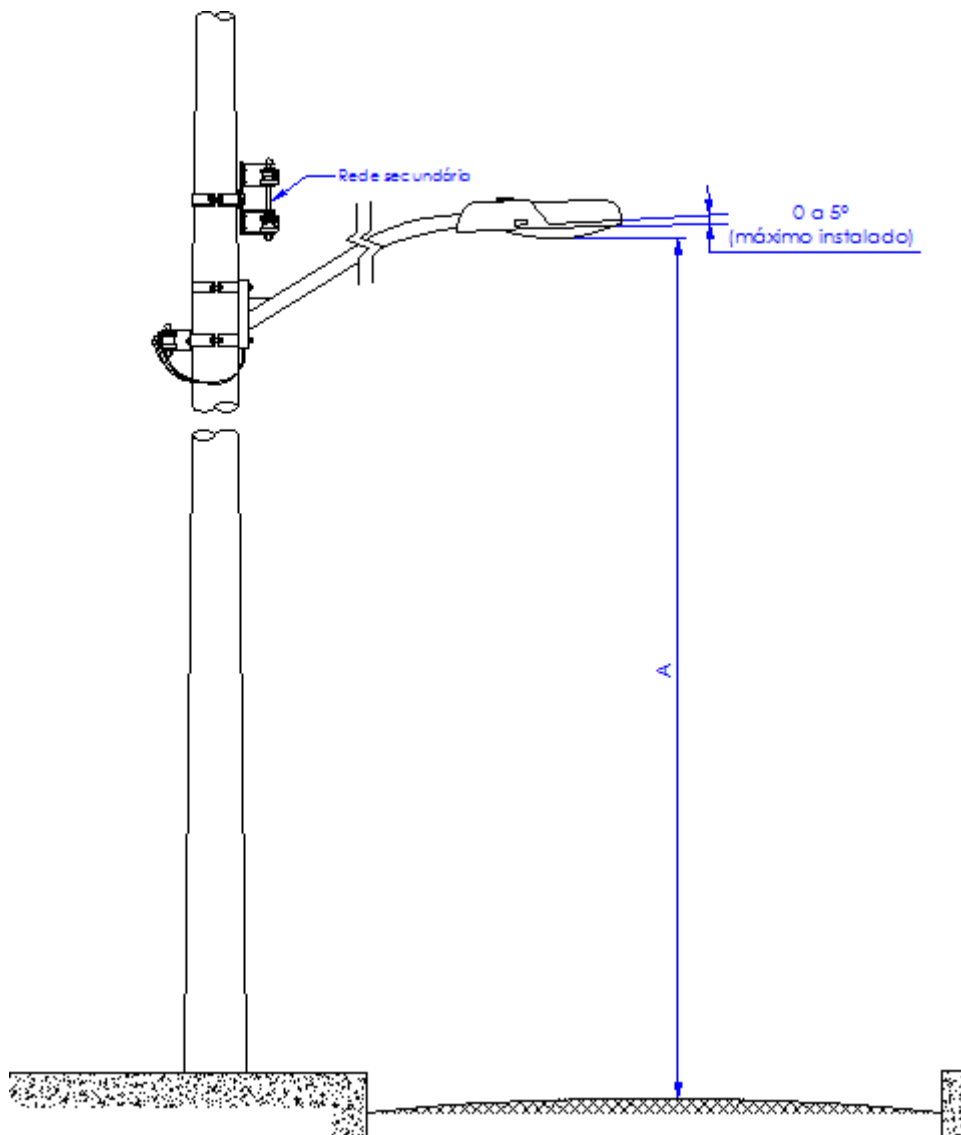


Alturas de Montagem (mm)	
A	Tipos de vias (Conforme NBR 5101)
7000	Vias secundárias
8000	Vias locais e vias normais
9000	Vias de ligação e vias principais

Notas:

1. Dimensões em milímetros (mm).

001.	Iluminação pública - Distâncias padronizadas	Páginas 01 / 06
------	--	--------------------

PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - MA	CÓDIGO	VERSÃO
		PT.DT.PDN.03.01.002	01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO	FIM
		ANO/2025	CONDICIONADO

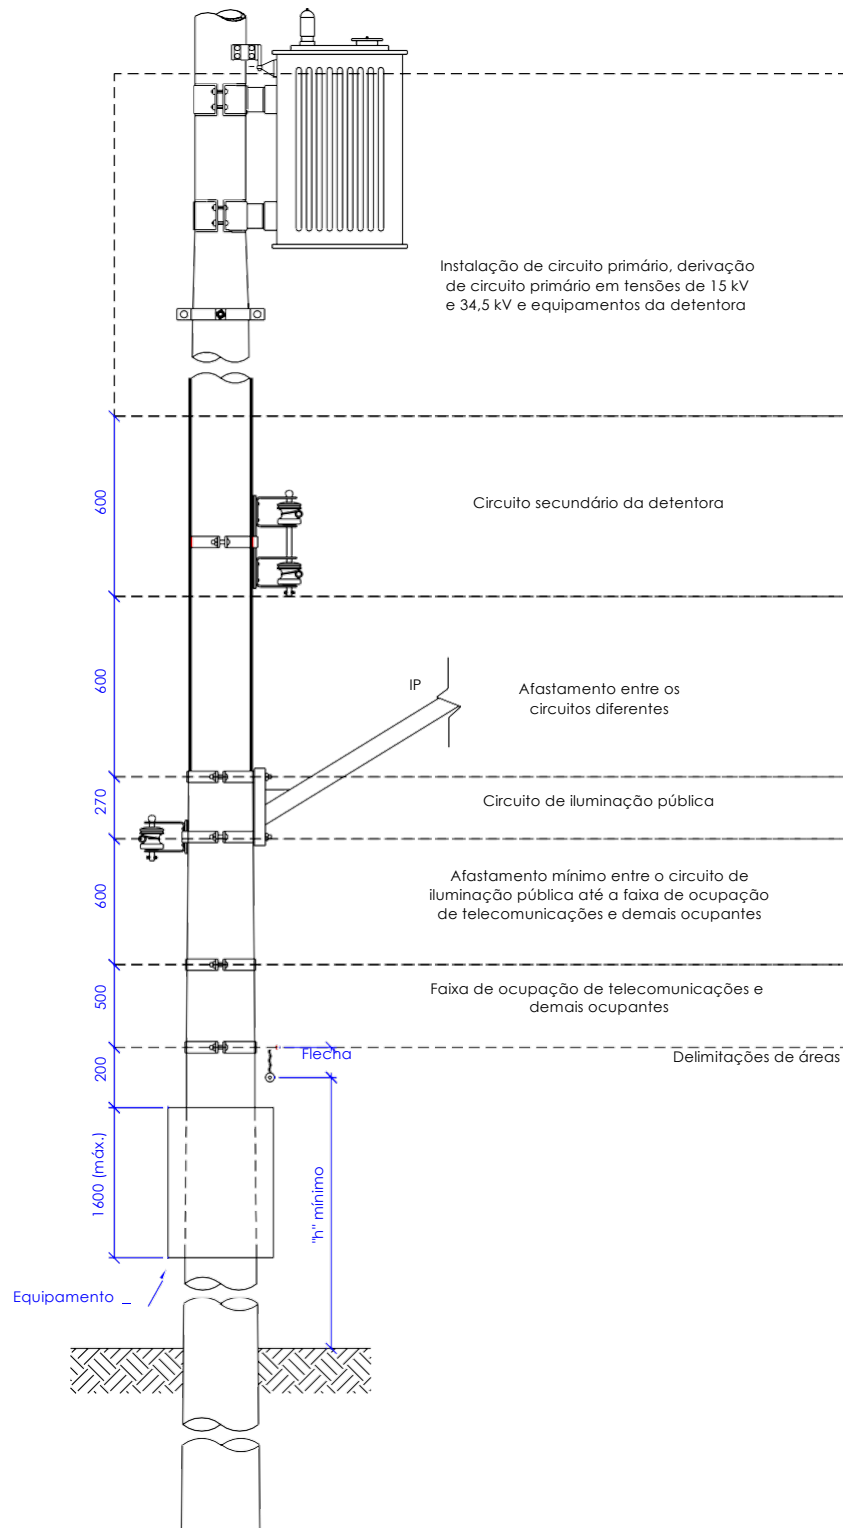


Notas:

1. Dimensões em milímetros.

002.	Afastamentos mínimos – Ocupação com rede primária, secundária e iluminação pública	Páginas 02 / 06
------	--	--------------------


PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - MA	CÓDIGO	VERSÃO
		PT.DT.PDN.03.01.002	01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO	FIM
		ANO/2025	CONDICIONADO

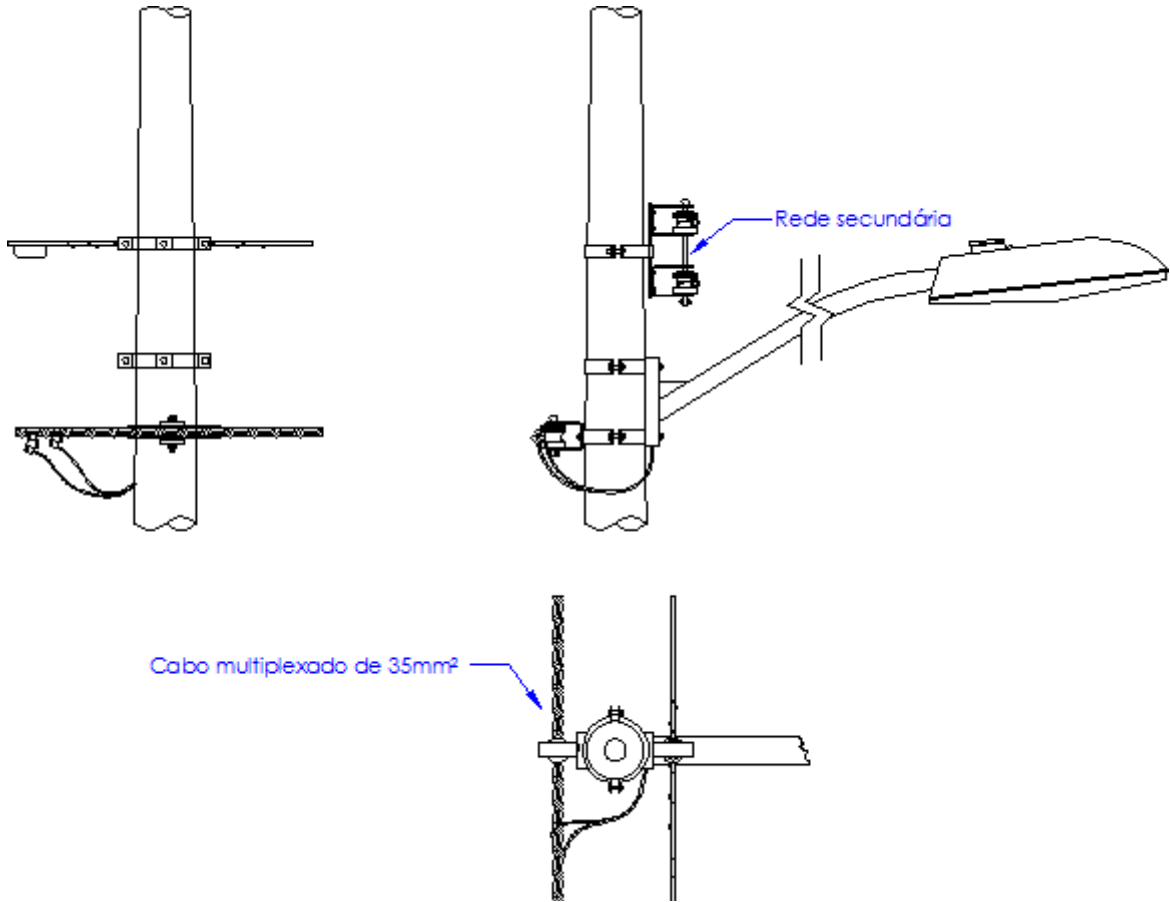

Notas:

1. Dimensões em milímetros.

PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGulares DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA	CÓDIGO PT.DT.PDN.03.01.002	VERSÃO 01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO ANO/2025	FIM CONDICIONADO

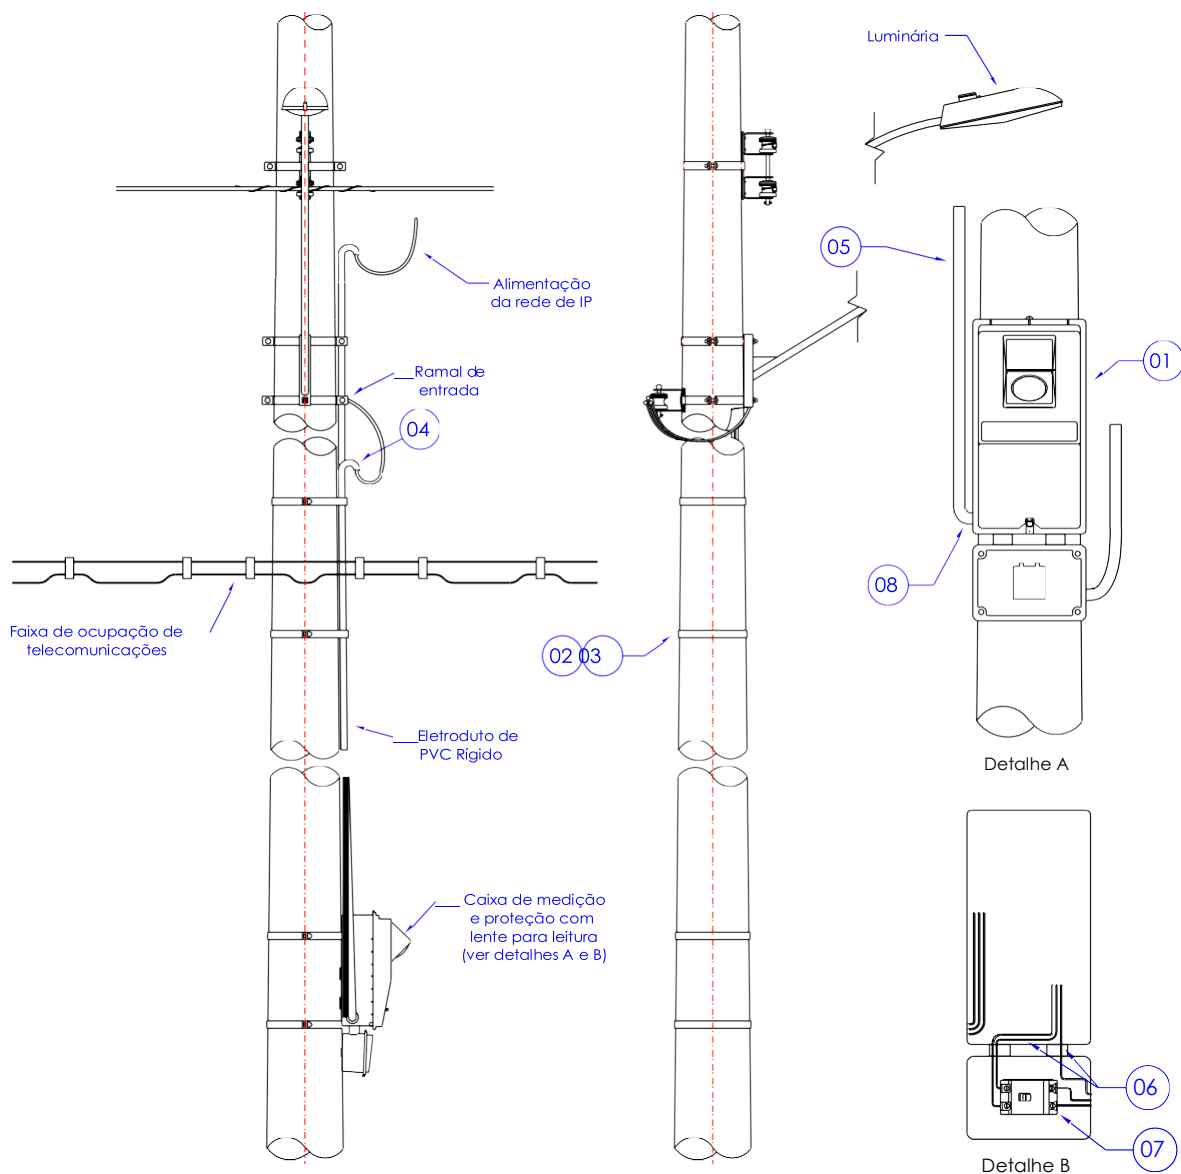


Item	Descrição	Unid.
01	Caixa de medição e proteção com lente para leitura	pç
02	Fita de aço	m
03	Feixa de aço	pç
04	Curva	pç
05	Eletroduto de PVC rígido	pç
06	Cabo multiplexado 35mm ²	m
07	Disjuntor	pç
08	Sistema de vedação	pç

Notas:

1. A caixa para medição e proteção com lente para leitura deve ser instalada a uma altura de 4 metros do solo.

004.	Medição de iluminação pública – Poste da Distribuidora (exclusivo EQUATORIAL-MA)	Páginas 04 / 06
------	--	--------------------

PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - MA	CÓDIGO	VERSÃO
		PT.DT.PDN.03.01.002	01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO	FIM
		ANO/2025	CONDICIONADO

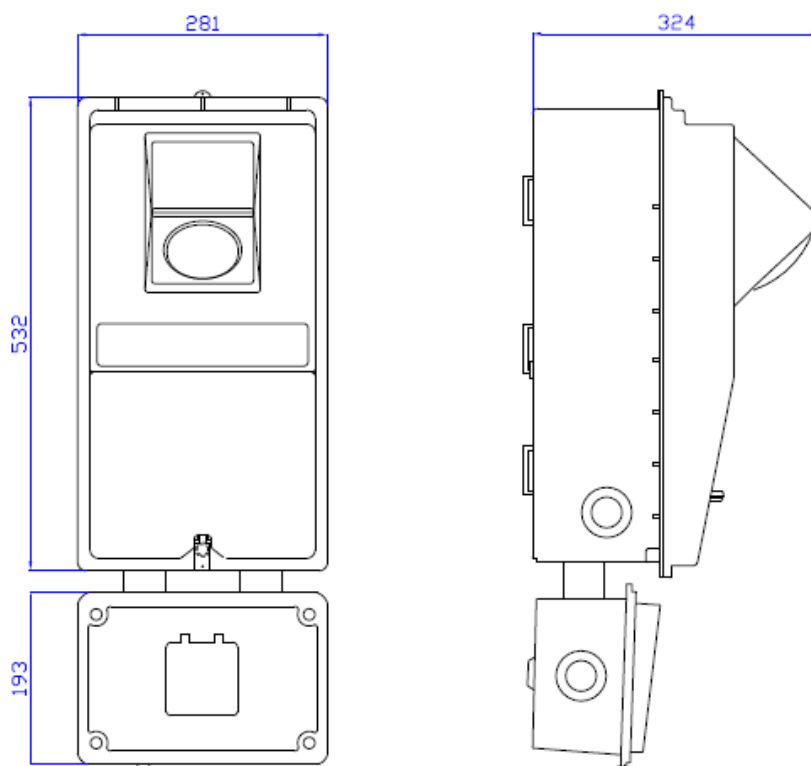


Notas:

1. Dimensões em milímetros;
2. Tolerâncias: $\pm 2,5\%$.

005.	Caixa polifásica com lente (exclusivo EQUATORIAL-MA)	Páginas 05 / 06
------	--	--------------------

PADRÃO TÉCNICO	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - MA	CÓDIGO	VERSÃO
		PT.DT.PDN.03.01.002	01
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO	FIM
		ANO/2025	CONDICIONADO

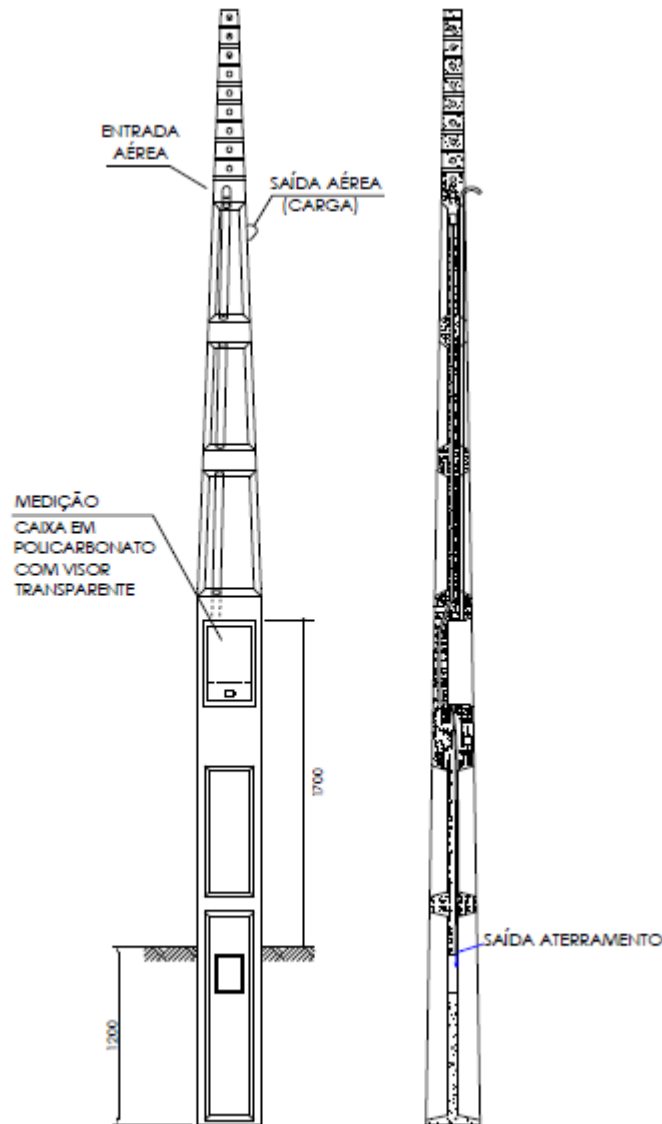

Notas:

1. O poste padrão deverá ser de fabricante homologado pela EQUATORIAL-MA. A lista de fabricantes está disponível no site da concessionária.
2. A entrada e a saída devem, preferencialmente, ser aéreas.
3. Deve ser confeccionado sistema de aterramento para o poste (1 haste 2,40 metros)
4. O dimensionamento deverá ser conforme padrão de fornecimento individual BT vigente, levando em consideração a carga instalada total.

006.	Medição de iluminação pública – Poste Padrão (exclusivo EQUATORIAL-MA)	Páginas 06 / 06
------	--	--------------------