


[illegible]

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)	16,20	84,00	13,61
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	28,60	40,00	11,44
		TOTAL	25,05

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	8.62	100.00	8.62
Motores	9.11	54.00	4.92
		TOTAL	13.54

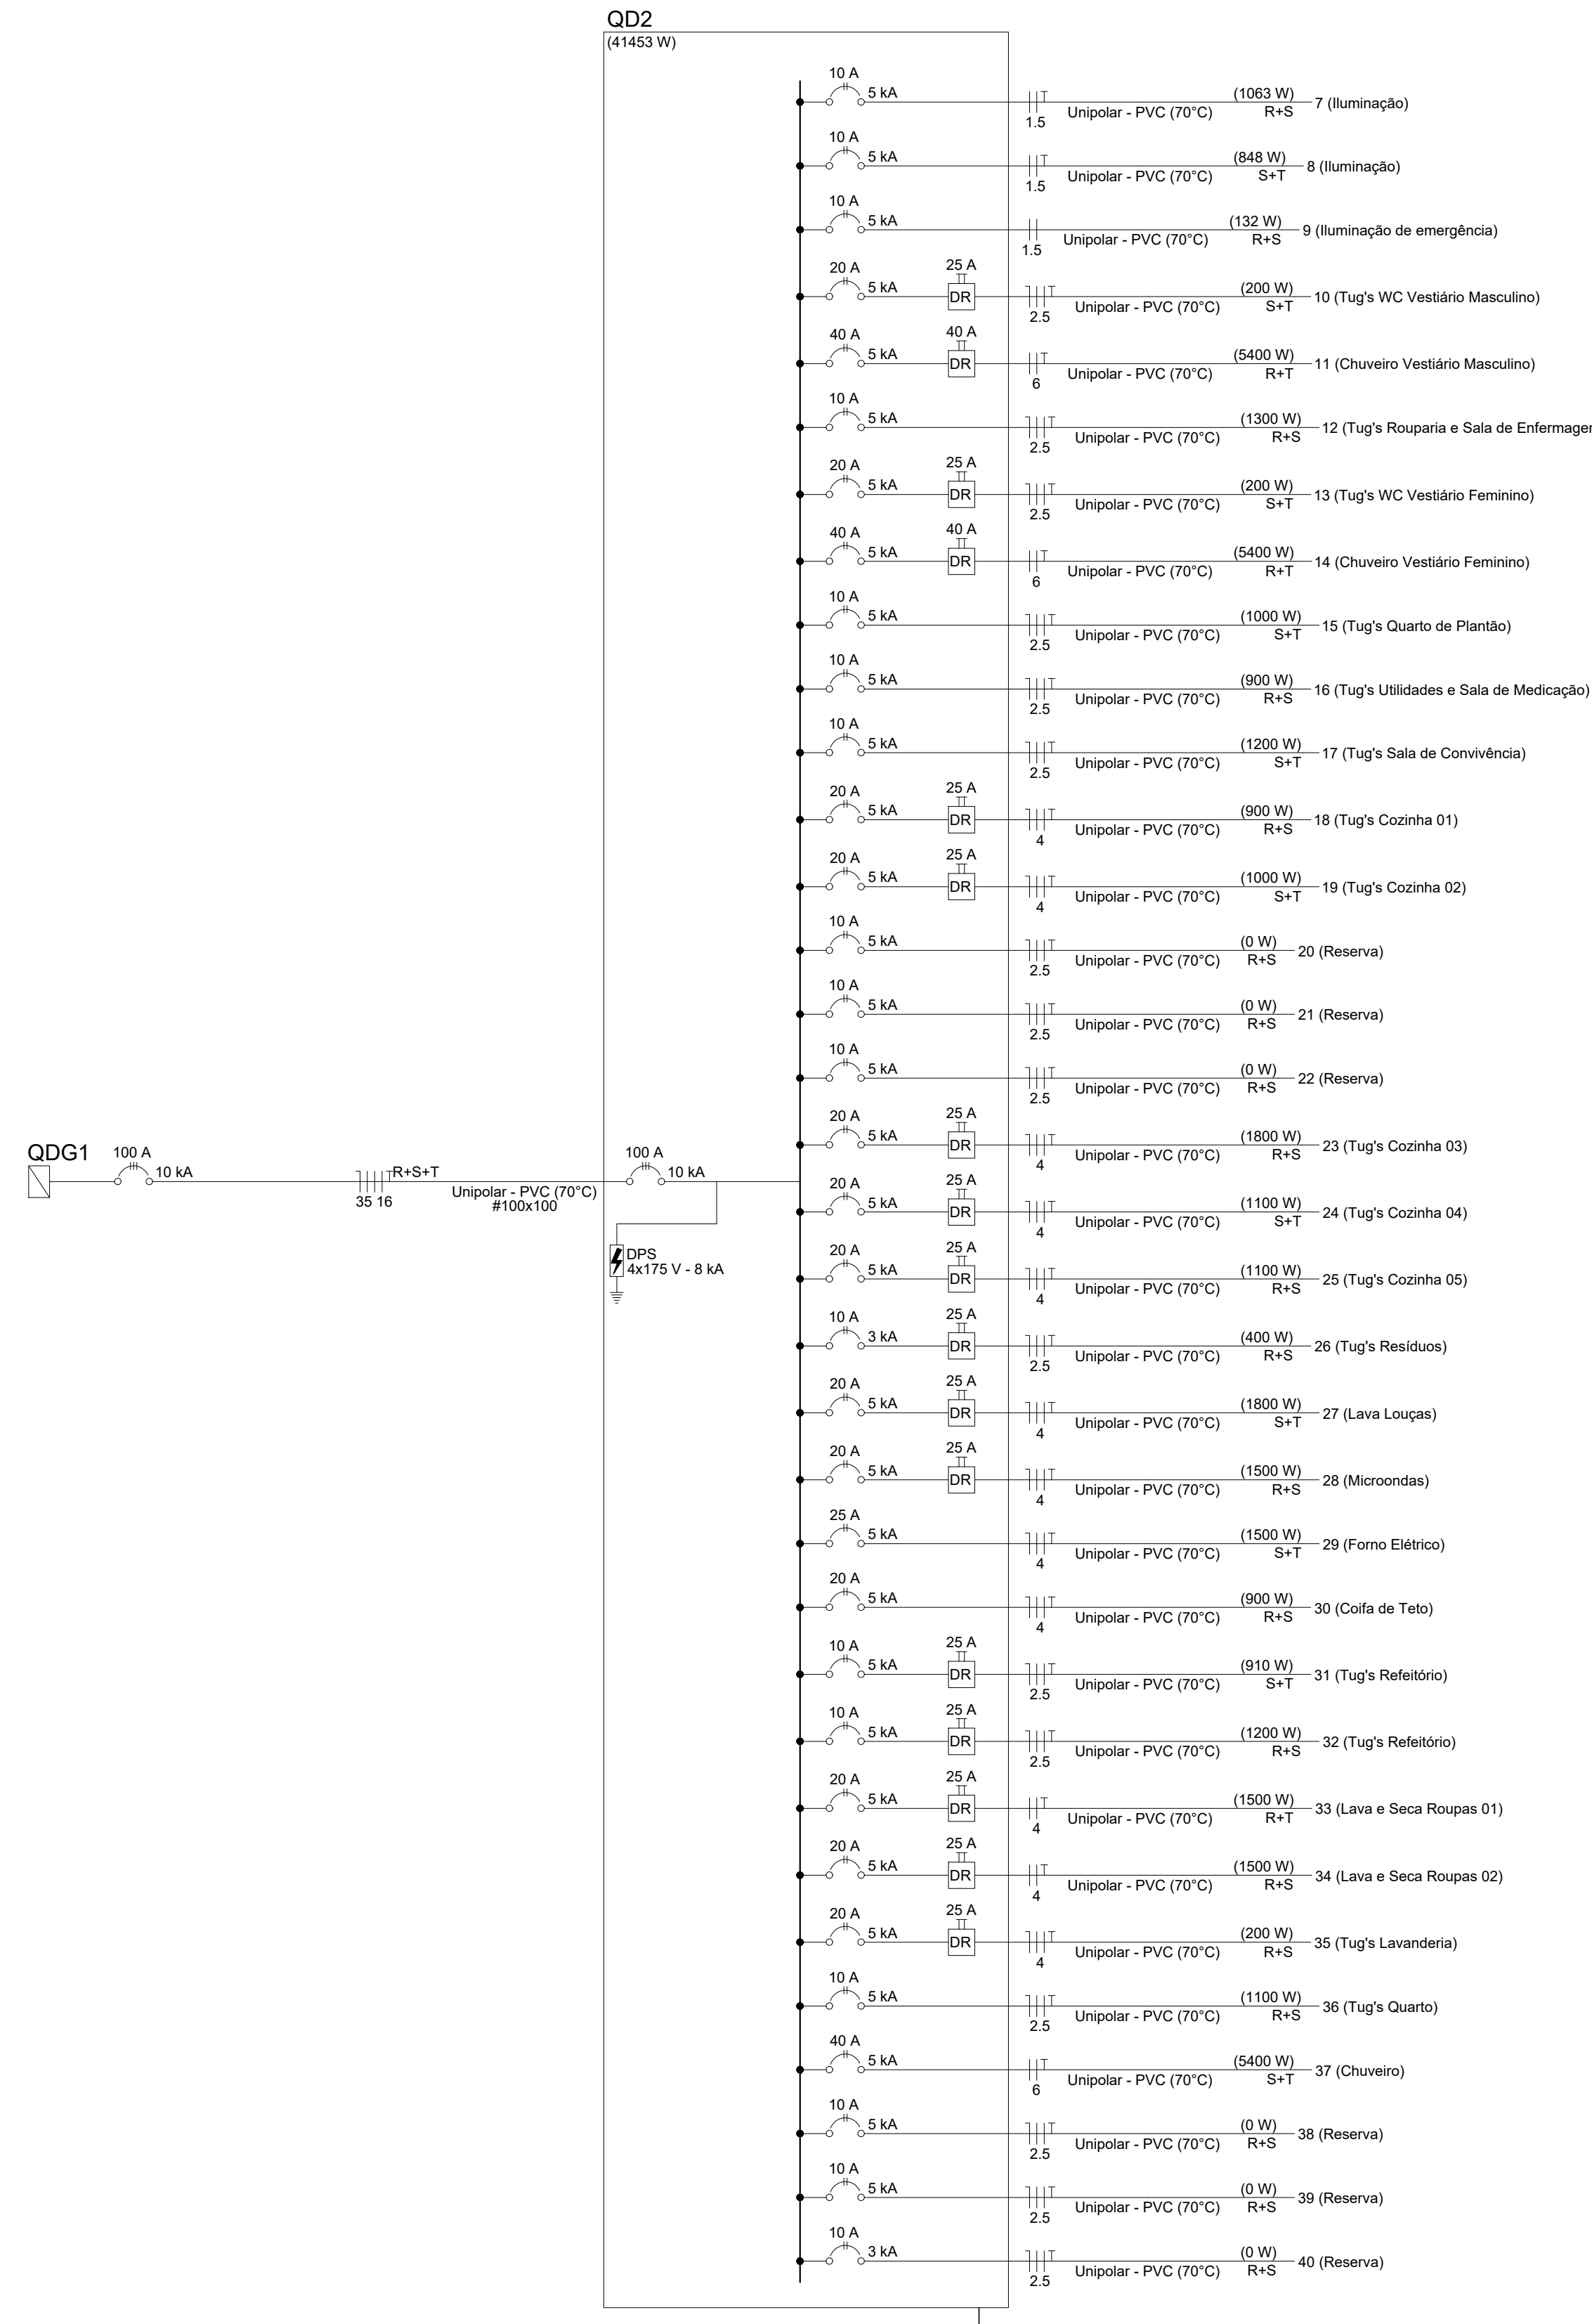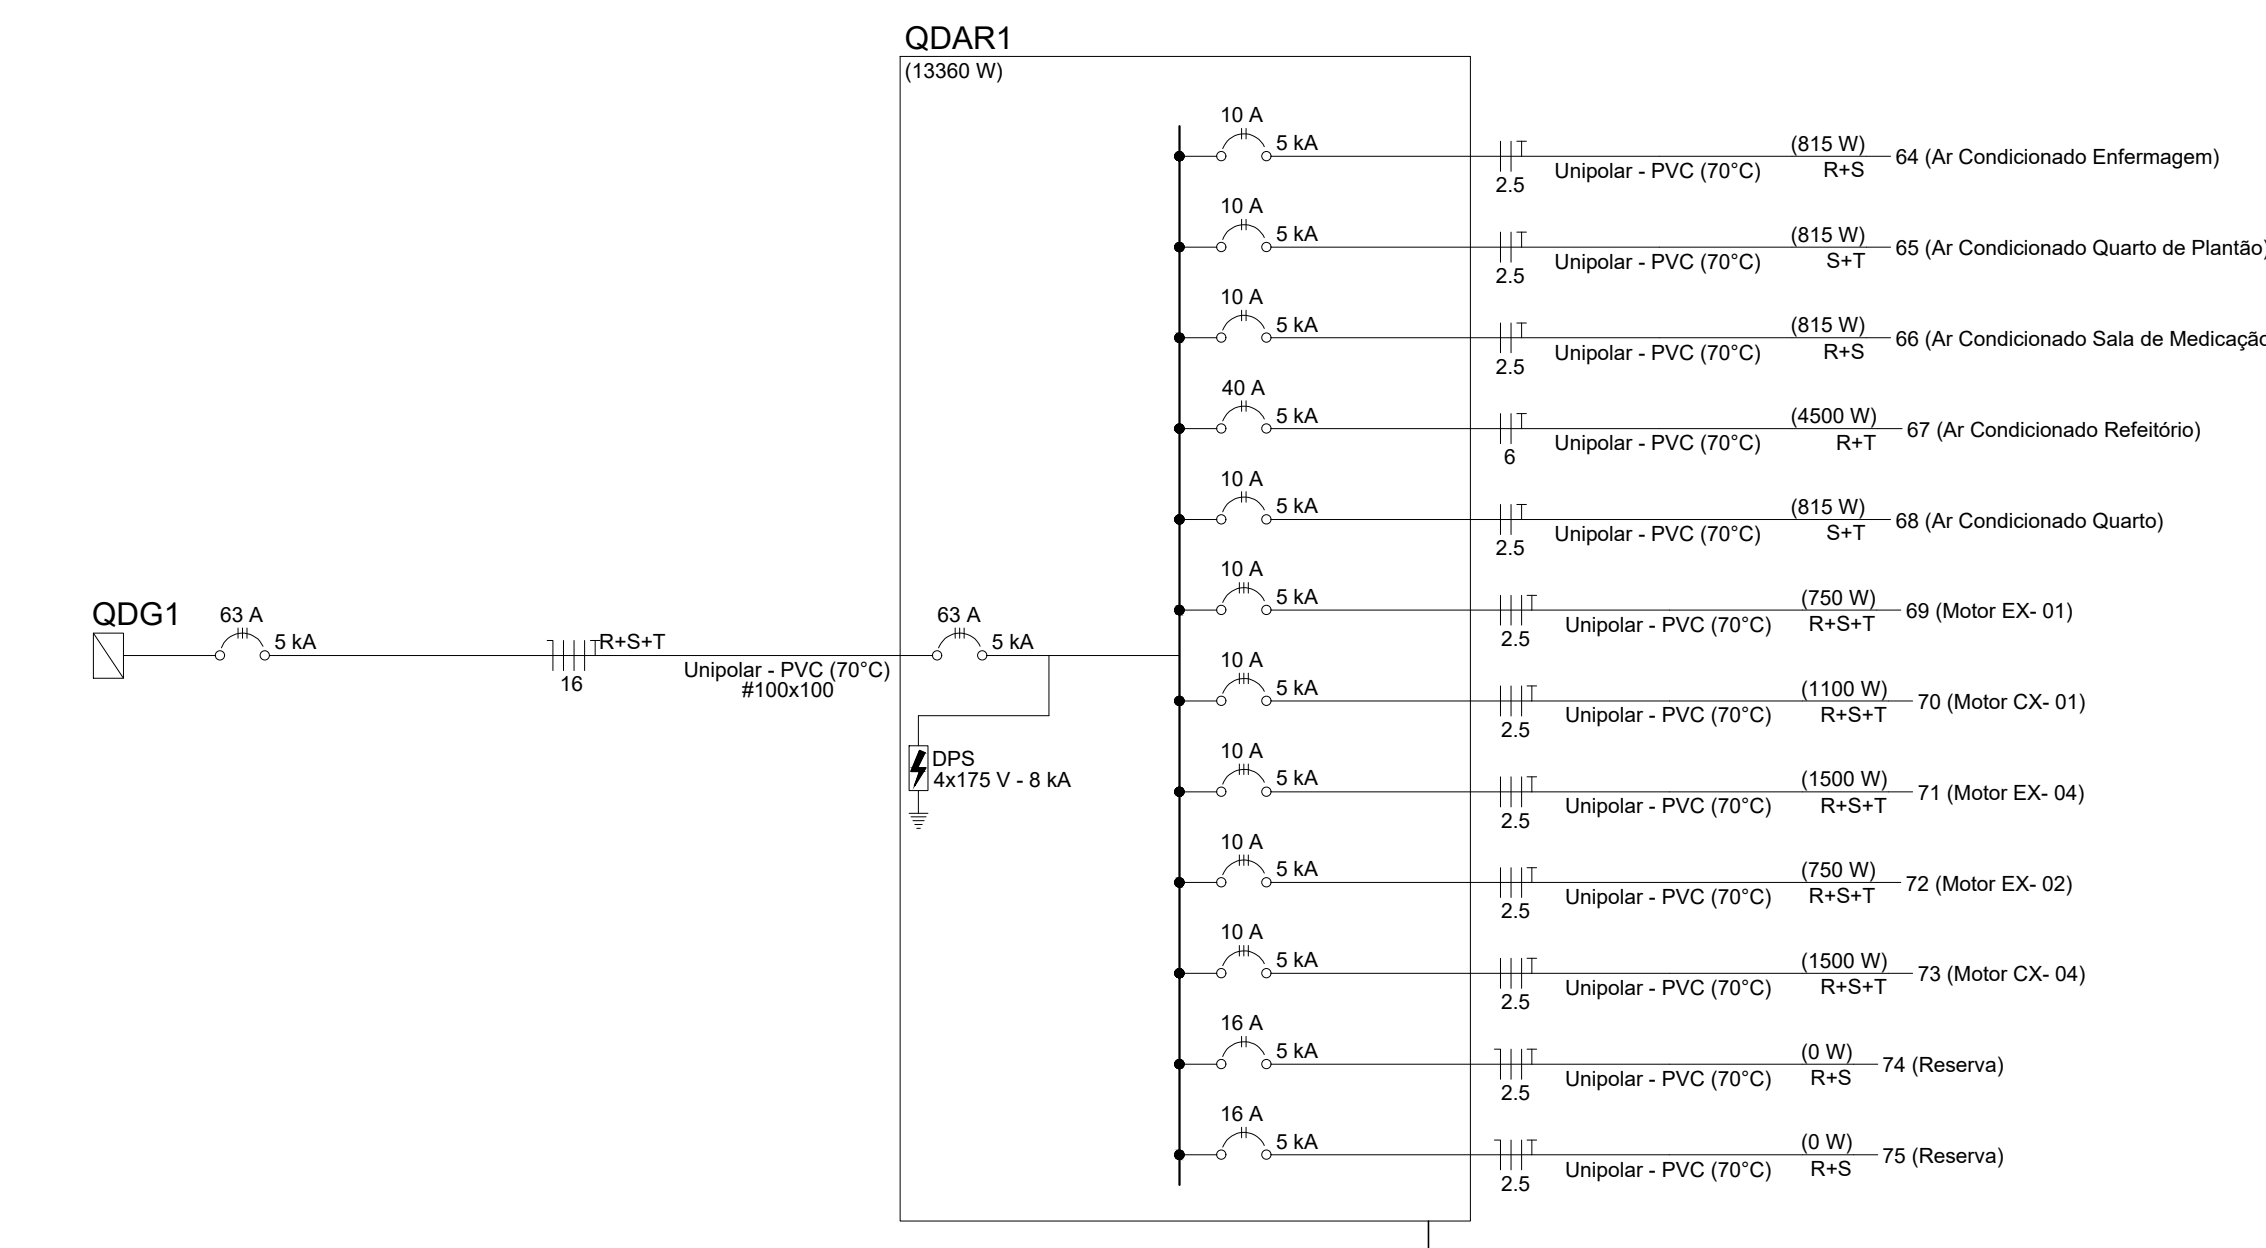

Circuito	Descrição	Esquema	Método de teste	Quanto de carga (ODAR) – TERREIRO												FCT (kPa)	FCA (%)	Ar (%)	Solo (mm²)	Ar (%)	Inc (%)	d/p (m)	
				Tensão (V)	Tornasada (V)			Quanto (V)	Fusível	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)								
					750	815	1050																
64	Ar Condicionado Enfermagem	F=F+T	B1	220 V	1			906	815	R-8	408	408				1,00	0,70	5,9	41	2,5	24,0	5	0,03
65	Ar Condicionado Sala de Plano	F=F+T	B1	220 V	1			906	815	R-8	408	408				1,00	0,70	5,9	41	2,5	24,0	5	0,03
66	Ar Condicionado Sala de Metacolor	F=F+T	B1	220 V	1			906	815	R-8	408	408				1,00	0,70	4,1	2,5	24,0	5	0,02	
67	Ar Condicionado Refeitório	F=F+T	B1	220 V	1			1.000	400	R-7	220	408	220			1,00	0,70	32,6	22,7	8	21,0	4	0,39
68	Ar Condicionado Quarto	F=F+T	B1	220 V	1			906	815	R-8	408	408				1,00	0,70	5,9	41	2,5	24,0	5	0,03
69	Motor Ex-04	3-F+T	B1	220 V	1			1.022	750	R-8+T	500	250	250			1,00	0,70	4,5	3,2	2,5	21,0	5	0,17
70	Motor Ex-05	3-F+T	B1	220 V	1			1.022	750	R-8+T	500	250	250			1,00	0,70	4,5	3,2	2,5	21,0	5	0,17
71	Motor Ex-06	3-F+T	B1	220 V	1			2.331	1.500	R-8+T	500	500	500			1,00	0,70	6,7	6,1	2,5	21,0	5	0,42
72	Motor Ex-07	3-F+T	B1	220 V	1			1.022	750	R-8+T	500	250	250			1,00	0,70	4,5	3,2	2,5	21,0	5	0,18
73	Motor Ex-08	3-F+T	B1	220 V	1			1.022	750	R-8+T	500	250	250			1,00	0,70	4,5	3,2	2,5	21,0	5	0,18
74	Reserva	2-F+H+T	B1	220V/12 V				0		R-8						1,00	0,00	0	0	2,5	21,0	5	0,00
75	Reserva	2-F+H+T	B1	220V/12 V				0		R-8						1,00	0,00	0	0	2,5	21,0	5	0,00
TOTAL					2	4	1	2	1	17,029	13,980		4832	3487	4832	1,00	0,00	0	0	2,5	21,0	5	0,00

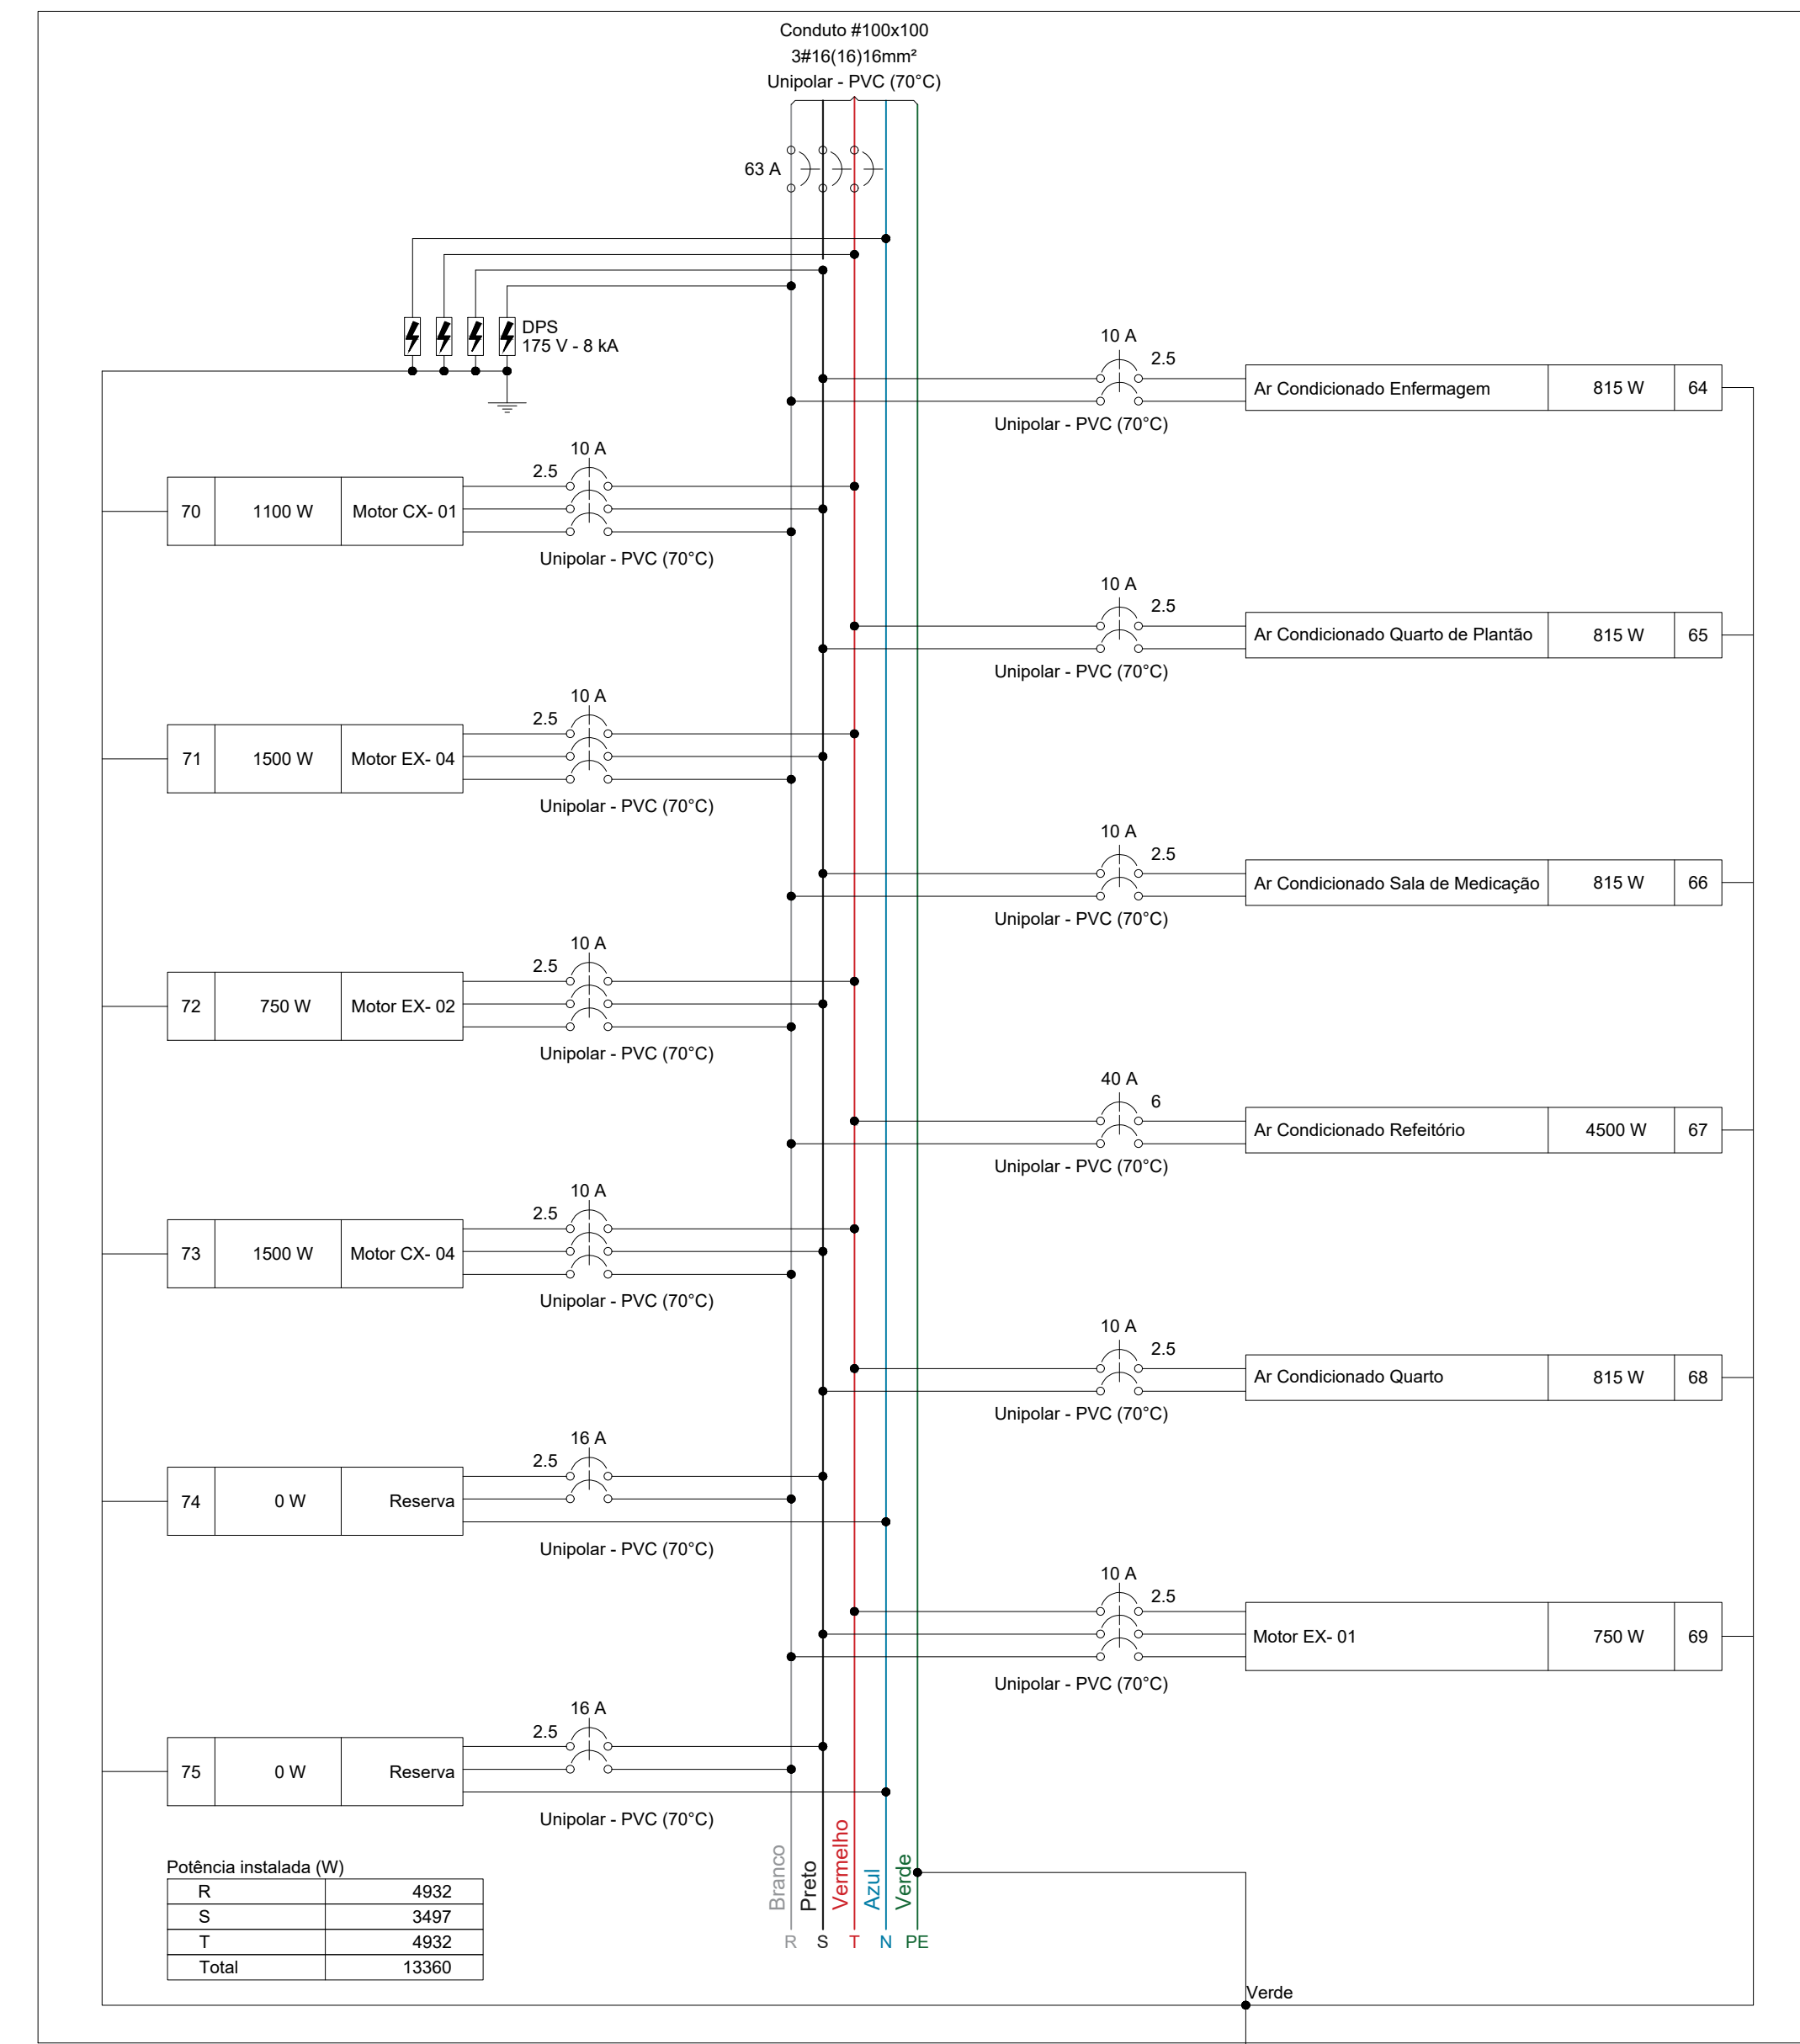

NOTA 01

PLOTRAR COLORIDO

ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO			PLANTA CHAVE DE SITUAÇÃO	
RO1	10/04/2025			
RO0	07/03/2025			
REVISÃO	DATA	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	
TÍTULO DO PROJETO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I e II MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE CEF1 00.334.544/0109-03 INSCRIÇÃO Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Esplanada das Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde CEP 70.059-900 - Brasília- DF				
TÍTULO DA PRANCHA			DESCRIÇÃO	
PROJETO ELÉTRICO			ELÉTRICO ART	
DESCRIÇÃO DA ETAPA			FOLHA Nº: 09/10	
QUADROS DE CARGAS DO PAVIMENTO TERREO				
NOME: PRANCHA - ARQUIVO JÚLIA VILELA DE FARIAS	REVISÃO	UNIDADE	07/03/2025	ESCALA: INDICADA
	RO0	CM 1/E	313914D	
AUTORIA INTELCTUAL			REGISTRO	FOLHA AD 114,80 x 94,19