

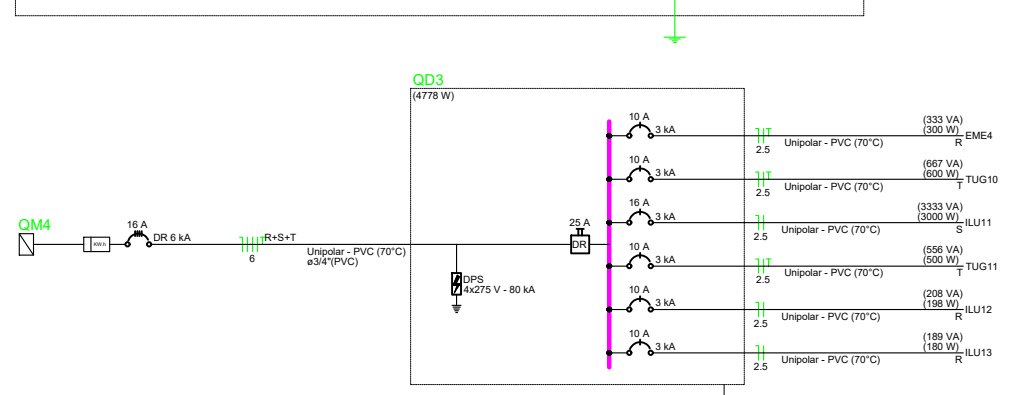


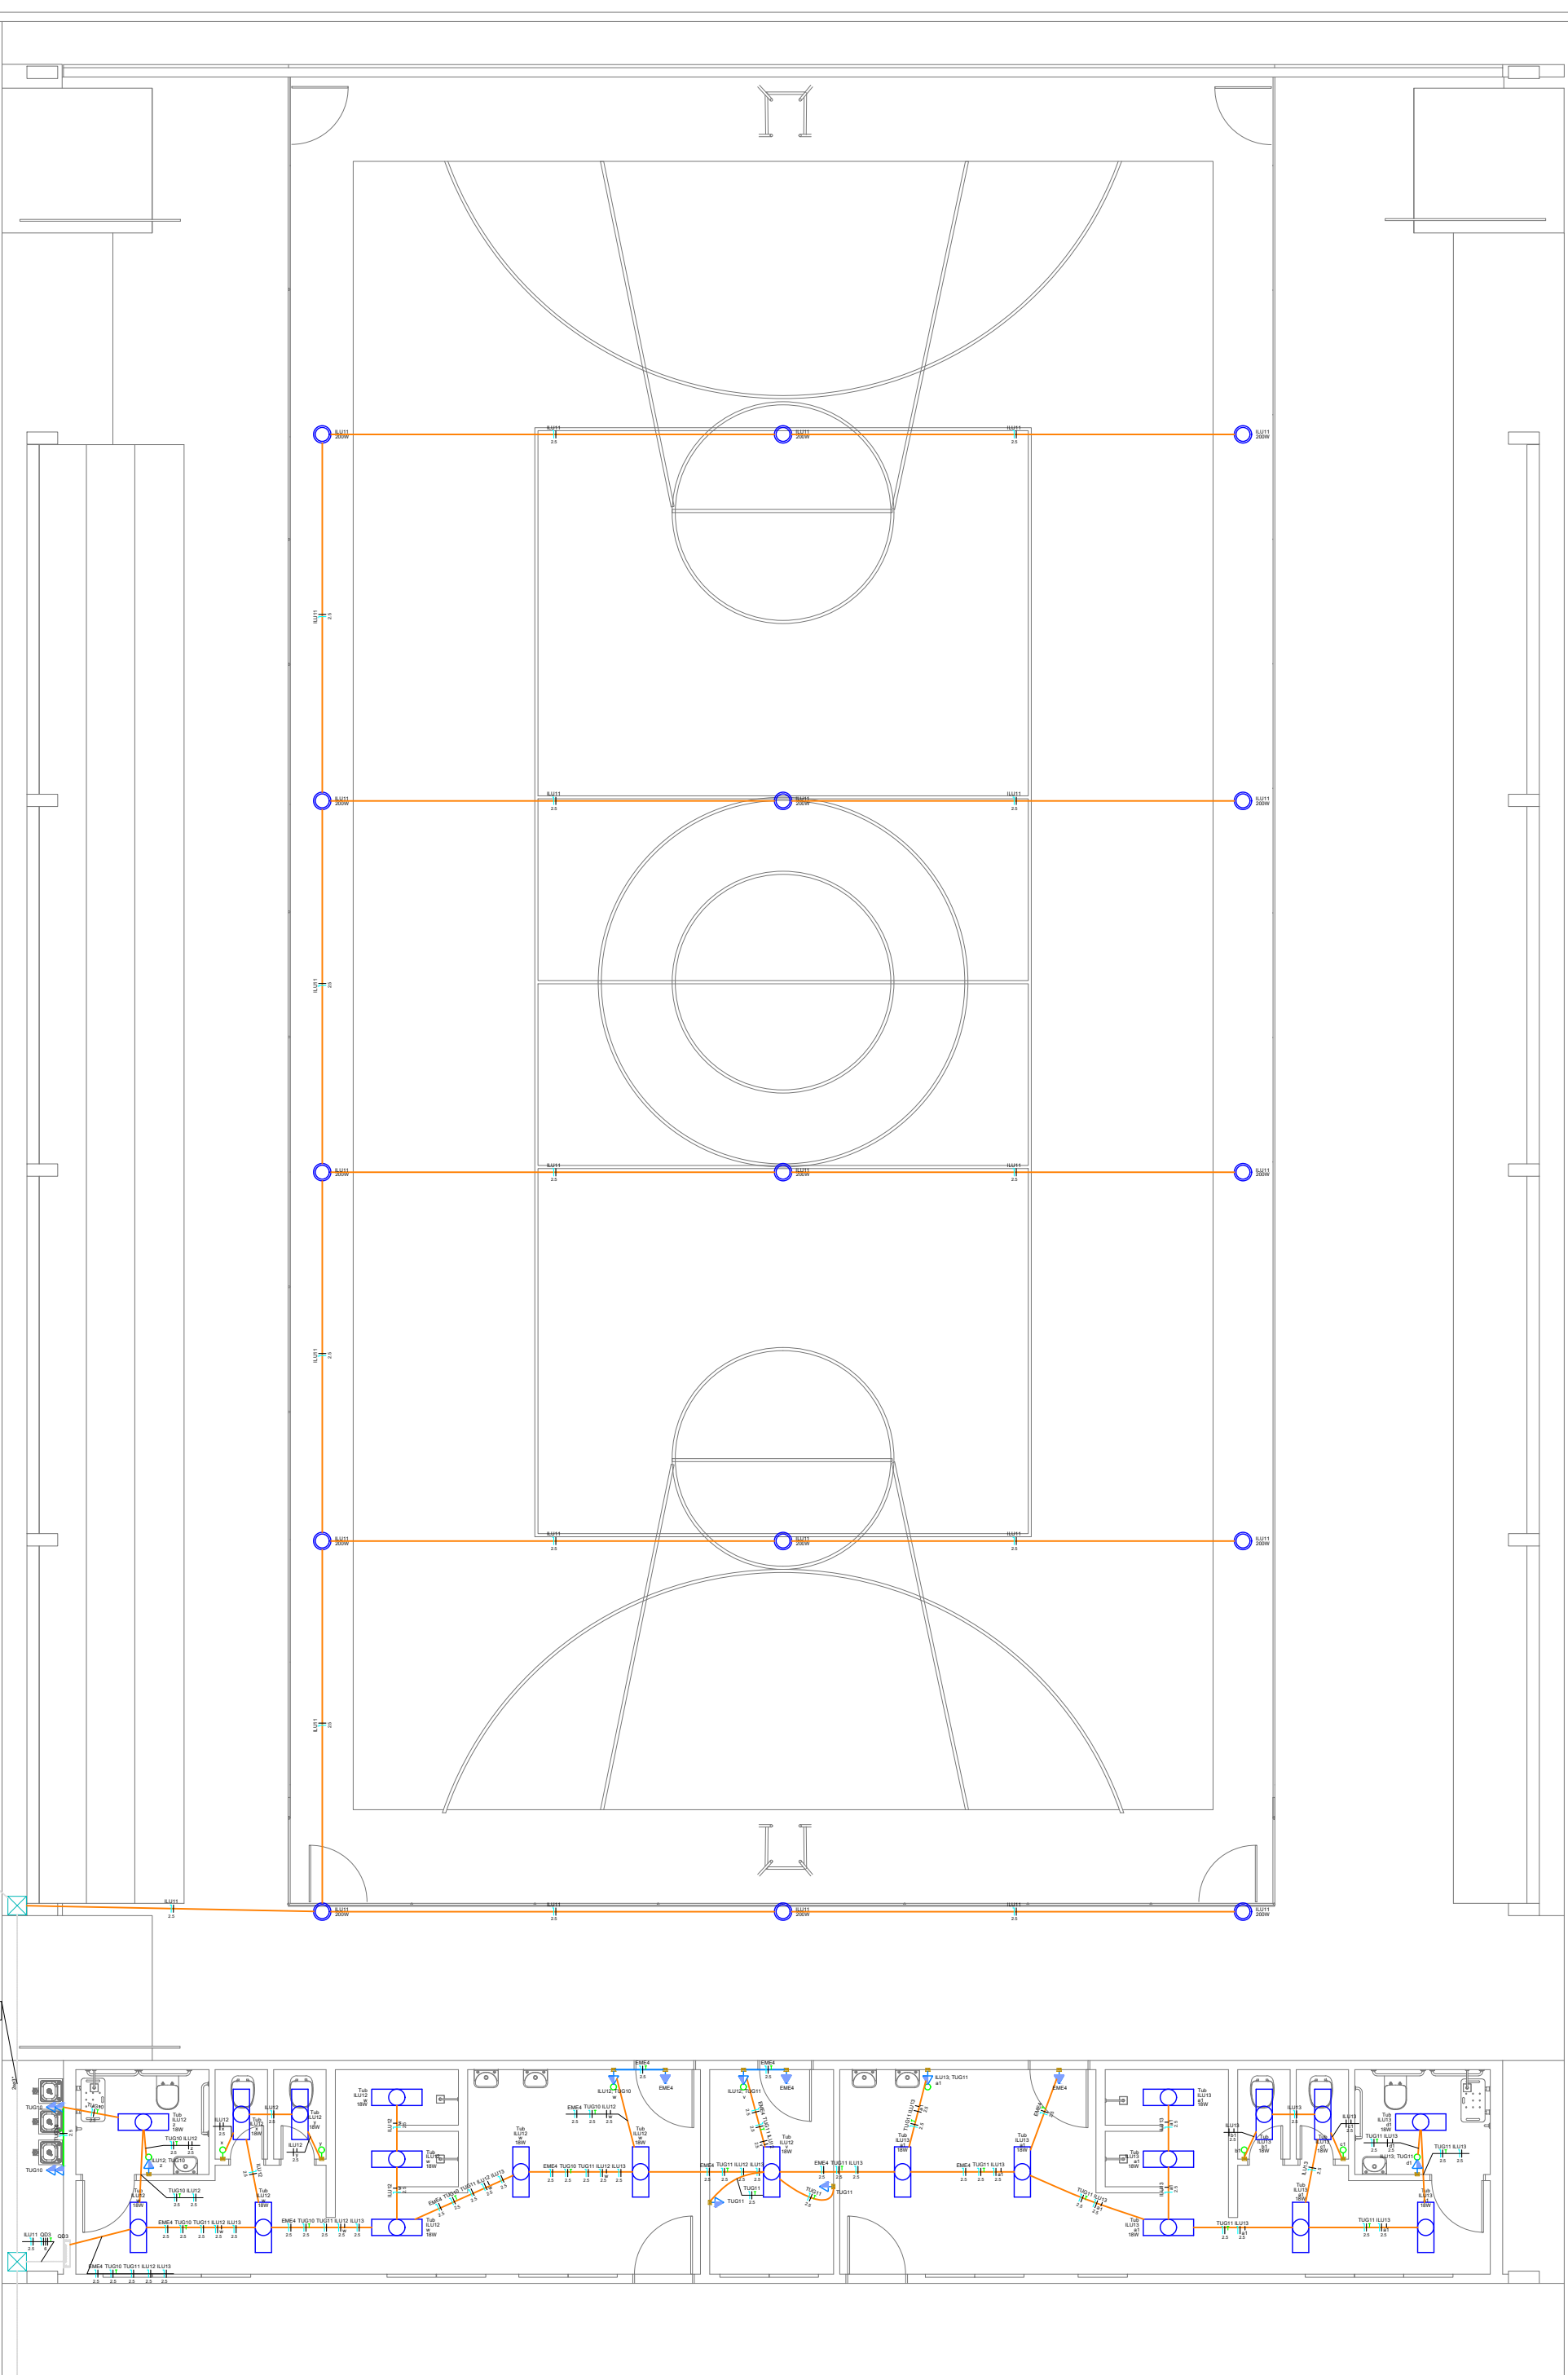


[illegible]


erada.

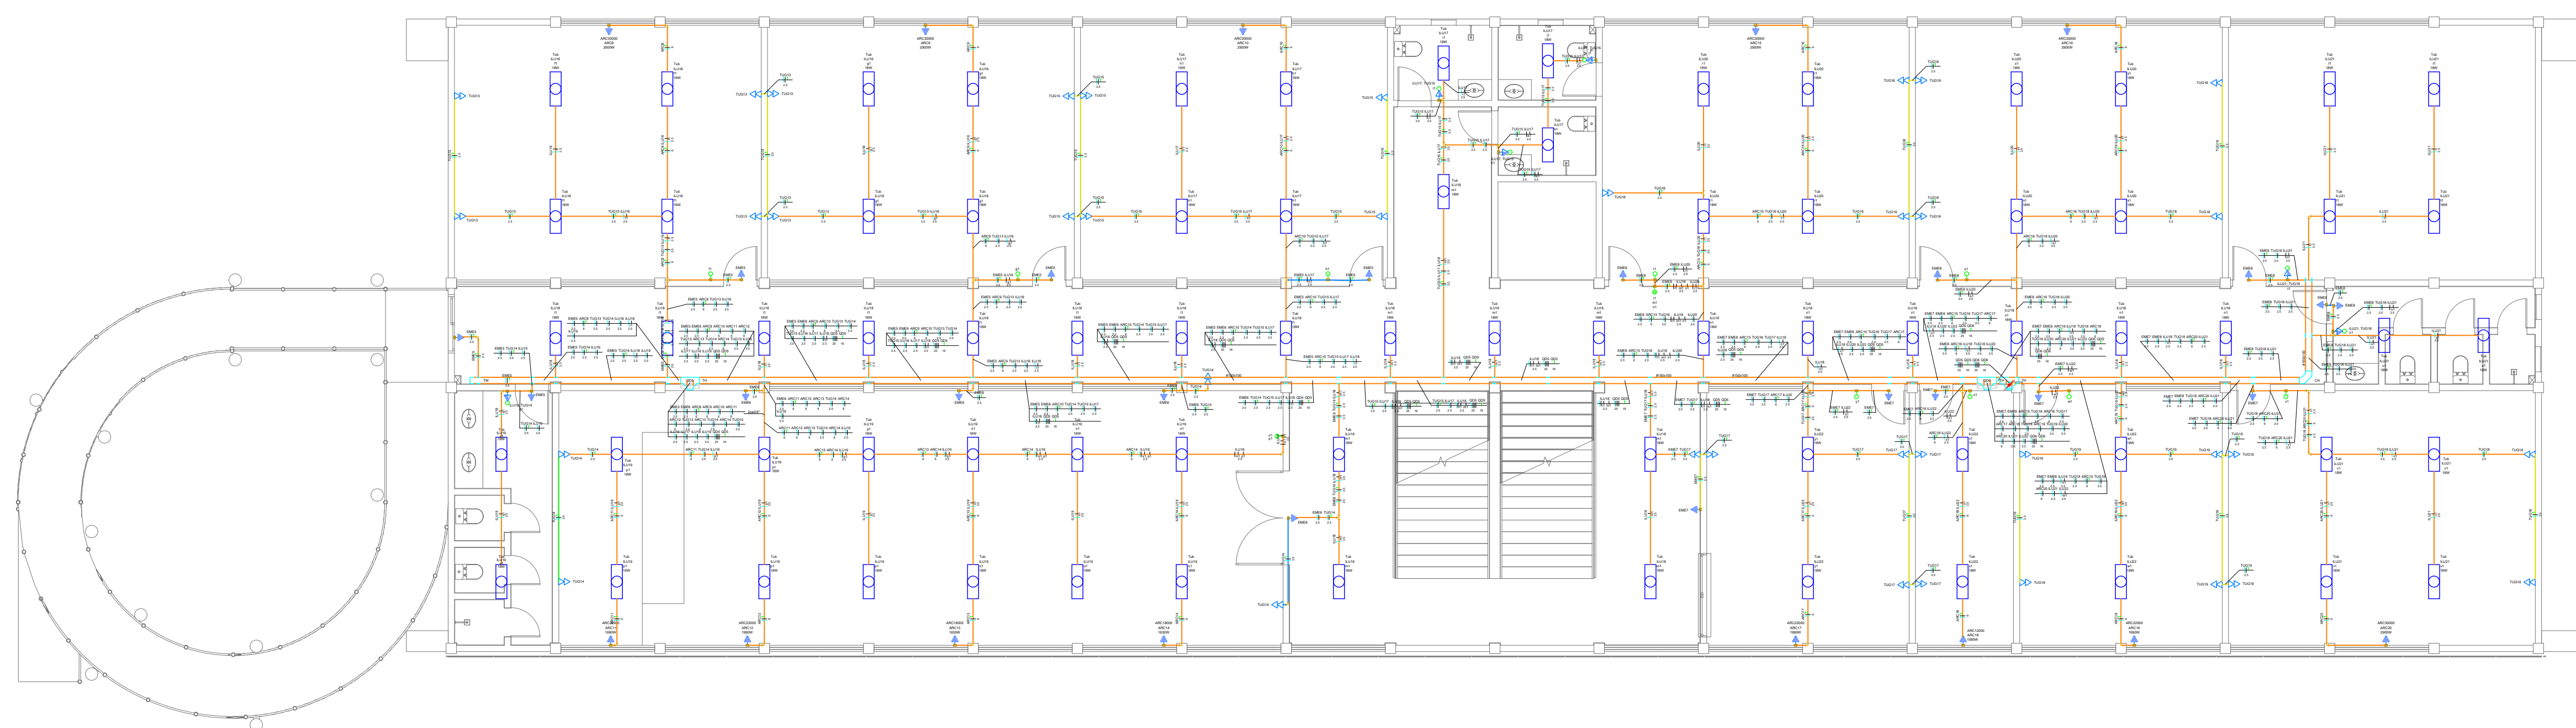

1 PROJETO ELETRICO - PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO
ESC: 1/100

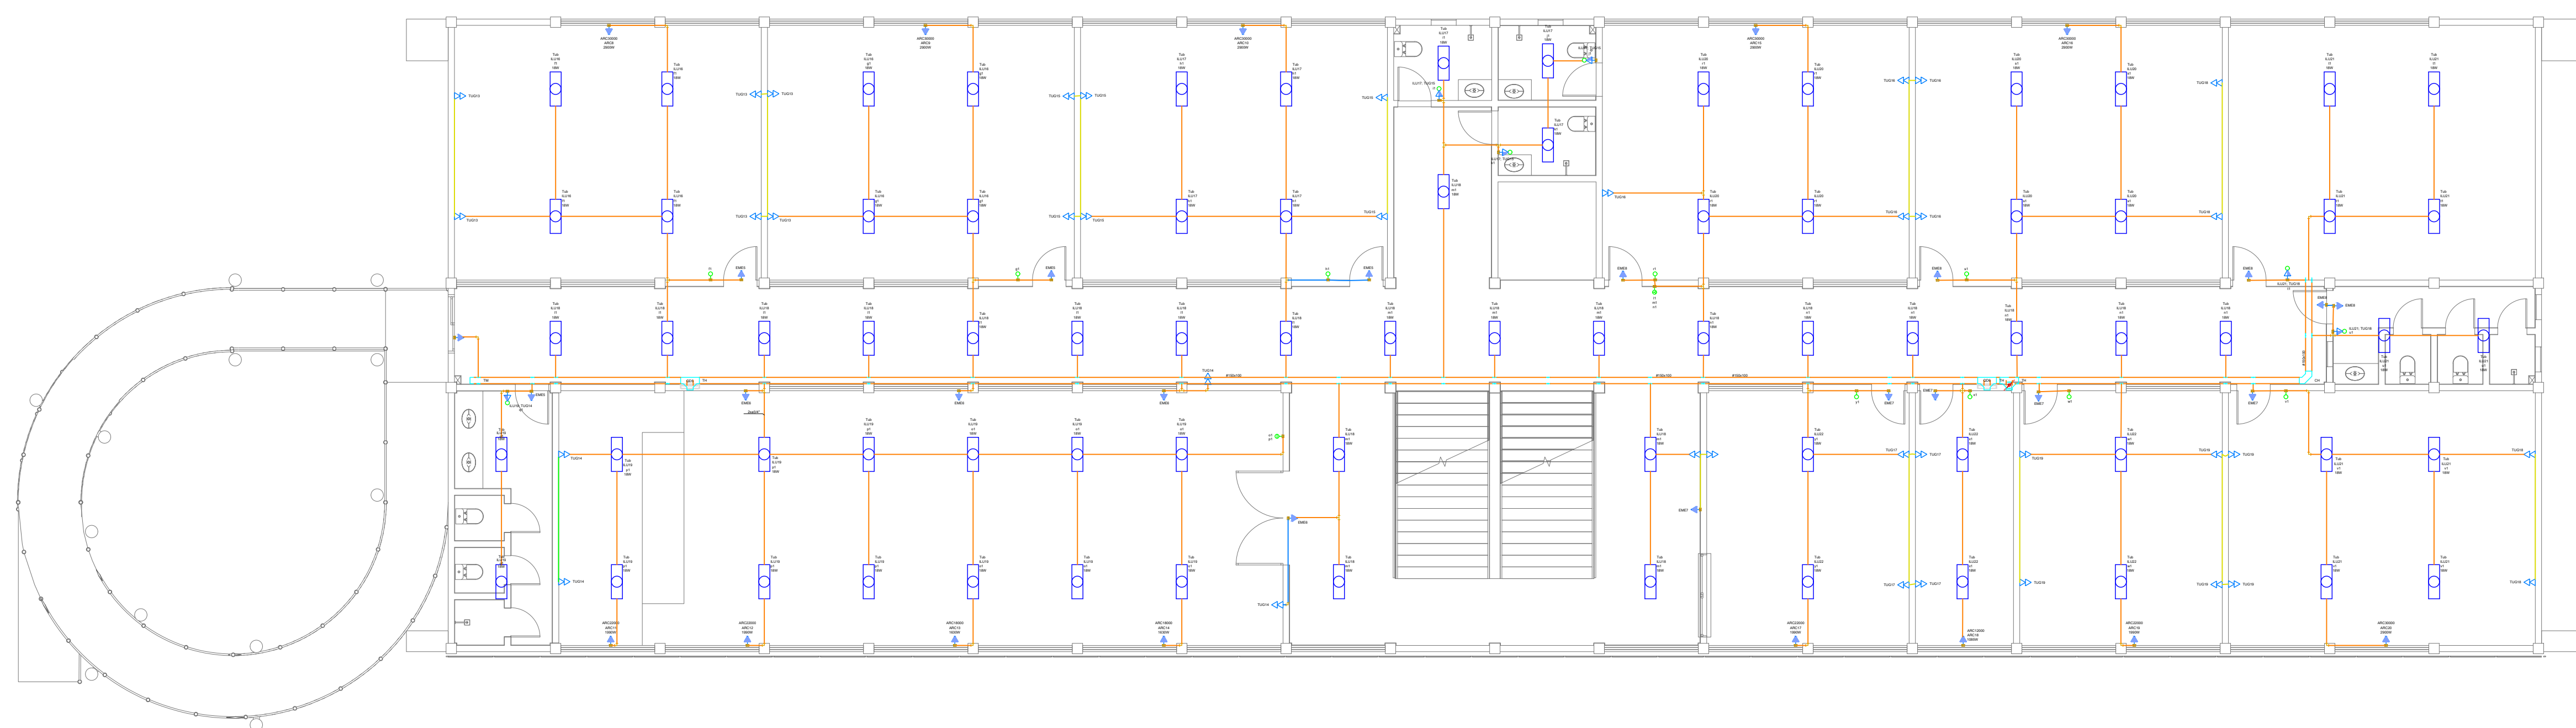



2 PROJETO ELETRICO - PLANTA SEM FIAÇÃO 1º PAVIMENTO
ESC: 1/100

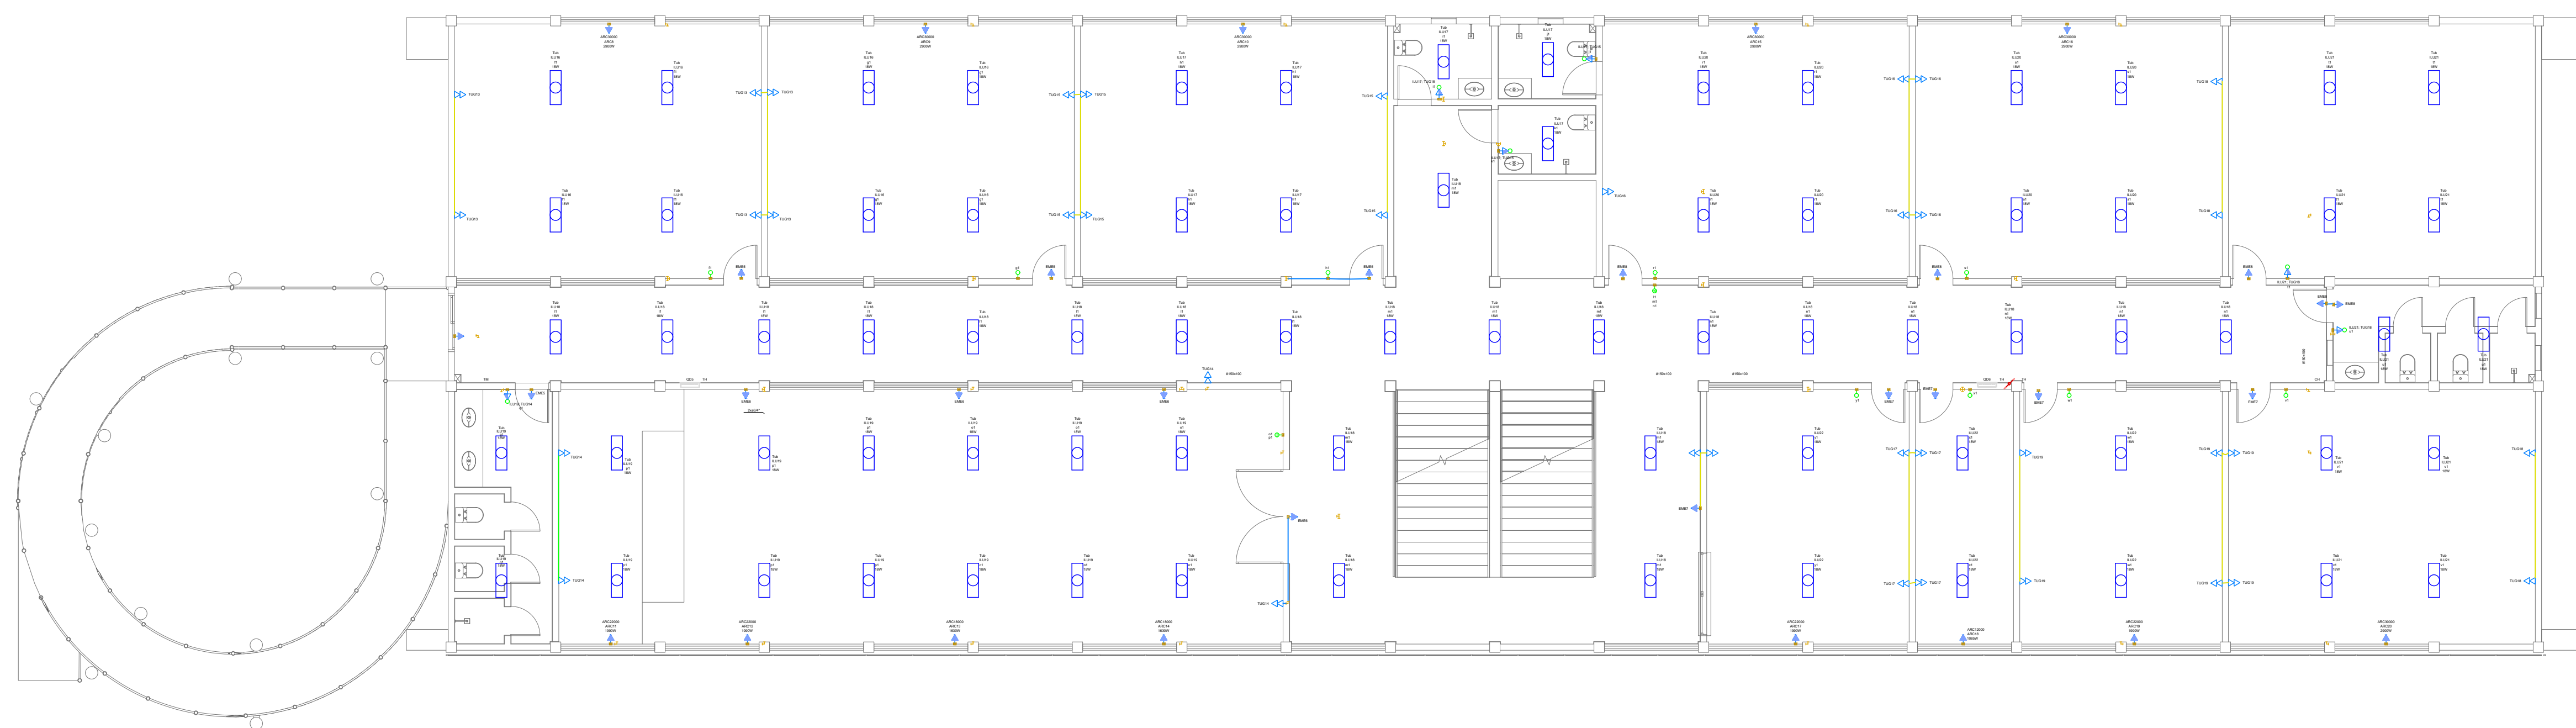



3 PROJETO ELETRICO - PLANTA DE ILUMINAÇÃO E PONTOS ELETRICOS 1º PAVIMENTO
ESC: 1/100

[illegible]

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Iluminação e 10 Vozes (20000 e 200000)	0,45	100,00	0,45
Uso Esportivo	0,20	100,00	0,20
		TOTAL	0,65

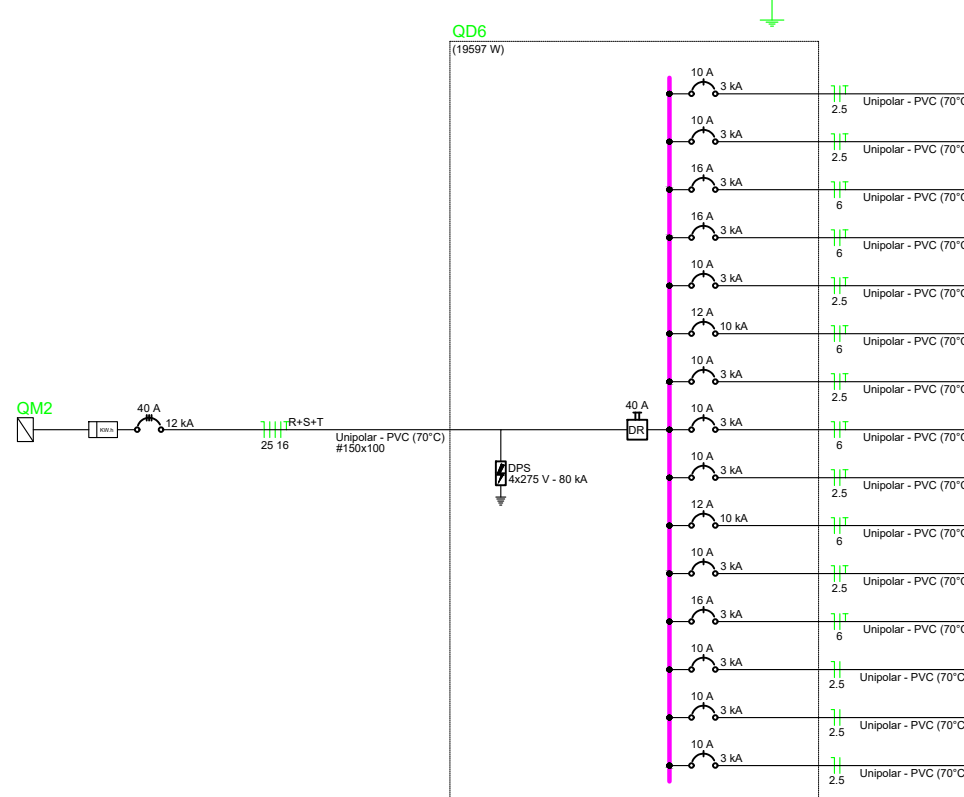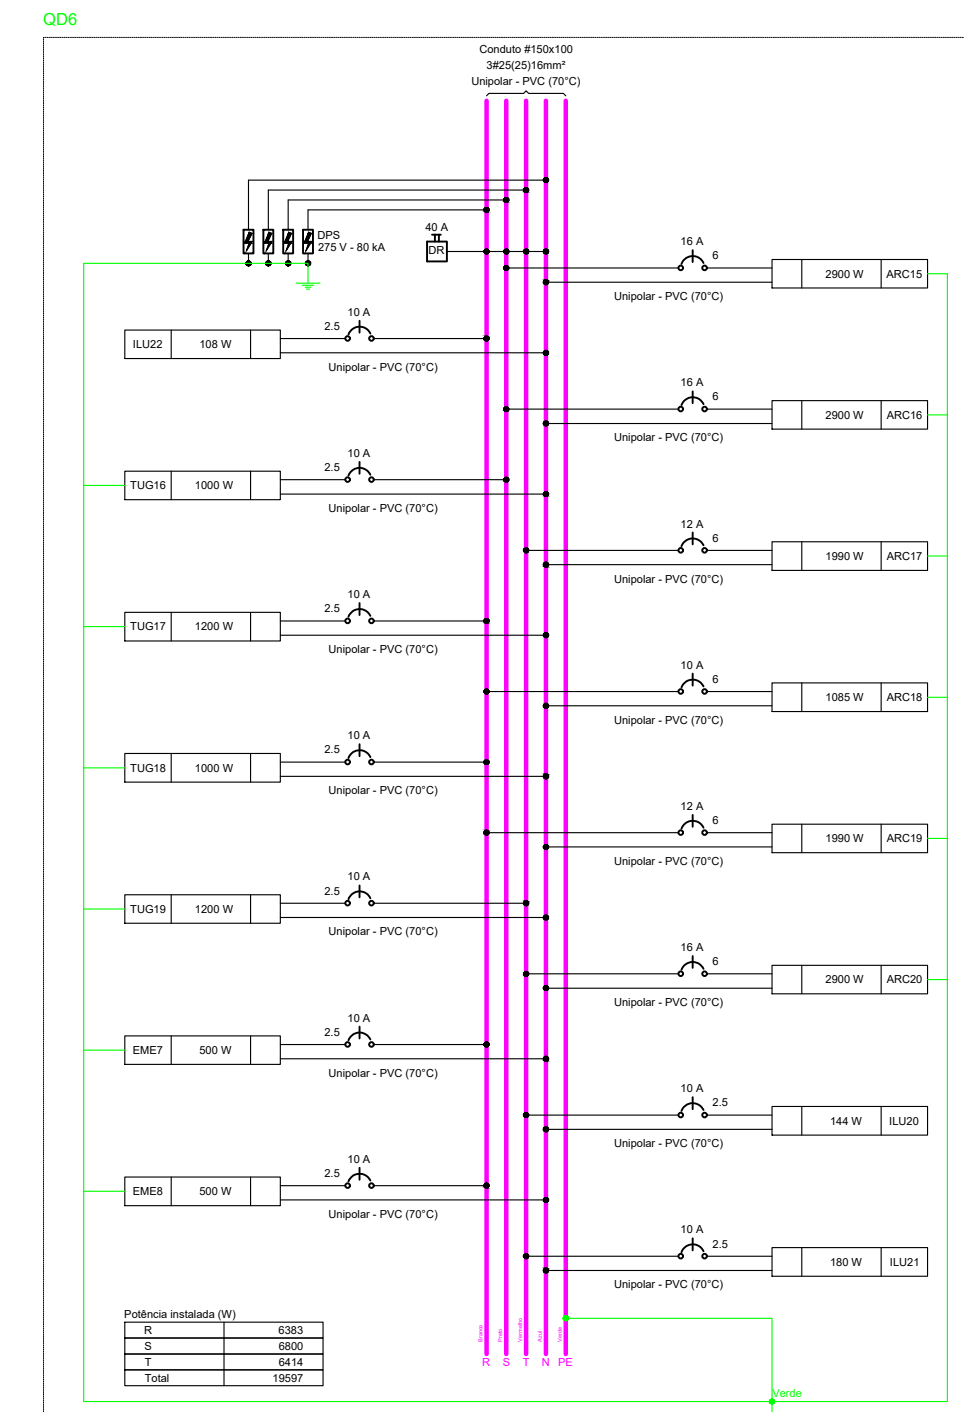[illegible]

Tipos de carga	Potência instalada (kW)	Fator de Demanda (%)	Demanda (kW)
Iluminação e TLD's (Bancos e semelhantes)	1,51	100,00	1,51
Outras Cargas	13,71	100,00	13,71
		70,71%	20,88

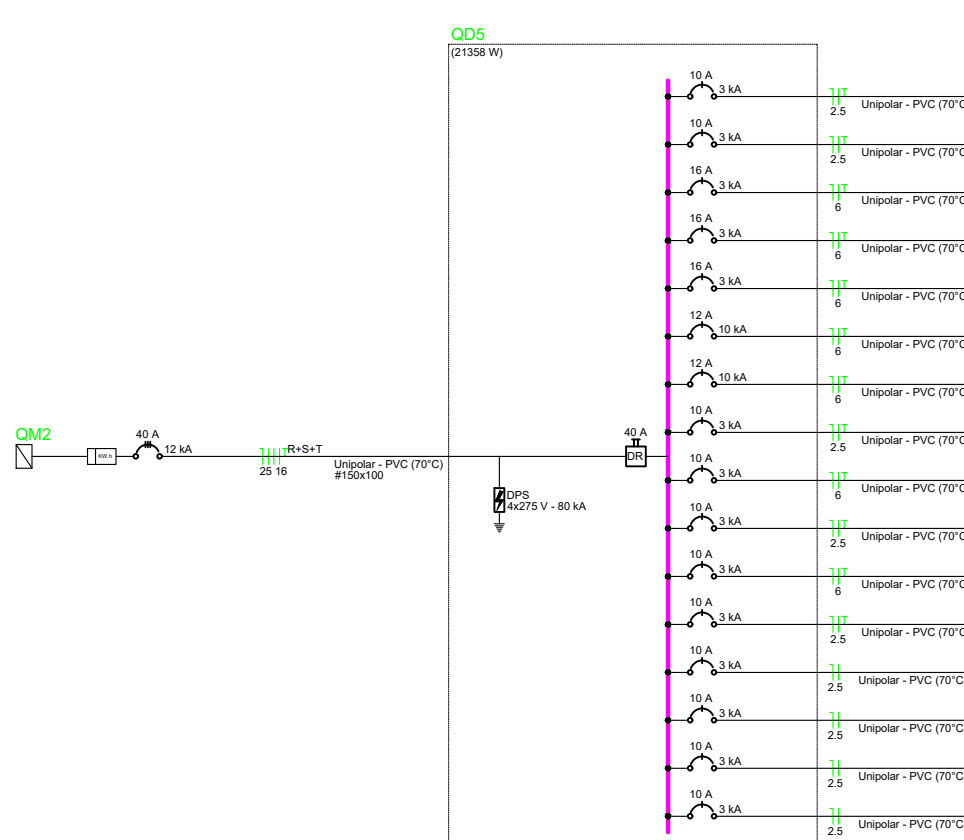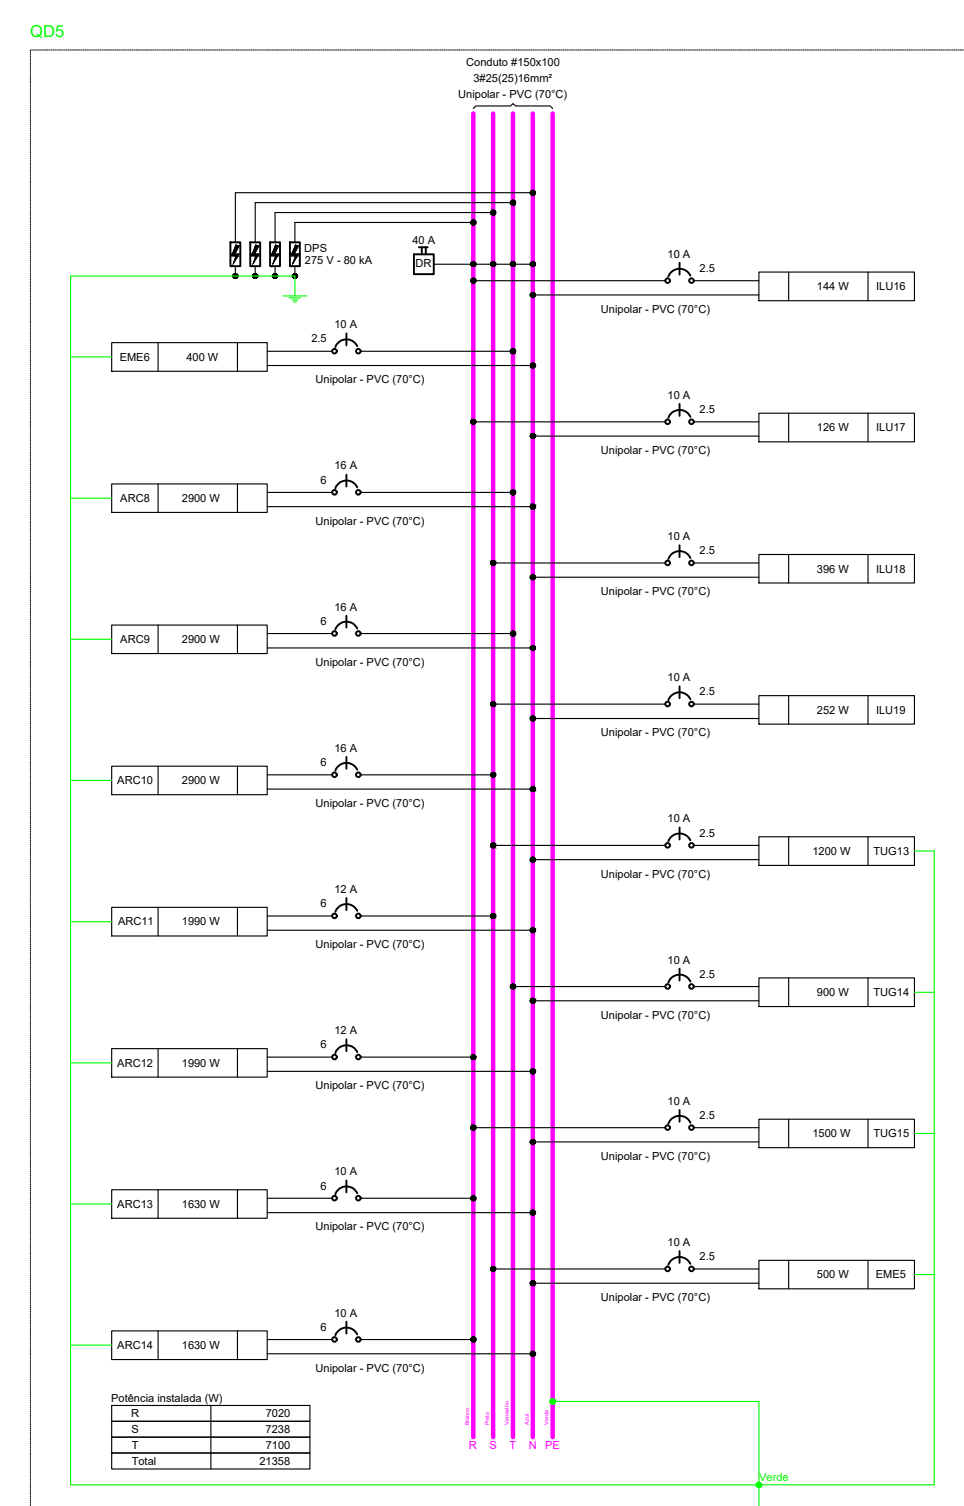[illegible]

Legenda dos Polígonos - 1º PARÂMETRO	
ARC0000	Pontos de força - (eixo específico) - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC00000	Pontos de força - (eixo específico) - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC000000	Pontos de força - (eixo específico) - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC0000000	Pontos de força - (eixo específico) - Condicionador de ar Split 30000BTU
CR	Curva horizontal 90° - 150x150mm
T4	T horizontal 80° - 130x130mm
T8	Terminal - 150x100mm
Z4	Subida - 18W

[illegible]

Leyenda de colores : 1° PASADITO	
	Rojo
	Naranja
	Azul
	Verde
	Amarelo

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 - As alterações do projeto cu plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.