


# TAMPÃO ARTICULADO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA VIAS PÚBLICAS


Abertura Mínima Livre do Telar: 300mm

Altura Mínima do Telar: Conforme NBR 10160

Ferro Dúctil - Ruptura > 125 KN

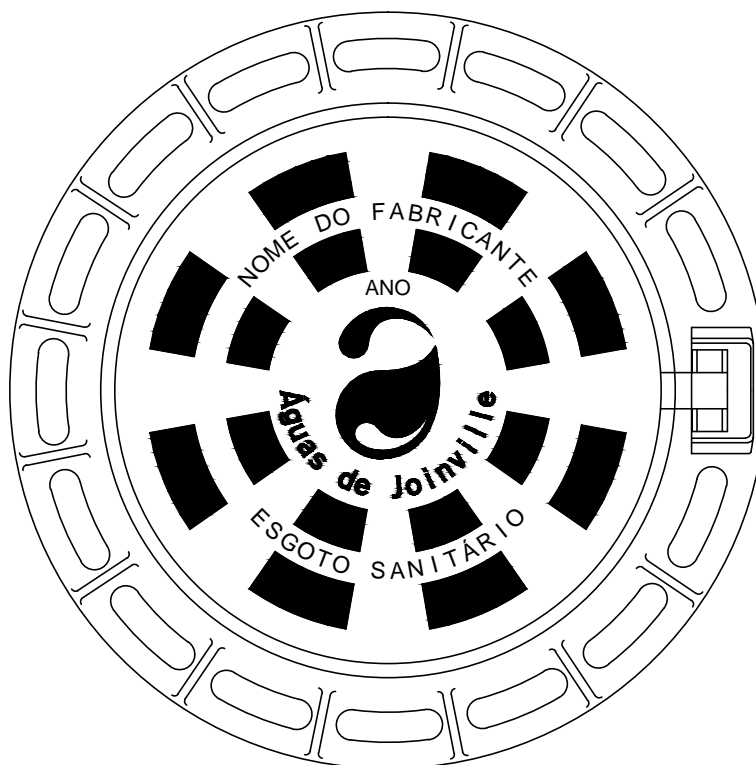


VISTA SUPERIOR

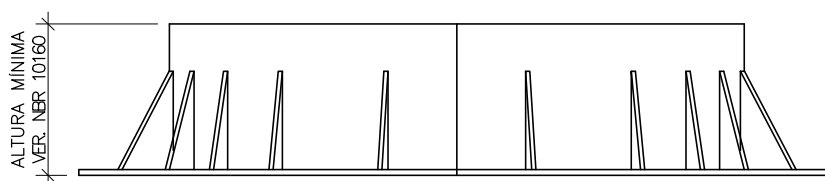

VISTA LATERAL

UNIDADE DE MEDIDA EM MILÍMETROS

A	EMIÇÃO ORIGINAL	14/06/2017	C.J.S.G.	C.E.M.
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO
 <b>Águas de Joinville</b> Companhia de Saneamento Básico Rua XV de Novembro, nº 3950 Joinville - SC, CEP 89216-202 Fone (47) 2105-1600	DESCRIÇÃO:  DETALHE PADRÃO  TAMPÃO ARTICULADO PARA ESGOTO SANITÁRIO PARA USO EM CALÇADAS - DN 300 CONFORME NBR 10160	DATA: 14/06/2017  ESCALA: 1:5  FOLHA: <b>01/01</b>		
RESP. TÉCNICO:		DESENHISTA: CRISTIANE JEREMIAS DA SILVA Desenhista Cadista		CÓDIGO: XXX-XXX-XXXX-XXX-X