Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

a) DESENHO TÉCNICO - LACRE METÁLICO TIPO CORDOALHA

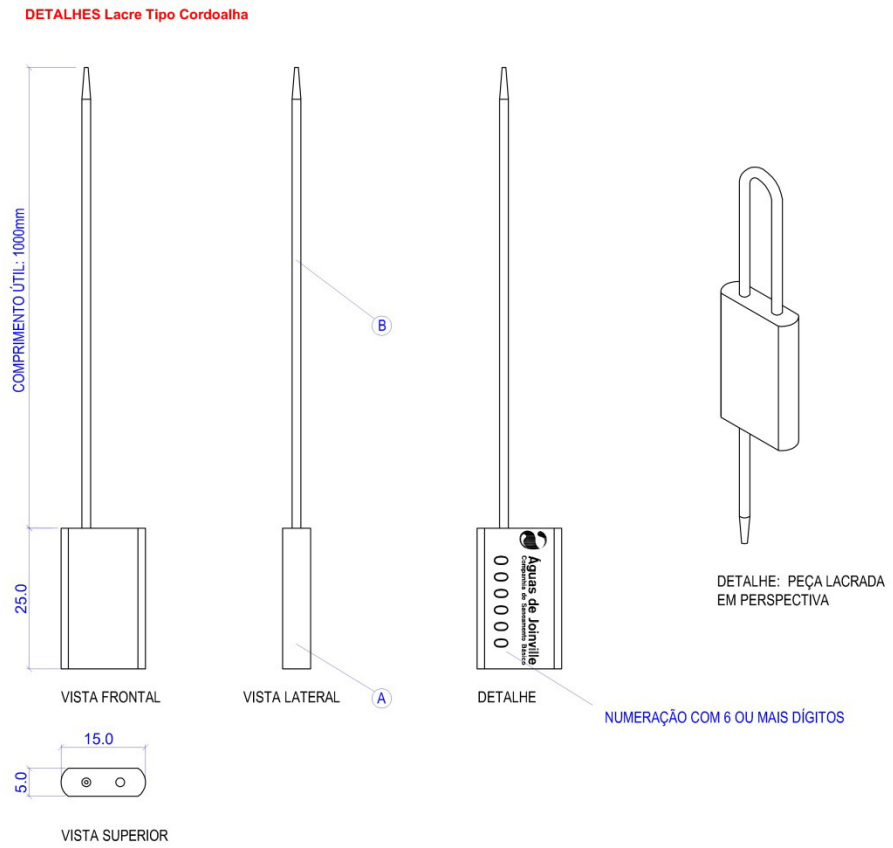

ELEMENTO	MATERIAL
A	Corpo com mecanismo interno em zamac ou aço inox; Cor: Azul Escuro; Comprimento: 25 ± 1 mm; Largura: 15 ± 1 mm; Espessura: 5 ± 1 mm.
B	Cordoalha com Ø 1,5 ± 0,2 mm; Composta por 7X7 fios (49 fios); Tensionado (se desfaz integralmente quando cortado); Carga de ruptura do cabo: 200 kgf; Comprimento útil: 1000 mm.

NOTA: Pequenas mudanças no formato poderão ser validadas pela CAJ desde que não comprometam a funcionalidade do lacre.

Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico
Rua XV de Novembro, nº 3950
Joinville - SC CEP 89216-202
Fone (47) 2105-1600

DESCRIÇÃO:
AQUISIÇÃO DE LACRES TIPO PINO E BOTÃO
PARA UNIDADE DE MEDIÇÃO E CONTROLE
DA LIGAÇÃO DE ÁGUA E LACRES TIPO CORDOALHA
PARA CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

DATA: Maio/2014
ESCALA: sem escala
FOLHA: 02/02

RESP. TÉCNICO:
DESENHISTA: JULIANA PIAZERA
Desenhista Cadista
CÓDIGO: TERMO DE REFERÊNCIA 05/2014