


TAMPÃO ARTICULADO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA VIAS PÚBLICAS


Abertura Mínima Livre do Telar: 350mm

Altura Mínima do Telar: Conforme NBR 10160

Ferro Dúctil - Ruptura > 400 KN

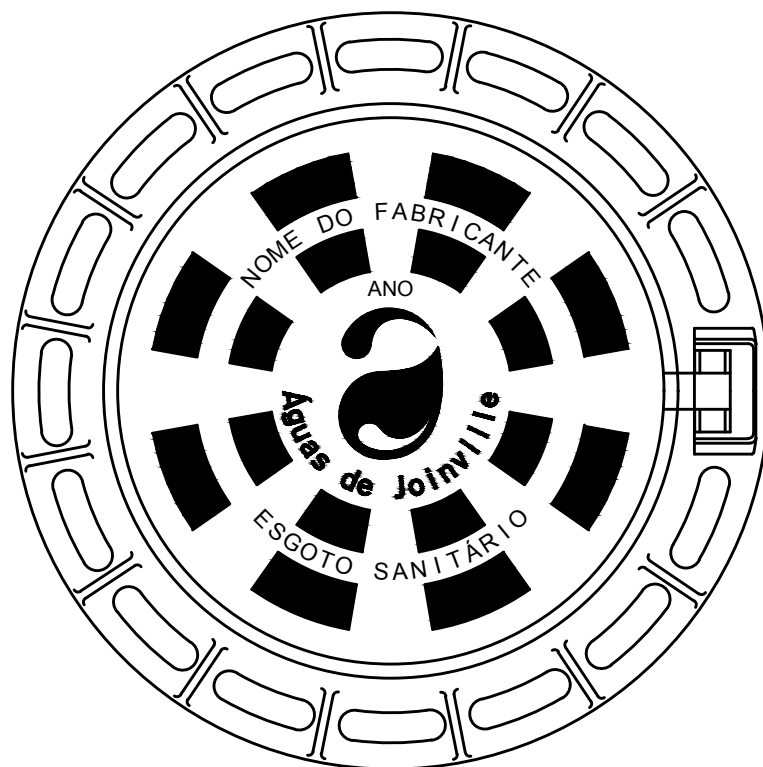

VISTA SUPERIOR

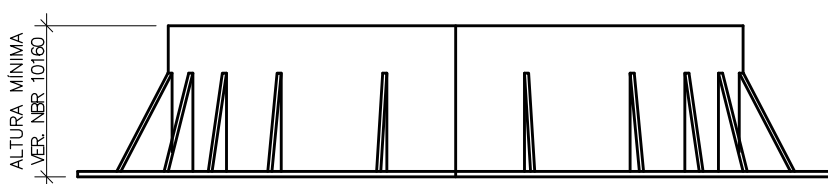

VISTA LATERAL

UNIDADE DE MEDIDA EM MILÍMETROS

A	EMISSION ORIGINAL	04/06/2014	C.J.S.G.	C.E.M.
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO
 Águas de Joinville Companhia de Saneamento Básico Rua XV de Novembro, nº 3950 Joinville - SC - CEP 89216-202 Fone (47) 2105-1600	DESCRIÇÃO: DETALHE PADRÃO TAMPÃO ARTICULADO PARA ESGOTO SANITÁRIO PARA USO EM VIAS PÚBLICAS - DN 400 CONFORME NBR 10160	DATA: 04/06/2014 ESCALA: 1:5 FOLHA: 01/01		
RESP. TÉCNICO: CHARLOTTE ELISA MAEHL Engª Civil - CREA/SC 63.789-1		DESENHISTA: CRISTIANE JEREMIAS DA SILVA Desenhista Cadista		CÓDIGO: XXX-XXX-XXXX-XXX-X