

NOTA TÉCNICA


Assunto: Análise de Termo de Encaminhamento – Edital nº 023/2025 / PRC 034/2025 / PRGE 020/2025 / RP – 020/2025.

Trata-se de Nota Técnica destinada à análise do encaminhamento de documentações técnicas no âmbito do **Edital nº 023/2025**, cujo objeto consiste na “**Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para utilização nas Estações de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana – MG.**”

Após análise mais aprofundada da documentação e das propostas das empresas envolvidas, com apoio do Setor de Eletromecânica, verificou-se que os equipamentos ofertados devem atender, de forma integral as especificações técnicas estabelecidas no instrumento de licitação, em observância aos princípios da vinculação ao edital, isonomia e julgamento objetivo.

As características técnicas exigidas no edital constituem critérios mínimos obrigatórios para garantia da eficiência operacional, segurança e compatibilidade com os sistemas atualmente existentes nas Estações de Tratamento de Água.

No que se refere à documentação apresentada pelas empresas **Multibombas e Válvulas Ltda. e Ecotrim Produtos e Equipamentos Ltda.**, constatou-se que não há comprovação inequívoca do atendimento integral às especificações técnicas exigidas no Edital, razão pela qual não é possível atestar, a conformidade plena dos equipamentos ofertados com os requisitos estabelecidos.

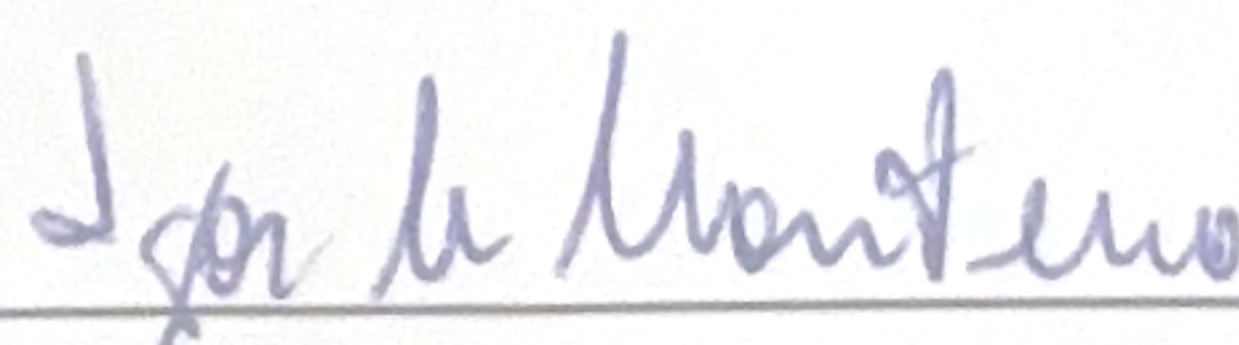

Igor Alves Monteiro
Chefe de Departamento de Tratamento de Água
SAAE – Mariana – MG