

Solicitação Esclarecimentos nº 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024/0013


A Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda, vem através desta solicitar esclarecimentos do edital de pregão em referência:

Questionamento 1

Anexo I – Termo de Referência – Página 30/85

Dimensionalmente construída conforme norma DIN 24256 / ISO 2858 / EN 22858

Entendemos que a questão relevante para atendimento das normas acima refere-se à interface com as tubulações. Desta forma, entendemos que as bombas conforme outras normas como a EN733 serão aceitas, desde que as dimensões relevantes de interface com as tubulações sejam atendidas, como as dimensões “a”, “h1”, “h2”, diâmetro do flange de sucção e diâmetro do flange de descarga. Está correto o nosso entendimento?

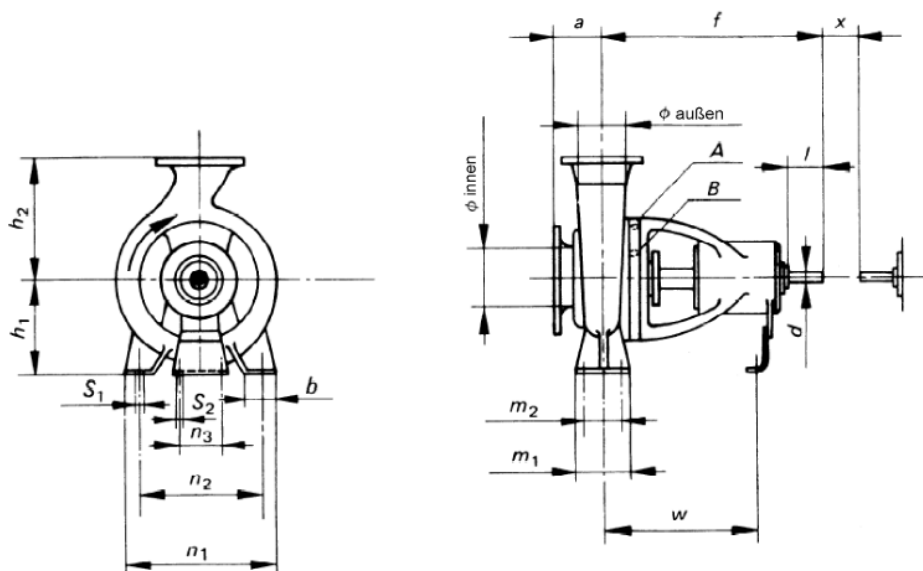

77.153.260/0013-65

Sulzer Pumps Wastewater
Brasil Ltda.

Av. Engenheiro João F. G. Molina nº 905
Distrito Industrial - Cep. 13.213-080

Jundiaí - SP