

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01

EMPRESA: SAFELOCK

Pregão Eletrônico Nº 20240125/CAGECE – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LACRES PADRÃO CAGECE


PERGUNTA 01: No termo de referência a descrição menciona: “DEVE SER FORNECIDO COM A LOGOMARCA CAGECE E IDENTIFICAÇÃO EA017 EM UMA DAS FACES, E NA OUTRA FACE A LOGOMARCA DO INMETRO; DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO OU TRAVA: É A PARTE DESTINADA AO FECHAMENTO DO SELO OU LACRE E/OU FIXAÇÃO DO FIO OU CORDOALHA DE SELAGEM OU LACRAÇÃO. PEÇA EM FORMA DE MACHO E FÊMEA”

Há possibilidade da impressão dos lacres serem feitas em apenas 1 dos lados? Poderiam nos enviar uma foto do lacre?

RESPOSTA 01

Entendimento incorreto. O lacre deve atender as exigências do Anexo D do Termo de Referência, ou seja, deve possuir em uma das faces a logomarca Cagece e identificação EA017 e na outra face a marca do INMETRO.

ANEXO D - DESENHO LACRE PADRÃO CAGECE / INMETRO – EA017

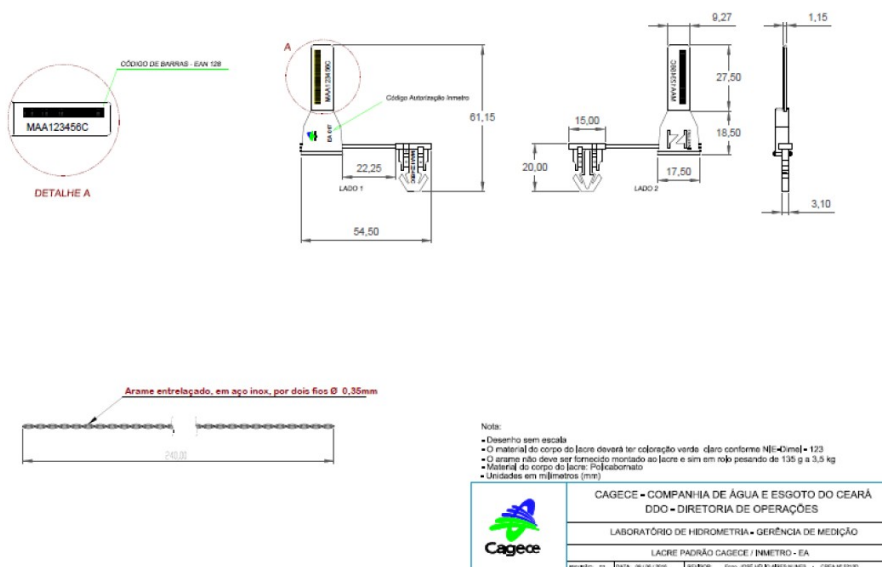

Fortaleza-CE, 09 de outubro de 2024.

HENRIQUE EUFRASIO
FARIAS:03322259331

Assinado de forma digital por
HENRIQUE EUFRASIO
FARIAS:03322259331
Dados: 2024.10.10 13:07:50 -03'00'

Henrique Eufrásio Farias
Coordenação Macromedição
Gerência de Medição - Cagece