



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUAS DO MATO GRANDE


RELATÓRIO

Este relatório trata da qualidade da água fornecida ao município de Riachuelo, em atendimento à solicitação do documento


A qualidade da água foi monitorada com base nos parâmetros Cloro Residual Livre, Cor aparente, Turbidez e Coliformes Totais/*Escherichia coli*

Nas amostragens realizadas em 2025, considerando que, nos parâmetros mencionados, os resultados estiveram quase todos em conformidade, pode-se considerar a água satisfatória, em termos de qualidade, para os usos pretendidos


Abaixo, estão representados os resultados das análises feitas no ano de 2025

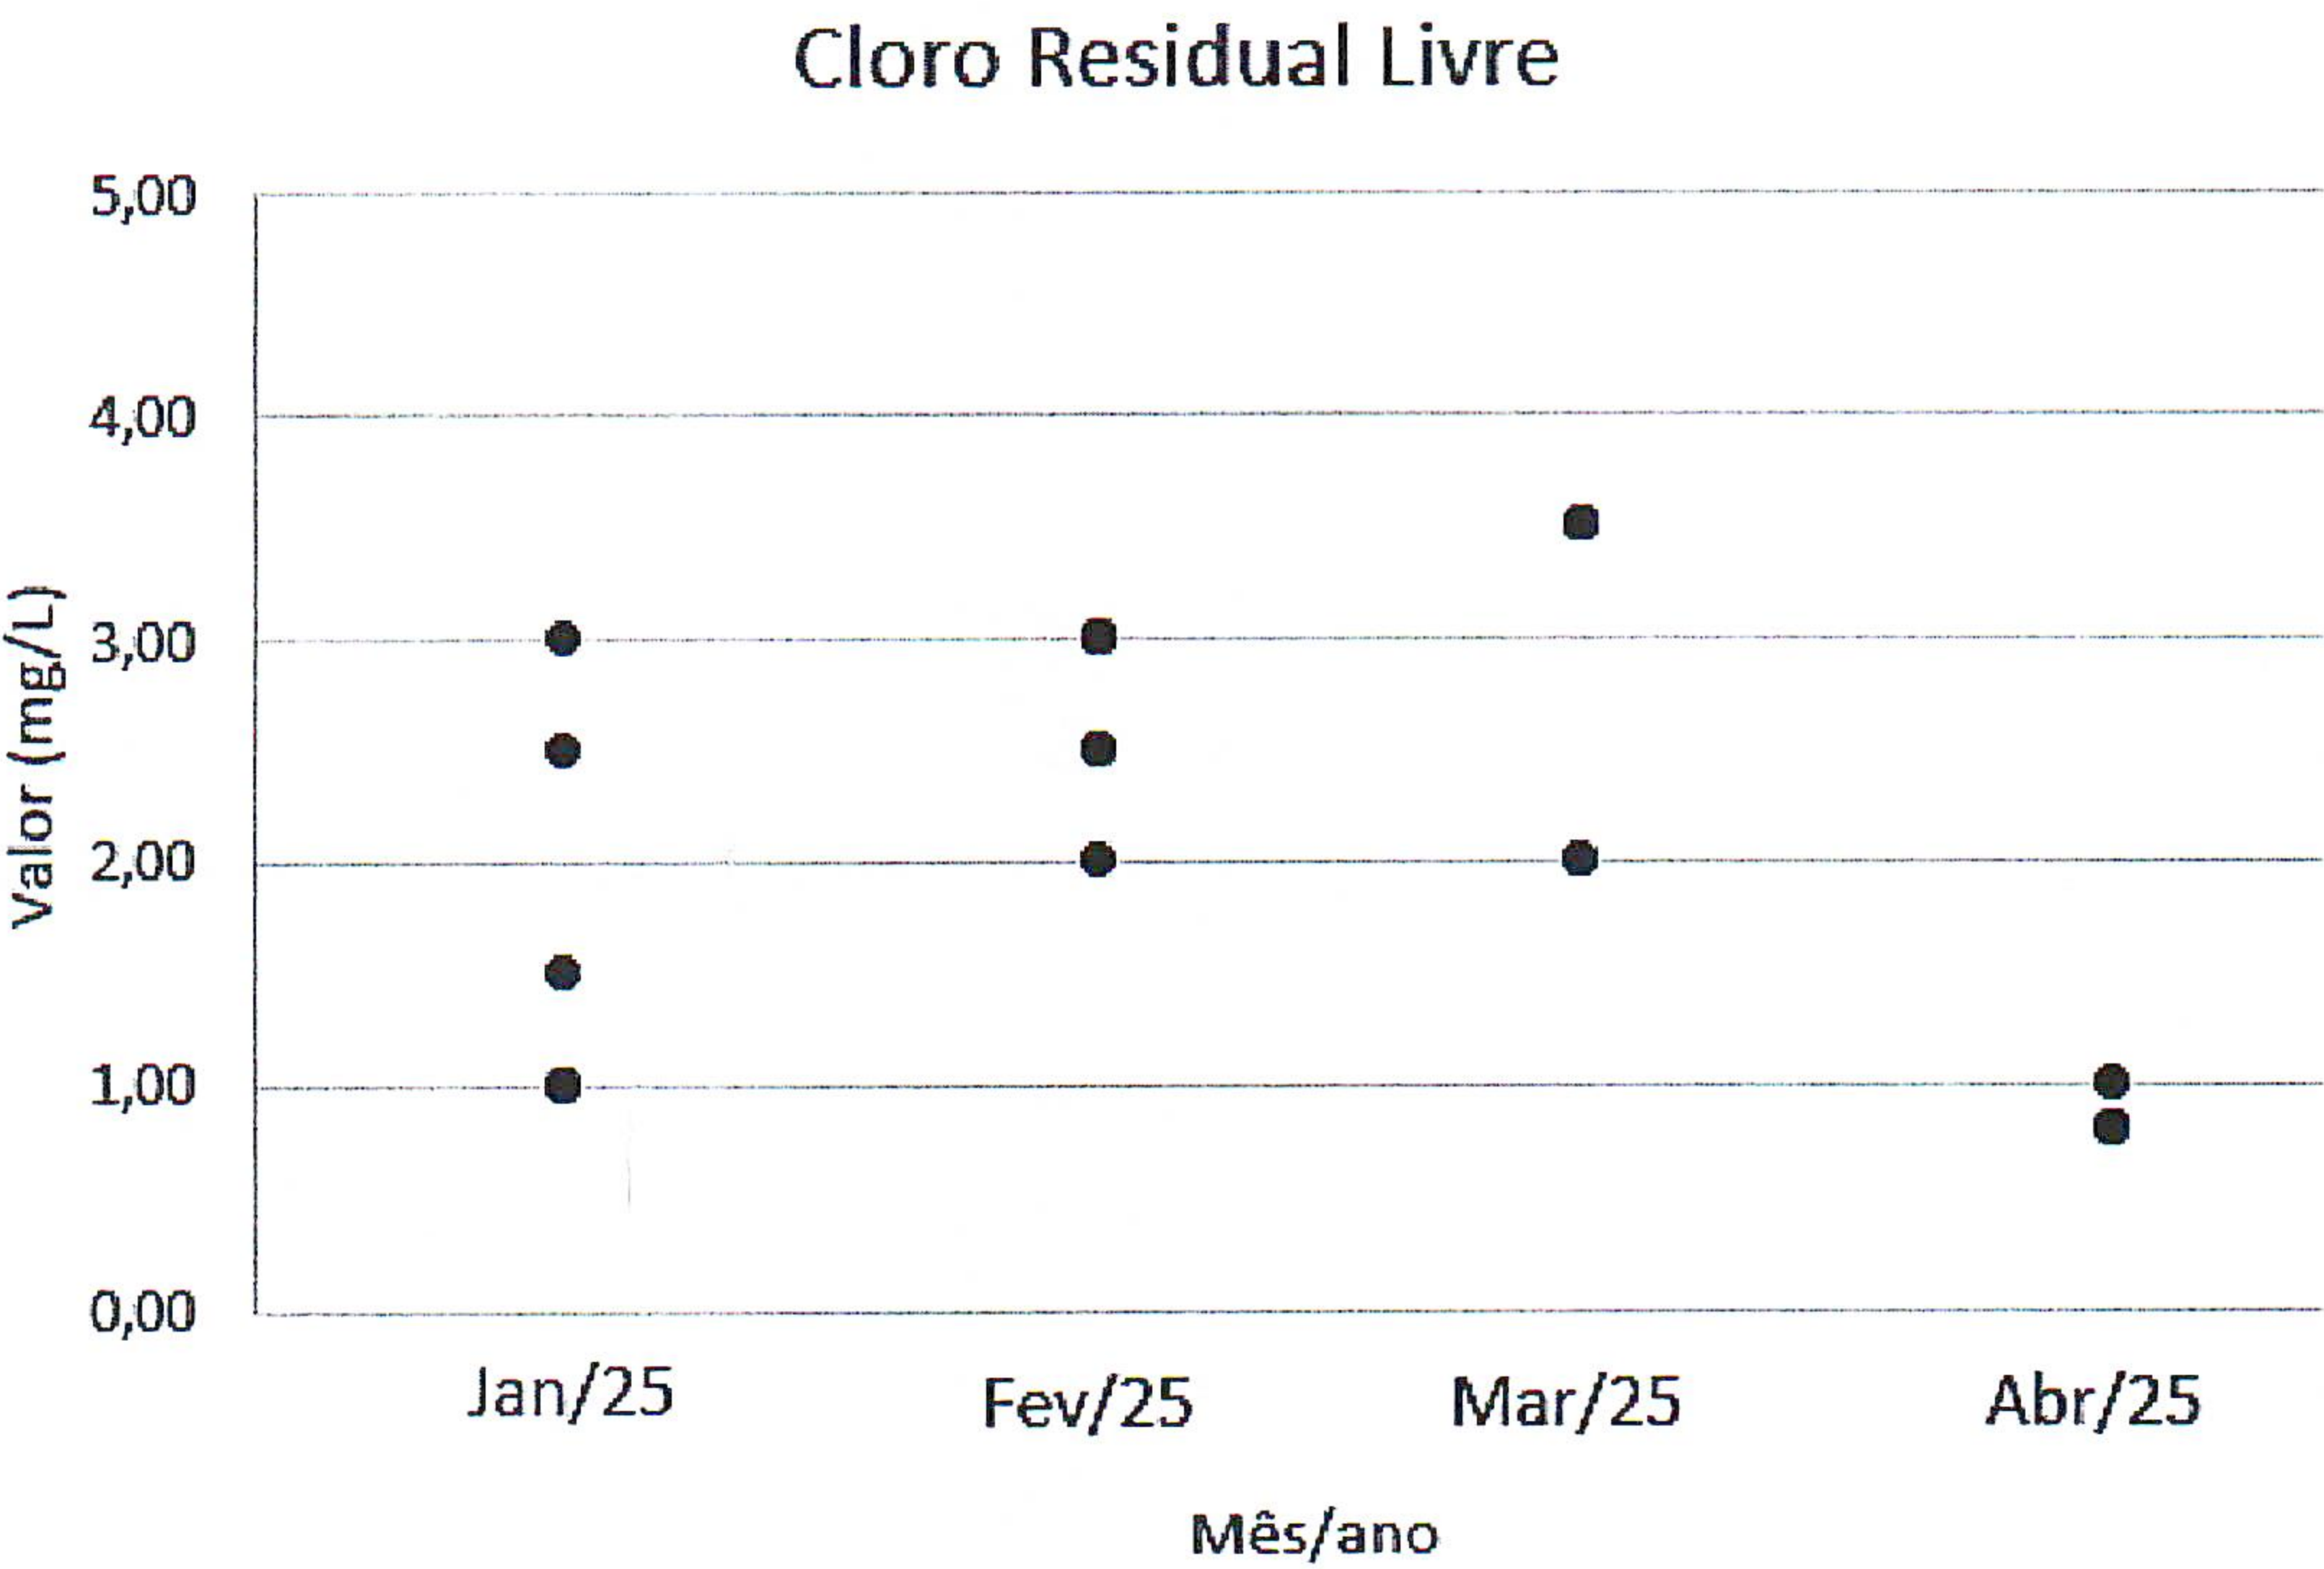


Cor aparente

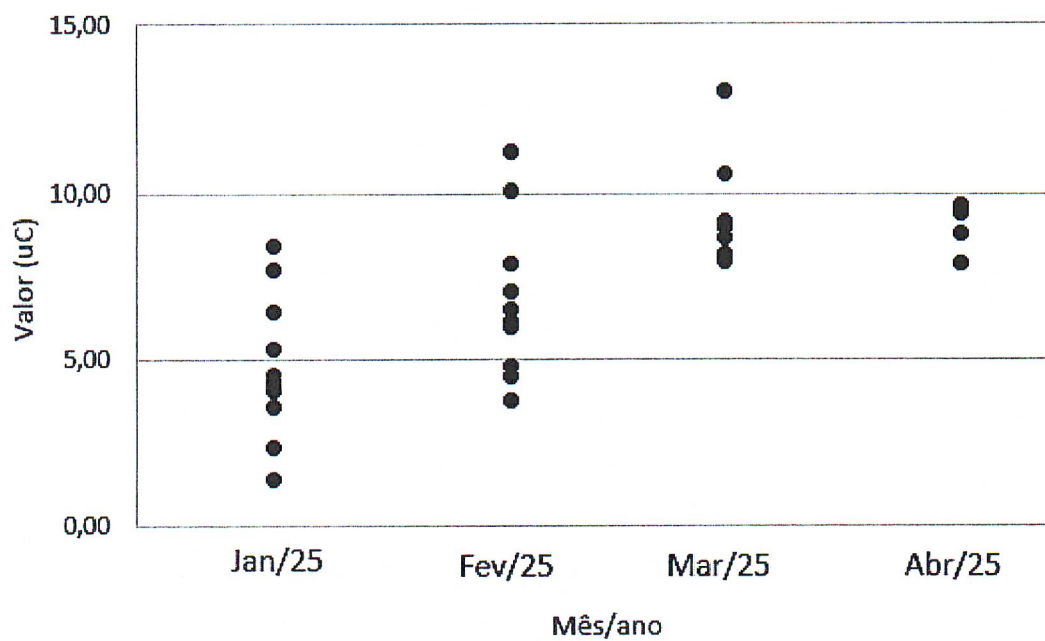

Turbidez

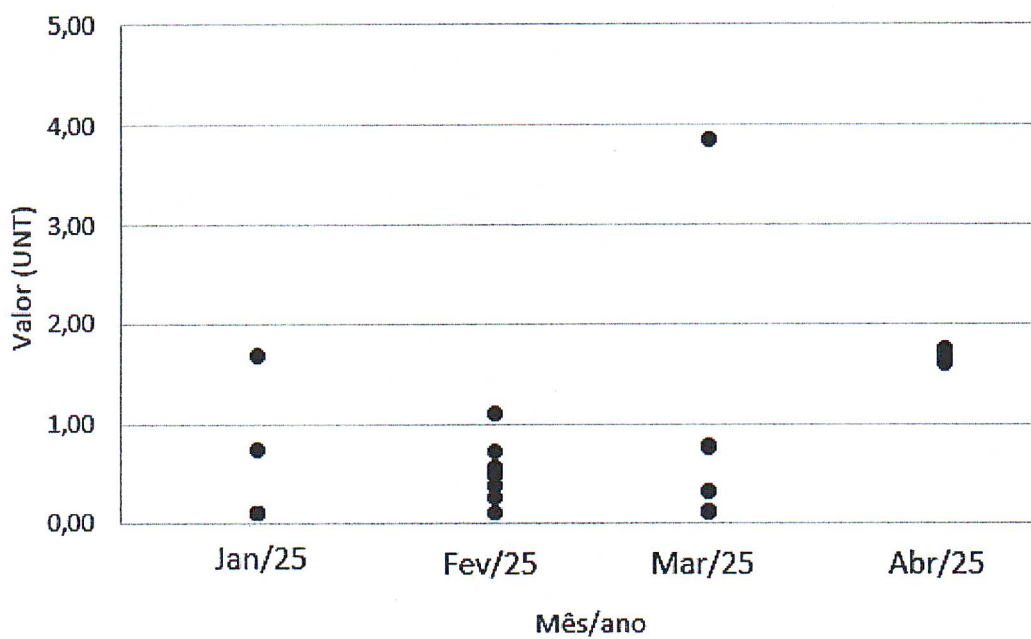

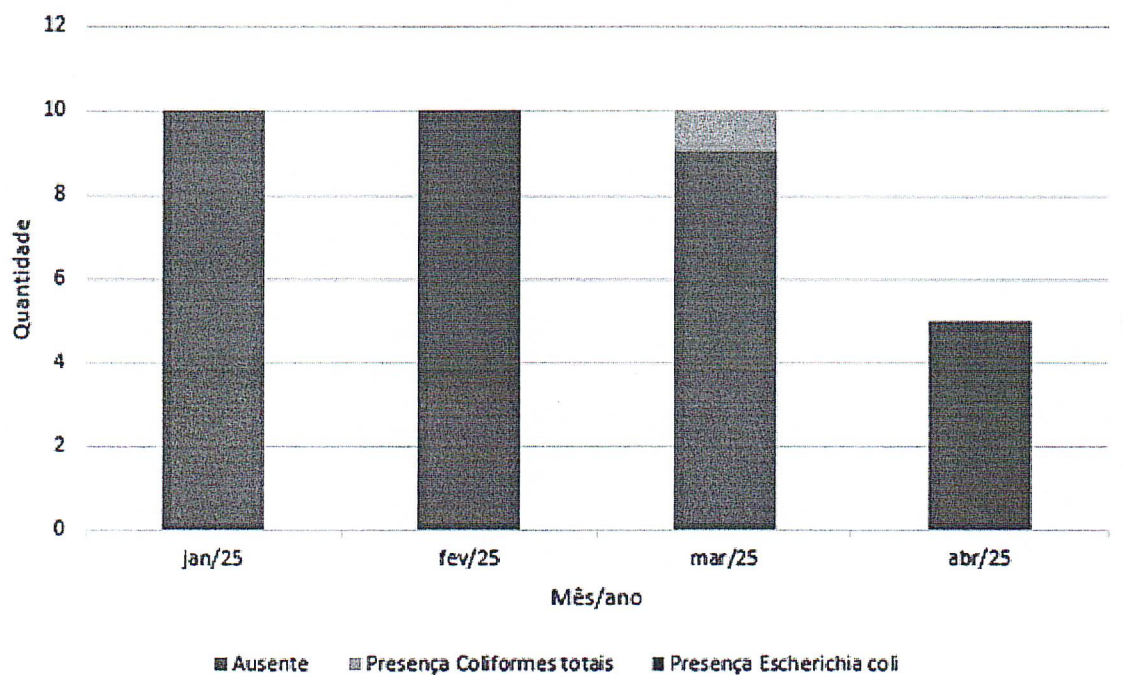Coliformes totais e *Escherichia coli*

Documento assinado eletronicamente por **Adriano Soares Mota, Técnico de Controle Ambiental**, em 14/05/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33729671** e o código CRC **EEF14DB3**.