

## DIAGRAMA UNIFILAR
## CD–SS1. AC

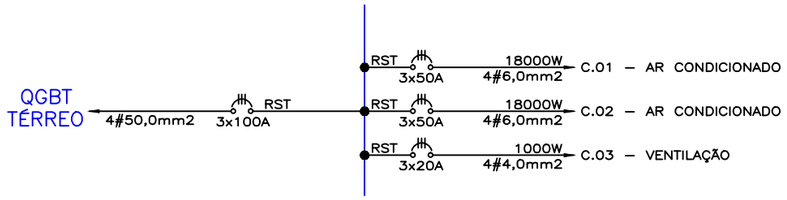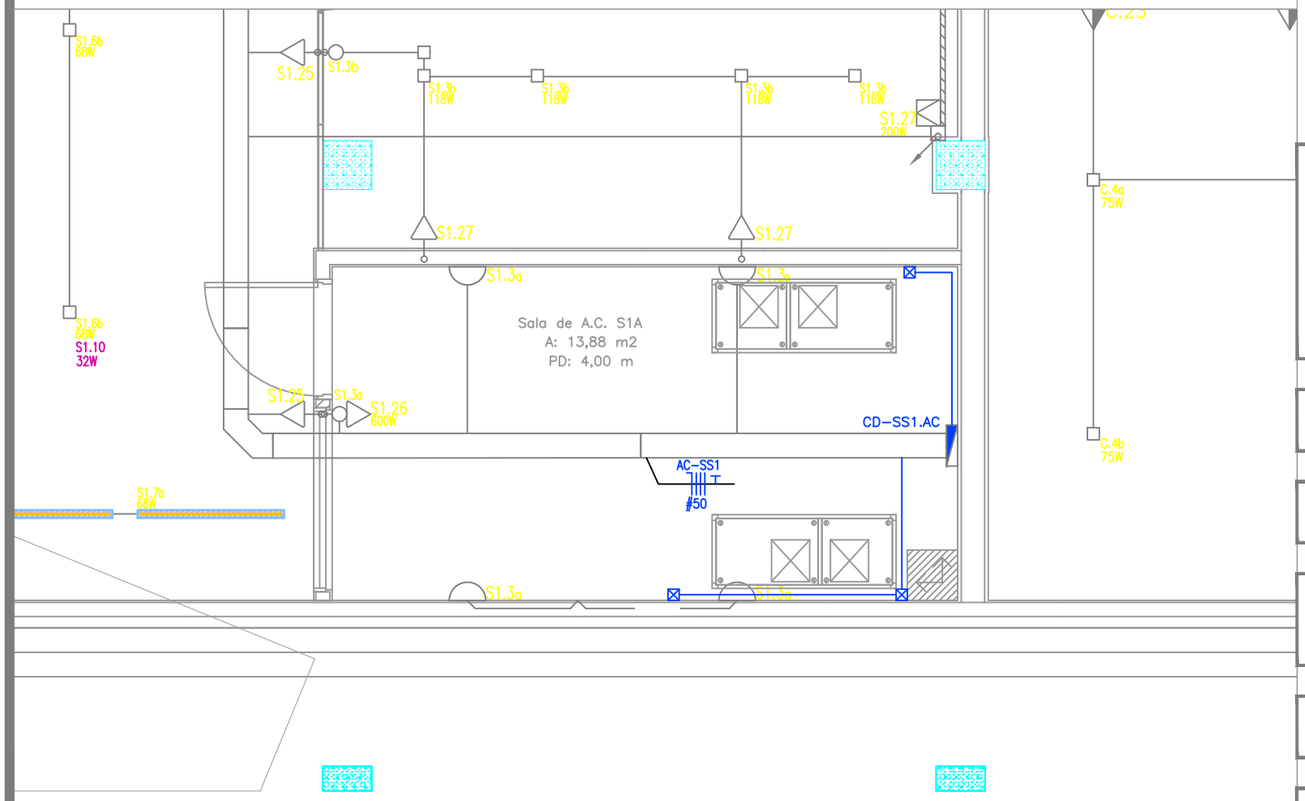


### NOTAS GERAIS

1 – O RAMAL DE LIGAÇÃO COMPOSTO POR CABOS 4X50MM² É EXISTENTE, DEVENDO O MESMO SER CONECTADO NO QGBT DO PAVIMENTO TÉRREO, EM DISJUNTOR TAMBÉM EXISTENTE, COM TERMINAIS ADEQUADOS;

2 – O DIMENSIONAMENTO FINAL DAS PROTEÇÕES ELETRICAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES DOS ESQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS.

3 – DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO O CD–SS1.AC QUE DEVERÁ ALIMENTAR AS DUAS UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DE 15 TRs E O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA BIBLIOTECA.

4 – QUADROS DE COMANDO E DE DISTRIBUIÇÃO JUSANTES AO CD–SS1.AC DEVEM FAZER PARTE DAS COMPOSIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS AOS QUAIS DEVEM ATENDER, CONTEMPLADOS DENTRO DAS PROPOSTA DOS EQUIPAMENTOS.

unipampa
Universidade Federal do Pampa

# Universidade Federal do Pampa

PROPLAN
Coordenadoria de Infraestrutura

Projeto: Climatização Biblioteca

Campus: Santana do Livramento

Endereço da Obra: Rua Barão do Triunfo nº 1048

Disciplina/Conteúdo: Elétrica — Projeto Elétrico

| Área Total | Data | Escala | ART/RRT | Revisão |
|---|---|---|---|---|
| 4 m² | Janeiro/2023 | SEM ESCALA | | R00 - Jan/2023 |

Responsáveis

Unipampa

Eng. Ele. Carlos C. Costa S. Jr - Crea-RS207833

Prancha: ELE 01/01