



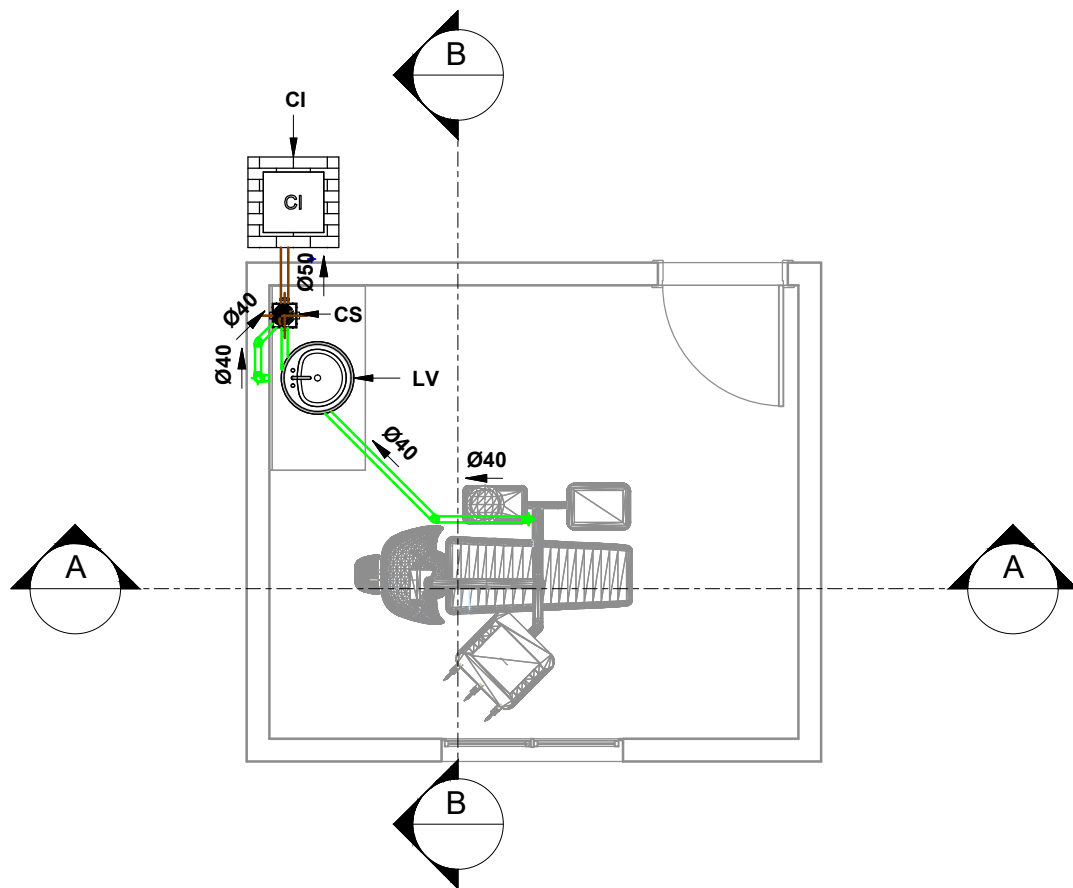


Planta Baixa - Sanitário

1 : 50

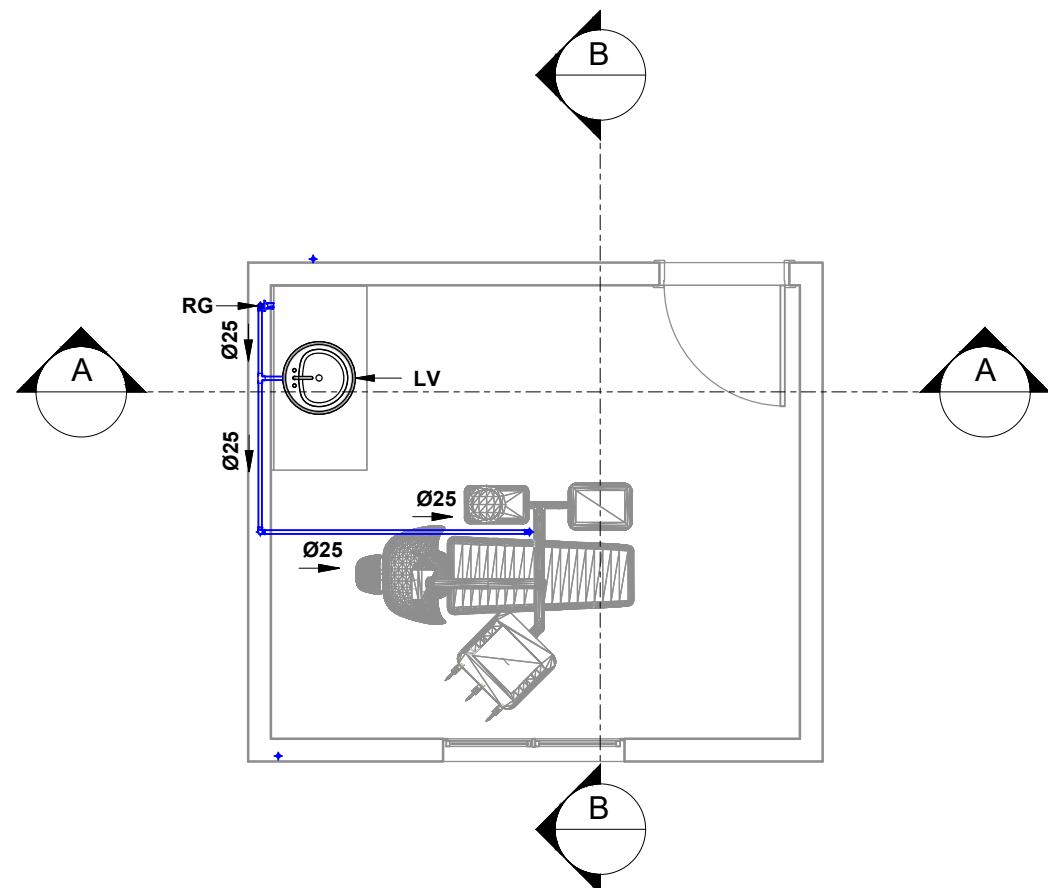

Planta Baixa - Água Fria

1 : 50

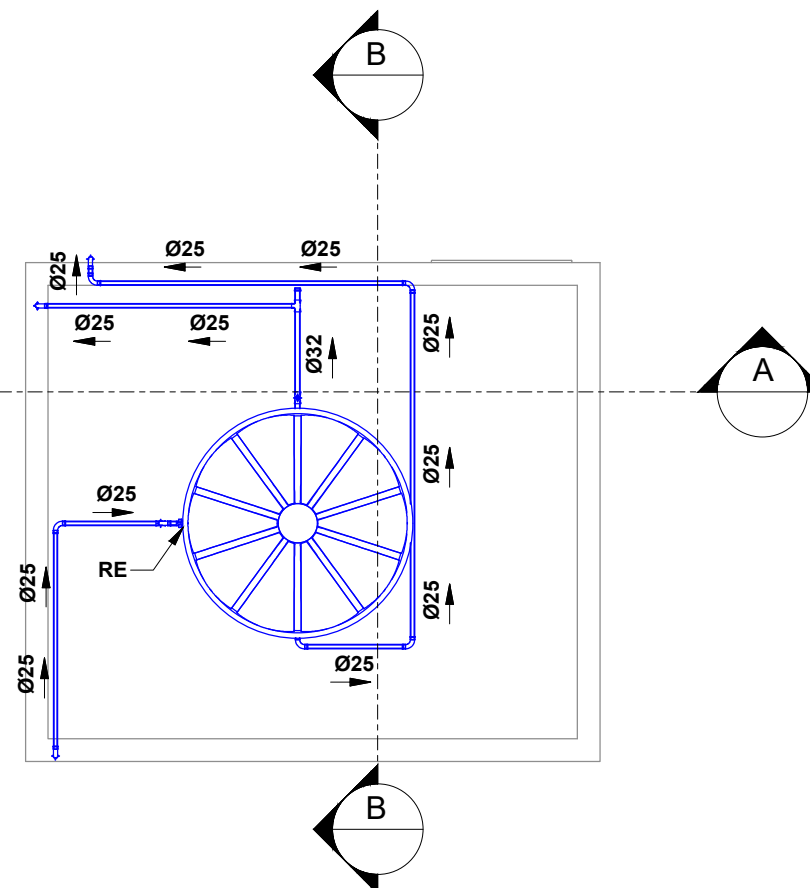

Planta de cobertura - Água Fria

1 : 50

LEGENDA:


- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO
nn: número da coluna
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- TUBO DE QUEDA DE GORDURA
nn: número da coluna
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE ÁGUA FRIA
nn: número da coluna
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

NOTAS:

- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTE DECLIVIDADES MÍNIMAS:
 - 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
 - 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
- UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
- PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
- OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
- UTILIZAR DISPOSITIVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
- TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACEIRA.
- TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO.
- A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE LISA, NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUADOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.


ABREVIações:

- BS - BACIA SANITÁRIA
- LV - LAVATÓRIO
- CH - CHUVEIRO
- TN - TANQUE
- MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
- MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
- DU - DUCHA HIGIÊNICA
- CS - CAIXA SIFONADA
- RS - RALO SECO
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RE - REGISTRO DE ESFERA
- CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
- HID - HIDRÔMETRO
- RES - RESERVATÓRIO

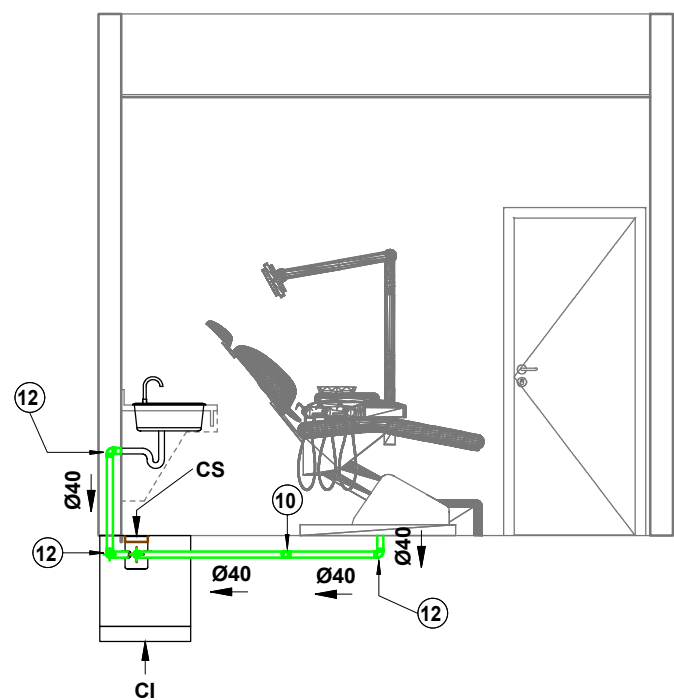


Corte A-A - Sanitário

1 : 50

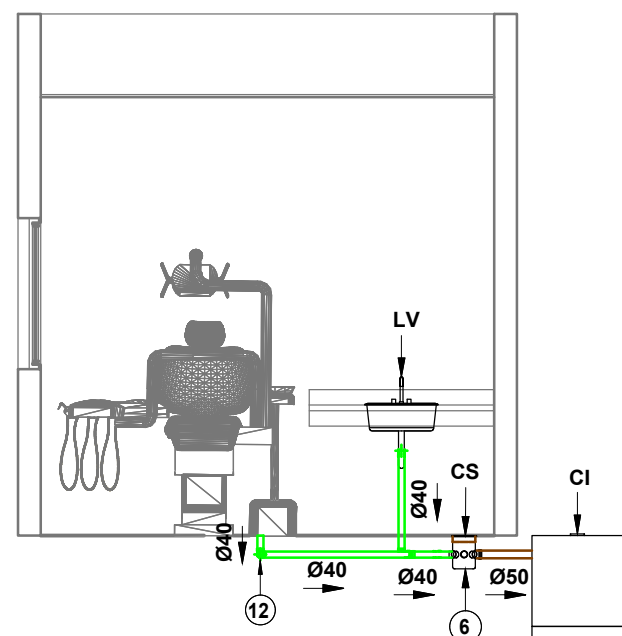


Corte B-B - Sanitário

1 : 50

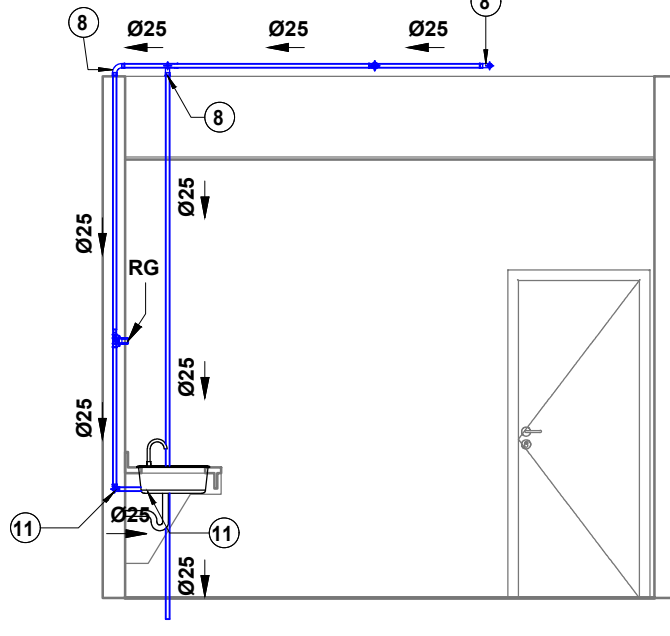


Corte A-A - Água Fria

1 : 50

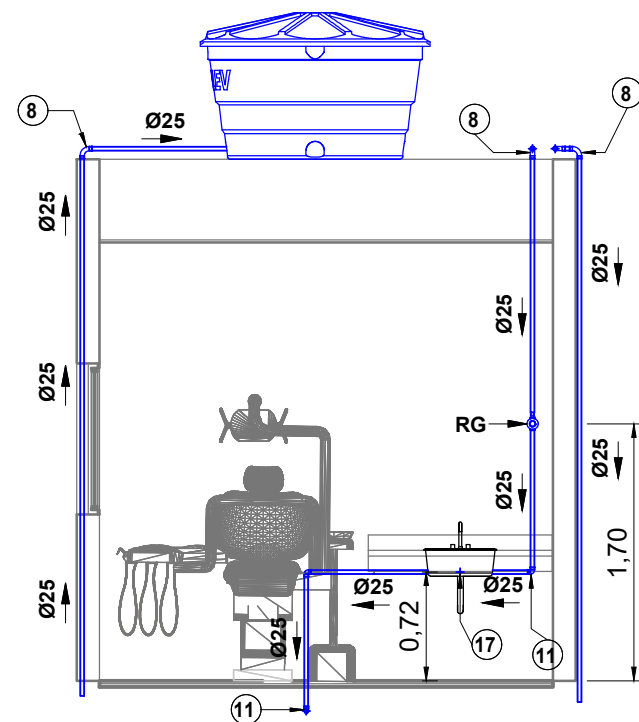

Corte B-B - Água Fria

1 : 50

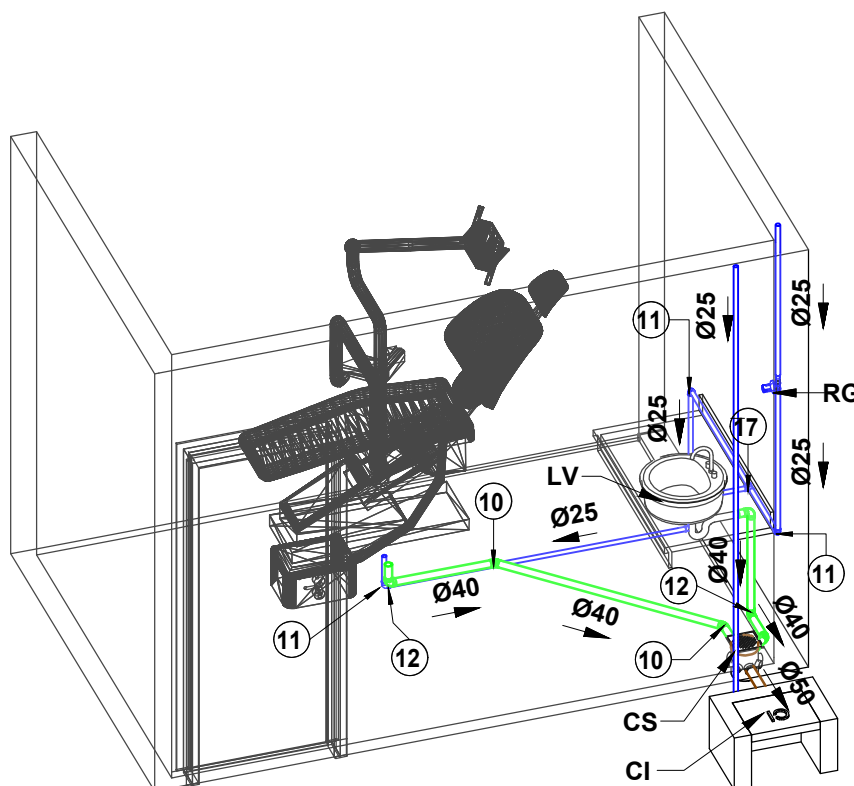

Detalhe 3D

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa		
POS.	Descrição do Material	Quantidade (peças)
1	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN20x1/2", PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
2	Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	1
3	Base Registro de Gaveta, Água Fria, Ø1/2"	1
4	Bucha de Redução Curta, DN25x20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	6
5	Caixa de Inspeção em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm	1
6	Caixa Sifonada Montada com Greiha e Porta Greiha Quadrados Brancos 150x150x50mm, 7 Entradas, Esgoto	1
7	Cap, DN32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	1
8	Curva 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	9
9	Bola 3/4"	1
10	Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	3
11	Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	5
12	Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688	3
13	Registro de pressão DN25mm	2
14	Registro Esfera VS Soldável DN25mm	3
15	Registro Esfera VS Soldável DN32mm	1
16	Tê de Redução, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
17	Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2

Lista de Materiais - Tubos		
Descrição do Material	Diâmetro Nominal (mm)	Comprimento (m)
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	Ø50	0,62
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	Ø40	3,72
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	Ø32	0,89
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	Ø25	27,70

Prefeitura Municipal de Bezerros - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO SALA AT. ODONTOLÓGICO, UBS SÍTIO DOS REMÉDIOS, EM BEZERROS-PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Fernando Antonio Mesquita Wanderley
CREA: PED1381PE

PROPRIETÁRIO:
Município de Bezerros
CNPJ:10.091.510/0001-75

ASSUNTO:
Planta Baixa, Planta de Coberta e Cortes

DATA:
23/02/2023

FOLHA:
01/01

ESCALA:
Indicadas