

Legenda	
	Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
	Luminária LED 25 W
	Luminária lâmpada fluorescente tubular (2x40 w)
	QD1 Quadro de distribuição
	Tomada alta a 1,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20 m do piso
	Eletroduto parede
	Eletroduto teto
NOTA: Eletrodutos não cotados: Ø 3,4"	

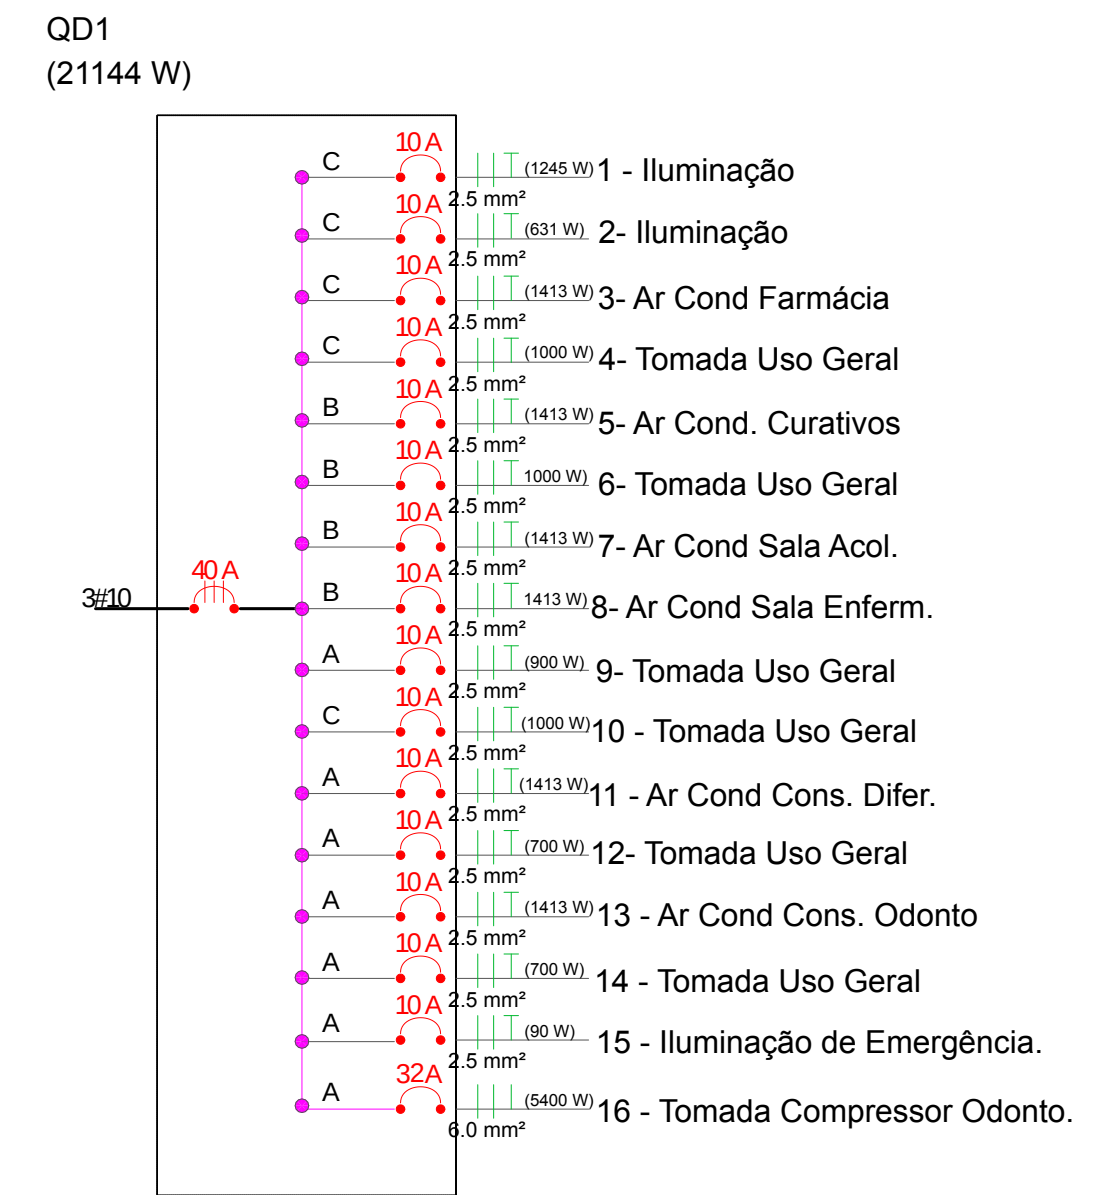


Diagrama Unifilar
esc.: 1:50

Nome do Quadro: ESF SANTA GEMA													
Concessionária CELESC - 220/380 V													
Numero de fases na entrada: 3													
QUADRO DE CARGAS													
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)			TOMADAS (W)			Potência total (W)	F.P.	Potencia (VA)	Tensão (V)	Corrente (A)	Disjuntor (A)
		18	25	40	100	1247	5400						
1	ILUMINAÇÃO 1		5	28				1.245	1,00	1.245	220	5,7	10
2	ILUMINAÇÃO 2		3	22				631	1,00	631	220	2,9	10
3	AR COND. FARMÁCIA					1		1.413	1,00	1.413	220	6,4	10
4	TOMADAS FARM, CUR. RECEP.				10			1.000	1,00	1.000	220	4,6	10
5	AR COND. CURATIVOS					1		1.413	1,00	1.413	220	6,4	10
6	TOMADAS ACOL E SALA ENF.				10			1.000	1,00	1.000	220	4,6	10
7	AR COND. ACOLHIMENTO					1		1.413	1,00	1.413	220	6,4	10
8	AR COND. SALA ENFERM.					1		1.413	1,00	1.413	220	6,4	10
9	TOMADAS WC'S E CIRCULAÇÃO				9			900	1,00	900	220	4,1	10
10	TOMADAS ACOL, CONS E COPA				10			1.000	1,00	1.000	220	4,6	10
11	AR COND. CONSULTÓRIO					1		1.413	1,00	1.413	220	6,4	10
12	TOMADAS ODONT, CIRC, WC'S				7			700	1,00	700	220	3,2	10
13	AR COND. CONS. ODONTOLÓGICO					1		1.413	1,00	1.413	220	6,4	10
14	TOMADAS RECEPÇÃO ESQUERDA				7			700	1,00	700	220	3,2	10
15	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	5						90	1,00	90	220	0,4	10
16	TOMADA COMPRESSOR ODONTO					1		5.400	1,00	5.400	220	24,6	32
								21.144		21.144			

		VIDEIRA PREFEITURA	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, HABITAÇÃO E PROJETOS			
AV. MANOEL ROQUE, 189 - ALVARADA			
FONE: (49) 3566-9051/3566-9050/3566-9058			

NATUREZA DA OBRA	
TROCA DA COBERTURA, ADEQ. ACESSIBILIDADE E PINTURA - ESF SANTA GEMA	

LOCAL	PROJETO
RUA MARANHÃO BAIRRO SANTA GEMA	ELÉTRICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	REFERÊNCIA	PRANCHA
MONALISA KELLY KIST CREA/SC: 172447-7	PLANTA BAIXA ELÉTRICA DIAGRAMA UNIFILAR QUADRO DE CARGAS	04

DATA	ESCALA	GRAFIÇÃO	ÁREA TOTAL
JUL/2024	INDICADA	MONALISA	270,95 m²
04-04			