



## SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Auditório 01

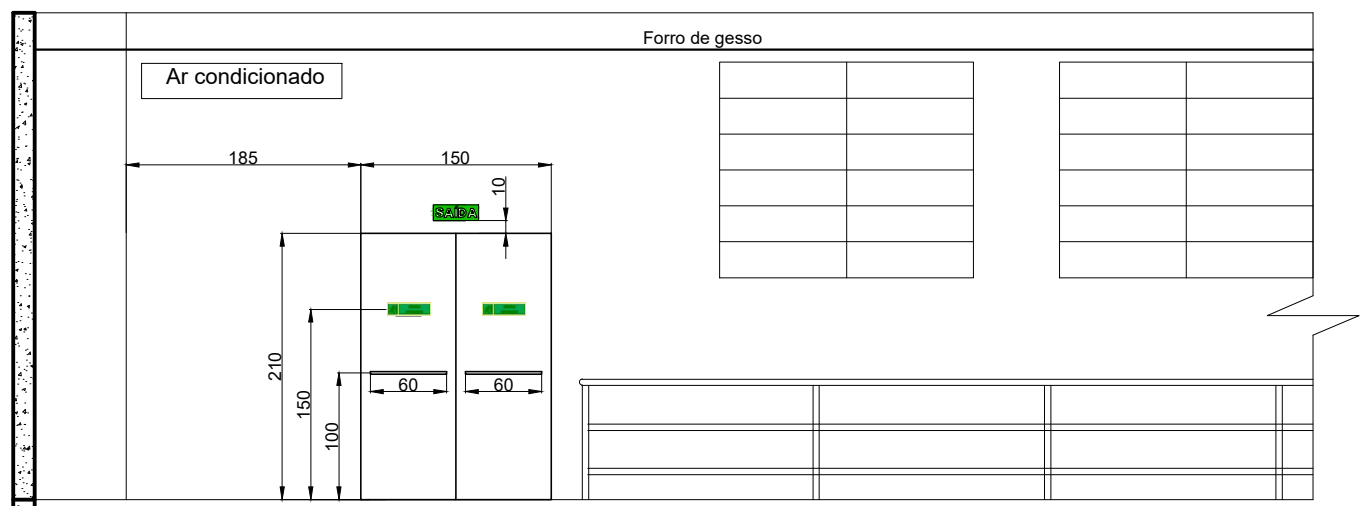

5.2.2 O eixo longitudinal da barra acionadora deve ser posicionado horizontalmente, entre 0,90 m e 1,10 m acima do piso acabado.

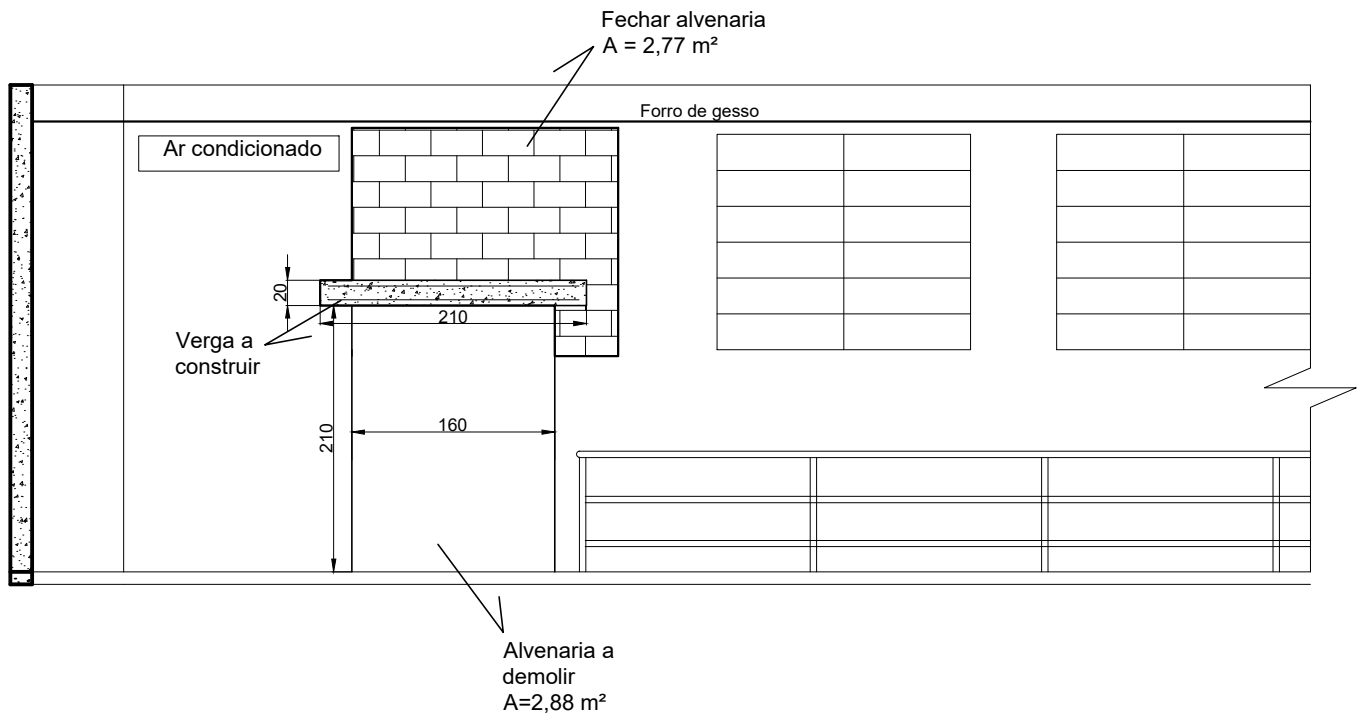