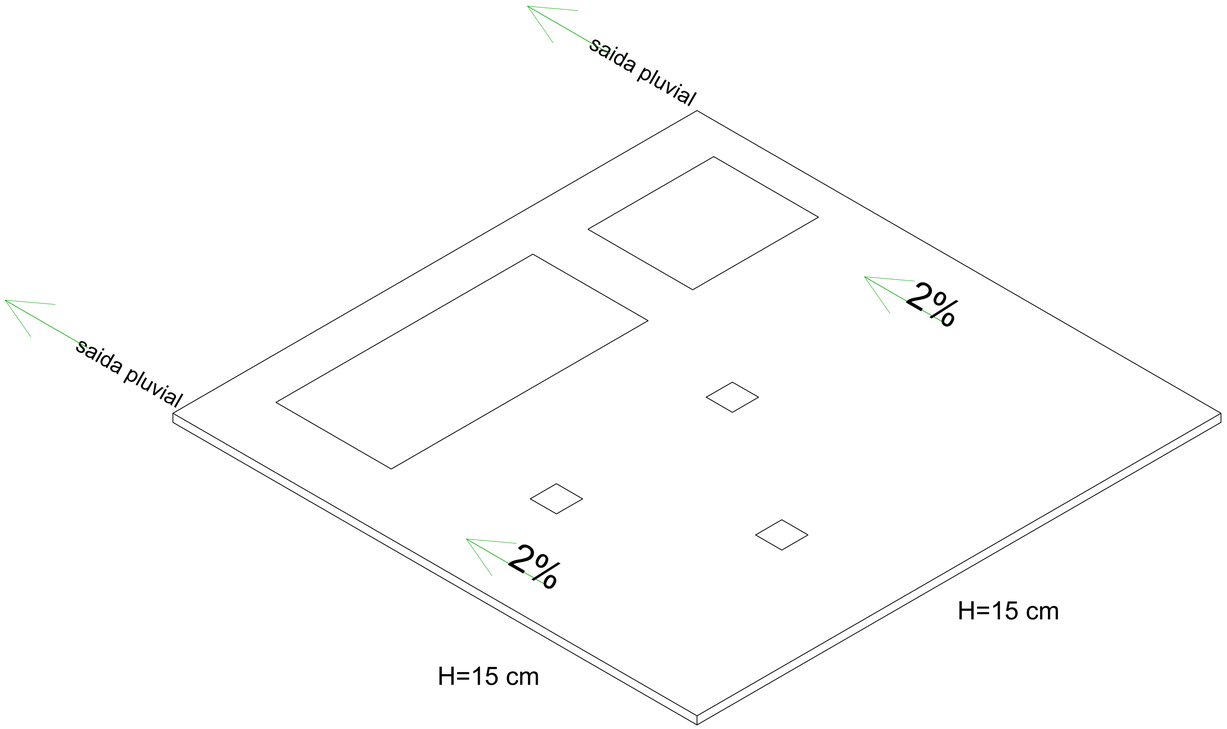

Notas

1 - Consumo de concreto FCK=25 - PISO=12,40m³
2 - Consumo de tela q=159 6.00x2,40m 2,52 kg/m² = 6 telas = 222,24 kg
3 - Impermeabilização minimo de 3 de mão cruzado
4 - Compactação do solo antes da execução do piso
5 - camada de brita nº1=4,25m³
6 - espaçador a cada 50cm de h=10cm
7 - após camada de brita, inserir camada de lona plastica

Marcio Rodrigo Akamatsu

Assinado de forma digital por Marcio Rodrigo Akamatsu
Dados: 2025.06.03 16:53:22 -03'00'



TELA Q=159



Notas

1 - Consumo de concreto FCK=25 - PISO=12,40m³
2 - Consumo de tela q=159 6.00x2,40m 2,52 kg/m² = 6 telas = 222,24 kg
3 - Impermeabilização minimo de 3 de mão cruzado
4 - Compactação do solo antes da execução do piso
5 - camada de brita nº1=4,25m³
6 - espaçador a cada 50cm de h=10cm
7 - após camada de brita, inserir camada de lona plastica

CONTRA PISO
S/ ESCALA

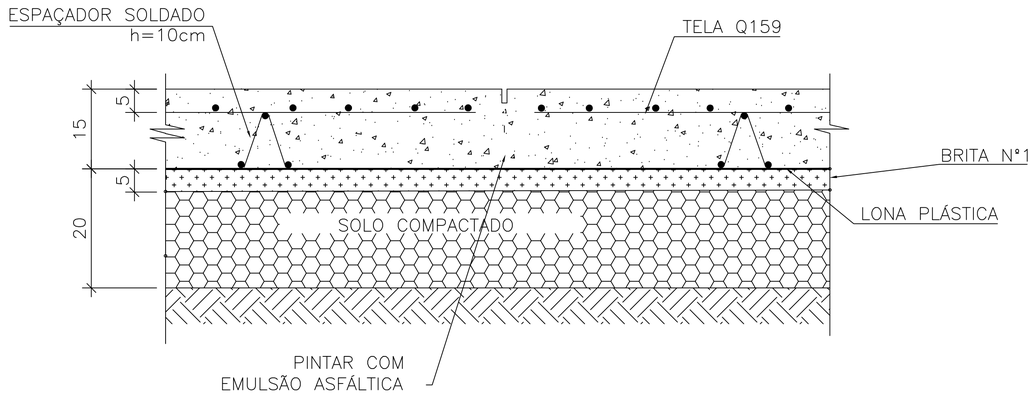

PISO h=15cm

N.°	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NUMEROS	NOTAS
									1– MEDIDAS,DIMENSÕES E COTAS EM METROS,DIÂ– METRO EM MILIMETROS,SALVO INDICAÇÃO CON– TRARIA

ANALISADO	/ /	
ACEITO	/ /	
VISTO	/ /	

EXECUTADO POR

OP. CAD.: Marcio Rodrigo Akamatsu
PROJ.: Marcio Rodrigo Akamatsu
APROVADO POR SAAE SALTO
ASS.: CREA. 5069800331

Localização
PLANTA PISO INTERNO

ÁREA PROJ.: SAAE SALTO
SUB–ÁREA PROJ.: Jardim Itaguaçu

N.°
REV. FL. 01
N.° CONTRATADA
ESCALA