



PADRÃO COM RAMAL AÉREO
SEM ESCALA

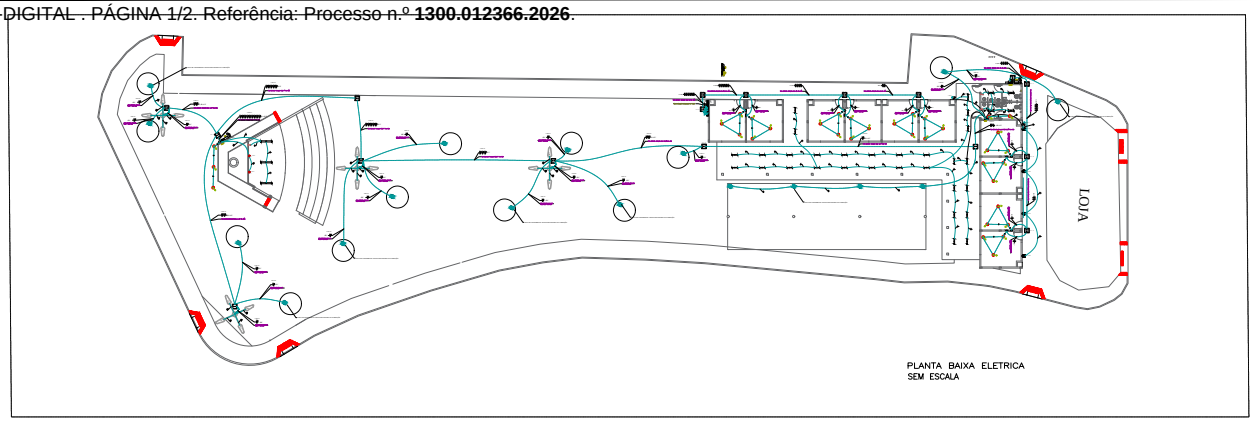

PLANTA BAIXA ELETRICA
SEM ESCALA


LEGENDA

- PONTO DE LUZ TETO
- REFLTOR LED IP-67 - 50W
- TOMADA BAIXA A 0.40 DO PISO
- TOMADA MEDIA A 1.30 DO PISO
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
- INTERRUPTOR SIMPLES A 1.30 DO PISO.
- INTERRUPTOR TRÊS TECLAS A 1.30 DO PISO
- QD QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- QM QM.QUADRO DE MEDIÇÃO
- RELÉ FOTOELÉTRICO
- CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO BRITADO 500X500cm
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- ELETRODUTOS PELO PISO
- CAIXA DE ATERRAMENTO
- HASTE DE ATERRAMENTO 2,40m
- PONTO DE LUZ PAREDE h=1,80 m
- DISJUNTOR




DETALHE DE ENTRADA
RAMAL DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL

CORES DOS BARRAMENTOS – AT	
Fase A	Amarelo
Fase B	Branco
Fase C	Vermelho
Neutro	Azul Claro

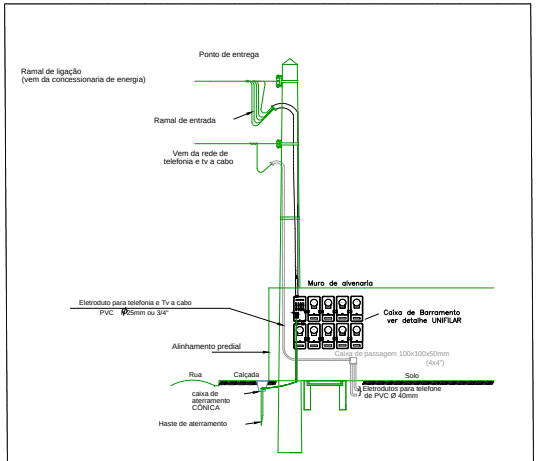


DETALHE DO PADRÃO DE ENTRADA
COLETIVO
SEM ESCALA
MEDIDAS EM MILIMETROS

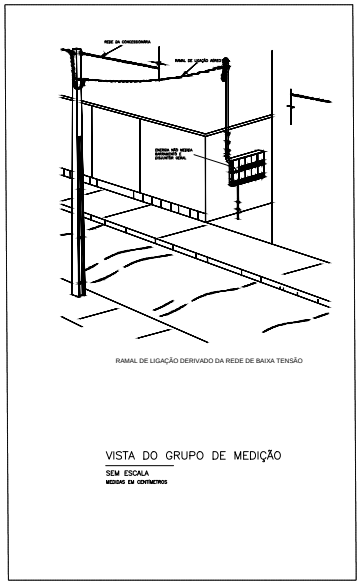


RAMAL DE LIGAÇÃO DERIVADO DA REDE DE BAIXA TENSÃO


VISTA DO GRUPO DE MEDIÇÃO
SEM ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMETROS

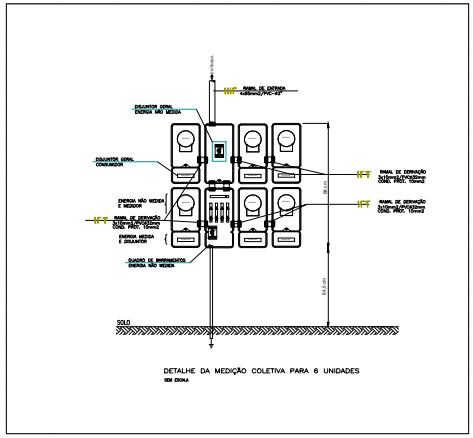


DETALHE DA MEDIÇÃO COLETIVA PARA 6 UNIDADES
SEM ESCALA

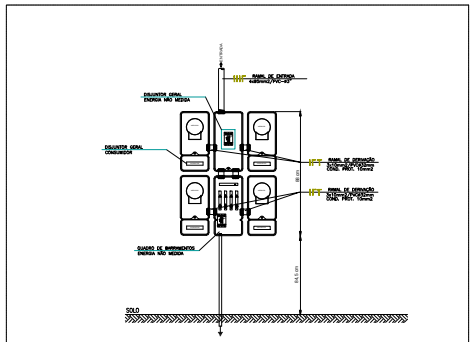

DETALHE DA MEDIÇÃO COLETIVA PARA 4 UNIDADE
SEM ESCALA




DETALHE DE ATERRAMENTO
DO NEUTRO
SEM ESCALA
MEDIDAS EM MILIMETROS

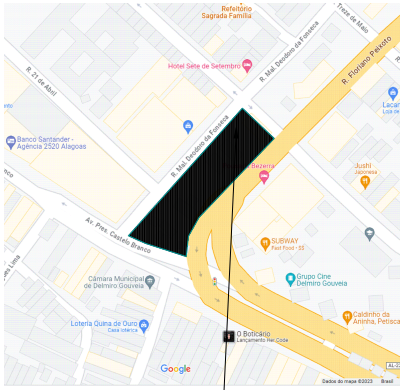


-9.382269, -37.999453
9°22'56.2"S 37°59'58.0"W

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

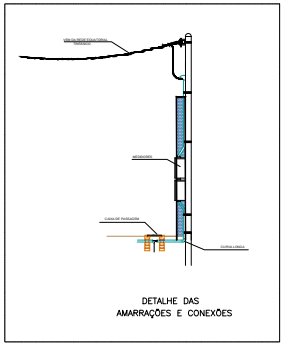


DETALHE DAS
AMARRAÇÕES E CONEXÕES



DETALHE DAS
AMARRAÇÕES E CONEXÕES

CAIXA DE PASSAGEM (40X40X30)

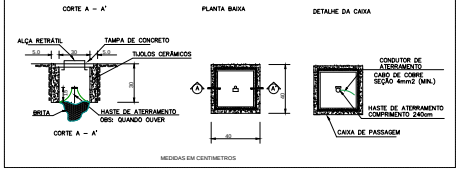

MEDIDAS EM CENTIMETROS

LEGENDA		
	QUANT.	DESCRIÇÃO
	50	LUMINARIA LED SOBREPOR FLAT SLIM 36W BRANCO FRIO 120CM
	30	LUMINARIA LED SOBREPOR FLAT SLIM 18W BRANCO FRIO 60CM
	36	REFLETOR LED 1500W HOLOFOTE 14000Lm
	20	REFLETOR SLIM LED, 50W, PRETO, LUZ BRANCA 6500K, IP65, PROVA D'ÁGUA, BIVOLT
	20	CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO BRITADO, ENTERRADO NO PISO (500X500X300)

NOTAS DE EXECUÇÃO DA PRESENTE

1	AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/05 DA ABNT.
2	TODA A TUBULAÇÃO NÃO INDICADA TERÁ DIÂMETRO DE Ø3/4".
3	TODA FIAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE 1,5mm².
4	OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES: FASES - VERMELHO OU PRETO NEUTRO - AZUL CLARO TERRA - VERDE OU VERDE-AMARELO RETORNO - BRANCO
5	OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DISJUNTORES NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
6	AS TOMADAS COM ALTURA NÃO ESPECIFICADA SERÃO INSTALADAS A 0.30m DO PISO ACABADO, EM ATENDIMENTO A NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050.
7	TODOS AS SUBIDAS E DESCIDAS EMBUTIDAS EM PAREDE DE ALVENARIA SERÁ DE AÇO GALVANIZADO.
8	EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL
9	ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014.
10	OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO SERAO EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura de DELMIRO GOUVEIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Luiz Carlos Ramos Torres
Eng. Civil e Seg. Trabalho
CREA - RN 020197526-2

ÓRGÃO:

ÓRGÃO:

SEPLAN

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROJETO ELÉTRICO

OBRA: PRAÇA DO CORETO

PROJETO: REFORMA DA PRAÇA DO CORETO

ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, DELMIRO GOUVEIA - AL

DESCRIÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA 220V;
ILUMINAÇÃO E TOMADAS;
PLANTA BAIXA.

ESCALA: INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ CARLOS RAMOS TORRES

DATA: SET/2023

DESENHO: JOSÉ GOMES JÚNIOR

P02

P02

Informações do Documento

Código de verificação: **KY4L-54JT-T6G6-19L7**
Documento capturado em 13/08/2026 20:23:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
Hash (SHA256): e8c93b2d751a3ca0c00316bc9f58181744d9bbca71dedab3be223befd89debf1
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/KY4L-54JT-T6G6-19L7.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERIA GUEDES OLIVEIRA** (***.900.374-**), **Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comércio**, em 13/08/2026 20:23:15 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. **IP:.**177.87.106.17

Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade informando o identificador: **KY4L-54JT-T6G6-19L7**.
Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: https://validar.iti.gov.br.

DOC. ID.: KY4L-54JT-T6G6-19L7 - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 2/2. Referência: Processo n.º **1300.012366.2026.**