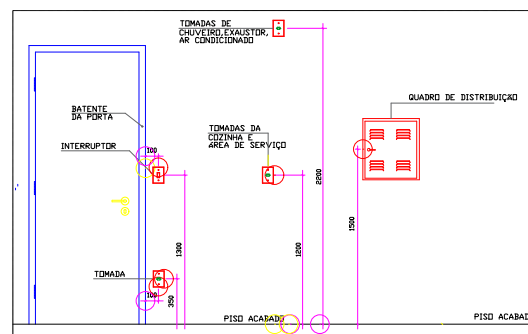

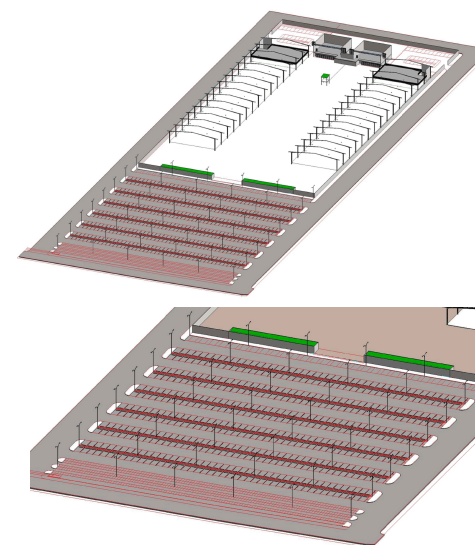



Diagrama de un cable de acero de 10.0 pulgadas de diámetro, mostrando la conexión entre un conductor de aterramiento y un cable de corriente. El diagrama indica un detalle de la conexión, especificando un cable de corriente de 10 mm² (mín.) y una longitud de 2.4 metros para la parte de aterramiento.

HASTE DE ATERRAMENTO 240 CM

CABO DE COBRE NU
10 mm²

CONECTOR UMS-404 (EM BRONZE)
PARA CONEXÃO ENTRE 1 CABO DE COBRE
NO DE 10mm² A 1 HASTE DE TERRA

2 DETALHE 1 - CONEXÃO HASTE TERRA
SEM ESCALA

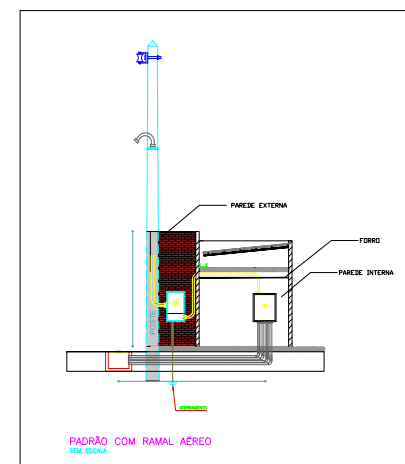

PADRÃO COM RAMAL AÉREO
SEM ESCALA

fls. 84

-



RESPONSÁVEL TÉCNICO:



	ÓRGÃO
--	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: PRAÇA EVENTOS

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO

ENDEREÇO: DELMIRO GOUVEIA - AL

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA ELÉTRICA;
QUADRO DE DEMANDAS;
QUADRO DE CARGAS;
DIAGRAMA UNIFILAR;
DIAGRAMA MULTIFILAR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:	MAR/2024
-------	----------

	LOI
--	-----

P01



Código de verificação: **VTKN-E3CM-PLRS-P36L**

Documento capturado em 20/08/2026 10:55:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): dfcb59ddbfbef9c09df40c4a06511e1503b030c1e5dc3ec0ac0ad6667a414fb

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/VTKN-E3CM-PLRS-P36L>.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIA GUEDES OLIVEIRA** (***.900.374-**),
Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, em 20/08/2026 10:55:04 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei
nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP: 177.87.106.105



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **VTKN-E3CM-PLRS-P36L**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.