Documento assinado com certificado digital/ICP/DIGITAL/validação em http://validar.iti.gov.br com chave de acesso utilize o código: P7X-Q8FJ-QPPC-SJSS

1 TÉRREO
1 : 100

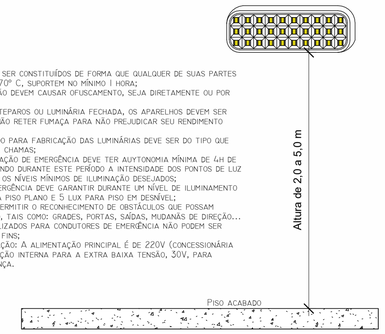

1 - Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes a uma temperatura de 70º C, suportem no mínimo 1 hora;
2 - Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletida;
3 - Quando utilizar anteparos ou luminária fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento luminoso;
4 - O material utilizado para fabricação das luminárias deve ser do tipo que impeça a propagação de chamas;
5 - O sistema de iluminação de emergência deve ter auytonomia mínima de 4h de funcionamento, garantindo durante este período a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados;
6 - A iluminação de emergência deve garantir durante um nível de iluminamento de no mínimo 3 lux para piso plano e 5 lux para piso em desnível;
7 - A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam dificultar a circulação, tais como: grades, portas, saídas, mudanás de direção...
8 - Os eletrodutos utilizados para condutores de emerência não podem ser utilizados para outros fins;
9 - Tensão de alimentação: A alimentação principal é de 220V (concessionária local), com transformação interna para a extra baixa tensão, 30V, para alimentação de segurança.

Iluminação de Emergência - Notas
1 : 50

LEGENDA GERAL - SÍMBOLOS - IT 03	
	EXTINTOR PORTÁTIL - CARGA DE PÓ ABC
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Simbologia dos Equipamentos
1 : 25

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL

QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
1	M1		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	400 x 450	Símbolo: quadrado ou retangular Fundo: verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letras: brancas.	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
1	S1/D		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNDIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS. DIMENSÕES MINIMAS: L= 1,5 H
2	S2/E		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	<varia>
1	S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
2	S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre >:ou =:50mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
4	E5	ABC	EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC	179	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

EXTINTORES E COMPONENTES

QTDE	DESCRIÇÃO
4	Extintor Portátil - 3-A:40-B:C
4	Suporte Universal de Extintor (parede)

TIPOS DE ÁREAS	
	ÁREA COMPUTAVEL
	ÁREA DE BEIRAL
	ÁREA LIVRE
	ÁREA MOLHADA

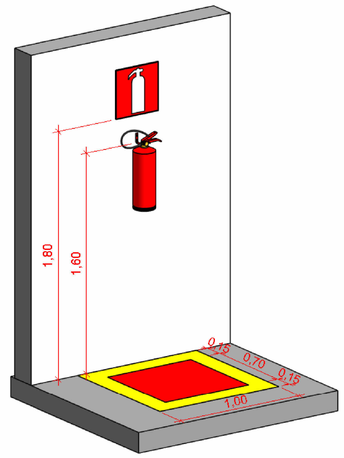

Extintor - Na parede com sinalização de Solo
1 : 20

Documento assinado digitalmente
WAGNER DARY DA SILVA
Data: 26/02/2025 12:14:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
SERGIPE GOVERNO DO ESTADO
DIRETORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PREÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP 49050-220 ARACAJU/SE
TELS: (79)3216-5454/(79)8851-9337

TIPO DE PROJETO:
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CISP LARANJEIRAS/SE

N° DA PRANCHA
01/01

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA

ENDEREÇO:
RUA BARRO SIQUERIA DE MENEZES, 163, CENTRO, LARANJEIRAS-SE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WAGNER DARY DA SILVA
CREA/CFT: 270771497-6

DATA:
06/02/2025

AUTOR DO PROJETO:
WAGNER DARY DA SILVA