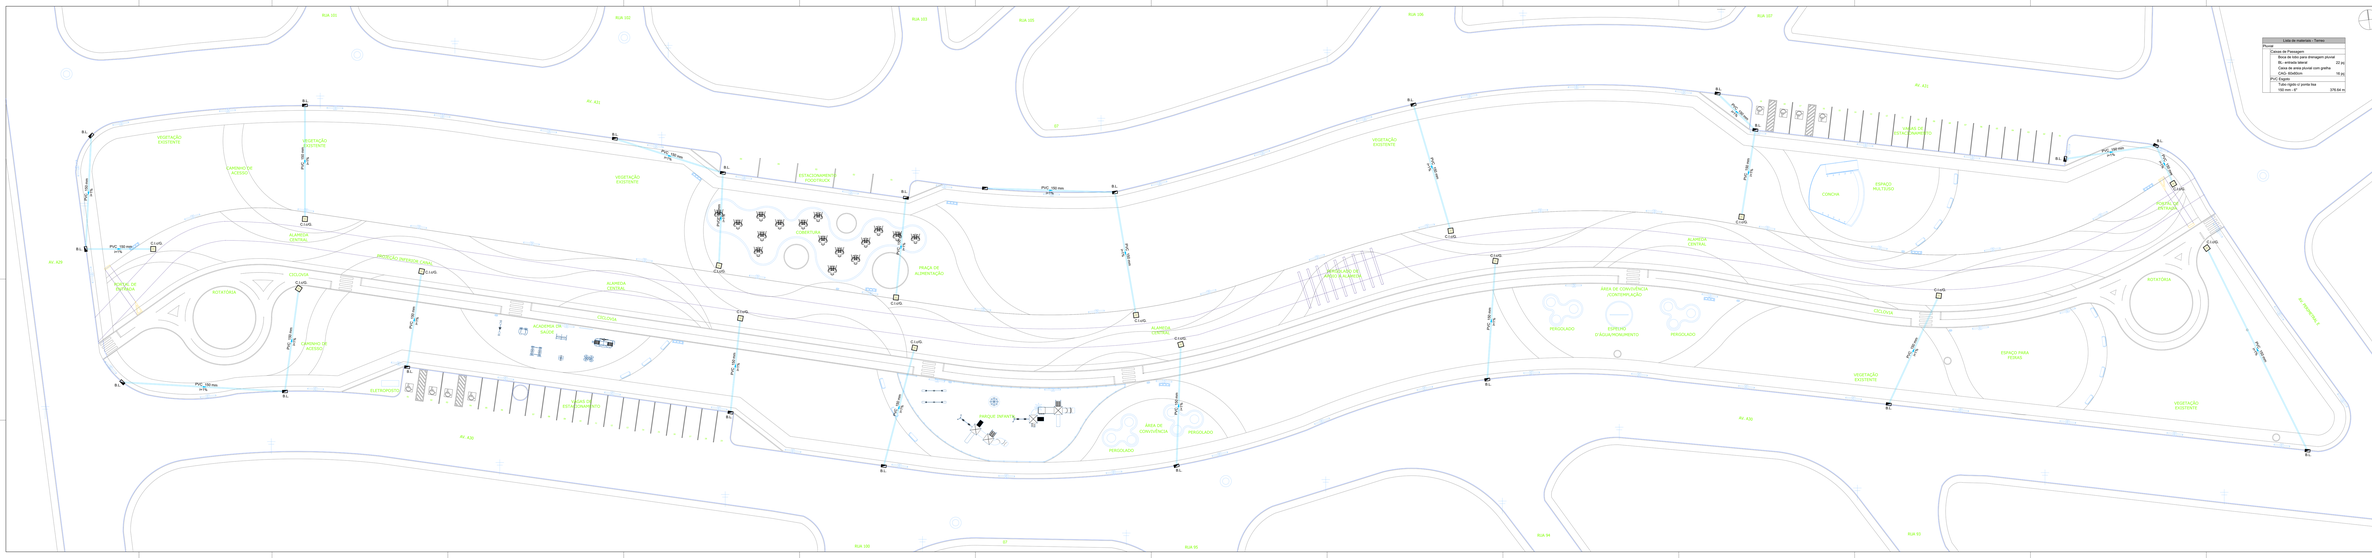

Lista de Coordenadas - Pontos	
Ponto	
Caixa de Passagem	
Boca de lobo para drenagem pluvial	
BL. entrada lateral	22 un
Caixa de area pluvial com grelha	
CAP-01 Retangular	15 un
PVC Rígido	
Tubo rígido c/ ponta bxa	
150 mm - 4"	378.64 m

NOTAS GERAIS

1.0 Quanto à inclinação das canalizações:

1.1 Inclinação mínima de águas e águas pluviais serão utilizadas as seguintes inclinações de acordo com as diferentes dos materiais:

Material	I (%)	I (m/m)
a. Manilhas	1,00	0,01
b. Tubos	1,00	0,01
c. Tubos	1,00	0,01

1.2 O diâmetro das tubulações de entrada e saída de caixa (pluviais) será de no mínimo 0,4m.

1.3 Cotas e Níveis

1.4 Todas as tubulações (tubos, CG), arranjos CG e bases serão em cru sem ganho (CSP-C) OU (MP) deverão ser instalados de maneira que a geratriz superior interna do tubo fique nivelada com a face interna da caixa.

1.5 Cotas do PVC

1.6 Todas as tubulações utilizadas no projeto serão de tubulação tipo ou similar com fases internas ondeadas.

1.7 = Cota Elevada com base na Via Coletora

1.8 Cotas do PVC

1.9 Em dispositivos abaixo será em PVC de tubulação 150Ø ou similar com fases de no mínimo de 21mm.

1.10 = Nos dimensionamentos das tubulações.

1.11 = Cota de referência.

1.12 = Cota de referência saída ao ordinárias acima cota indicada.

1.13 = Cotas de medidas de distância e altura saída ao centralizar.

1.14 Nas áreas de arranjos existentes indicadas em projeto deverão ser concretas ocorrer as obras normal de execução das obras.

1.15 = Cotas de cotas existentes saída locação e 30cm de parede pronta para o início das tratamos.

1.16 Todas as tubulações deverão ser executadas com cotas elevadas nos pontos mais altos e nos pontos mais baixos, de modo que não haja formação de bolsões de ar, que prejudiquem a vazão de projeto e a função para o qual foram saída tubulações saídas com cota mais elevada indicadas em projeto.

1.17 = Cotas de cotas existentes saída locação e 30cm de parede pronta para o início das tratamos.

1.18 O dimensionamento das tubulações por ou tubos funcionou, será igual a 75 vezes o diâmetro do tubo, sendo que o mínimo será de 0,40m, conforme NBR 9649/86.

1.19 Não é permitido por qualquer motivo, o uso de argamassas para a formação de berços ou curvas devendo ser executados com berço de concreto.

1.20 = Cotas de cotas existentes saída locação e 30cm de parede pronta para o início das tratamos.

1.21 = Cotas de cotas existentes saída locação e 30cm de parede pronta para o início das tratamos.

1.22 Em ocorrência de cota com as existentes, ser furar ocorrer no terreno, ser concreto tem ordenar de interpor com a cota mais baixa de tubulação PVC-CEGOTO for concreto em paredes ou meadinhadas com ancoras saída ser executado com tela de arame.

1.23 = A relação de tubo existente deverá ser feita com uma deve mostra Ø=100 ou similar.

1.24 = Cotas existentes saída locação

1.25 = Cotas locadas

A= Limpar com adaga manca e ponta e tubo e rente unidas.

B= Usar a ponta e a tubo com fio Ø100 até alcançar a cota superficial.

C= Limpar a ponta e a tubo com uma adaga manca arredada em ângulo fresando.

D= Limpar com adaga manca e ponta e tubo e rente unidas preparadas e montagem metálica.

E= = Cotas CLARAS (na saia) de drenagem.

A= Limpar com adaga manca e ponta e tubo e rente unidas.

B= Instalação e até de barreira no alcançando (cota) saturadas existente na base.

C= Marcar e posicionamento na base no ponto no nível. Esse locação acerto como interferência para as soldadas e tubulação de PVC-CEGOTO ou similar.

D= Nível após tubulação no ponto deverá ser com até colocado no base). Nesse caso mesmo operação no ponto de nível e tubulação de PVC-CEGOTO ou similar.

E= Proceder a montagem interpretar a ponta no furo até a base depois com ventilação e ponta e tubo e rente unidas. Esse locação acerto como interferência para as soldadas e tubulação de PVC-CEGOTO ou similar.

INDICE GERAL DE PLANTAS

01/04 - PRJ_DRE_DET_CEN_GAV_01-01_VAR_001_01 - PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
02/04 - PRJ_DRE_DET_CEN_GAV_01-01_VAR_002_01 - DETALHES DE BOCA DE LOBO E CAIXA DE AREIA

Todos os direitos reservados a esta empresa/arquitetura. Os desenhos e os seus elementos gráficos estão protegidos pela Lei de Direitos de Autor. Não é permitida a sua reprodução, total ou parcial, por qualquer meio ou processo, sem prévia autorização escrita. Qualquer violação será passível de ação judicial e indenização.

00	EMITIDO INICIAL	21.04.26
REVISÃO	CONSTITUIÇÃO	DATA

JOAO VICTOR MELARE - 271466960-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO — CREA PR-

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SENHORA DO SOCORRO
PERNAMBUCO

GS ENGENHARIA
ENGENHARIA

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

OBRA:
PARQUE URBANO – AVENIDAS 30 E 31

CONTEÚDO: 30 E 31/MARCOS FREIRE, I.N. SENHORA DO SOCORRO,PE

ASSUNTO:
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

PRANCHA: **01/04**

DESENHO	ESC NO A3/A1	DATA/REVISÃO
VICTOR MELARE	1:100	ABRIL/2026