



SAPATAS 45X90 x(43)

Sem escala

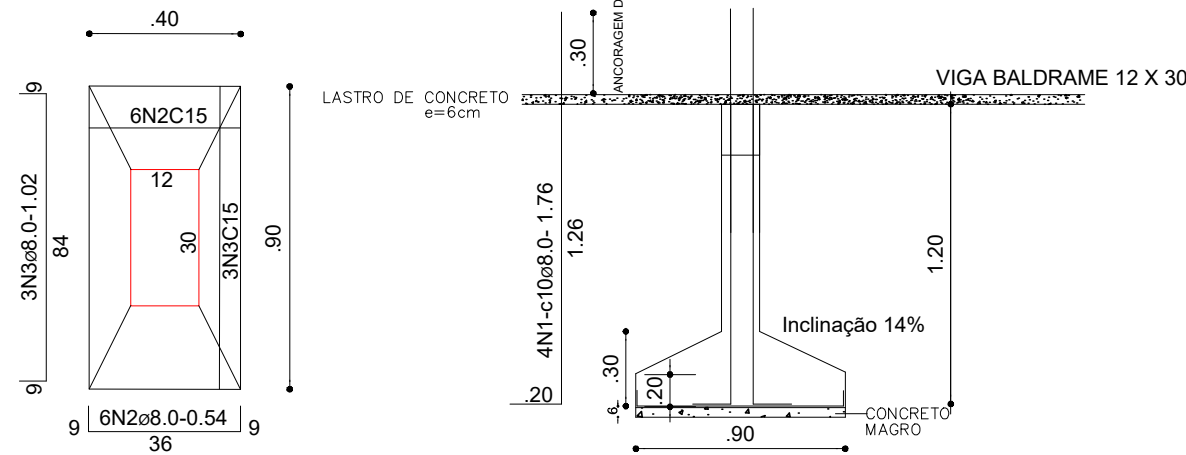


PILAR 12 X 30
ESTRIBOS

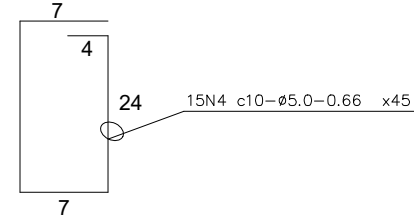

FUNDAÇÃO CORRIDA


Sem escala

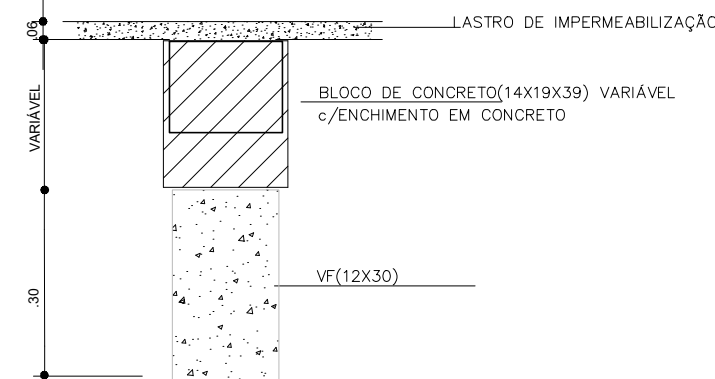


ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (VF-12x30)

Sem escala

SEÇÃO

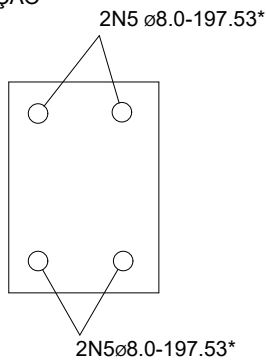


ESTRIBOS

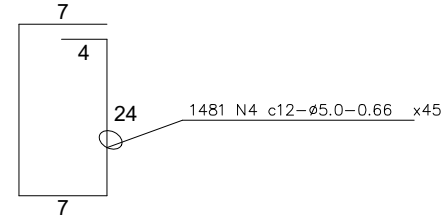


FUNDAÇÃO -BALDRAME CORRIDA-12x30
* COMPRIMENTO TOTAL =197.53m NUM TOTAL APROXIMADO DE 70 VERGAS DE AÇO DE 11 M DE COMPRIMENTO.


SAPATAS 70 x 70 (x 4)

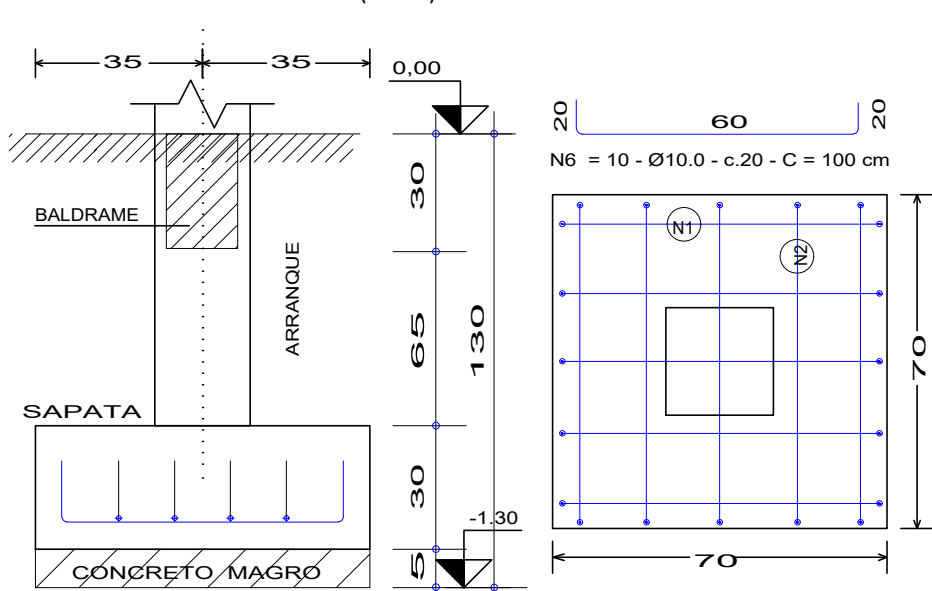

ARRANQUES (25 x 15) (2)

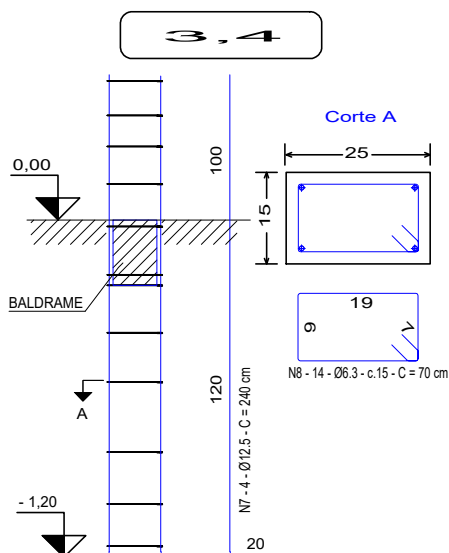

ARRANQUES (20 x 20) (2)

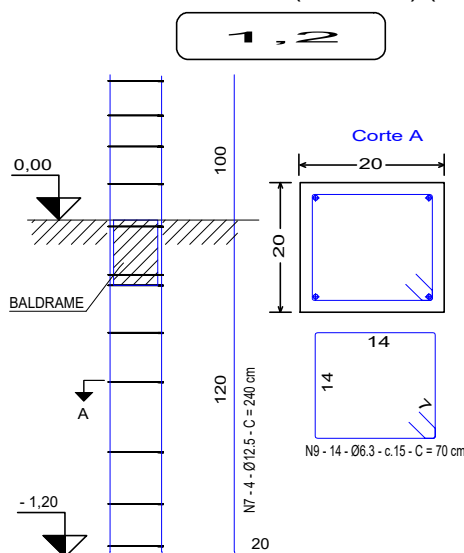

QUADRO DE FERRO

N	DIAMETRO	QUANTIDADE	COMP(m)	COMP TOTAL(m)
N1	8	180	1.70	306.00
N2	8	270	0.54	145.80
N3	8	135	1.02	137.70
N4	5	2021	0.66	1333.86
N5	8	4	197.53	790.12
N6	10	40	1.00	40.00
N7	12.5	16	2.40	38.40
N8	6.3	28	0.70	19.60
N9	6.3	28	0.70	19.60

RESUMO

DIAM	COMP	PESO KG	PESO(KG)
5	1333.86	0.16	234.76
6.3	39.20	0.25	10.78
8	1379.62	0.39	591.86
10	40.00	0.62	27.28
12.5	38.40	1.00	42.24

TOTAL +10% 906,92 kg

NOTAS:

1. CONSIDERAR TERRENO PLANO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DESTE TIPO DE FUNDAÇÃO.
2. COBRIMENTO = 6cm.
3. CONCRETO COM fck = 25mpa (ESTRUTURAL).

4. AÇO:
CA. 50A = 6.3 E 8.0.
CA. 60A = 5.0.

OBSERVAÇÃO:

BITOLA 5/16 = 8.0mm. CA.50.
BITOLA 1/4 = 6.3mm. CA.50.

5. A COTA DE FUNDAÇÃO SERÁ DEFINIDA EM FUNÇÃO DO TIPO DE SOLO EXISTENTE. >= 1.00m COM TAXA MÍNIMA DE 1.0 KG/CM2.



TERRA DE TODOS NÓS

SESAB

SECRETARIA DA SAÚDE



UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MUNICÍPIO

GESTÃO

PROJETO

UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PROJETO ESTRUTURAL

PRANCHA

Fundação
Detalhamento

ENGENHEIRO: JORGE BRANDÃO

CREA: 24.721D/BA

DESENHO: JORGE BRANDÃO

FOLHA

DATA: ABR/2024

NÚMERO DE PROJETO

PROJETO REFERÊNCIA

ESCALA: SEM ESCALA

EST-109/22

UBS 1-SESAB

04/08