



TRATAMENTO PRIMÁRIO (TANQUE SÉPTICO)

DETALHE1

TANQUE SÉPTICO PRISMÁTICO RETANGULAR-PLANTA

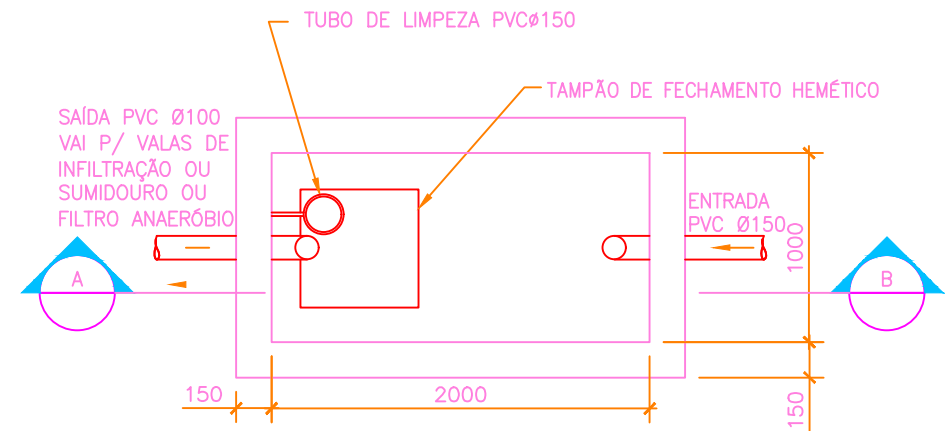


CORTE-AB

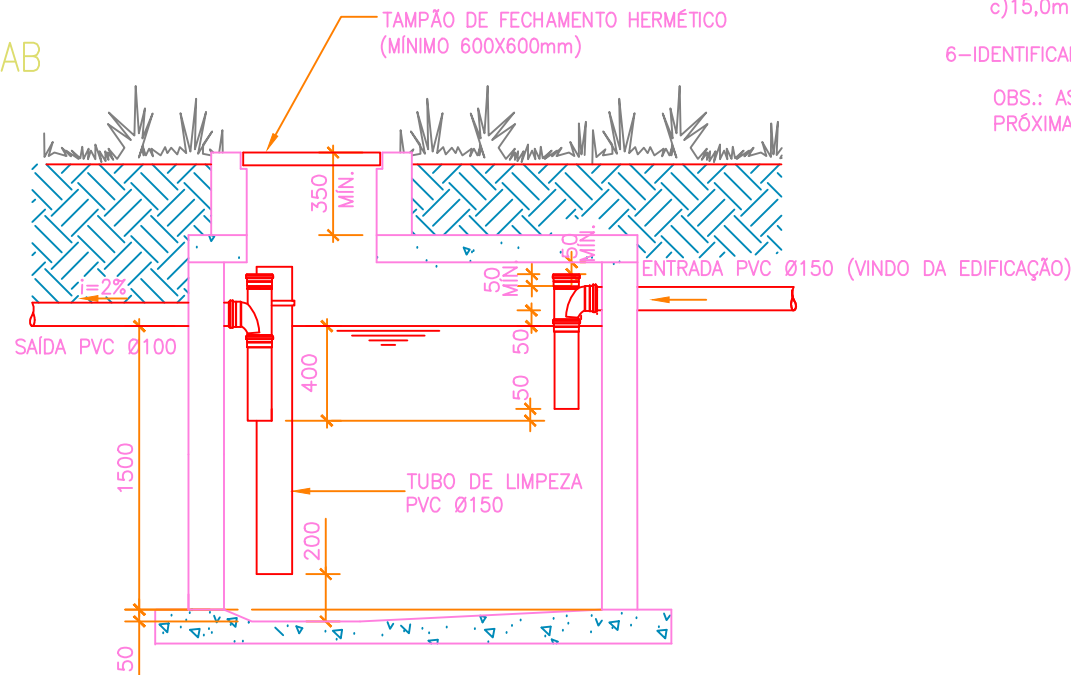

CAIXA DE INSPEÇÃO

DETALHE2

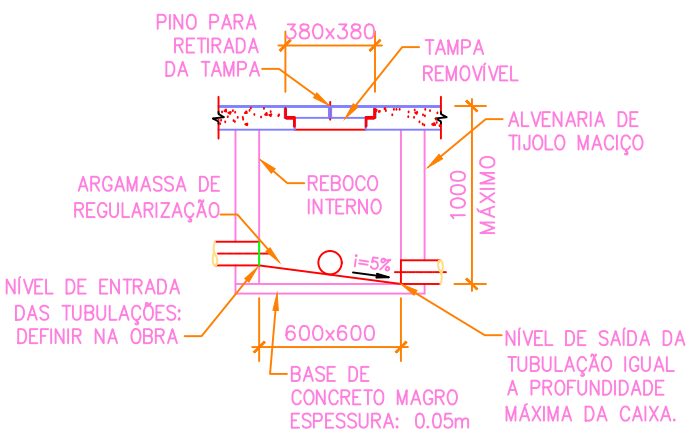

NOTAS GERAIS

"a", "b", "h" - COTAS FORA DE ESCALA, SENDO "a" = "b"/2 e "h" MÍNIMO DEFINIDO PELA TABELA 4 DA NBR 7229/1993

- 1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS.
- 2 - A EXECUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA É INDICADA PARA REGIÕES ONDE NÃO HÁ REDE PÚBLICA DE ESGOTO.
- 3 - TANQUE SÉPTICO DIMENSIONADO PARA SER LIMPO A CADA 5 ANOS
- 4 - OS TANQUES DEVEM SER ESTANQUES; OS CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA DEVEM SER REVESTIDOS, INTERNAMENTE, COM MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE À CAMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5cm.
- 5 - DISTÂNCIAS HORIZONTAIS MÍNIMAS PARA LOCAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA (NBR 7229/1993):
 - a) 1,5m DE CONSTRUÇÕES, LIMITES DE TERRENO, SUMIDOUROS, VALAS DE INFILTRAÇÃO E RAMAL PREDIAL DE ÁGUA;
 - b) 3,0m DE ÁRVORES E DE QUALQUER PONTO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
 - c) 15,0m DE POÇOS FREÁTICOS E DE CORPOS DE ÁGUA DE QUALQUER NATUREZA.

6 - IDENTIFICAR OS TANQUES COM DATA DE FABRICAÇÃO E INTERVALOS DE LIMPEZA PERMISSÍVEIS

OBS.: AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS SÃO COMPUTADAS APARTIR DA FACE EXTERNA MAIS PRÓXIMA AOS ELEMENTOS CONSIDERADOS.

PROJETO HIDROSANITÁRIO

PROPRIETÁRIO:	PREDEITURA MUNICIPAL DE IRARÁ
MUNICÍPIO - UF:	IRARÁ - BA
ENDEREÇO:	COMUNIDADE LARGO NOVO
AUTOR DO PROJETO:	GEILDES SUELY DOS SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GEILDES SUELY DOS SANTOS



PROPRIETÁRIO	69810	Nº. CREA
AUTOR DO PROJETO	69810	Nº. CREA
RESP. TÉCNICO	69810	Nº. CREA

Geildes Suelly dos Santos Moreira
Engenheira Civil
CREA-69.810/D

DATA EMISSÃO:	03 DE JUNHO DE 2024	ÁREA:		PRANCHA:
ESCALA:	A3 SEM ESCALA	DESENHO:	EDUARDO LEÃO DOS SANTOS	