
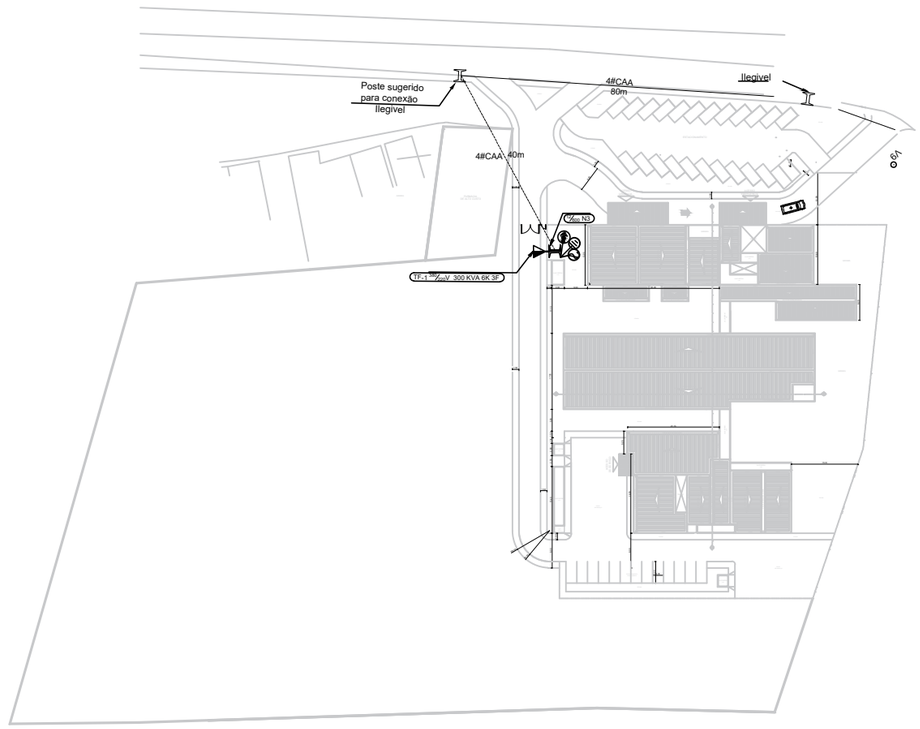


PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

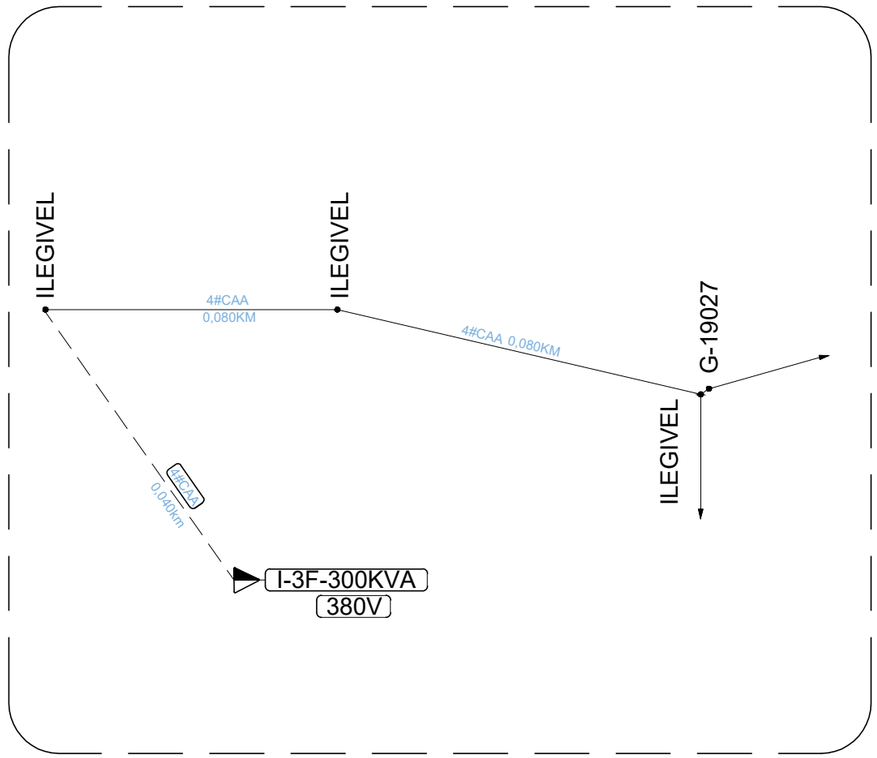

ENDEREÇO ELÉTRICO
SEM ESCALA

LEANLUCA SOUSA DI LAURO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-BA: 051948226-3

Fique alerta!
As regras abaixo salvam a sua vida.

- (A) Analisar previavemente o risco.
- (L) Lembrar de usar o EPI e o EPC.
- (E) Escada amarrada, local sinalizado.
- (R) Realizar o serviço junto com seu Padrinho.
- (T) Ter atenção no serviço até o final.
- (A) Agir pensando na sua família.

A Análise preliminar de risco e as 5 Regras de Ouro salvam vidas.

- (S) Sinalizar. 1º
- (A) Abrir com corte visível. 2º
- (L) Lembrar da placa de sinalização. 3º
- (V) Verificar ausência de tensão. 4º
- (A) Aterrar. 5º

NOTAS
01 – TRANSFORMADOR 112,5KVA EXISTENTE E MEDIDOR SERÃO DESATIVADOS APÓS A LIGAÇÃO DO CUBICULO DE MEDIÇÃO
02 – O POSTE SERÁ INSTALADO NO LIMITE DA PROPRIEDADE DO HOSPITAL, PROXIMO AO LOCAL DOS QUADROS/GERADORES
03 – PROJETADO POSTE DE 12M PARA DAR MAIS ALTURA NO CABO, POIS NESTE LOCAL PASSA CAMINHÕES. COM ISSO SERÁ GARANTIDO ALTURA DE SEGURANÇA.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA OBRA :

01 – Tensão Primária de Isolação	15 kV
02 – Tensão Primária de Operação	13,8 KV
03 – Tensão Secundária	380/220V
04 – S.E. de Suprimento	
05 – A.L. de Suprimento	
06 – Circuito	TRIFÁSICO
07 – Condutor Primário	AL 4CAA
08 – Condutor Secundário	———
09 – Postes e Cruzetas	CONCR. DUPLO "T" / CONCR. TIPO "T" E RETANG.
10 – Extensão Primária	0,040km
11 – Extensão Secundária	0,000km
12 – Extensão Conjugada	0,000km
13 – I.D. de Suprimento	XXXXXXX
14 – Tipo do Terreno	NÃO PAVIMENTADO

ATIV.	NOME	DATA
LEVANT.	LEANLUCA SOUSA DI LAURO	05/2024
CALC/DES		
VISTO		
PROJ.		
VISTO		

LEANLUCA SOUSA DI LAURO
RESP. TECNICO
CREA N º051948226-3
DATA 05/2024

EMPREENDIMENTO:
HOSPITAL MUNICIPAL DE RETIROLANDIA

PROJETO:
PLANTA SITUAÇÃO - ENDEREÇO ELÉTRICO
SUBESTAÇÃO 300 KVA ÁREA SIMPLIFICADA

Leanluca Di Lauro
CREA-BA: 051948226-3
Ricardo Almeida C. Santos
CREA-BA: 051938085-1

ESC. SEM ESCALA	MUN. BAIXA GRANDE- BA	02 / 02	D—	—A3