
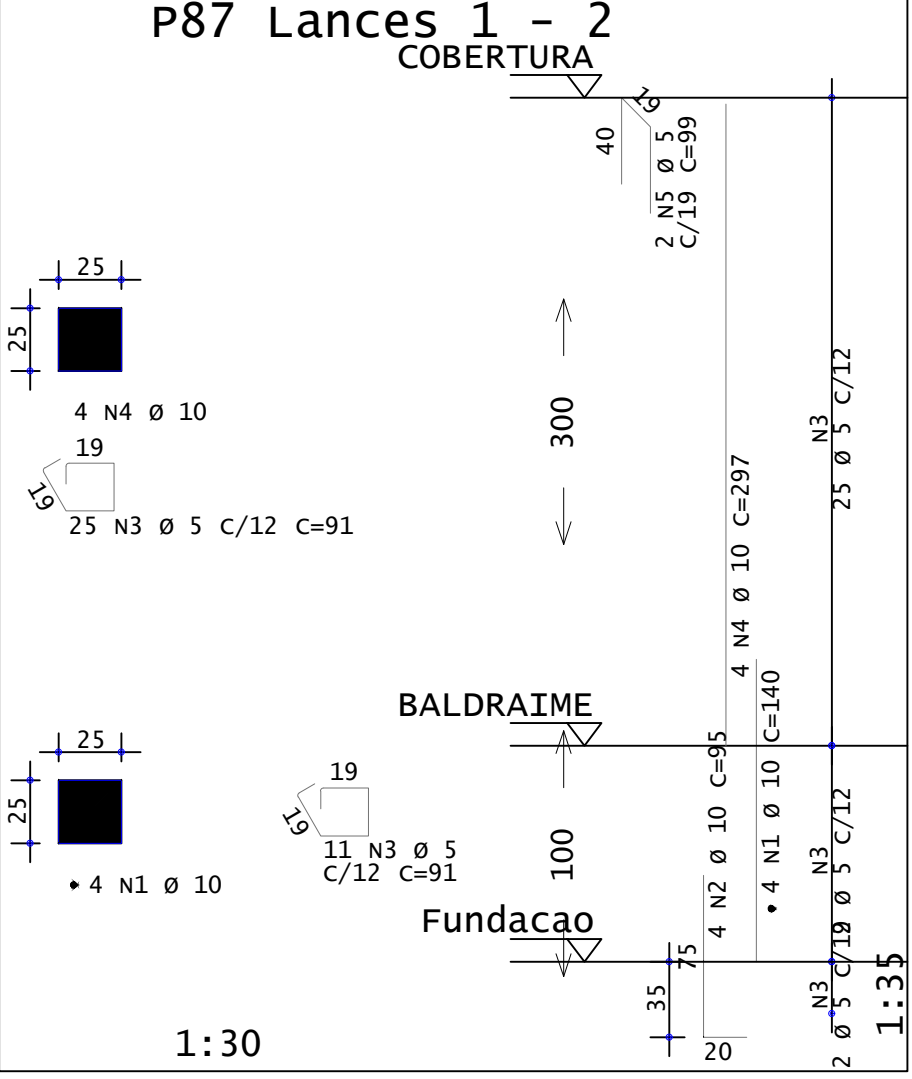
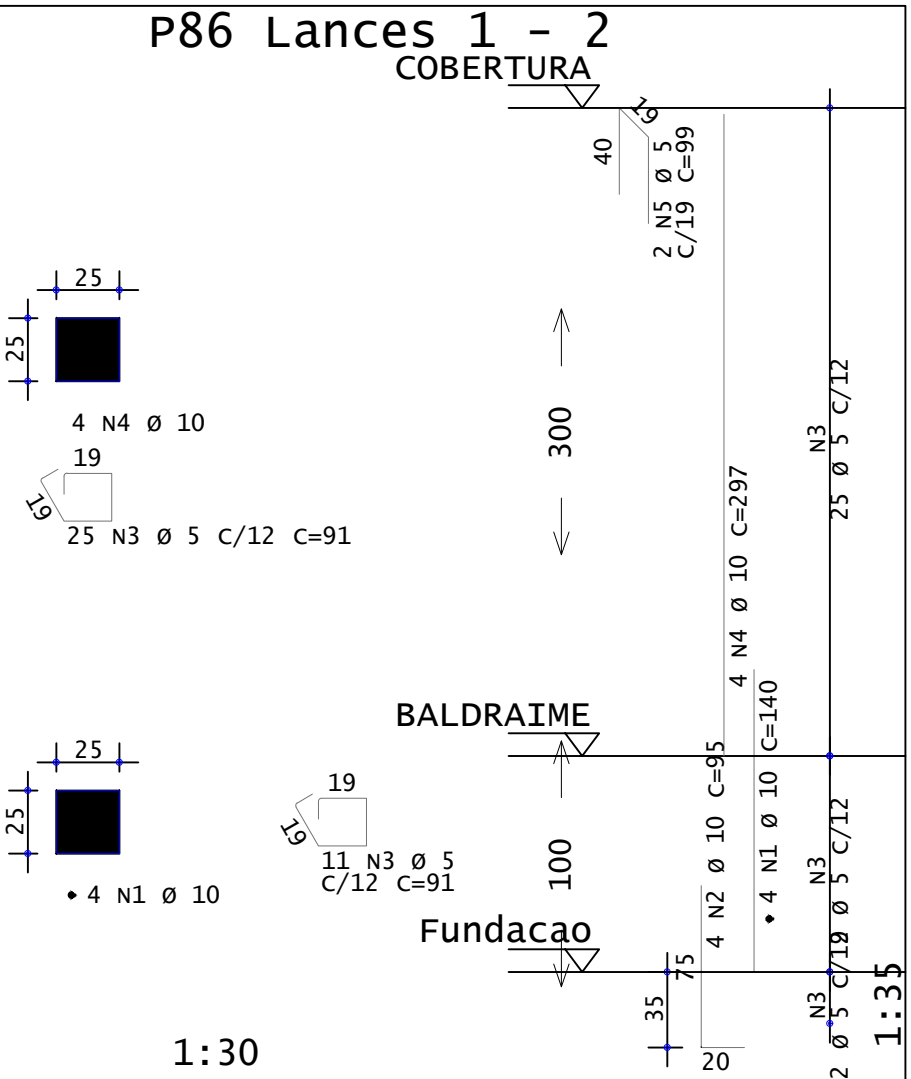
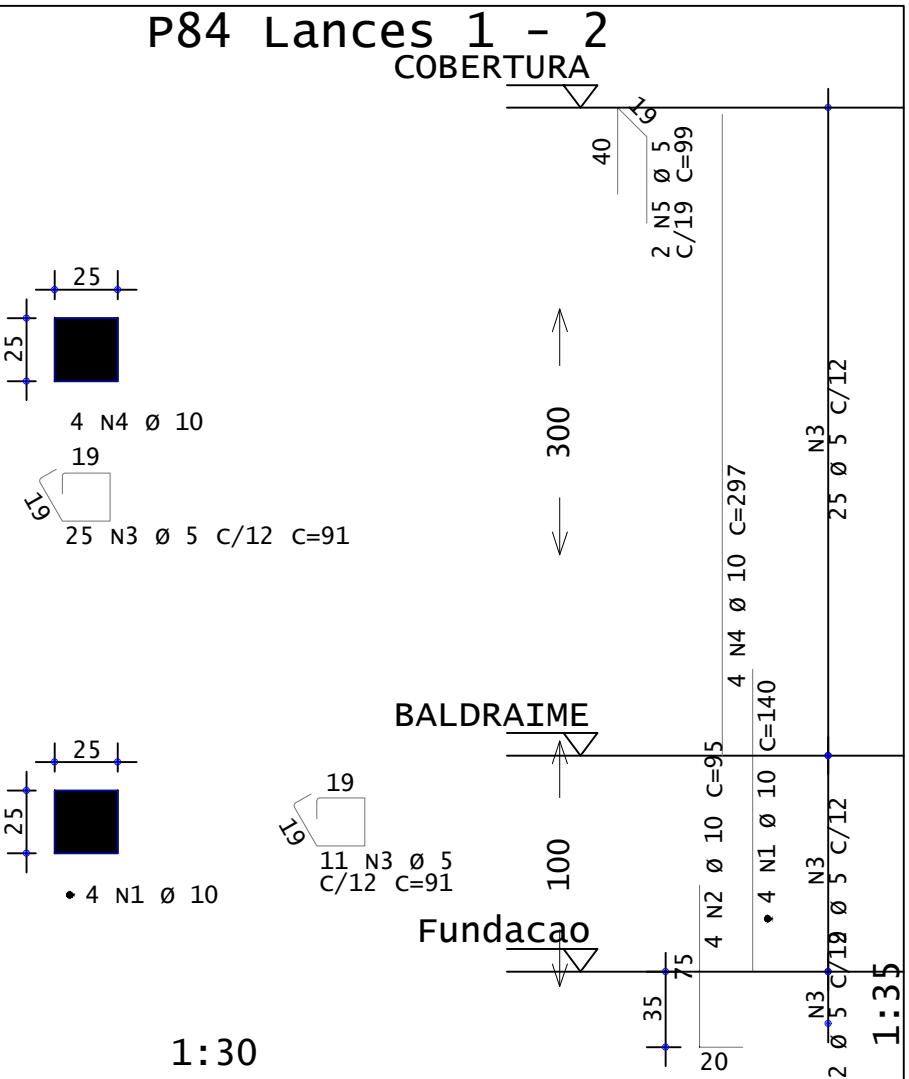
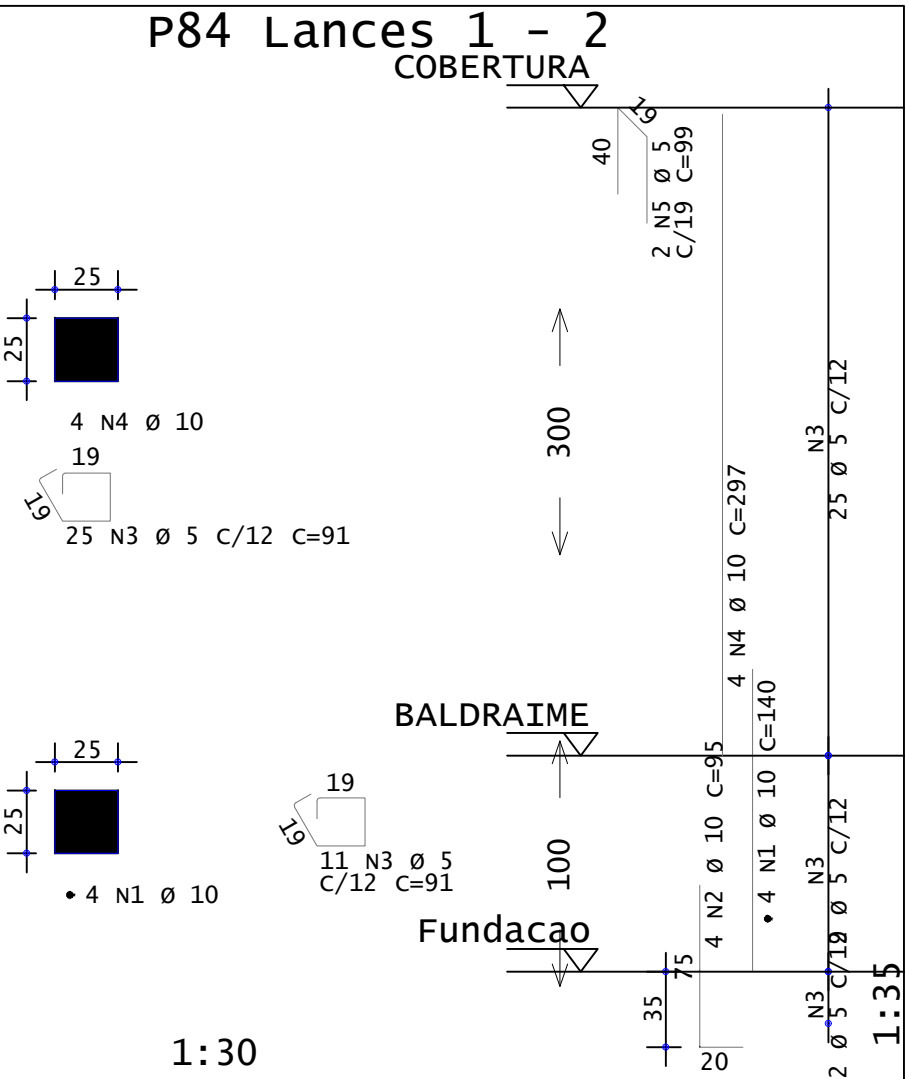
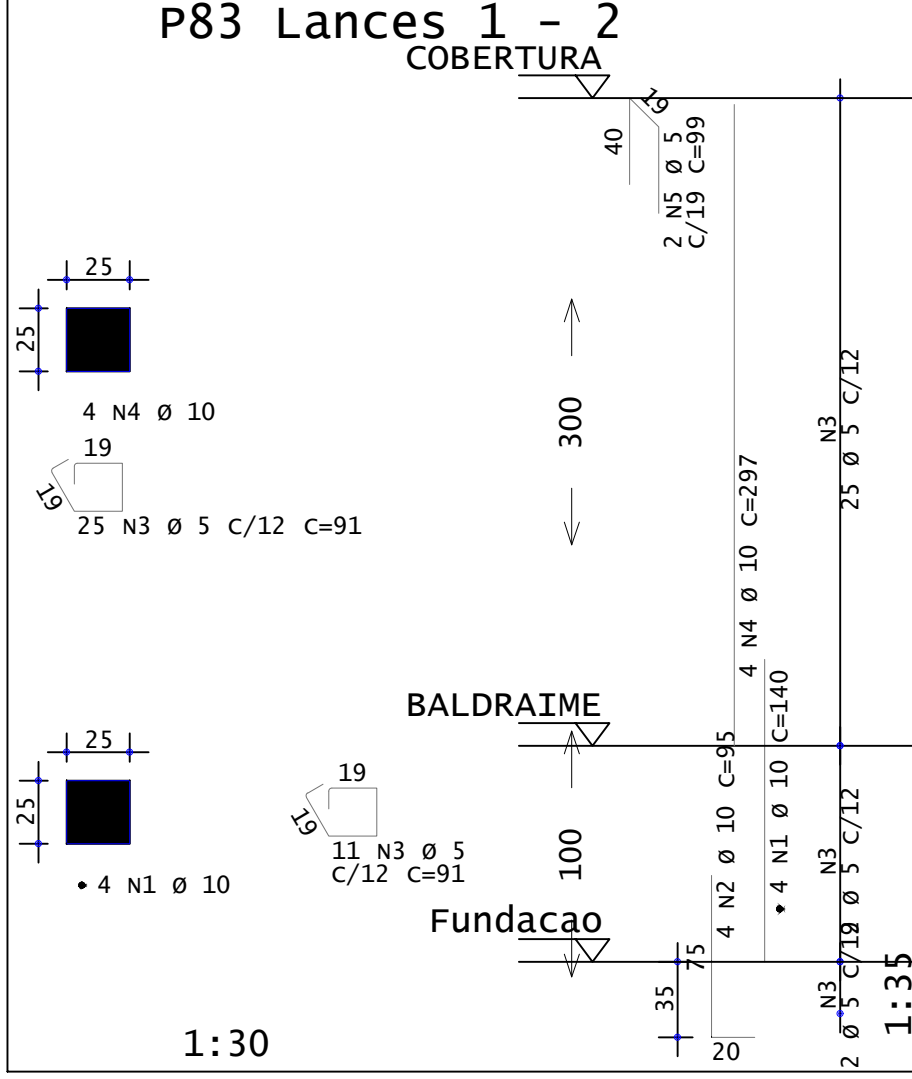
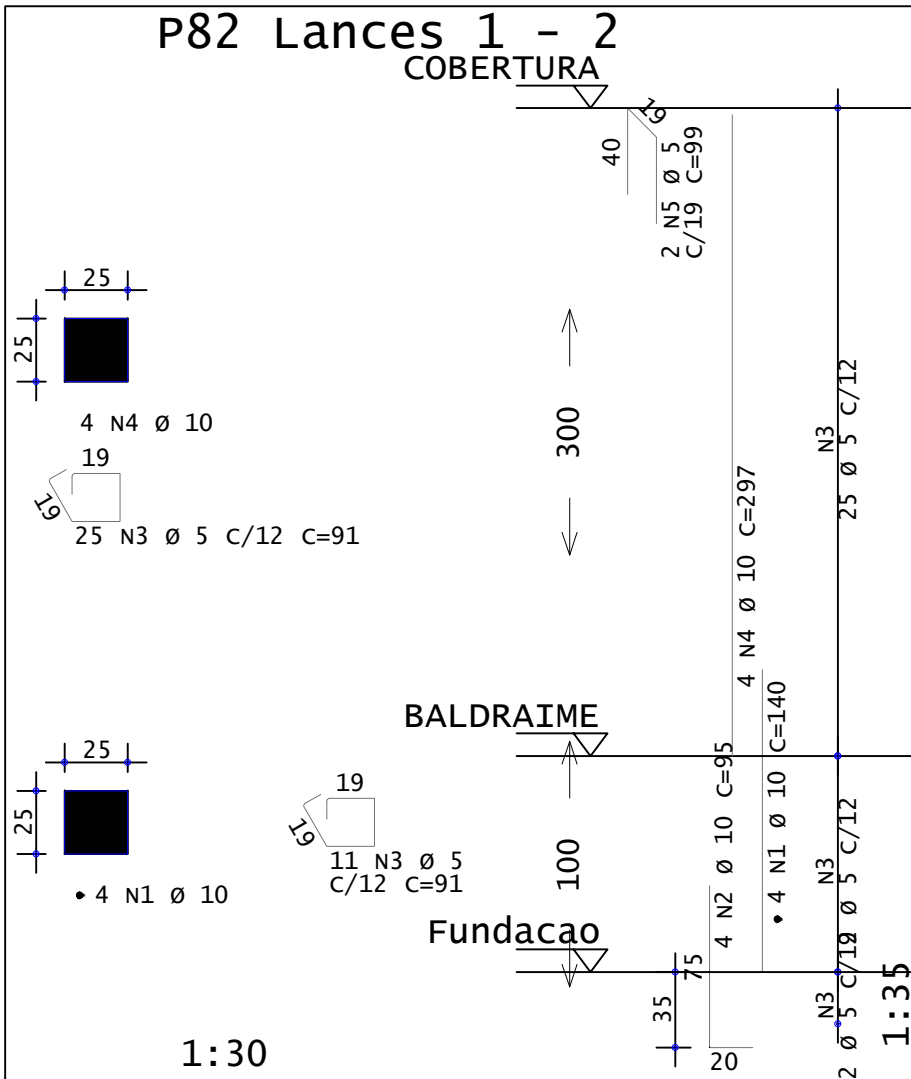
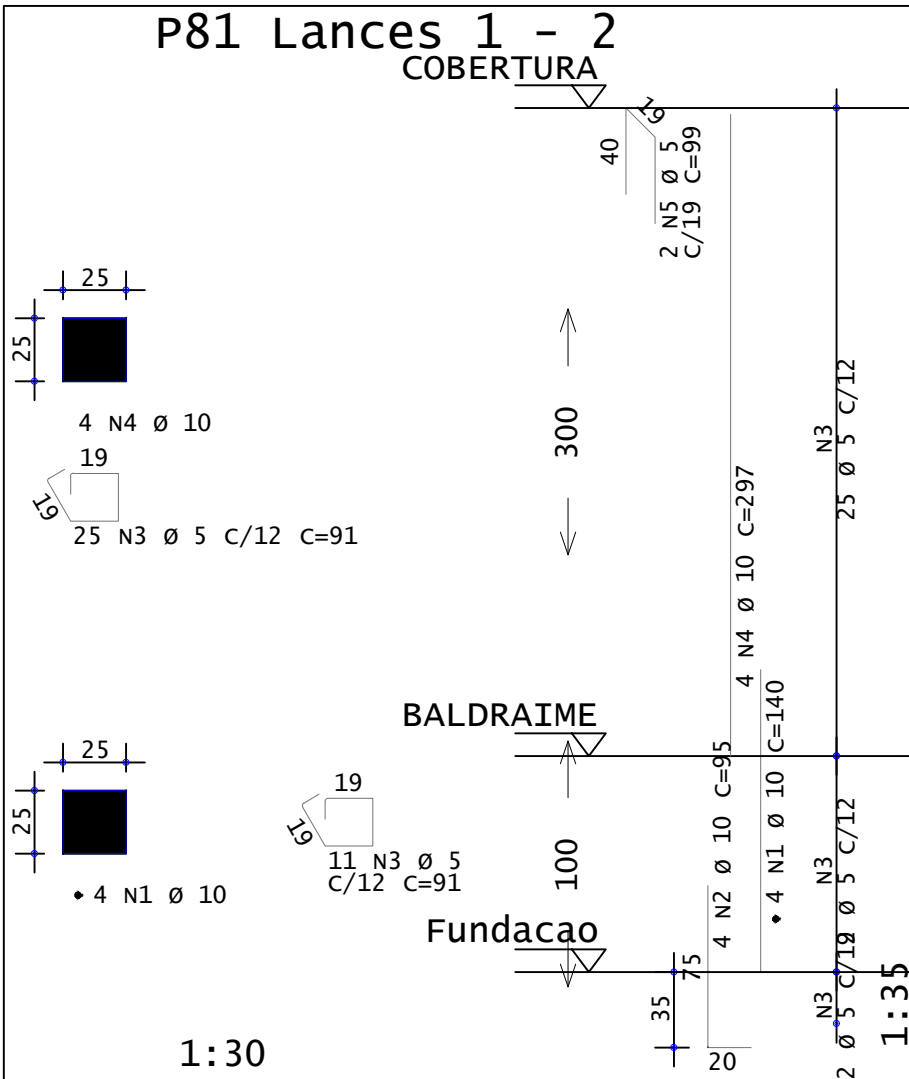
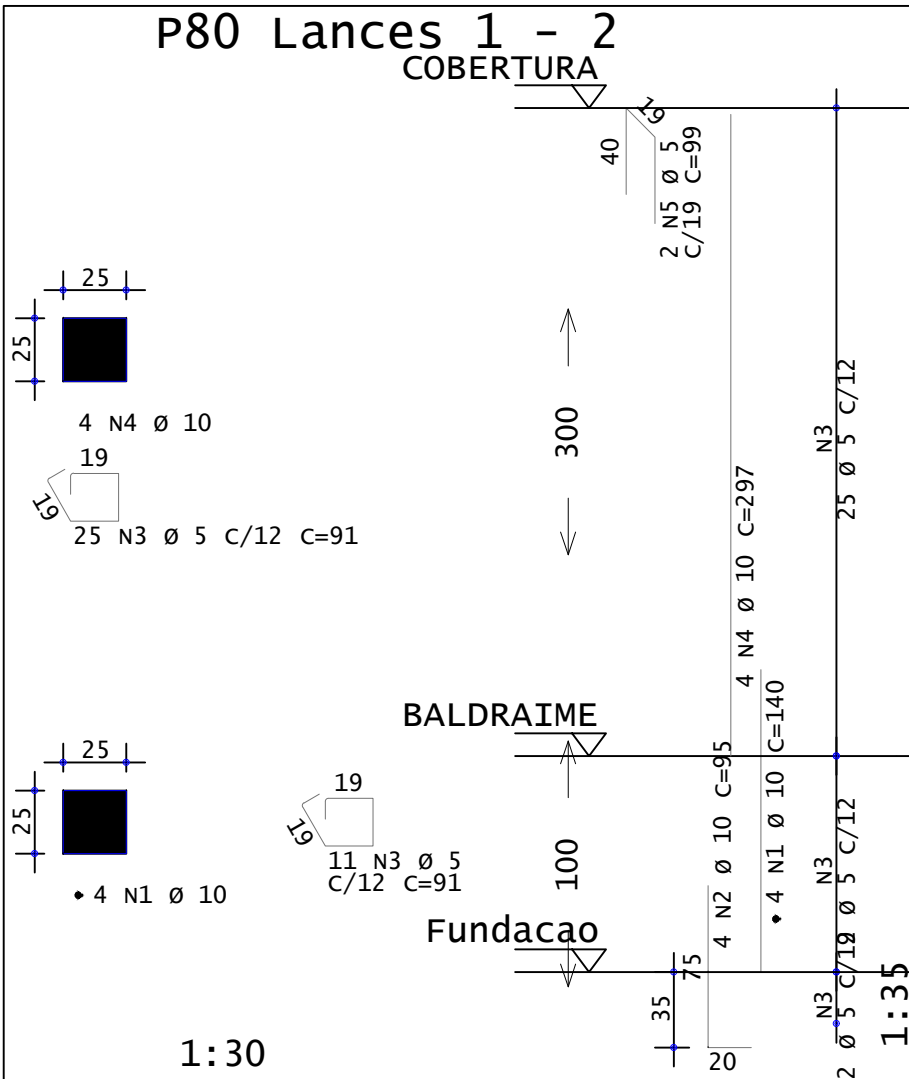
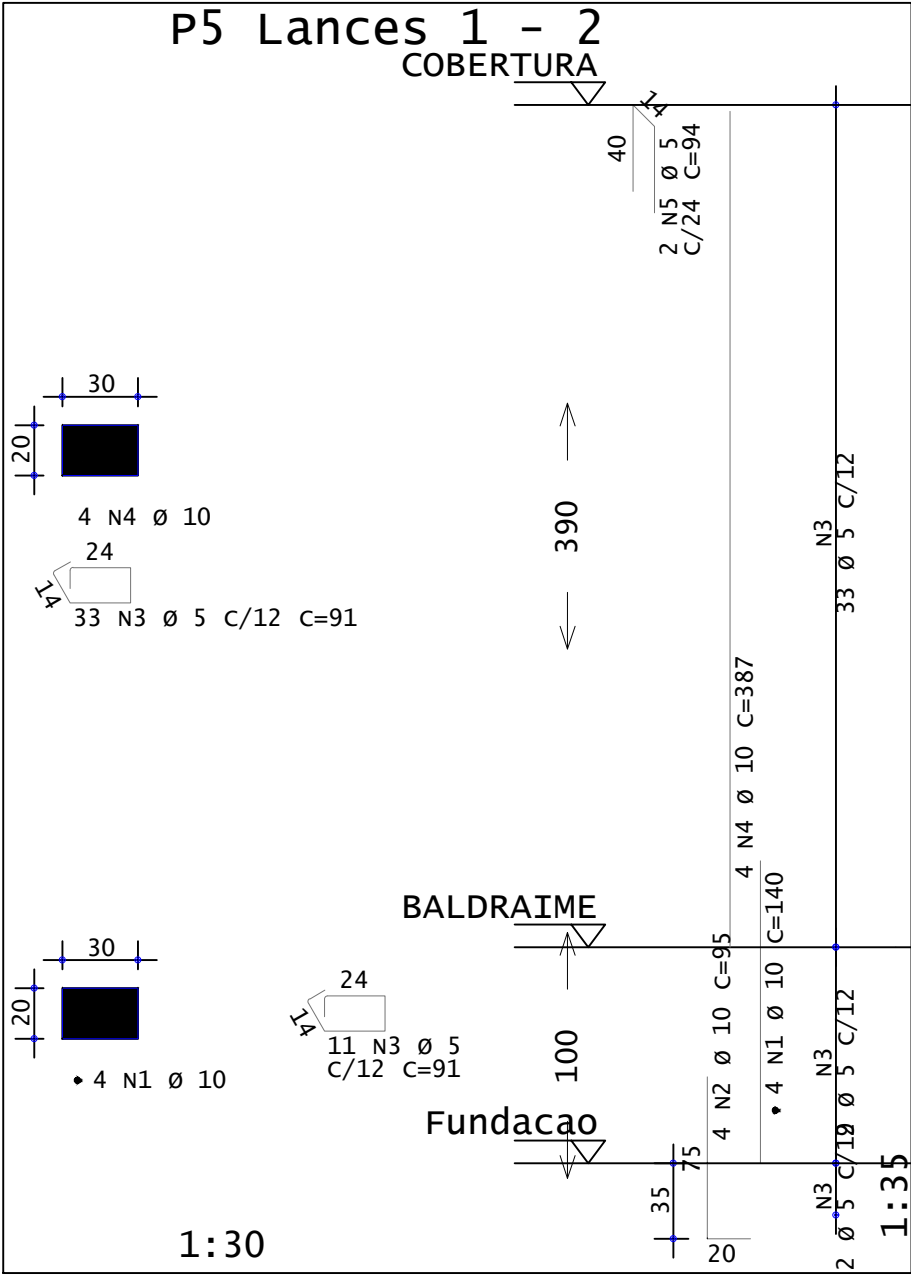
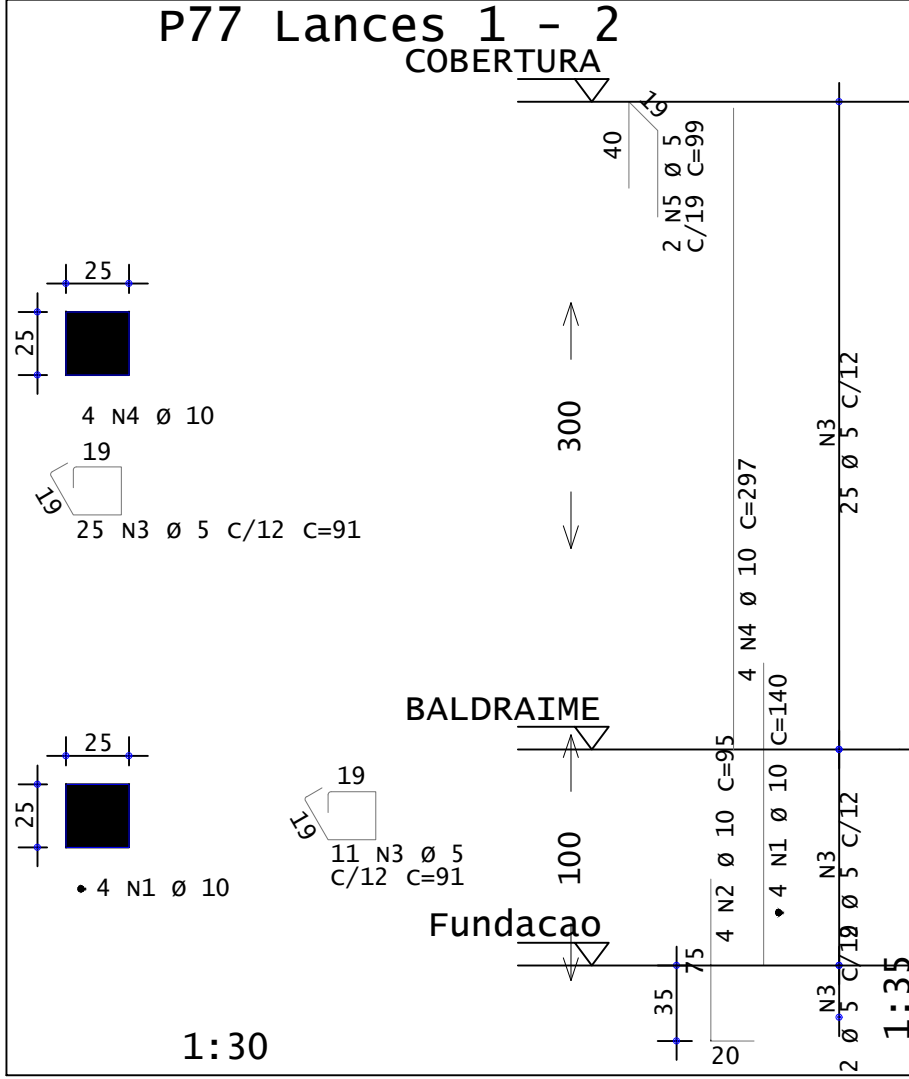
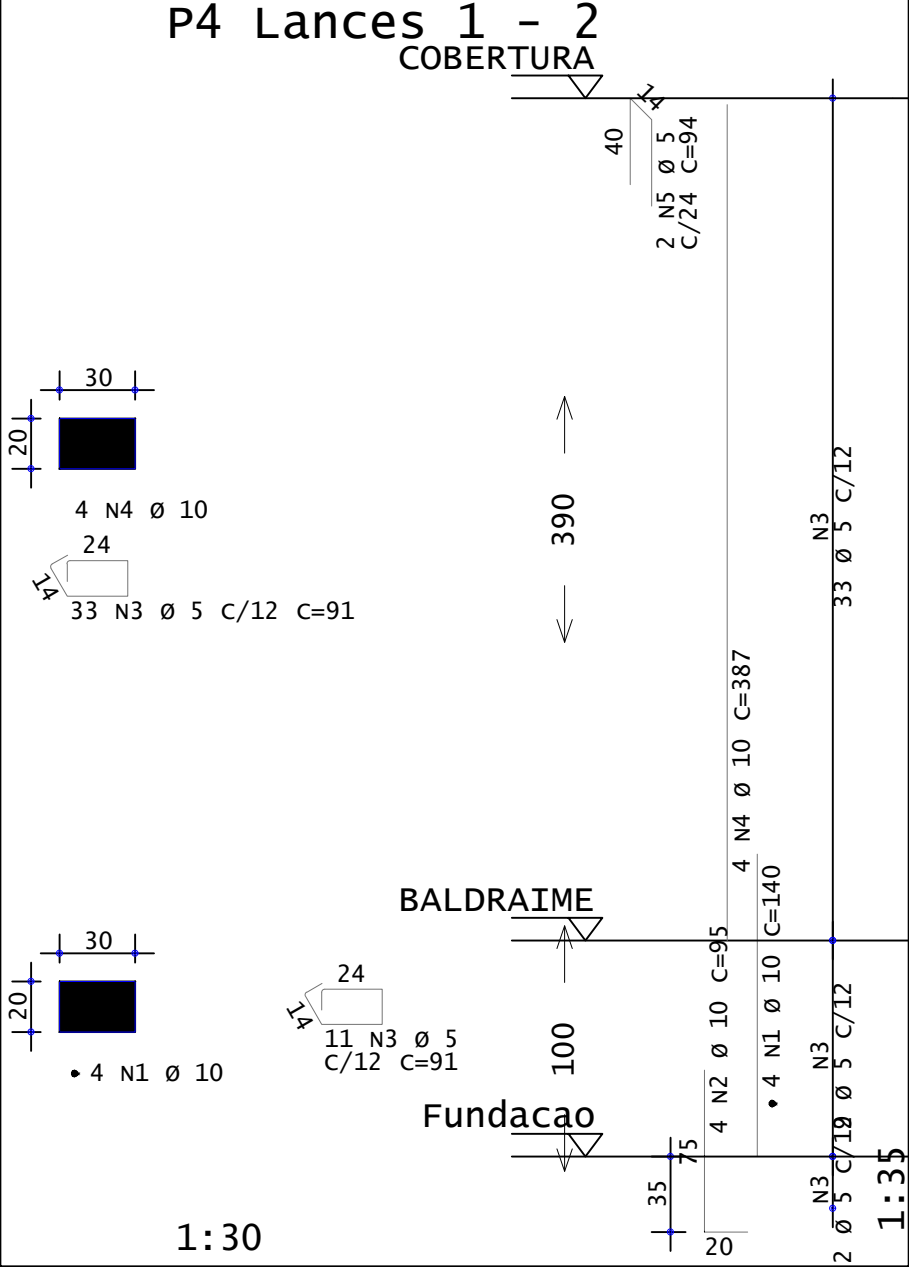
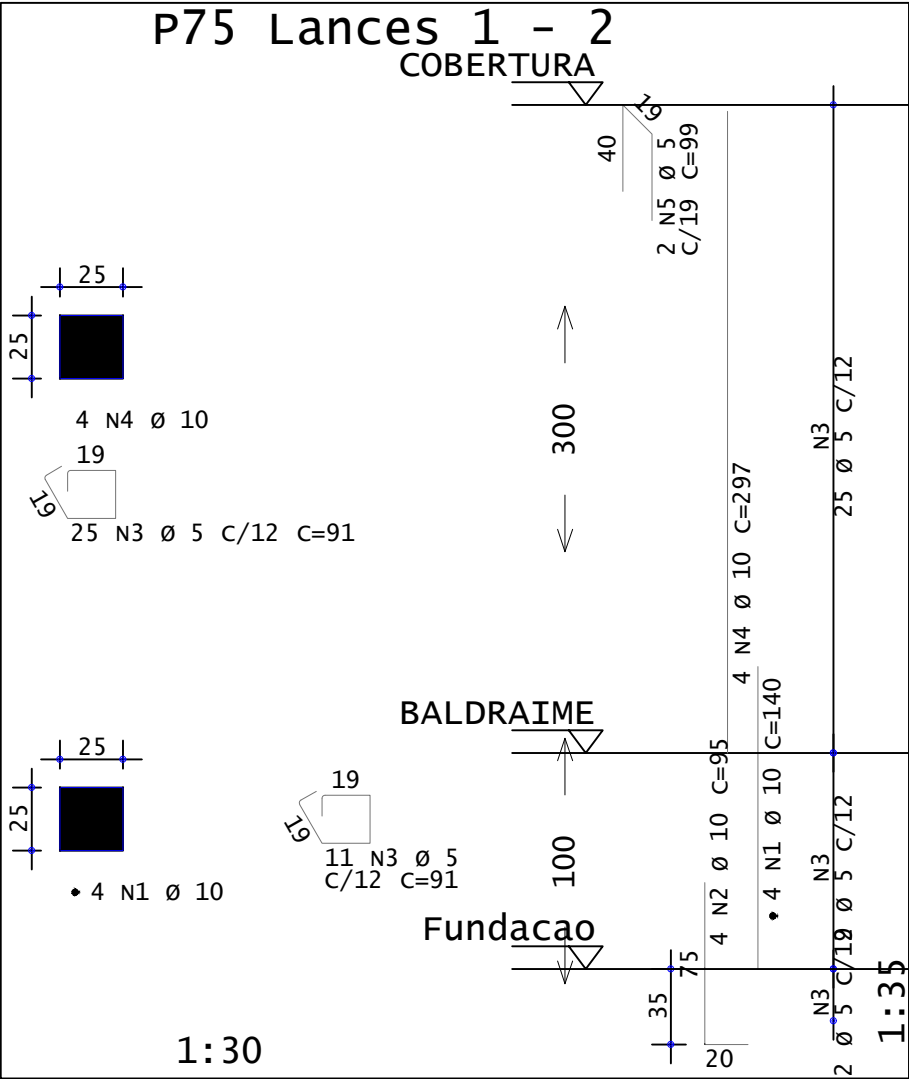


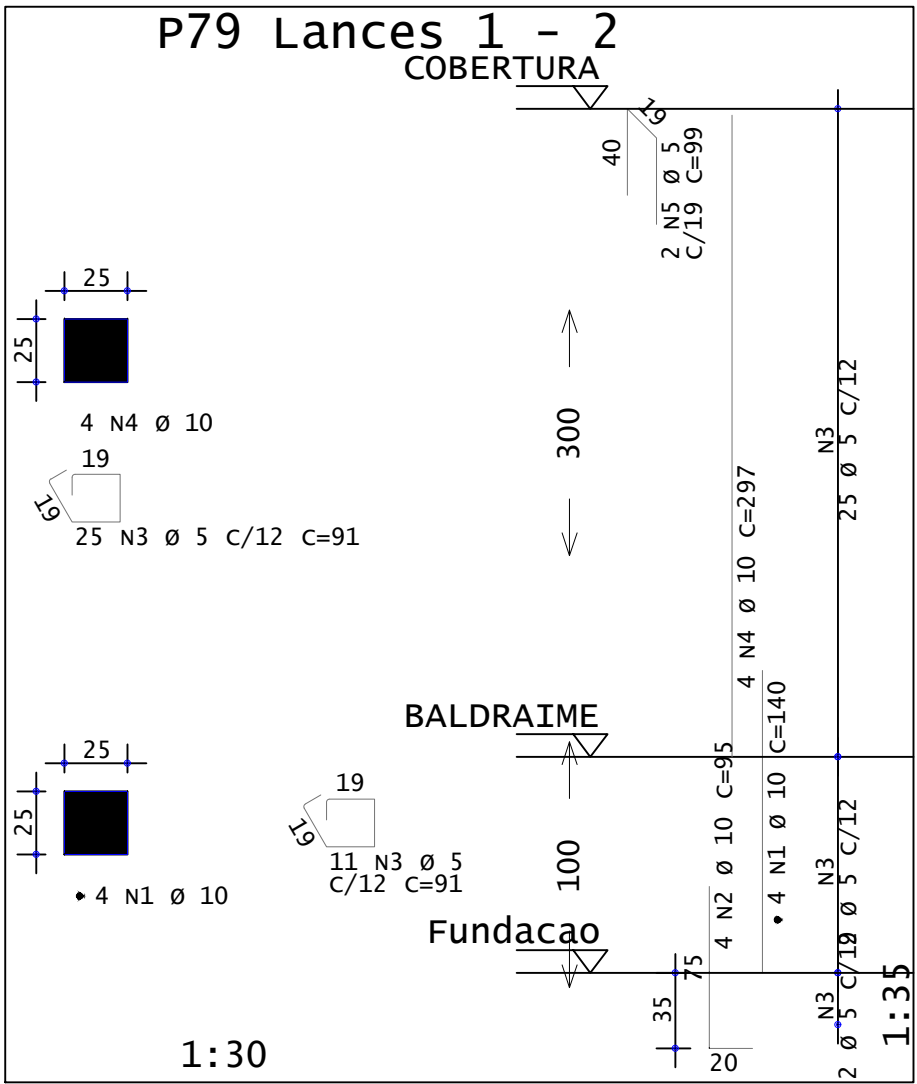

LEGENDA

- MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVACÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck= 25MPa (250kg/cm2)
fator água/cimento (a/c)
Aço CA=50, fyk=500 MPa e Aço CA=60, fyk=600 MPa
Dimensão mínima da agregado = 19 mm
Tensão Admissível do Solo: > 50 kN/m² (0,50 kgf/cm²).
- CORTAR E DOBRAR OS FERROS QUANDO INTERFERIREM COM FUROS.
- TODO ELEMENTO ESTRUTURAL EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ SER EXECUTADO SOBRE UM LASTRO DE NO. MÍNIMO 5cm DE CONCRETO MAGRO COM TEOR DE CIMENTO > 250Kg/m3 (EXCETO QUANDO INDICADO);
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA: II (MODERADA) PARA TODOS OS ELEMENTOS.
Cobrimento: 3.0 cm

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
P4 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	44	91	4004
50A	4	10	4	387	1548
60A	5	5	2	94	188
P5 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	44	91	4004
50A	4	10	4	387	1548
60A	5	5	2	94	188
P75 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P77 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P79 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P80 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P81 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P82 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P83 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P84 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P85 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P86 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198
P87 Lances 1 - 2					
50A	1	10	4	140	560
50A	2	10	6	75	450
60A	3	5	36	91	3276
50A	4	10	4	297	1188
60A	5	5	2	99	198

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60A	5	450	70
50A	10	293	181
Peso Total	60A =		70 kgf
Peso Total	50A =		181 kgf

01	17/09/2023	JAISSON	REVISÃO CONFORME O DOG. DE SONDAGEM 048/23	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
00	04/05/2023	JAISSON	EMISSION INICIAL	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISÃO	DATA	DESENHO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
						CTS



SISTEMA:	ENGENHARIA ESTRUTURAL				
PROJETO:	PILARES				
LOCALIDADE:	RUA NÚCLEO COLÔNIAL LANDULFO ALVES, Km 40, BR 324 - CANDEIAS-BA				
TÍTULO:	ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO DETALHAMENTO PILARES - FOLHA 12/23				REVISÃO: 00
					ESCALA: INDICADA
PROJETADO: JAISSON S. MELO_04/05/23	VERIFICADO: WASHINGTON F. CERRADURA_04/05/23	Nº UFC: 98579			
DESENHADO: JAISSON_04/05/23	APROVADO: LUCIANO R. M. OLIVEIRA_04/05/23	SUBSTITUI A: 0501522489-4			