




v12

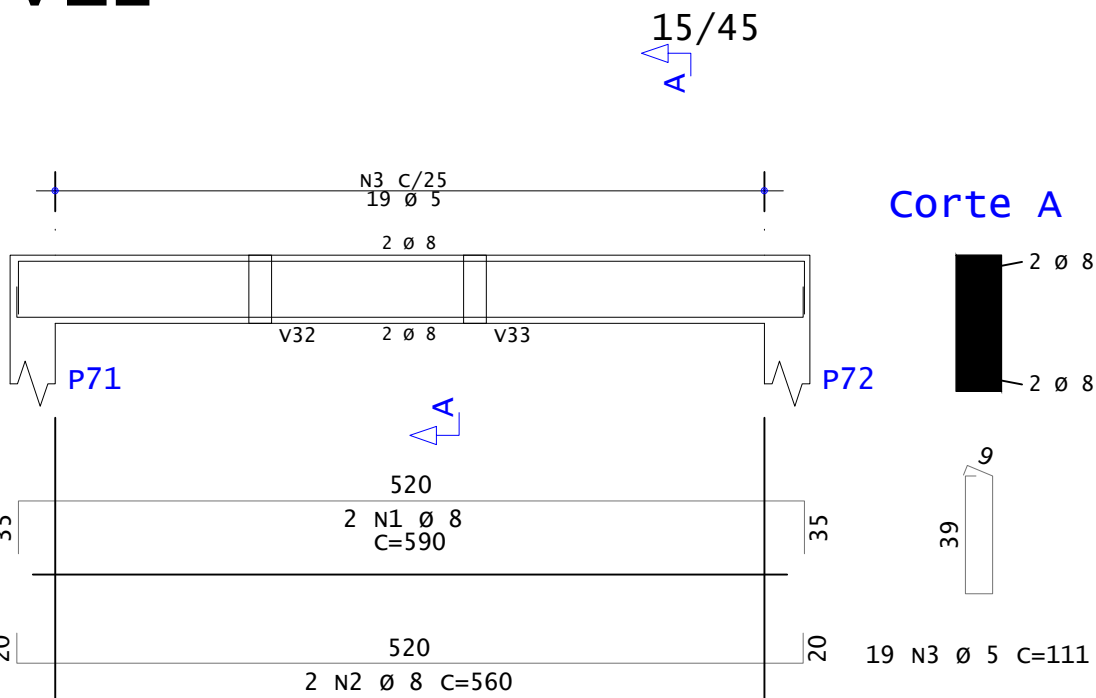


v7

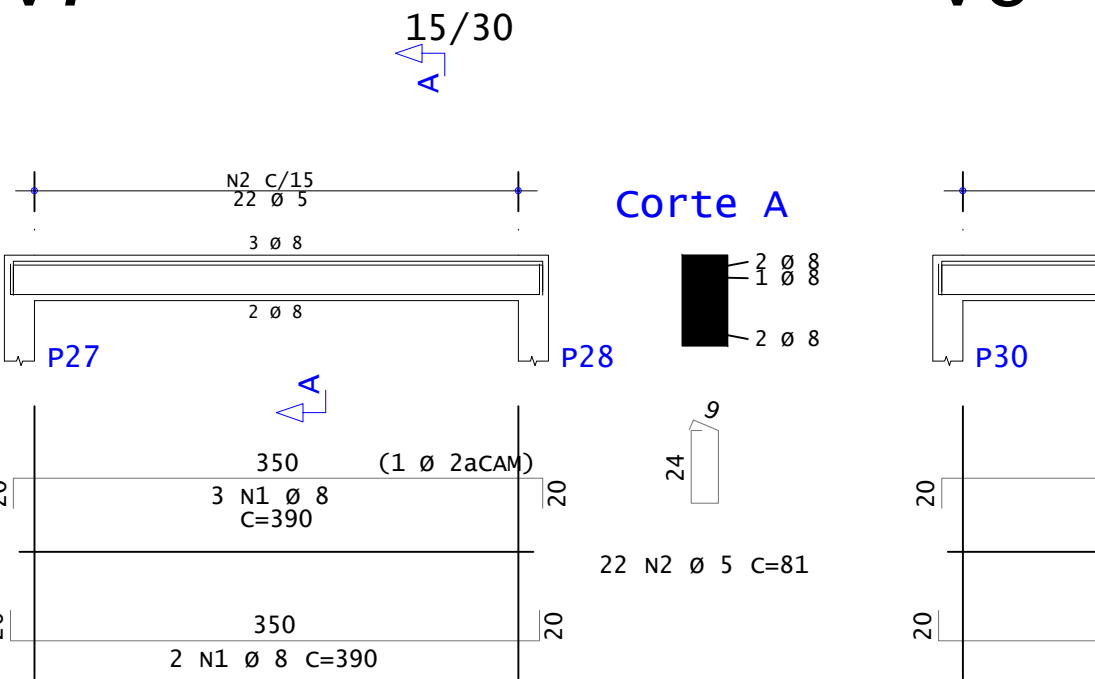


v8

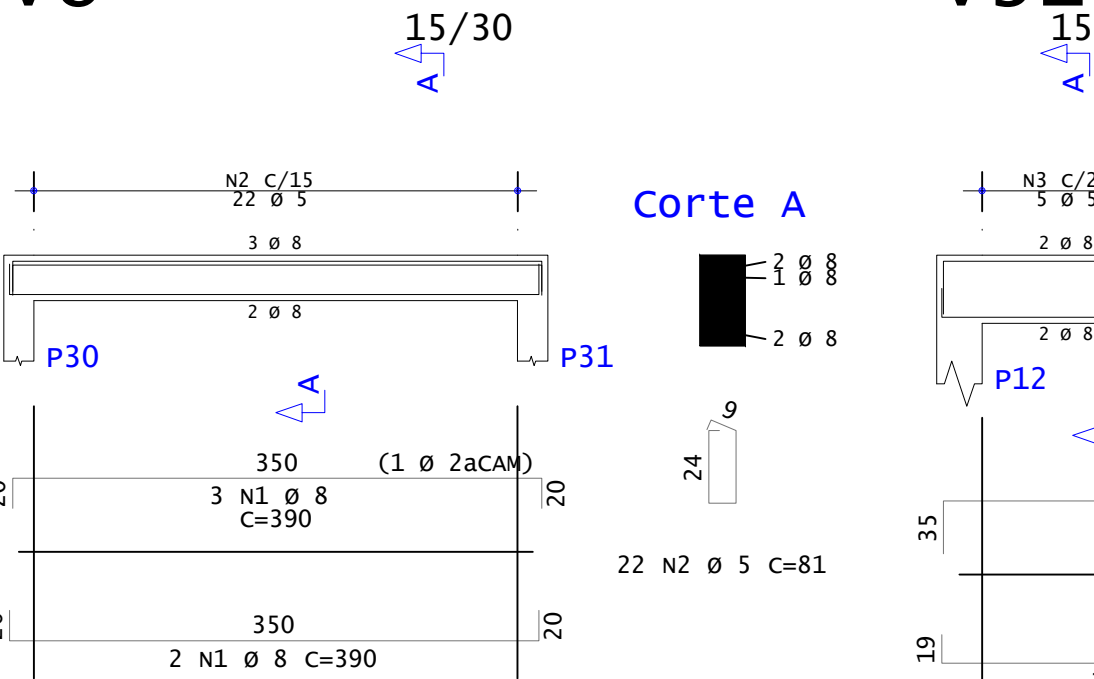


v31

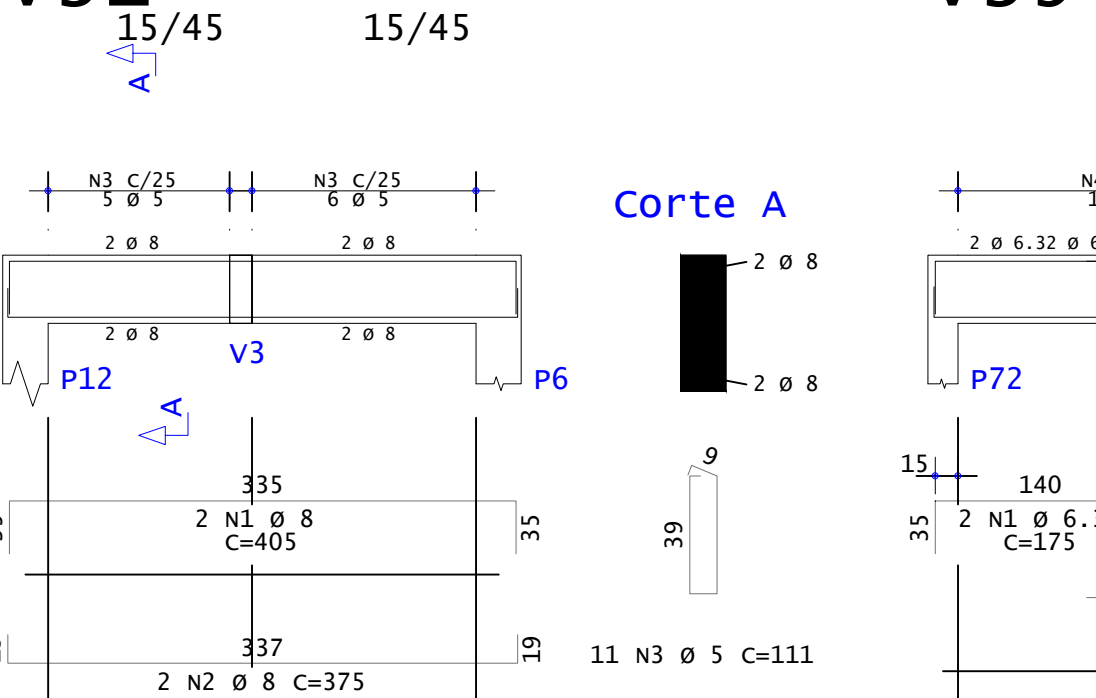


v35

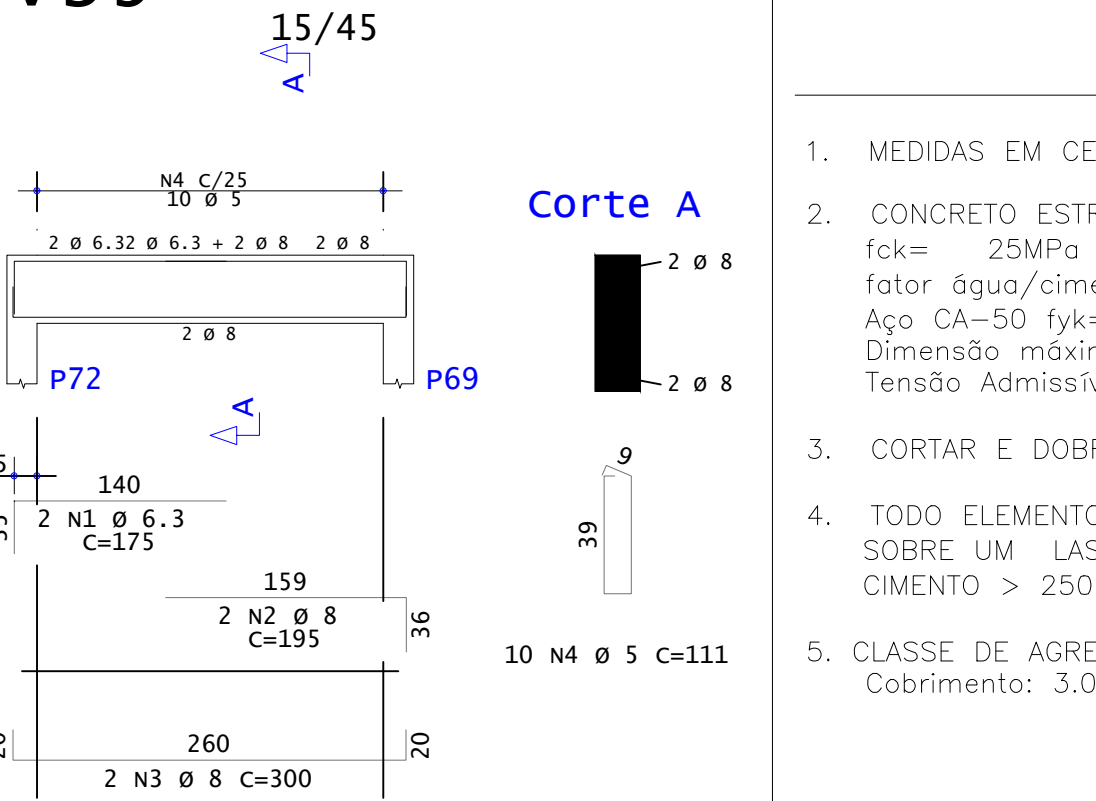


v33

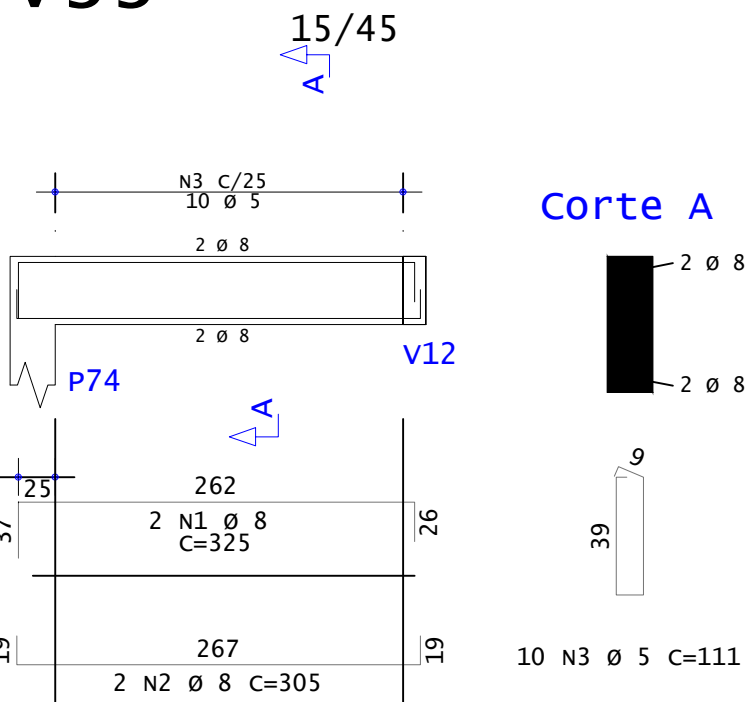


v30

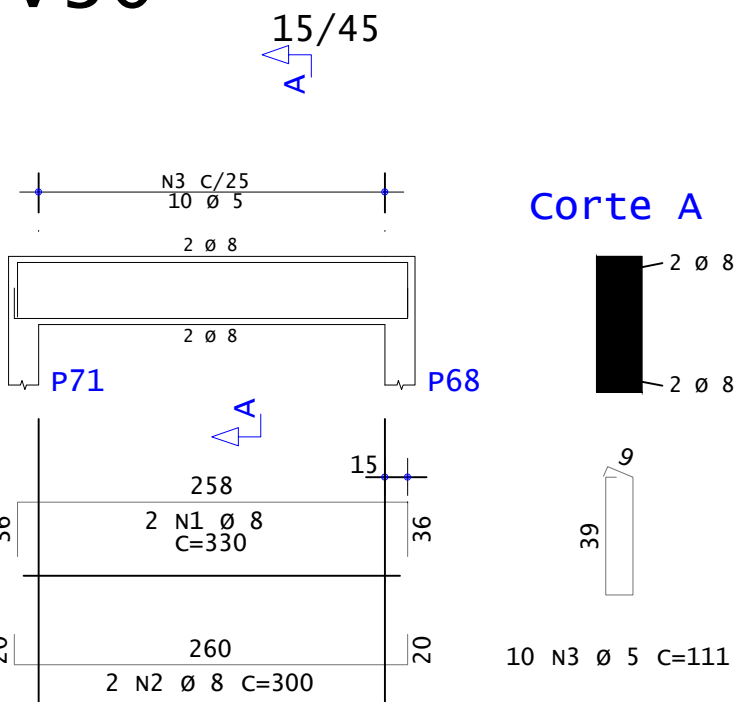


v32

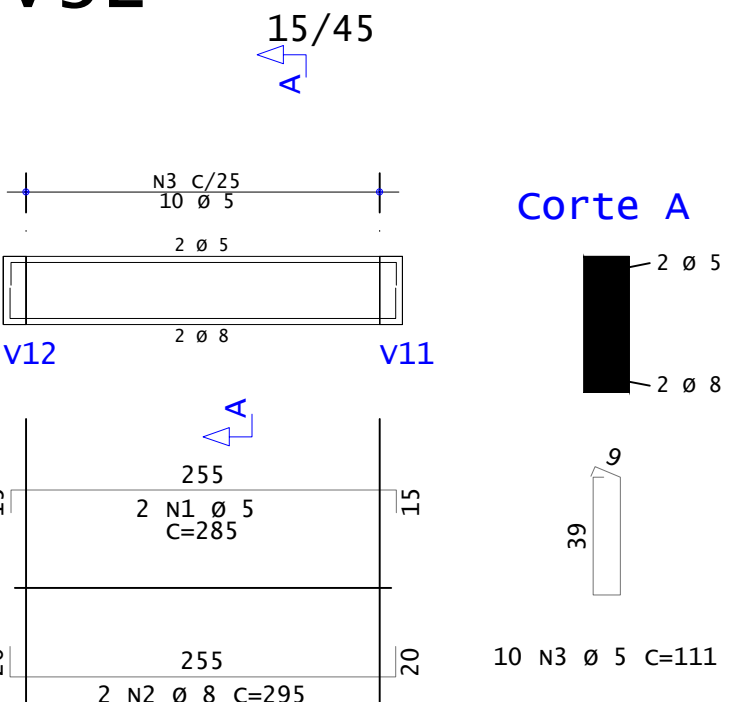


v27

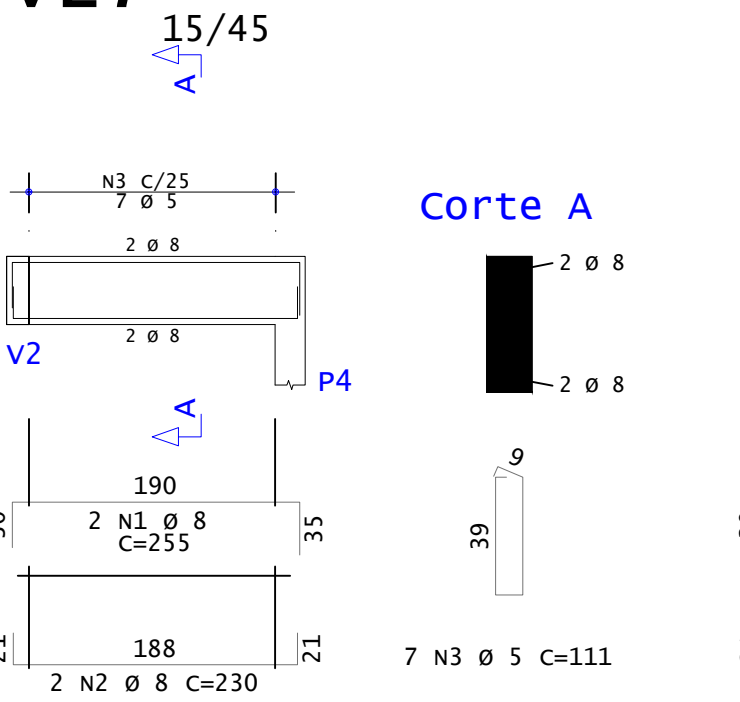


v24

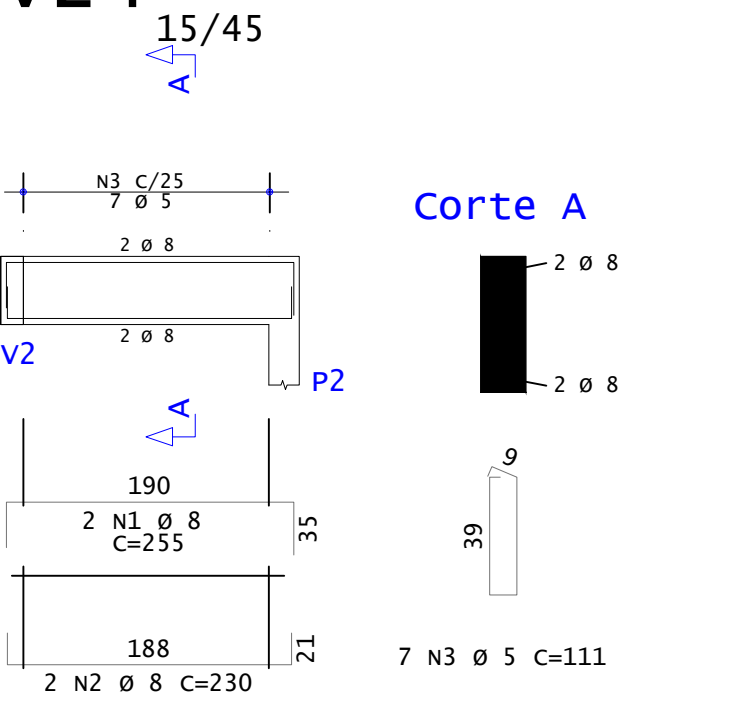

v34

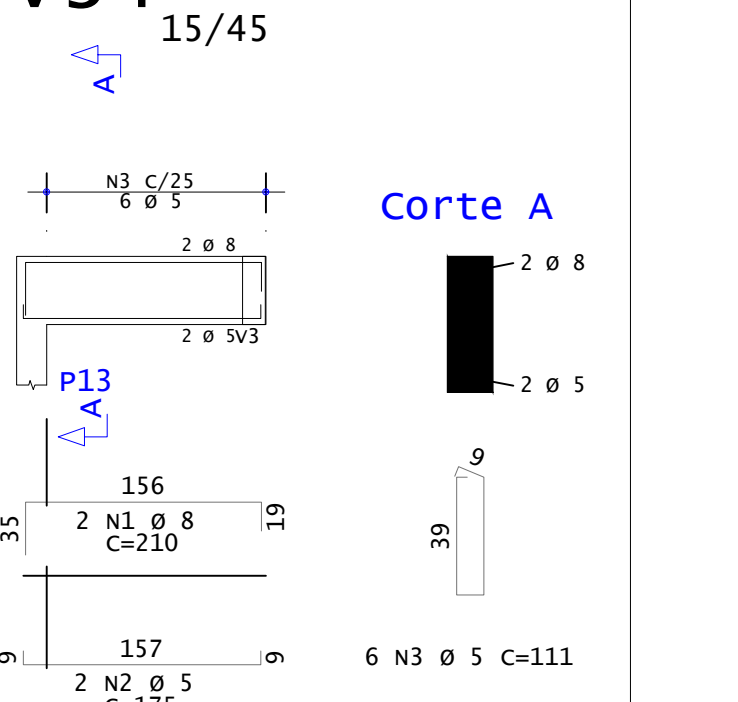

v29

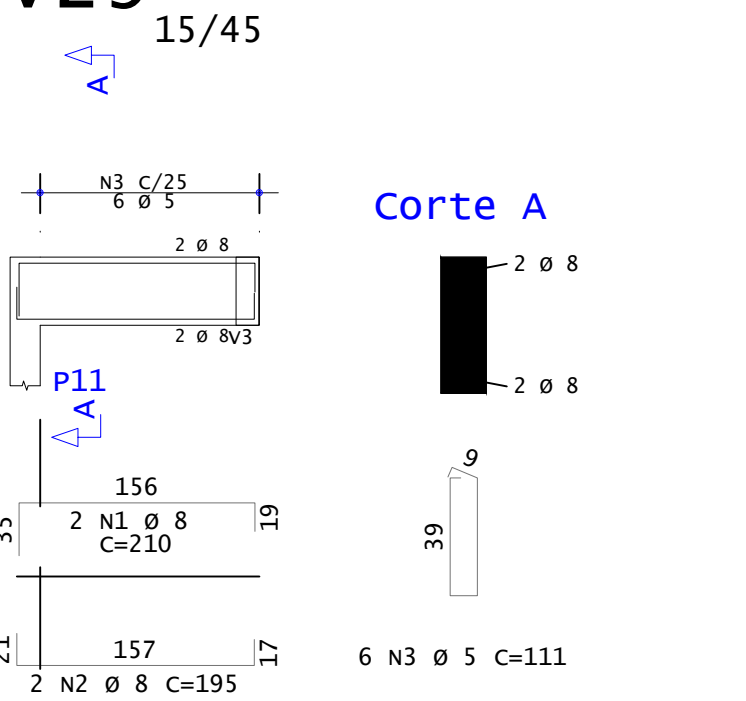

LEGENDA

- MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVACÃO EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- CONCRETO ESTRUTURAL:
fck= 25MPa (250kg/cm2)
fator água/cimento (a/c) ≤ 0,45
Aço CA-50, fyk=500 MPa e Aço CA-60, fyk=600 MPa
Dimensão máxima do agregado = 19 mm
Tensão Admissível do Solo: ≥ 50 kN/m² (0.50 kgf/cm²).
- CORTAR E DOBRAR OS FERROS QUANDO INTERFERIREM COM FUROS.
- TODO ELEMENTO ESTRUTURAL EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ SER EXECUTADO SOBRE UM LASTRO DE NO MÍNIMO 5cm DE CONCRETO MAGRO COM TEOR DE CIMENTO > 250Kg/m3 (EXCETO QUANDO INDICADO);
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA: II (MODERADA) PARA TODOS OS ELEMENTOS.
Cobrimento: 3.0 cm

AÇO	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO		
				UNIT cm	TOTAL cm	
V7	50A	1	8	5	390	1950
	60A	2	5	22	81	1782
V8	50A	1	8	5	390	1950
	60A	2	5	22	81	1782
V12	50A	1	8	2	590	1180
	50A	2	8	2	560	1120
	60A	3	5	19	111	2109
V24	50A	1	8	2	255	510
	50A	2	8	2	230	460
	60A	3	5	7	111	777
V27	50A	1	8	2	255	510
	50A	2	8	2	230	460
	60A	3	5	7	111	777
V29	50A	1	8	2	210	420
	50A	2	8	2	195	390
	60A	3	5	6	111	666
V30	50A	1	8	2	330	660
	50A	2	8	2	300	600
	60A	3	5	10	111	1110
V31	50A	1	8	2	405	810
	50A	2	8	2	375	750
	60A	3	5	11	111	1221
V32	60A	1	5	2	285	570
	50A	2	8	2	295	590
	60A	3	5	10	111	1110
V33	50A	1	8	2	325	650
	50A	2	8	2	305	610
	60A	3	5	10	111	1110
V34	50A	1	8	2	210	420
	60A	2	5	2	175	350
	60A	3	5	6	111	666
V35	50A	1	6.3	2	175	350
	50A	2	8	2	195	390
	50A	3	8	2	300	600
	60A	4	5	10	111	1110

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
60A	5	151	23
50A	6.3	4	1
50A	8	150	59
Peso Total		60A =	23 kgf
Peso Total		50A =	60 kgf

01	17/09/2023	JAISSON	REVISÃO CONFORME O DOC. DE SONDAGEM 048/23	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
00	04/05/2023	JAISSON	EMISSION INICIAL	JAISSON	WASHINGTON	LUCIANO
REVISÃO	DATA	DESENHO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
						CTS



SISTEMA:	ENGENHARIA ESTRUTURAL				
PROJETO:	VIGA DE COBERTURA				
LOCALIDADE:	RUA NÚCLEO COLÔNIAL LANDULFO ALVES, Km 40, BR 324 - CANDEIAS-BA				
TÍTULO:	ESCOLA ARGENTINA CASTELO BRANCO DETALHAMENTO VIGA DE COBERTURA - FOLHA 22/23				REVISÃO: 00
					ESCALA: INDICADA
PROJETADO: JAISSON S. MELO_04/05/23	VERIFICADO: WASHINGTON F. OLIVEIRA_04/05/23	Nº UFC: 98575			
DESENHADO: JAISSON_04/05/23	APROVADO: LUCIANO R. M. OLIVEIRA_04/05/23	SUBSTITUI A: 0501522489-4			