

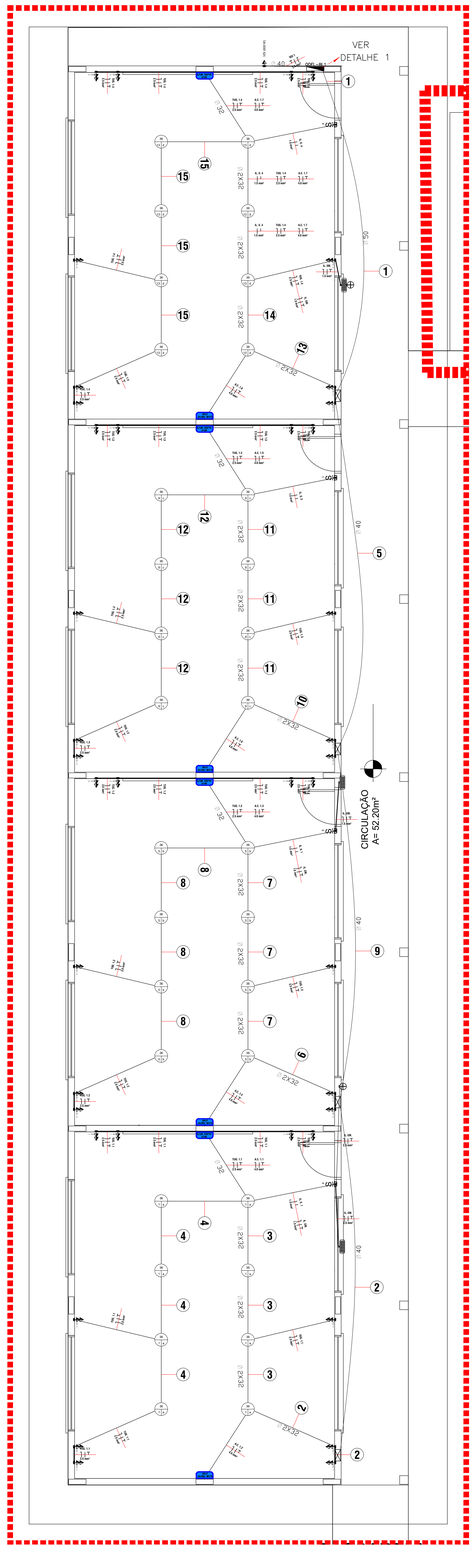



01 Planta Baixa - Blocos de Sala
Escala: 1:50

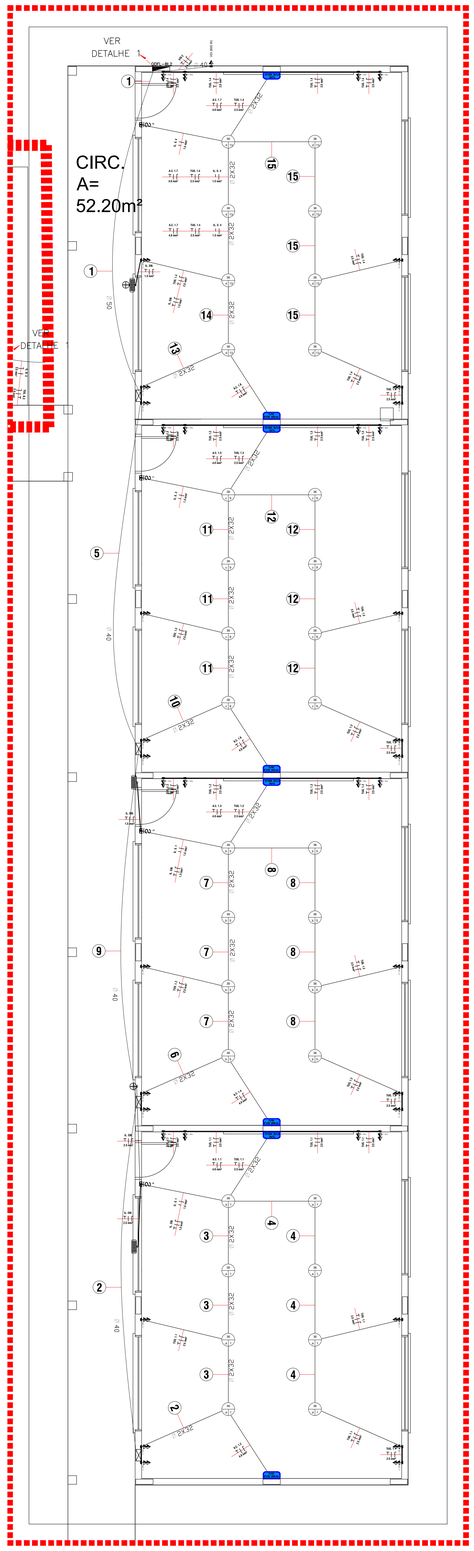


02 Planta Baixa - Blocos de Sala
Escala: 1:50

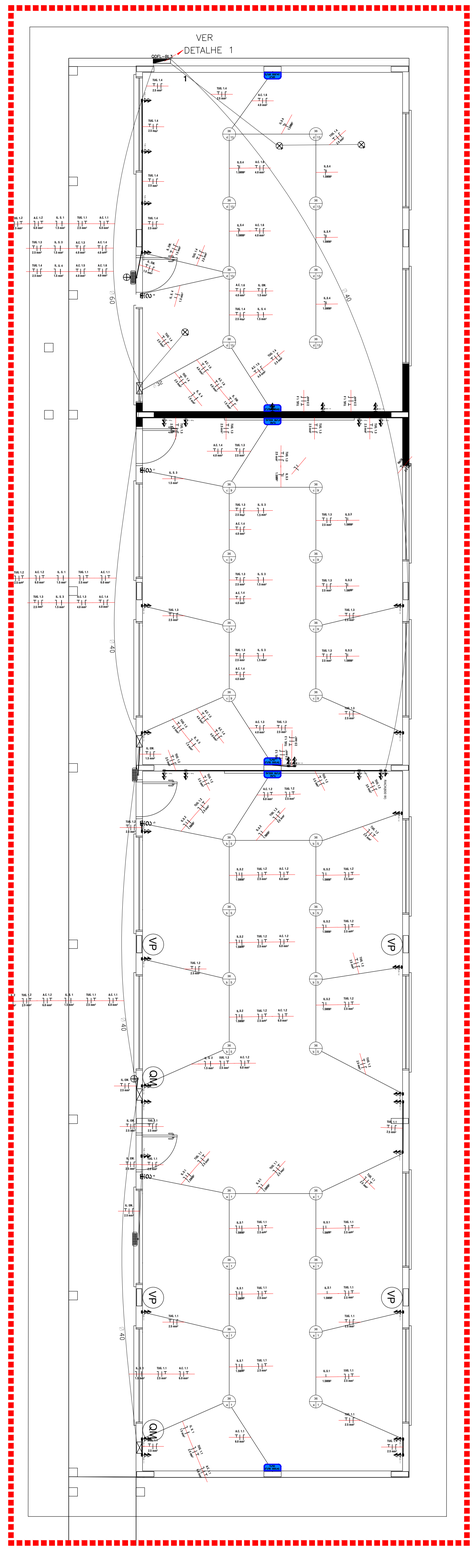



03 Planta Baixa - Blocos de Sala
Escala: 1:50

## LEGENDA – SISTEMA ELÉTRICO


- INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2", H=1.0m
- INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 4x2", H=1.0m
- INTERRUPTOR COM 2 SEÇÕES SIMPLES EM CAIXA 4x2", H=1.0m
- INTERRUPTOR COM DOIS COMANDOS PARALELOS EM CAIXA 4x2",H=1.0m
- INTERRUPTOR COM 3 SEÇÕES SIMPLES EM CAIXA 4x2", H=1.0m
- TOMADA BAIXA 2P+T 10A, EM CAIXA 4X2", H=0.50m
- 2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, EM CAIXA 4X2", H=0.50m
- TOMADA MÉDIA 2P+T 10A, EM CAIXA 4X2", H=1.0m
- 2 TOMADAS MÉDIAS 2P+T 10A, EM CAIXA 4X2", H=1.0m
- TOMADA 2P+T COM INTERRUPTOR 1 SEÇAO SIMPLES, H=1.0m
- TOMADA 2P+T COM INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, H=1.0m
- TOMADA BAIXA 2P+T 10A (VGA), EM CAIXA 4X2", H=0.50m
- TOMADA MÉDIA 2P+T 10A (VGA), EM CAIXA 4X2", H=1.0m
- 2 TOMADAS MÉDIAS 2P+T 10A (VGA), EM CAIXA 4X2", H=1.0m
- PONTO DE FORÇA PARA CHUVEIRO EM CAIXA 4X2", H=2.1m, 4400W
- PONTO DE FORÇA PARA CHUV. (VGA) EM CAIXA 4X2", H=2.1m,4400W
- MÁQUINA DE LAVAR ROUPA H=1.20m, 1200W
- MÁQUINA DE LAVAR PRATOS H= 0.30m, 1000W
- MOTOR PARA FILTRO DE PISCINA, 3CV
- MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO H = 1.20m, 1/2CV
- TOMADA DE SAUNA, H=0.30M
- LUMINÁRIA INCANDESCENTE NO FORRO
- LUMINÁRIA INCANDESCENTE NO TETO
- BOCAL DE LOUÇA
- LUMINÁRIA DE EMERGENCIA INCANDESCENTE NO FORRO
- LUMINÁRIA INCANDESCENTE NA PAREDE, H=1.8m
- PONTO DE ESPERA NO PISO PARA SPOT FINCO PARA JARDIM, 50W
- LUMINÁRIA DE PISO EXTERNO DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTAVEL, 35W
- LUMINÁRIA DE PISO EXTERNO DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED, 3W
- PENDENTE
- POSTE COM ALTURA 8 M 2X REFLETORES DE 100 W
- LUMINARIA TUBULAR LED 36 W
- LUMINARIA PENDENTE LED 200 W
- TUBO ELETRODUTO QUE SOBE COM 32MM

- LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR QUADRADA COM 2 LAMPADAS 18W
- LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR QUADRADA COM 4 LAMPADAS 20W
- LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR ORIENTAVEL, 50W
- LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR COM LAMPADA DE LED, 3W
- LUMINÁRIA DE PAREDE (EMBUTIR) C/ GRADE H= 0.30m, 1x18W
- BALIZADOR DE EMBUTIR PAREDE COM LAMPADA LED,20W,H=0.2m
- ARANDELA DE PAREDE A 1.90m DO PISO ACABADO, 20W
- LUMINÁRIA EMBUTIDA REDONDA COM 2X20W
- LUMINÁRIA TUBULAR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W
- PROJETOR BASCULANTE SIMETRICO COM REFLETOR, 150W
- SENSOR DE PRESENÇA
- TOMADA DE PISO DE UNHA DUPLA
- PONTO PARA CAMPAINHA, H=2.0m
- BOTÃO DE CAMPAINHA, H=1.0m
- AR CONDICIONADO SPLIT X.000 BTU's, TOMADA 20A
- GRUPO GERADOR A DIESEL
- SINALIZAÇÃO PARA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS
- BOMBA DE RECALQUE
- BOMBA DE SUBSOLO
- CENTRAL DE LUZ EMERGÊNCIA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, H=1.2m DO PISO
- CENTRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL
- CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4X4" COM TAMPA
- ELETRODUTO ENERGIA EM PVC RIGIDO PISO
  ELETRODUTO ENERGIA EM PVC RIGIDO ENTREFORRO/PAREDE
- ELETRODUTO ENERGIA EM PVC RIGIDO PISO
- 4 (1 x #25mm, #2.5) CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA CIRCUITO 4, ELETRODUTO 25mm.
- CAIXA 4X4" COM TAMPA
- XX INDICAÇÃO DE DIAMETRO DE ELETRODUTO
- ELETRODUTO CORRUGADO TETO – 25MM QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO CORRUGADO PAREDE – 25MM QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD
- ELETRODUTO RÍGIDO – 25MM QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD 25MM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL. E.S. 1 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.1 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.1 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.2 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² |
| | IL. E.S. 2 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.2 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.3 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.4 1 1 1 4.0 mm² | |
| | IL. E.S. 3 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.3 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.5 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.6 1 1 1 4.0 mm² | |
| | IL. E.S. 4 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.4 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.7 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.8 1 1 1 4.0 mm² | |
| 2 | IL. E.S. 1 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.1 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.1 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.2 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² |
| 3 | IL. E.S. 1 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.1 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.1 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 1.5 mm² | |
| 4 | IL. E.S. 1 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.1 1 1 1 2.5 mm² | | | |
| 5 | IL. E.S. 2 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.2 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.3 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.4 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² |
| | IL. E.S. 3 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.3 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.5 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.6 1 1 1 4.0 mm² | |
| | IL. E.S. 4 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.4 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.7 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.8 1 1 1 4.0 mm² | |
| 6 | IL. E.S. 2 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.2 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.3 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.4 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² |
| 7 | IL. E.S. 2 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.2 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.3 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² | |
| 8 | IL. E.S. 2 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.2 1 1 1 2.5 mm² | | | |
| 9 | IL. E.S. 3 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.3 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.5 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.6 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² |
| | IL. E.S. 4 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.4 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.7 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.8 1 1 1 4.0 mm² | |
| 10 | IL. E.S. 3 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.3 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.5 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.6 1 1 1 4.0 mm² | |
| 11 | IL. E.S. 3 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.3 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.5 1 1 1 4.0 mm² | | |
| 12 | IL. E.S. 3 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.3 1 1 1 2.5 mm² | | | |
| 13 | IL. E.S. 4 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.4 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.7 1 1 1 4.0 mm² | AC. 1.8 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² |
| 14 | IL. E.S. 4 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.4 1 1 1 2.5 mm² | AC. 1.7 1 1 1 4.0 mm² | IL. EM. 1 1 1 2.5 mm² | |
| 15 | IL. E.S. 4 1 1 1 1.5 mm² | TUG. 1.4 1 1 1 2.5 mm² | | | |

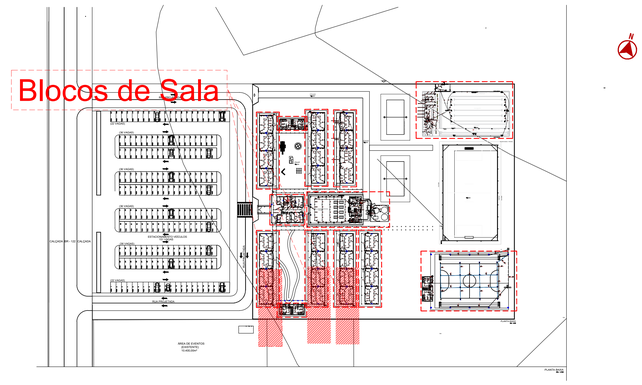


**DETALHE 1**
SEM ESCALA

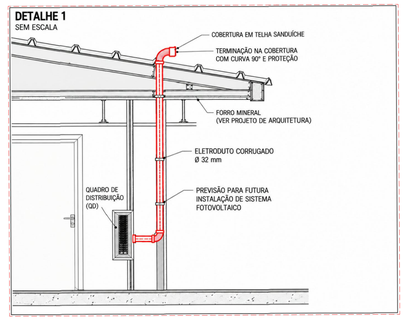


| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | SOLICITAÇÃO |
|---|---|---|---|
| R00 | OUT/2026 | EMISSÃO INICIAL | |

PREFEITURA DE IRAQUARA
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS

quattro
arquitetura e urbanismo
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 766, Ed. TNTC, Sala 719, Salvador - BA
Tel.: 71 . 3341.6822 / E-mail: contato@quattroarquitetura.com.br

SERVIÇO:
PROJETO ELETRICO
NOVA ESCOLA - IRAQUARA - BAHIA

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

TÍTULO:
ESCOLA MEGAFAUNA
Planta Baixa Setorizada - Blocos de Sala

AUTOR DO PROJETO:
ANDRE DRUMOND – ARQUITETO E URBANISTA – CAU-BR A53301-5
VICTOR HUGO GONZALEZ – ARQUITETO E URBANISTA – CAU-BR A53301-5
RENATO ALVES – ENGENHEIRO CIVIL – CREA-BA 6160

DATA: OUT / 2026
COLABORAÇÃO: MATHEUS FERREIRA, LARISANA SANTANA
ESCALA: INDICADA
PRANCHA: 02 /03