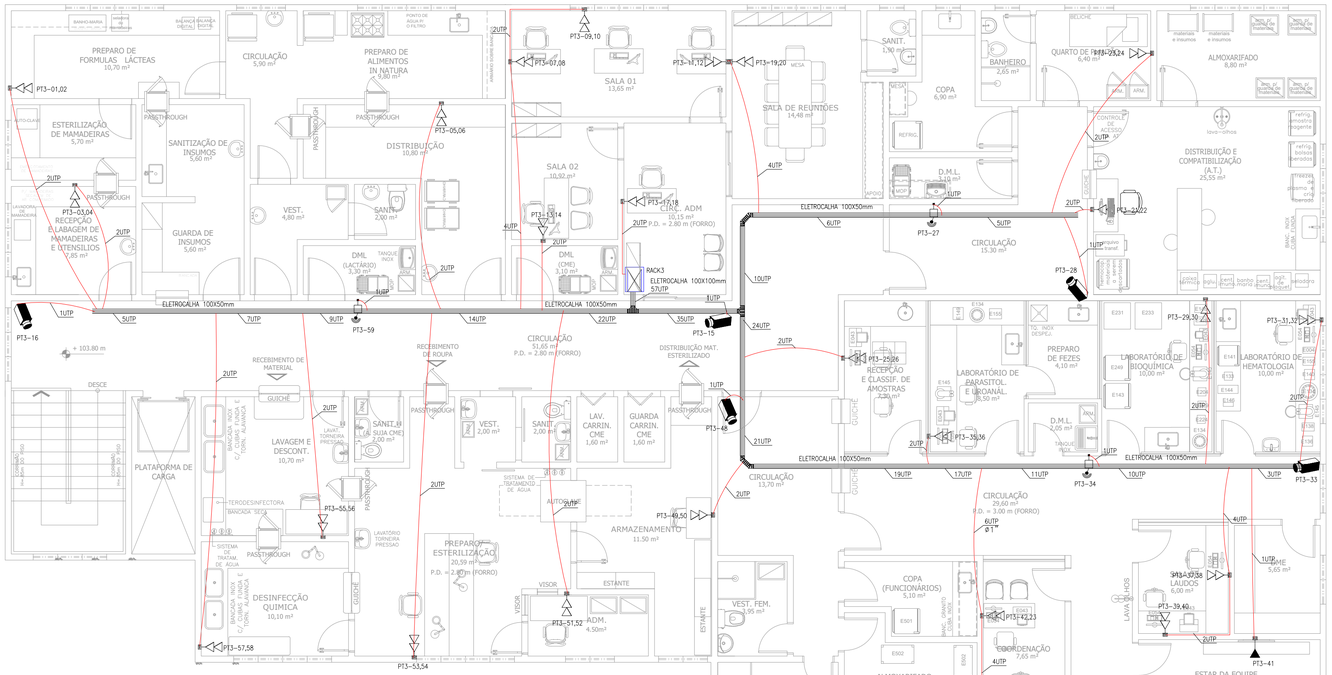

PLANO DE FACE RACK1-GRC-PA 19"x44Ux670xh2,10m
CONCENTRADOR DE CABOS

SEM ESCALA

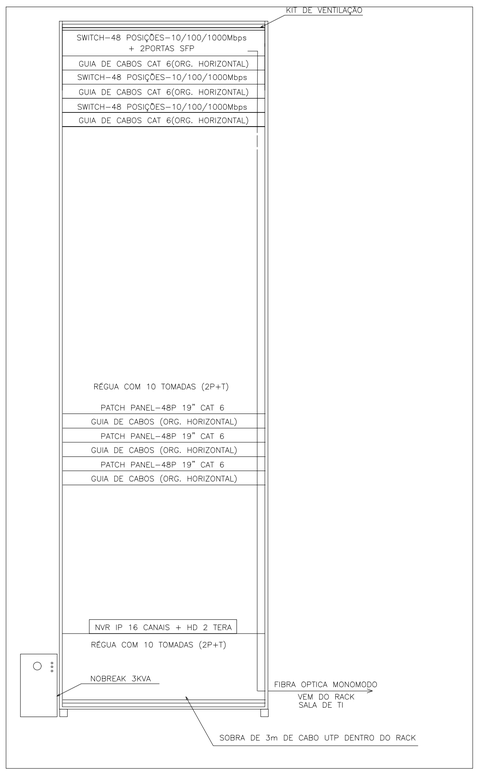

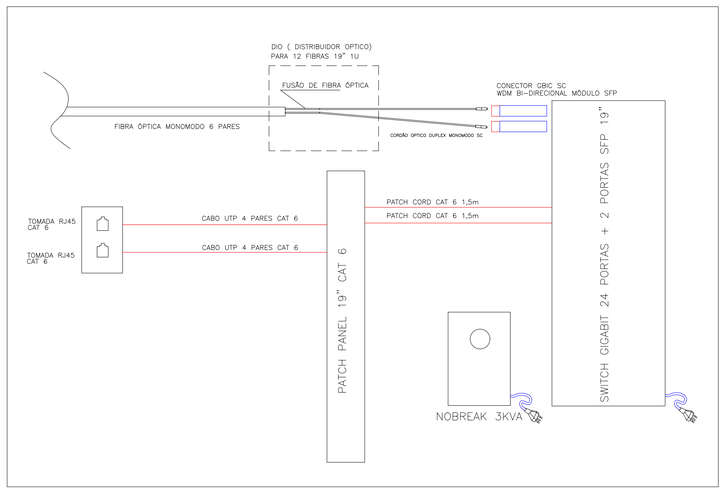

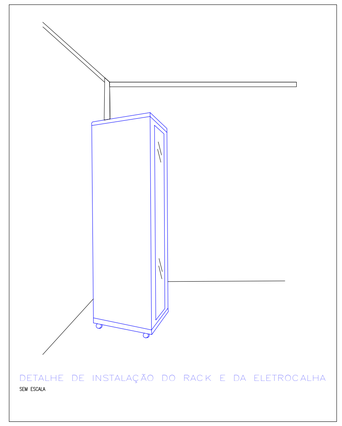

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO RACK E DA ELETROCALHA

SEM ESCALA

PLANO DE FACE RACK3-GRC-PA 19"x24Ux670mm
CONCENTRADOR DE CABOS

SEM ESCALA

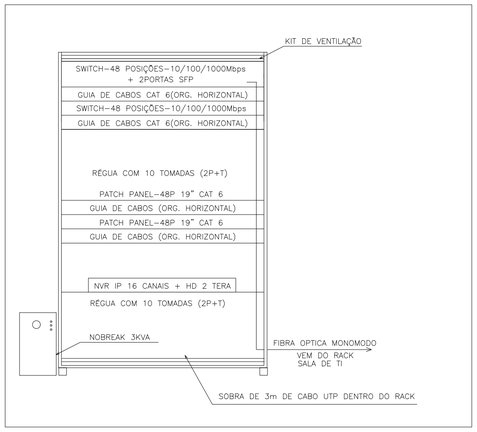

PLANO DE FACE RACK2-GRC-PA 19"x36Ux670mm
CONCENTRADOR DE CABOS

SEM ESCALA

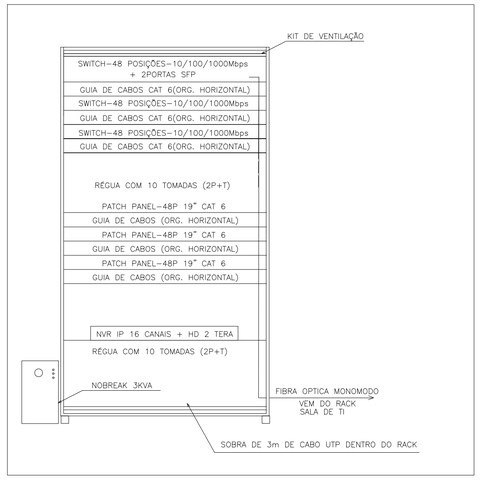

LEGENDA

CP	CAIXA DE PASSAGEM (30x30x12cm)Nº5, A 0,30m DO PISO, APARENTE.
	RACK–19"x24,U TIPO GABINETE (PROJETADO).
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA, COM TAMPA LISA, SOBRE O FORRO.
5X	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE 20x20x12cm, ALTURA INDICADA.
	TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO EMBUTIDA NA PAREDE OU SOBRE FORRO ACABADO.
	TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO EMBUTIDA NA PAREDE OU SOBRE FORRO ACABADO.
	CANALETA
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) C/ 2RJ 45, EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", EMBUTIDA A 0,40m
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) C/ 2RJ 45, EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", EMBUTIDA A 0,40m
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS), EM CAIXA 4"x2" OU 4"x4", A 2,20m DO PISO.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	PONTO PREVISTO P/ ACCESS POINT DO SISTEMA DE WIRELESS,ALTURA INDICADA.
	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE 15x15x8cm, ALTURA INDICADA.
	CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDULETE SEM ROSCA SEM VEDAÇÃO TIPO LL, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
	CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDULETE SEM ROSCA SEM VEDAÇÃO TIPO T, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
	PONTO PREVISTO P/ CÂMERA IP DE CFTV, INSTALADA NO TETO.
	CAIXA TIPO R2, PADÃO TELEMAR, INT 60X35X40cm
UTP–4P	– CABO SECUNDÁRIO (REDE HORIZONTAL), COM 4 PARES TRANÇADOS, CATEGORIA 6.
PT–R01–PP01–P01 (a) (b) (c) (d)	a = PONTO b = IDENTIFICAÇÃO DO RACK c = Nº DE ORDEM DO PATCH PANEL d = Nº DE PORTA OU SAIDA DO PONTO DE REDE, COMO IDENTIFICAÇÃO
CP	– CABO PRIMÁRIO
CPO	– CABO PRIMÁRIO ÓPTICO
LK	– LINK
VZ	– VOZ
LG	– LÓGICA
	– CAIXA DE SOM DE 55W A 2,2m DO PISO

NOTA:

1– ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVEM SER CONSIDERADOS DE 3/4"

– ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA C/TAMPA, MEDIDAS NO PROJETO, CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INSTALADO ACIMA DO FORRO ACABADO;

– CRUZETA HORIZONTAL 90° – CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO INSTALADO ACIMA DO FORRO;

– TÊ HORIZONTAL 90° – CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INSTALADO ACIMA DO FORRO;

– CURVA HORIZONTAL 90° – CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INSTALADO ACIMA DO FORRO;

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO : ENG. EMISSON SANTANA CREA : 2712490410

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

R-00	xx/09/2025	EMISSÃO INICIAL

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
RUA RUI BARBOSA, S/N, CENTRO
CEP - 48330-000
RIO REAL - BAHIA

ENDEREÇO:
ESTRADA DO PETRÓLEO, S/Nº - POVOADO FLORESTA
ARAÇAS - BAHIA, CEP: 48.108-00
Tel.: (71) 99108-0558
E-MAIL: contato@muttisantana.com

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

ENDEREÇO:
RUA MARQUÊS DE ABRANTES, S/N - RIO REAL/BA - CEP: 48330-000

CONTEÚDO:
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E FCTV - 1º PAV

TIPO:	ESCALA:	DATA:	FASE DO PROJETO:
INSTITUCIONAL	**1:75**	**OUTUBRO/2025**	**PROJETO EXECUTIVO**

EQUIPE TÉCNICA:
ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
CREA 0507636600

ENG. ENG. EMISSON SANTANA
CREA : 2712490410

ASSINATURAS:

Documento assinado digitalmente
EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA
Data: 16/10/2025 11:09:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nº

02/02