PLANO

HU-UFSCar/EBSERH

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Versão: 02 | 2026

SUS UFSCar Hospital Universitário UFSCar EBSERH HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

SUPERINTENDENTE

THIAGO LUIZ DE RUSSO

CHEFE DE SETOR/UNIDADE

PATRICIA VIGANO CONTRI DEGIOVANNI

ELABORAÇÃO

Isabella Gerin de Oliveira – SCIRAS/STGQ

Bárbara Martins Lima – SCIRAS/STGQ

Ricardo Zucchi - DLIH

ANÁLISE

Patrícia Vigano Contri Degiovanni – STGQ

VALIDAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO

Regina Célia Dias - STGQ

APROVAÇÃO

Thiago Luiz de Russo - SUP

Data da emissão: 07/04/2026

Código do documento:

ISBN:

1. OBJETIVO


Monitorar a qualidade da água utilizada no HU-UFSCar nas diversas unidades periodicamente, conforme recomendações das legislações vigentes.

Garantir o uso de água potável e água purificada dentro dos parâmetros de referência e qualidade.


2. DESCRIÇÃO

A água proveniente da rede pública, de poços artesianos ou de outros mananciais deve ter seu padrão de potabilidade em conformidade com o disposto na Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021. Assim fornecendo água de qualidade para as instituições de saúde.

O sistema de abastecimento de água do HU-UFSCar está descrito na figura abaixo:

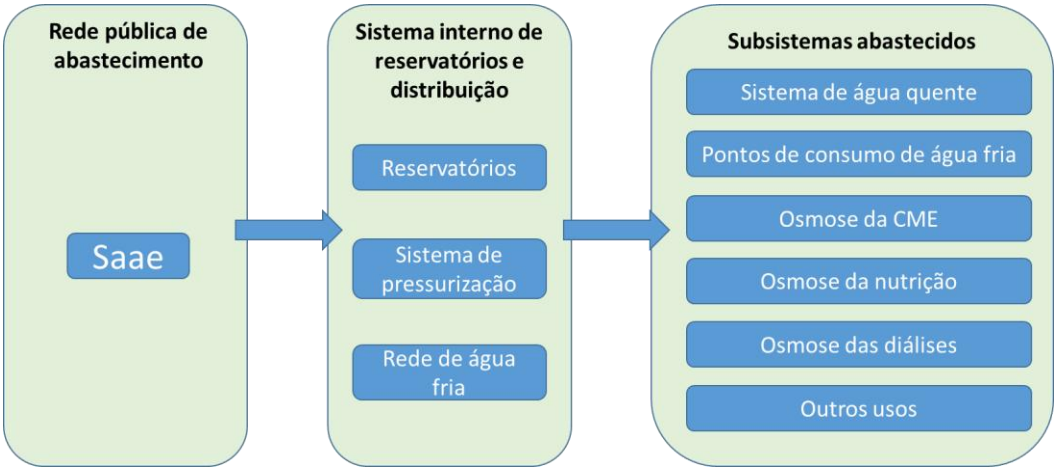

SISTEMA DE ÁGUA FRIA – Bloco B

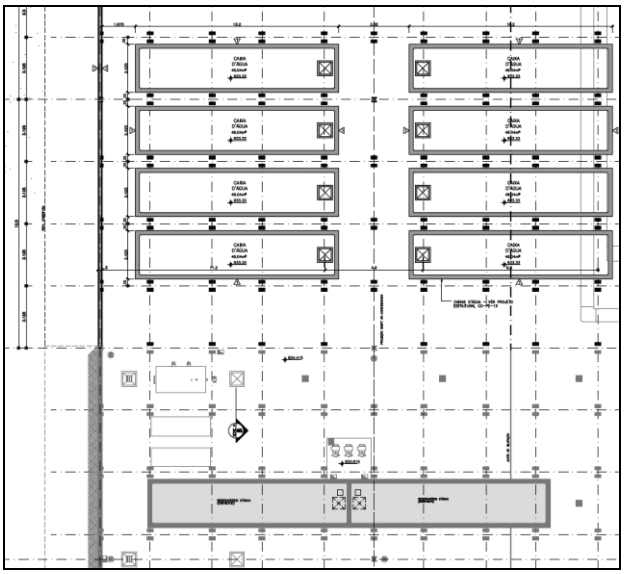

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

Reservatórios semienterrados:


- Reservatórios 01






Volume total = 368.320 litros
- Consumo = 333.320 litros (90,5%)
- Incêndio = 35.000 litros (9,5%)

Atende 100% das demandas de consumo e incêndio

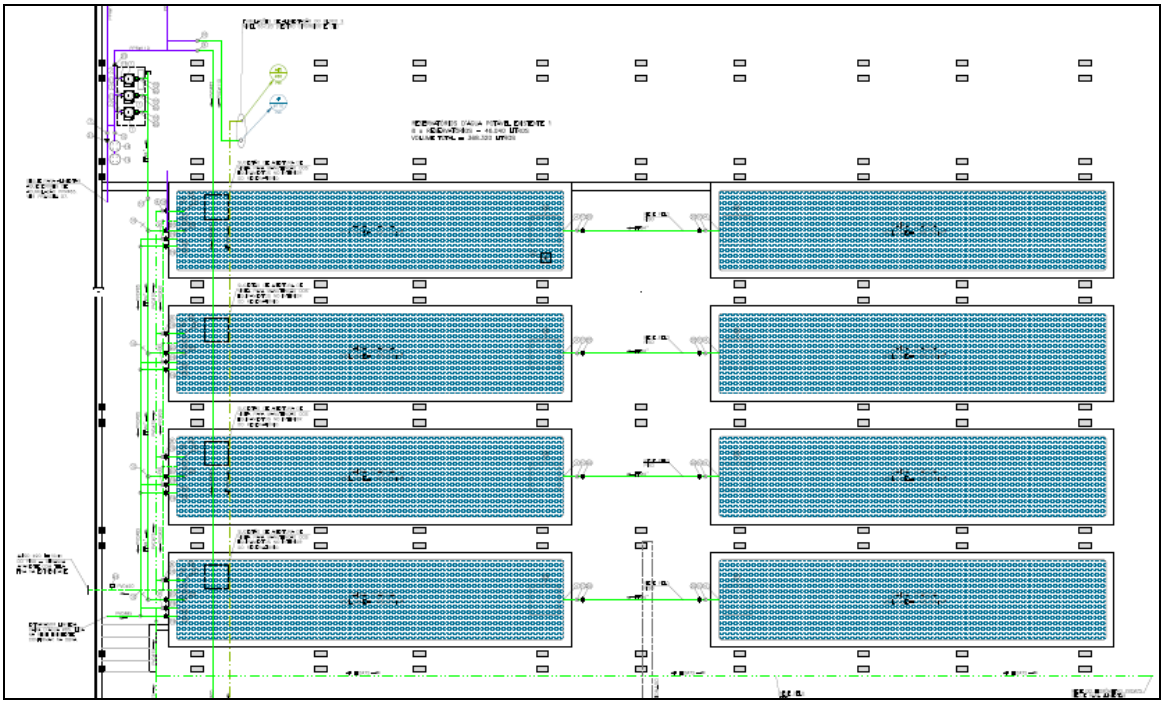

SISTEMA DE ÁGUA QUENTE

O aquecimento da água é realizado por dois boilers com aquecedores de passagem a GLP (oito aquecedores de passagem com capacidade total de produção 8.640 l/h e dois aquecedores de acumulação com total de 8.000 litros de capacidade). O consumo atual de água é de 5.000 l/dia e de GLP 758kg/mês. Descrição de infraestrutura física segue abaixo.

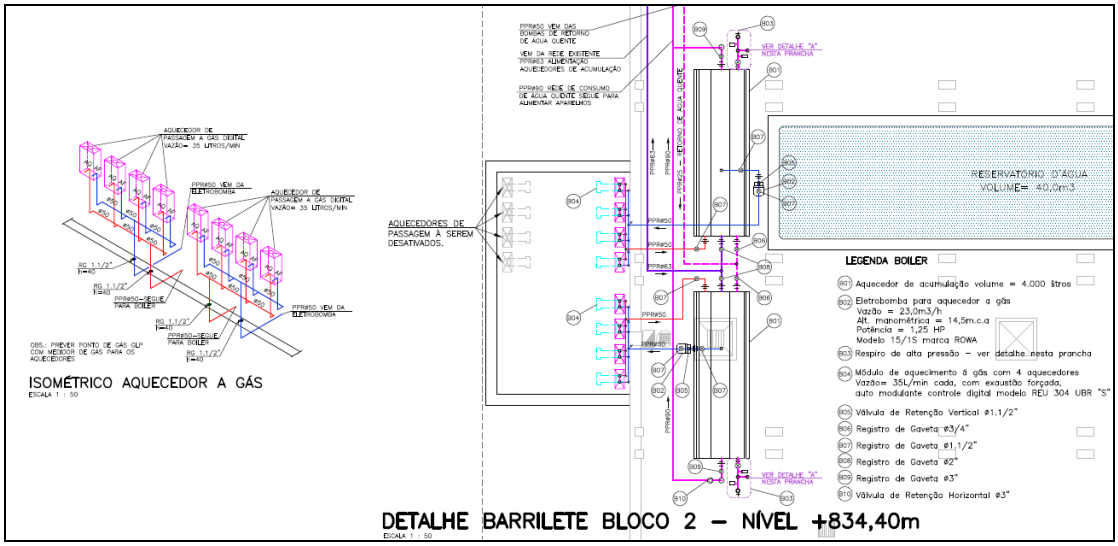

O fornecedor de água potável para hospital é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de São Carlos, as informações referentes a qualidade da água fornecida podem ser verificadas através dos laudos impressos nas contas emitidas mensalmente e anexadas no processo SEI 23763.001540/2021-17.

A limpeza da caixa d'água é realizada por empresa terceirizada, informações do processo disponível no Processo SEI 23763.001405/2026-86. A organização interna da limpeza ocorre conforme descrito no POP Apoio à limpeza de caixa d'água.

3. PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS

Para atendimento dos objetivos propostos serão necessárias ações intersetoriais, articuladas entre as unidades prestadoras de assistência à saúde, setor de infraestrutura física (SIF), setor de engenharia clínica (STEC), e setor de gestão da qualidade (Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde - SCIRAS).

Os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano deve ter seu padrão de conformidade com o disposto na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. Para isto, o hospital deve garantir os procedimentos limpeza e desinfecção do sistema de água e padronização do controle de qualidade da água regulamentados conforme as boas práticas de prevenção de infecção.

3.1 Responsáveis pelas ações

Análise de água potável

Responsáveis:	
✓	Cronograma e organização dos laudos: administrativo DLIH
✓	Coleta: SIF /STGQ
✓	Análise laudos: STGQ
✓	Ação: SIF / Hospital e/ou unidade envolvida

Análise de água Purificada, ultrapura/pura

Responsáveis:	
✓	Cronograma: administrativo DLIH
✓	Coleta: STEC / STGQ /UNIDADES
✓	Análise laudos: STGQ
✓	Ação: STEC / unidade envolvida

3.2 Plano de amostragem e monitoramento da qualidade da água

Tipos de água e suas definições:

Água para consumo humano - água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem.

Água potável - água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na portaria GM/MS nº 888 (2021) ou instrumento leal que venha a substitui-la, e que não ofereça riscos à saúde.

Água purificada - também chamada de água destilada, desmineralizada, deionizada, ou de osmose, a água que possui carência de íons, compostos orgânicos e inorgânicos. Isto é, água formada teoricamente 'somente' pelos de átomos de hidrogênio e oxigênio ligados.

Água pura – composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio.

Água ultrapura - é caracterizado pela baixa concentração de íons, pela baixa carga microbiana e pelos baixos níveis de COT (Carbono Orgânico Total). É utilizada em laboratórios de ensaio para fazer a diluição de substâncias de referências e no controle de qualidade.

A análise da água deve ser realizada por laboratório analítico, licenciado junto ao órgão sanitário competente e habilitado na Rede Brasileira de Laboratórios (REBLAS/ANVISA).

O cronograma de análise da água foi definido com base nas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) vigentes e considerando perfil do HU-UFSCar, hospital com unidade de nefrologia,

leitos de unidade de terapia intensiva, central de materiais e esterilização, centro cirúrgico, serviço de diagnóstico por videolaparoscópico, laboratório e lactário. (Plano amostral – Anexo 1).

Tabela 1- Periodicidade mensal dos pontos de coleta

Ponto de coleta	**Distribuição de periodicidade mensal para análise de ÁGUA POTÁVEL**											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Laboratório	X											
UTI Adulto		X										
UTI Pediátrica			X									
Entrada do reservatório (SAAE)				X								
Saída do reservatório					X							
Cozinha						X						
CME							X					
Centro cirúrgico								X				
Entrada da osmose CME									X			
Saída do reservatório										X		
Endoscopia											X	
Lactário												X
Ponto de coleta	**Distribuição de periodicidade para análise de ÁGUA PURIFICADA**											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Osmose CME torneira enxágue	X						X					
Osmose laboratório	X						X					
Osmose hemodiálise 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Osmose hemodiálise 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Osmose hemodiálise 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Osmose do lactário						X						X
Ponto de coleta	**Distribuição de periodicidade para análise de ÁGUA ULTRAPURA/PURA**											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Laboratório	X						X					

ATENÇÃO: Os laudos das análises de qualidade da água, devem ser disponibilizados em tempo oportuno e devem estar de fácil acesso quando solicitados.

ÁGUA POTÁVEL

Tabela 2 - Recomendação dos parâmetros para monitoramento de qualidade da água potável.

ÁGUA POTÁVEL		
Análise	**Parâmetro aceitável**	**Legislação**
Coliformes totais	ausência/100 mL	Portaria 888/2021
E. coli	ausência/100 mL	Portaria 888/2021
Cor	até 15,0 uH	Portaria 888/2021
Turbidez	até 5,00 NTU	Portaria 888/2021
Ph	de 6,00 a 9,00 U pH	Portaria 888/2021
Odor	Inodoro	Portaria 888/2021
Gosto	Insípido	Portaria 888/2021
Cloro residual livre	de 0,20 a 5,00 mg/L	Portaria 888/2021
Dureza total	até 300,00 mg/L	Portaria 888/2021
Sólidos dissolvidos totais	até 500,00 mg/L	Portaria 888/2021
Ferro	<0,3 mg/L	Portaria 888/2021

O processo de análise da água potável se inicia através da verificação mensal da qualidade da água fornecida pelo SAAE, onde o responsável pela fiscalização e gestão do contrato de fornecimento de água potável do hospital deverá verificar sua qualidade através da conferência dos laudos que são emitidos na conta de prestação do serviço emitida pelo fornecedor (Processo SEI 23763.001540/2021-17).

No monitoramento da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, o hospital deverá notificar a concessionária para que ações corretivas sejam adotadas pelo responsável pelo SAAE e novas amostras devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. Posteriormente deve-se analisar mensalmente pelo menos um ponto de água potável.

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

ÁGUA PURIFICADA, PURA/ULTRAPURA

Tabela 3 - Recomendação dos parâmetros para controle de qualidade da água purificada do lactário, da CME e laboratório (semestral).

ÁGUA PURIFICADA LACTÁRIO, CME E LABORATÓRIO		
Análise	**Parâmetro aceitável**	**Legislação**
Bactérias	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
Endotoxina	< 0,25 EU/ml	NBR ISO 17665-13
Cloretos	≤ 2 mg/L	NBR ISO 17665-13
Ph	5-7,5	NBR ISO 17665-13
Dureza total	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
Condutividade	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
Metais pesados	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
Ferro	≤ 0,2 mg/L	NBR ISSO 17665-13

Tabela 4 - Recomendação dos parâmetros para controle de qualidade da água purificada para diálise, análise microbiológica (mensal).

ÁGUA PURIFICADA PARA DIÁLISE MICROBIOLÓGICO		
Análise	**Parâmetro aceitável**	**Legislação**
Coliformes totais	ausência/100 mL	RDC nº11/2014
Bactérias heterotróficas	ausência/100 mL	RDC nº11/2014
Endotoxinas	até 0,25 eu/mL	RDC nº11/2014

A desinfecção das osmoses portáteis deve ocorrer com intervalo máximo de um mês de forma preventiva e após quaisquer coletas com resultados bacteriológicos não conformes. Além disso, poderá ser necessária a realização de limpeza química da membrana ou até mesmo a substituição dela. Tal necessidade será apontada pela equipe técnica responsável.

A troca dos filtros das osmoses também deverá ocorrer minimamente a cada mês e quando apontados parâmetros insatisfatórios nas análises da água.

Agendar recoleta para nova análise da água após instituição de medidas de correção.

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

Tabela 5 - Recomendação dos parâmetros para controle de qualidade da água purificada para diálise, análise físico-química (semestral).

ÁGUA PURIFICADA FISICOQUÍMICA		
Análise	**Parâmetro aceitável**	**Legislação**
Fluoreto	0,2 mg/l	RDC nº11/2014
Alumínio	0,01 mg/l	RDC nº11/2014
Antimônio	0,006 mg/l	RDC nº11/2014
Arsênico	0,005 mg/l	RDC nº11/2014
Bário	0,1 mg/l	RDC nº11/2014
Berílio	0,0004 mg/l	RDC nº11/2014
Cádmio	0,001 mg/l	RDC nº11/2014
Cálcio	2 mg/l	RDC nº11/2014
Chumbo	0,005 mg/l	RDC nº11/2014
Cloro total	0,1 mg/l	RDC nº11/2014
Cobre	0,1 mg/l	RDC nº11/2014
Cromo	0,014 mg/l	RDC nº11/2014
Magnésio	4 mg/l	RDC nº11/2014
Mercúrio	0,0002 mg/l	RDC nº11/2014
Nitrato	2 mg/l	RDC nº11/2014
Potássio	8 mg/l	RDC nº11/2014
Prata	0,005 mg/l	RDC nº11/2014
Selênio	0,09 mg/l	RDC nº11/2014
Sódio	70 mg/l	RDC nº11/2014
Sulfato	100 mg/l	RDC nº11/2014
Tálio	0,002 mg/l	RDC nº11/2014
Zinco	0,1 mg/l	RDC nº11/2014

Fonte: RDC nº11/2014 ANVISA

Tabela 6 - Recomendação dos parâmetros para controle de qualidade da água ultrapura do laboratório (semestral).

ÁGUA ULTRAPURA/PURA LABORATÓRIO		
Características e componentes	**Parâmetro aceitável**	**Referência**
Bactérias	< 10 UFC/ml	FARMACOPÉIA/2019
Condutividade	< 0,1 µs/cm	FARMACOPÉIA/2019
COT (carbono orgânico total)	≤ 0,5 mg/L	FARMACOPÉIA/2019

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

3.3 Plano de ação para as não conformidades

ATENÇÃO: É importante comunicar formalmente as unidades envolvidas para que seja implementado plano de contingência em caso de necessidade de suspensão das atividades relacionadas a uso da água.

Considerações gerais para a análise dos resultados:

1. Sempre que houver não conformidade nos parâmetros aceitáveis das características e/ou componentes da água, considerar recoletas para excluir possibilidade de problemas com resultado referente ao transporte/análise da amostra.
2. As recoletas não devem ser consideradas no cálculo do percentual mensal de amostras com resultados positivos de coliformes.
3. O resultado conforme para coliformes totais das recoletas não anula o resultado originalmente positivo no cálculo dos percentuais de amostras com resultado positivo.
4. Não são tolerados resultados positivos que ocorram em recoleta, sendo necessário implementação de plano de ação.
5. Sempre registar e monitorar as medidas corretivas implementadas através de plano de ação. Segue modelo para registo:

PLANO DE AÇÃO				
Item Avaliado	**Alteração encontrada**	**Responsáveis**	**Ação**	**Monitoramento**
Água Potável	Alteração em características organolépticas	Infraestrutura Manutenção	- Entrar em contato com sistema de distribuição municipal para avaliar problemas externos - Avaliar reservatórios e pontos de saída quanto a necessidade de limpeza (presença de sujidades visíveis ou biofilme). - Avaliar necessidade de coleta adicional para avaliação detalhada de alteração e conduta específica (filtração adicional, alteração na cloração). - Bloquear o consumo da água, caso problema localizado. Avaliar fornecimento alternativo ou uso emergencial de filtros.	Diário Coleta imediata após medidas de controle

Água Potável e Água purificada	Alteração em análise microbiológica	SCIRAS Engenharia Clínica Manutenção Unidade envolvida	- Avaliar reservatórios e pontos de saída quanto a necessidade de limpeza (presença de sujidades visíveis ou biofilme). - Avaliar necessidade de ajuste em cloração da água e filtração adicional - Bloquear o consumo da água, caso problema localizado. Avaliar fornecimento alternativo ou uso emergencial de filtros.	Diária Coleta imediata após medidas de controle
Água purificada (para diálise e CME)	Presença de endotoxinas e/ou Bactérias Heterotróficas	SCIRAS Engenharia Clínica Unidade envolvida	- Avaliar reservatórios e pontos de saída quanto a necessidade de limpeza (presença de sujidades visíveis ou biofilme). - Avaliar processo de coleta para descarte de possível contaminação externa. - Avaliar necessidade de ajuste em cloração da água e filtração adicional. - Necessidade de troca de microfiltro de partículas e filtro de carvão ativado em osmose portátil. - Bloquear uso de máquina de diálise/ osmose com análise alterada.	Diária Nova coleta de amostra supervisionada pela equipe da SCIRAS e após avaliação de possíveis causas envolvidas. Recoleta mensal/ após novo resultado Não recoletar caso não tenha sido realizada análise dos pontos mencionados/ resolução de problemas identificados. Máquina só será liberada após nova análise conforme.


Em casos de bacteremia/ reações pirogênicas associadas a hemodiálise com agente isolado em hemocultura e/ou análise da máquina, com mais de um caso consecutivo ou em mais de uma máquina, considerar possível surto e realizar medidas imediatas com bloqueio da(s) máquina(s) em questão para prevenir novos casos.


Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

4. SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE (STDAH)

O funcionamento do STDAH segue as normas estabelecidas nas RDC 11 de 2014 e RDC 919 de 2024.

O STDAH é composto pelo subsistema de abastecimento de água potável (SAAP), pelo subsistema de tratamento de água para hemodiálise (STAH) e pelo subsistema de distribuição de água para hemodiálise (SDATH). Abaixo, segue esquema ilustrativo do STAH e do SDATH.

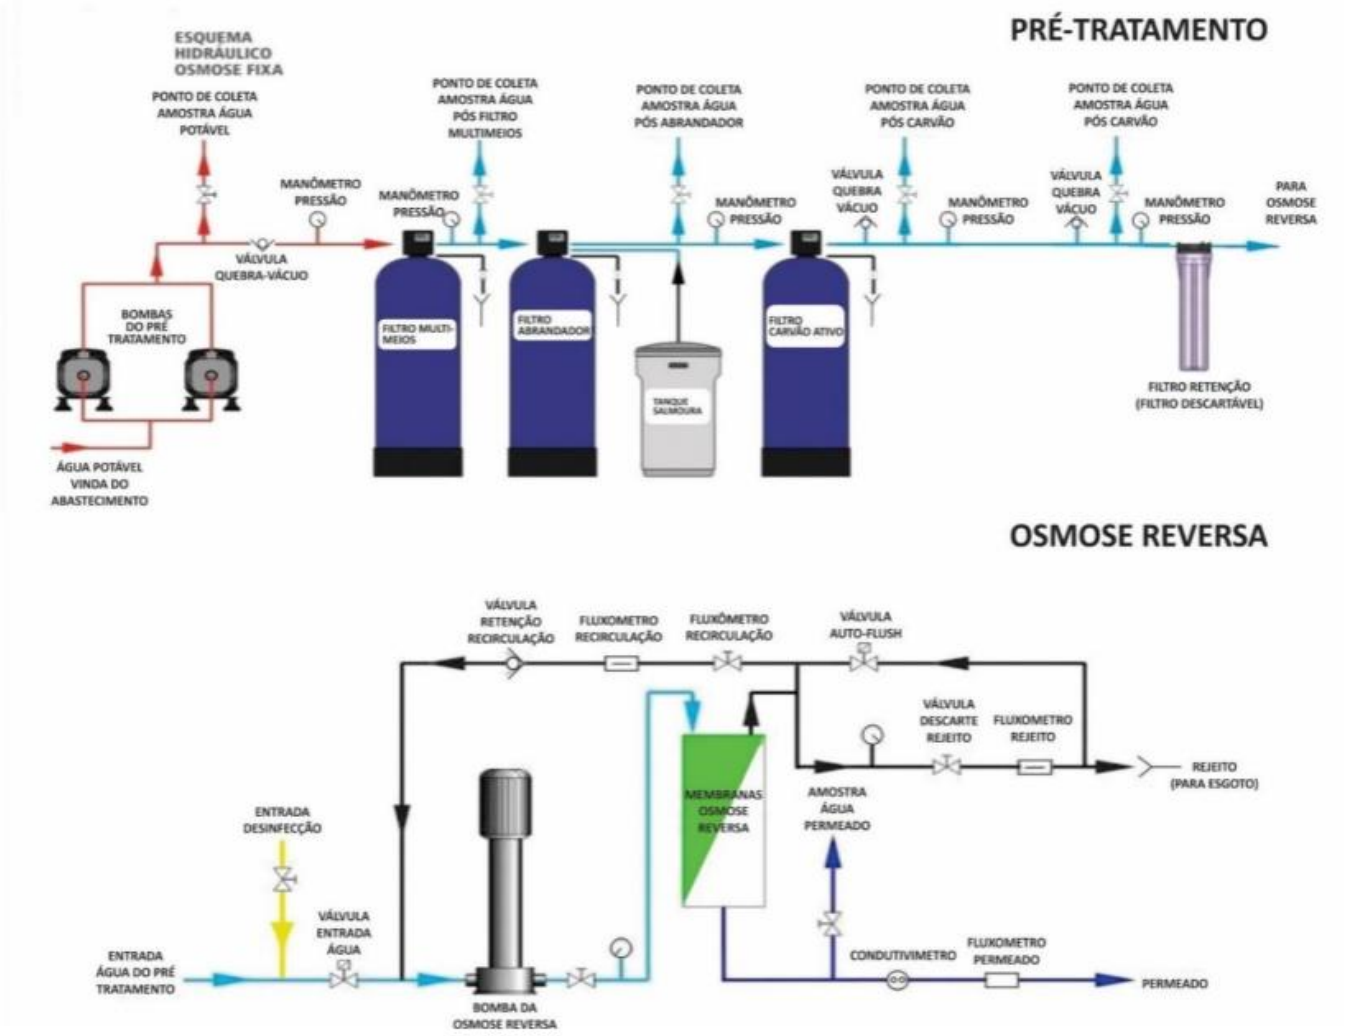

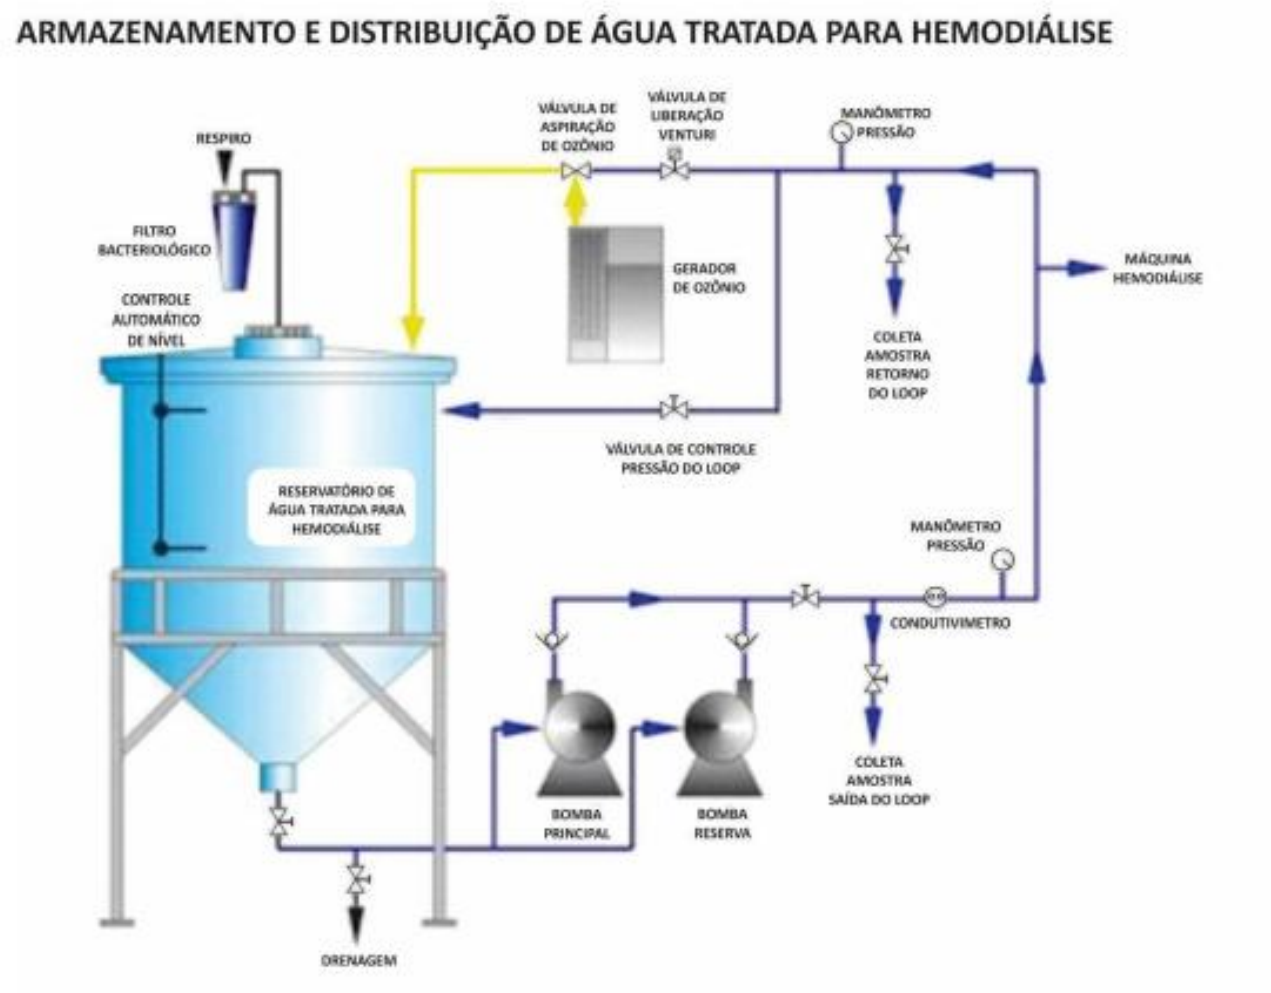

A manutenção, limpeza e desinfecção do STDAH deve ser realizado conforme periodicidade descrito na tabela 7. A empresa responsável pela manutenção do sistema é terceirizada e deve apresentar POP com descrição do procedimento e produtos utilizados.

Tabela 07 - Procedimentos de manutenção do sistema de armazenamento de água.

PROCEDIMENTOS	FREQUÊNCIA
Limpeza do reservatório de água potável	Semestral
Controle bacteriológico do reservatório de água potável	Mensal
Limpeza e desinfecção do reservatório e da rede de distribuição de água tratada para diálise (looping)	Mensal

* Os procedimentos indicados no quadro, também devem ser realizados sempre que for verificada a não conformidade com os padrões estabelecidos para a água tratada.

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

4.1 Responsáveis pelas ações

Responsáveis:

- ✓ Cronograma e organização dos laudos: administrativo DLIH
- ✓ Coleta: SIF /Unidade de Nefrologia
- ✓ Análise laudos: Unidade de Nefrologia/ STGQ
- ✓ Ação: SIF/STEC/Unidade de nefrologia

4.2 Plano de coleta e monitoramento da água

O técnico responsável pela coleta de água deve ter capacitação específica para tal e a análise da água deve ser realizada por laboratório analítico, licenciado junto ao órgão sanitário competente.

Para a água potável de abastecimento dos serviços de diálise, independentemente de sua origem ou tratamento prévio, deve ser analisada diariamente pelo técnico responsável pelo STDAH, conforme o quadro abaixo, em amostras coletadas na entrada do reservatório de água potável e na entrada do subsistema de tratamento de água para hemodiálise. Os parâmetros analisados devem seguir a tabela abaixo.

Tabela 08 - Características físicas e organolépticas da água potável da diálise.

CARACTERÍSTICA	PARÂMETRO ACEITÁVEL	FREQUÊNCIA DE VERIFICAÇÃO
Cor aparente	até 15,0 µH	Diária
Turbidez	até 5,00 NTU	Diária
Gosto	Insípido	Diária
Odor	Inodoro	Diária
Cloro residual livre	de 0,20 a 5,00 mg/l	Diária
pH	6,0 a 9,0 ph	Diária

As amostras da água para fins de análises microbiológicas devem ser colhidas no mínimo nos pontos de retorno da alça de distribuição e em um dos pontos na sala de reprocessamento. A tabela 4 mostra os parâmetros a serem analisados. Mensalmente deve haver controle bacteriológico do reservatório de água potável, conforme tabela 7.

Além das análises de rotina, qualidade bacteriológica da água tratada para diálise deve ser verificada toda vez que ocorrerem manifestações pirogênicas, bacteremia ou suspeitas de septicemia nos pacientes.

Deve ser feita análise microbiológica mensal de uma amostra da solução do dialisato coletada na máquina de diálise, imediatamente antes do dialisador. A rotina de coleta é estabelecida de forma que ao longo do ano todas as máquinas tenham sido analisadas. O valor máximo permitido é de 200 UFC/ml e o nível de ação é 50 UFC/ml.

As amostras de água para análise físico-química devem ser coletadas em ponto após o subsistema de tratamento de água para hemodiálise. Os parâmetros analisados estão listados na tabela 5.

Na saída do subsistema de tratamento da água para diálise, a condutividade da mesma deve ser monitorada, continuamente, por instrumento que apresente compensação para variações de temperatura e tenha dispositivo de alarme visual e auditivo, mantendo a condutividade igual ou menor que 10 micro Siemens/cm, medida a temperatura de 25ºC.

4.3 Plano de ação para as não conformidades

PLANO DE AÇÃO	
Evento	**Ação**
Contagem microbiológica atinge nível de ação ou ocorrência de manifestações pirogênicas.	Desinfecção do pré tratamento e dos equipamentos de osmose reversa.
	Desinfecção química do reservatório e dos loop´s de distribuição de água tratada, com máquinas de hemodiálise e torneiras das bancadas de reprocessamento de dialisadores.
Fluxo do permeado reduzir 15 % em relação ao valor estabilizado, ou; A taxa de rejeição salina reduzir para 90% em relação ao valor estabilizado.	Lavagem química da osmose reversa para desincrustração da osmose reversa.
Indicação de final de vida útil das lâmpadas de ultravioleta	Substituição das lâmpadas ultravioleta.
Fluxo do permeado e/ou taxa de rejeição salina se mantiverem alterados mesmo após ciclo de lavagem química e/ou; Contagem de bactérias heteroróficas na saída da osmose reversa estiverem positivas, mesmo após ciclo de desinfecção.	Substituição das membranas da osmose reversa.
Dureza medida após o filtro for maior que 10 ppm, mesmo após o ciclo de regeneração.	Substituição da resina catiônica do filtro abrandador.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Cumprimento de pelo menos 90% do cronograma estabelecido para monitoramento da qualidade da água, recomendações e acompanhamento de 100% das ações de correção em tempo oportuno sempre que houver resultados fora da conformidade.

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

6. REFERÊNCIAS

Portaria GM/MS Nº 518, de 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.
https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/portaria_518.pdf

Portaria Nº 888, de 4 de maio de 2021. Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html

Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html

Resolução - RDC Nº 154, de 15 de junho de 2004. Estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Diálise.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/rdc0154_15_06_2004_rep.html

Resolução- RDC 11, de 13 de março de 2014. Dispões sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Diálise e dá outras providências.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0011_13_03_2014.pdf

Resolução – RDC 919 de 19 de setembro de 2024. Dispões sobre o planejamento, elaboração, avaliação e aprovação dos Sistemas de Tratamento e Distribuição de Água para Hemodiálise no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
https://anvisalegis.datalegis.net/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&num_ato=00000919&sgl_tipo=RDC&sgl_orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&vlr_ano=2024&seq_ato=000&cod_modulo=310&cod_menu=9431

Anexo I – Plano amostral da água

JANEIRO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO**	**LEGISLAÇÃO**
LABORATÓRIO (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	<15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	< 300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	< 500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
TORNEIRA OSMOSE CME (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	NBR ISO 17665-13
	CLORETOS	≤ 2 mg/L	NBR ISO 17665-13
	pH	5-7,5	NBR ISO 17665-13
	DUREZA TOTAL	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
	CONDUTIVIDADE	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
	METAIS PESADOS	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
	FERRO	≤ 0,2 mg/L	NBR ISSO 17665-13
OSMOSE LABORATÓRIO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	NBR ISO 17665-13
	CLORETOS	< 1 mg/L	NBR ISO 17665-13
	pH	5-7,5	NBR ISO 17665-13
	DUREZA TOTAL	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
	CONDUTIVIDADE	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
	METAIS PESADOS	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
	FERRO	≤ 0,2 mg/L	NBR ISSO 17665-13
PURA LABORATÓRIO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	FARMACOPÉIA/2019
	CONDUTIVIDADE	< 1,3 µs/cm	FARMACOPÉIA/2019
	COT (CARBONO ORGÂNICO TOTAL)	≤ 0,5 mg/L	FARMACOPÉIA/2019
ULTRAPURA LABORATÓRIO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	FARMACOPÉIA/2019
	CONDUTIVIDADE	< 0,1 µs/cm	FARMACOPÉIA/2019
	COT (CARBONO ORGÂNICO TOTAL)	≤ 0,5 mg/L	FARMACOPÉIA/2019
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	FÍSICO QUÍMICA ANEXO I		RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	100 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	FÍSICO QUÍMICA ANEXO I		RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	FÍSICO QUÍMICA ANEXO I		RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 1	BACTÉRIAS	< 200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 2	BACTÉRIAS	< 200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 3	BACTÉRIAS	< 200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

FEVEREIRO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
UTI ADULTO (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	< 15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 4	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 5	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 6	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
STDAH APÓS SUBSISTEMA DO TRATAMENTO DE ÁGUA (PURIFICADA)	FÍSICO QUÍMICA TABELA 1		RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

MARÇO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
UTI PEDIATRIA (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	< 15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 7	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 8	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 9	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

ABRIL			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
ENTRADA DO RESERVATÓRIO (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	< 15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 10	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 11	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 12	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

MAIO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
SAÍDA DO RESERVATÓRIO (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	<15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

TRATAMENTO (PURIFICADA)	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 13	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 14	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 15	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

JUNHO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
COZINHA (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	<15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	<5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE LACTÁRIO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	NBR ISO 17665-13
	CLORETOS	< 1 mg/L	NBR ISO 17665-13
	pH	5-7,5	NBR ISO 17665-13
	DUREZA TOTAL	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
	CONDUTIVIDADE	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
	METAIS PESADOS	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
	FERRO	≤ 0,2 mg/L	NBR ISSO 17665-13
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 16	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 17	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 18	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

JULHO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
CME (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	<15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
TORNEIRA OSMOSE CME (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25EU/ml	NBR ISO 17665-13
	CLORETOS	< 1mg/L	AAMI/2014
	pH	5-7	AAMI/2014
	DUREZA TOTAL	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
	CONDUTIVIDADE	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
	METAIS PESADOS	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
OSMOSE LABORATÓRIO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	NBR ISO 17665-13
	CLORETOS	< 1 mg/L	NBR ISO 17665-13
	pH	5-7,5	NBR ISO 17665-13
	DUREZA TOTAL	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
	CONDUTIVIDADE	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
	METAIS PESADOS	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
	FERRO	≤ 0,2 mg/L	NBR ISSO 17665-13
PURA LABORATÓRIO	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	FARMACOPÉIA/2019
	CONDUTIVIDADE	< 1,3 µs/cm	FARMACOPÉIA/2019

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

	COT (CARBONO ORGÂNICO TOTAL)	≤ 0,5 mg/L	FARMACOPÉIA/2019
ULTRAPURA LABORATÓRIO	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	FARMACOPÉIA/2019
	CONDUTIVIDADE	< 0,1 µs/cm	FARMACOPÉIA/2019
	COT (CARBONO ORGÂNICO TOTAL)	≤ 0,5 mg/L	FARMACOPÉIA/2019
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	FÍSICO QUÍMICA ANEXO I		RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	FÍSICO QUÍMICA ANEXO I		RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	FÍSICO QUÍMICA ANEXO I		RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 19	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 20	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 21	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

AGOSTO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
CENTRO CIRÚRGICO (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	< 15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 – 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 22	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 23	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 24	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
STDAH APÓS SUBSISTEMA DO TRATAMENTO DE ÁGUA (PURIFICADA)	FÍSICO QUÍMICA TABELA 1		RDC 11/2014

SETEMBRO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
ENTRADA DA OSMOSE CME (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	< 15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 – 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 25	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 26	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 27	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

OUTUBRO				
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO**	**LEGISLAÇÃO**	
SAÍDA DO RESERVATÓRIO (POTÁVEL)		COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
		E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
		COR	<15uH	PORTARIA 888/2021
		TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
		PH	6 – 9	PORTARIA 888/2021
		ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
		GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
		CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
		DUREZA TOTAL	< 300 mg/L	PORTARIA 888/2021
		SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	< 500 mg/L	PORTARIA 888/2021
		FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)		ENDOTOXINA	0,25 EU/ml	RDC 11/2014
		BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
		COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)		ENDOTOXINA	0,25 EU/ml	RDC 11/2014
		BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
		COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)		ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
		BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
		COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH		BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)		BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
		COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
		ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO		BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
		COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

(PURIFICADA)	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 28	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 29	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 30	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

NOVEMBRO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO (VMP)**	**LEGISLAÇÃO**
ENDOSCOPIA (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	< 15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	< 6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	< 6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3 (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	<100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	<0,25 EU/ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 31	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 32	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 33	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

DEZEMBRO			
PONTO/ TIPO DE ÁGUA	**ANÁLISE**	**PARÂMETRO**	**LEGISLAÇÃO**
LACTÁRIO (POTÁVEL)	COLIFORMES TOTAIS	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	E.COLI	AUSÊNCIA EM 100ML	PORTARIA 888/2021
	COR	<15uH	PORTARIA 888/2021
	TURBIDEZ	< 5uT	PORTARIA 888/2021
	PH	6 - 9	PORTARIA 888/2021
	ODOR	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	GOSTO	6 (intensidade)	PORTARIA 888/2021
	CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2 - 5mg/L	PORTARIA 888/2021
	DUREZA TOTAL	< 300 mg/L	PORTARIA 888/2021
	SOLIDOS DISSOLV TOTAIS	< 500 mg/L	PORTARIA 888/2021
	FERRO	<0,3 mg/L	PORTARIA 888/2021
OSMOSE LACTÁRIO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 10 UFC/ml	AAMI/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	NBR ISO 17665-13
	CLORETOS	< 1 mg/L	NBR ISO 17665-13
	pH	5-7,5	NBR ISO 17665-13
	DUREZA TOTAL	≤ 0,02mmol/L	NBR ISO 17665-13
	CONDUTIVIDADE	≤ 5 µs/cm	NBR ISSO 17665-13
	METAIS PESADOS	≤ 0,1 mg/L	NBR ISSO 17665-13
	FERRO	≤ 0,2 mg/L	NBR ISSO 17665-13
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 1 (PURIFICADA)	ENDOTOXINA	0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 2 (PURIFICADA)	ENDOTOXINA	0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL HEMODIÁLISE 3	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ

(PURIFICADA)	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL STDAH	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
STDAH RETORNO DA ALÇA DE DISTRIBUIÇÃO (LOOP) (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SALA DE REPROCESSAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
STDAH SUGESTÃO: APÓS SUBSISTEMA DE TRATAMENTO (PURIFICADA)	BACTÉRIAS	< 100 UFC/ml	RDC 11/2014
	COLIFORMES	AUSÊNCIA EM 100 ml	RDC 11/2014
	ENDOTOXINA	< 0,25 EU/ml	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 34	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 35	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014
DIALISATO HEMODIÁLISE 36	BACTÉRIAS	<200 UFC/ml (ação 50 UFC/ ml)	RDC 11/2014

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	18/04/2024	Versão inicial.
2	07/04/2026	Inclusão do Sistema de Tratamento de Água da Hemodiálise

8. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Isabella Gerin de Oliveira – SCIRAS/STGQ Bárbara Martins Lima- SCIRAS/STGQ Ricardo Zucchi- DLIH	Etapa realizada no GED por Login e Senha Data: 30/03/2026
Análise Patícia Vigano Contri Degiovanni - STGQ	Etapa realizada no GED por Login e Senha Data: 31/03/2026
Validação de padronização Regina Célia Dias – STGQ	Etapa realizada no GED por Login e Senha Data: 06/04/2026
Aprovação Thiago Luiz de Russo – SUP	Etapa realizada no GED por Login e Senha Data: 06/04/2026

Documento válido somente quando consultado na intranet ou impresso carimbado pelo STGQ