

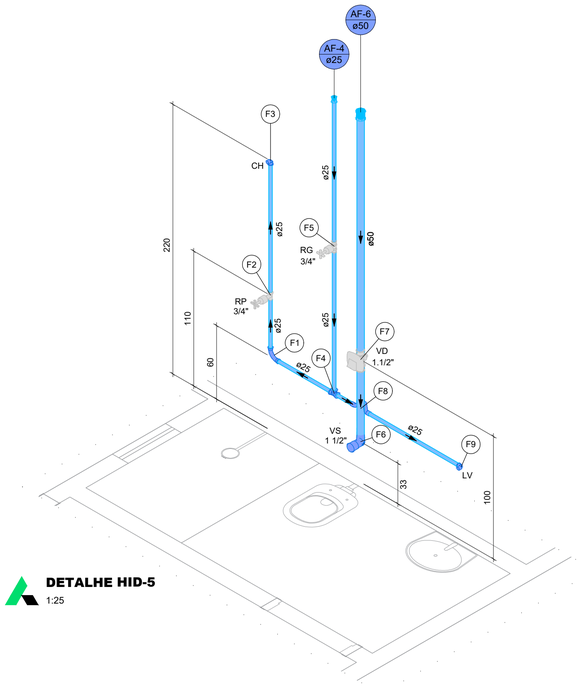



DETALHE HID-5
1:25

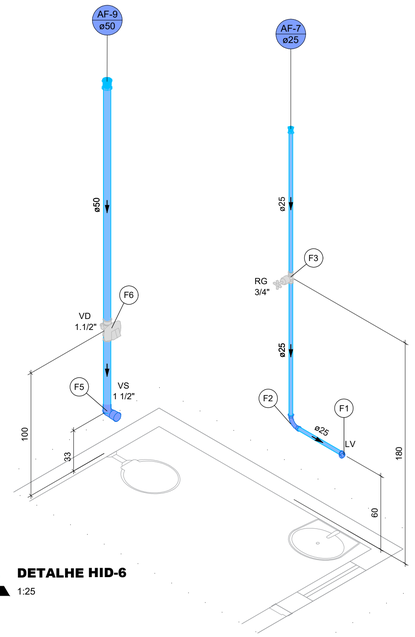

DETALHE HID-6
1:25

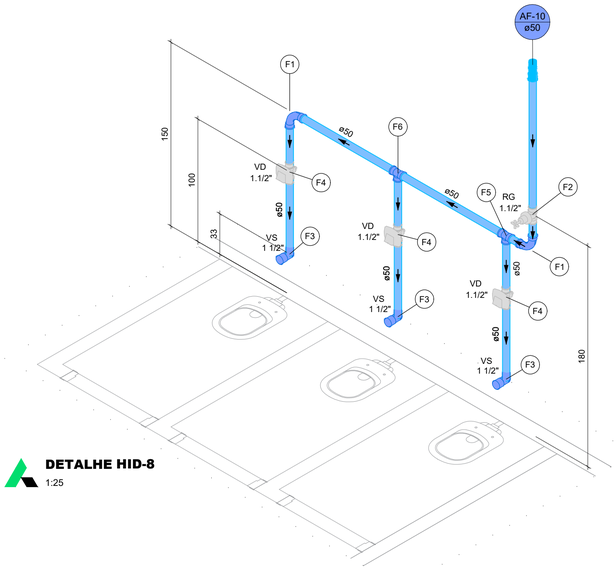

DETALHE HID-8
1:25

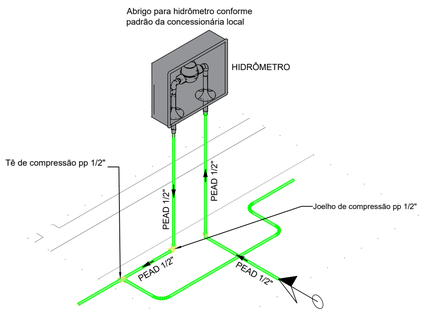


DETALHE HID-11
1:25

LEGENDA DE TUBOS
TUBOS DE ÁGUA FRIA
TUBOS DE ALIMENTAÇÃO
TUBOS - REDE DE ESGOTO
TUBOS - REDE PLUVIAL
TUBOS - REDE DE VENTILAÇÃO
TUBOS DE AF ENTERRADO
DRENO DE AR CONDICIONADO


Legenda - TÉRREO
Curva de transposição
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
Registro de pressão c/ canopla cromada
Registro esfera VS compacto soldável
Valvula de descarga c/PVC soldável

Legenda detalhada - TÉRREO		
	Curva de transposição	
	PVC rígido soldável	
	Curva de transposição	
	25 mm	1pç
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	
	Metais	
	Registro de gaveta c/ canopla cromada	
	1"	1pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	32 mm - 1"	2pç
	Registro de pressão c/ canopla cromada	
	PVC rígido soldável	
	Registro de pressão c/ canopla cromada	
	3/4"	1pç
	Registro esfera VS compacto soldável	
	Metais	
	Registro esfera VS compacto soldável PVC	
	50 mm	1pç
	Valvula de descarga c/PVC soldável	
	Metais	
	Válvula de descarga baixa pressão	
	1.1/2"	1pç
	PVC Acessórios	
	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	
	1.1/2"	1pç
	Tubo de descarga VDE.	
	38 mm	1pç
	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.	
	38 mm	1pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	50 mm - 1.1/2"	1pç

Legenda das indicações - TÉRREO	
BE	Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MLR	Máquina de lavar roupa com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
PIA	Pia de cozinha com Te de 90° - 25 mm - 3/4"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
RP	Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"
RE	Registro esfera VS compacto soldável - 1.1/2"
RE	Registro esfera VS compacto soldável - 2"
RE	Registro esfera VS compacto soldável - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com Te de 90° - 25 mm - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim com joelho 90° - 25 mm x 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

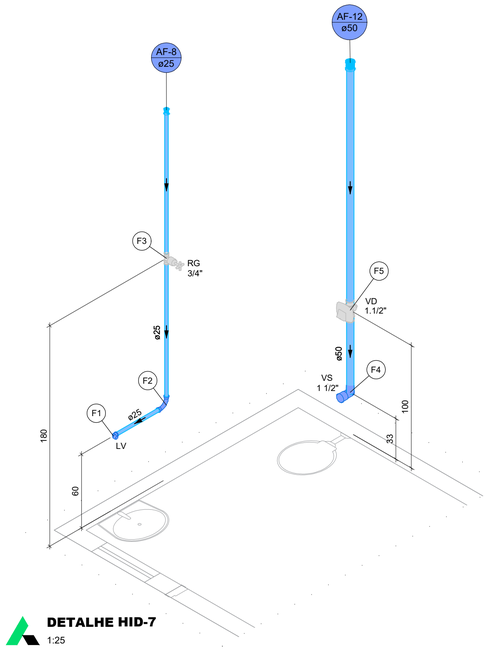

DETALHE HID-7
1:25

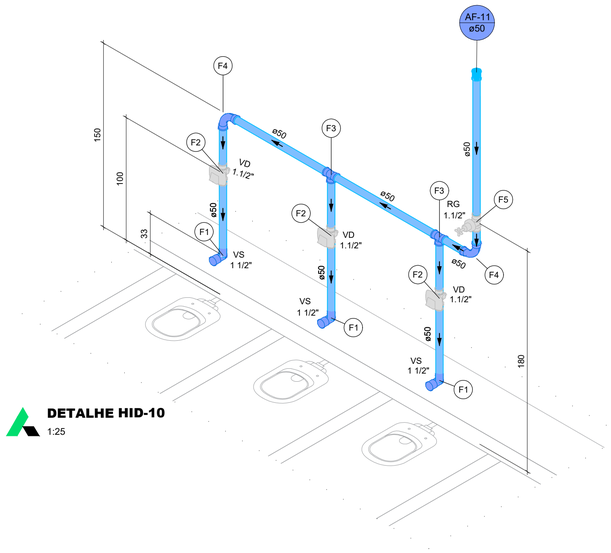

DETALHE HID-10
1:25

Legenda de peças - Pavimento		
	PVC rígido soldável	
F1	Curva 90 soldável	
	25 mm	1pç
	PVC rígido soldável	
F2	Registro de pressão c/ canopla cromada	
	3/4"	1pç
	Aparelho	
F3	Chuveiro	
	25mm x 1/2"	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	1pç
	PVC rígido soldável	
F4	Tê 90 soldável	
	25 mm	1pç
	Metais	
F5	Registro de gaveta c/ canopla cromada	
	3/4"	1pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	25 mm - 3/4"	2pç
	Aparelho	
F6	Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"	
	40mm - 1 1/2"	1pç
	Metais	
	Válvula de descarga baixa pressão	
	1.1/2"	1pç
	PVC Acessórios	
F7	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	
	1.1/2"	1pç
	Tubo de descarga VDE.	
	38 mm	1pç
	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.	
	38 mm	1pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	50 mm - 1.1/2"	1pç
	PVC rígido soldável	
F8	Curva de transposição	
	25 mm	1pç
	Aparelho	
	Torneira de lavatório	
	25 mm - 1/2"	1pç
	PVC Acessórios	
F9	Engate flexível plástico	
	1/2 - 30cm	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	1pç

DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS RESERVADOS CONFORME:
LEI 9.610, ARTIGO 1º E 18º , DE 24/12/1986
LEI 9.609, ARTIGO 8º ALNEA A , DE 14/12/1973
RESOLUÇÃO CONFEA, Nº 260, DE 21/04/1979
USO OBRIGATÓRIO DE EPI'S NA EXECUÇÃO DO PROJETO.

SETTA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO
GERENCIAMENTO DE OBRAS E ORÇAMENTOS
E-mail: settaconsultoriaeconstrucao@gmail.com
CNPJ: 30.860.187/0001-64
Endereço: R. Joaquim Murtinho, 1159 - Sala 1 - Itanhangá Park, Campo Grande - MS, 79003-020
Contato: +55 (67) 3301-7543

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES/MS		
CPF/CNPJ:	CNPJ: 03.352.986/0001-57		
ENDEREÇO:	RUA MINAS GERAIS, 352 - CENTRO, PEDRO GOMES - MS CEP: 79.410-000		
TITULO:	PROJETO EXECUTIVO - ESTÁDIO "GERALDO FERREIRA" DE PEDRO GOMES/MS		

ENDEREÇO DA OBRA: AV. DIVA DE ARAÚJO AZAMBUJA / RUA MINAS GERAIS / RUA CUIABÁ / RUA VALDEMIR ASSIS GRAÇA, CENTRO - PEDRO GOMES/MS			ÁREA DO TERRENO: 20.715,85m² / ÁREA CONSTRUÍDA:
DATA: 03/03/2026	ESCALA: indicada	ART: 00000000000000000	REVISÃO: 00
			ASSUNTO: ISOMÉTRICOS DE ÁGUA FRIA - TÉRREO - ANEXO 1

Nº PRANCHA:	AA-2026-48A
	HID
FOLHA Nº:	03/07

AUTOR DO PROJETO:
WILLIAN A. OLIVEIRA CAETANO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA MS 62.719 D

PROJETO: **HIDROSSANITÁRIO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SETTA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 30.860.187/0001-64
Ronny Anderson T. de Almeida
ENGENHEIRO CIVIL / CREA MS 20.114 D

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES MS
CNPJ: 03.352.986/0001-57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RONNY ANDERSON TEIXEIRA DE ALMEIDA:20114 e Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso do Sul, em 03/03/2026 15:39:37 -0300 e Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso do Sul, em 03/03/2026 15:39:37 -0300

A1