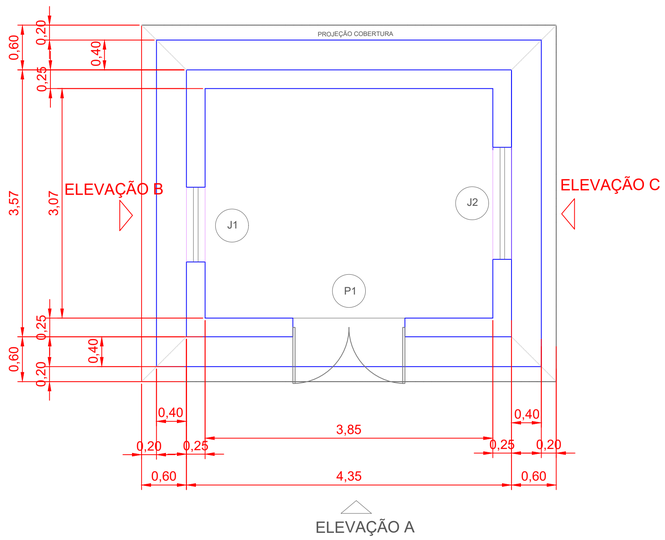

PLANTA BAIXA

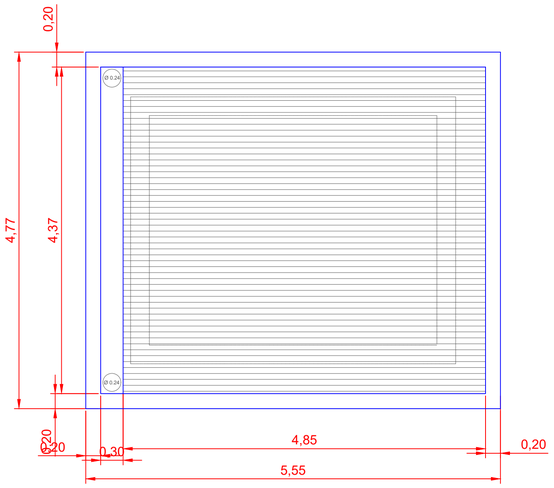

COBERTURA

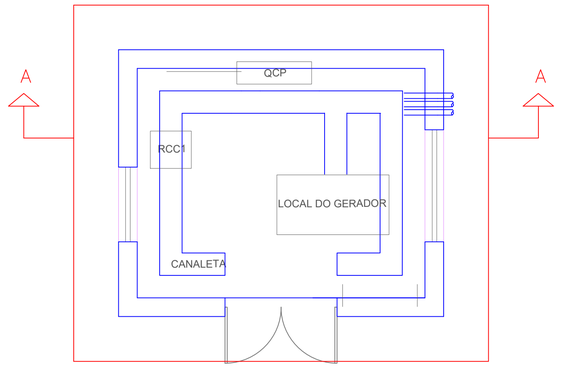

PLANTA BAIXA

LEGENDA	
QCP	QUADRO DE COMANDO PROTEÇÃO
RCC 1	REGULADOR DE CORRENTE CONSTANTE DE 5kW
GRUGER	GRUPO GERADOR COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO
CANALETA	CANALETA C/CHAPA XADREZ ANTI DERRAPANTE 0.15X0.20m

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA KF

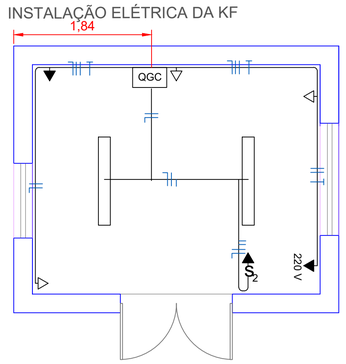

QUADRO DE ESQUADRIAS	
P1	PORTA EM VENEZIANA 1.50 X 2.10 m
J1	JANELA COM TELA 1.00 X 1.00 m
J2	JANELA EM VENEZIANA 1.50 X 1.00 m

INSTALAÇÃO ATERRAMENTO DA KF

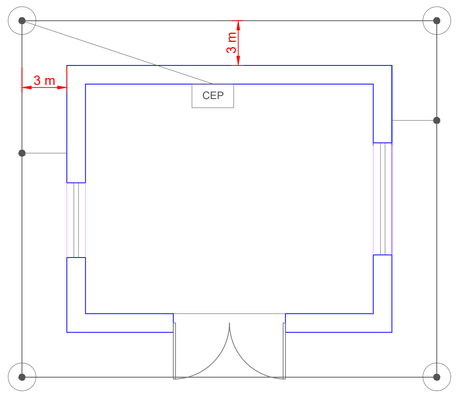

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO



LEGENDA	
▼	TOMADA BAIXA 220 V
▽	TOMADA BAIXA 127 V
S_2	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES
▭	LUMINÁRIA 2 X 40W FLUORENSCENTE

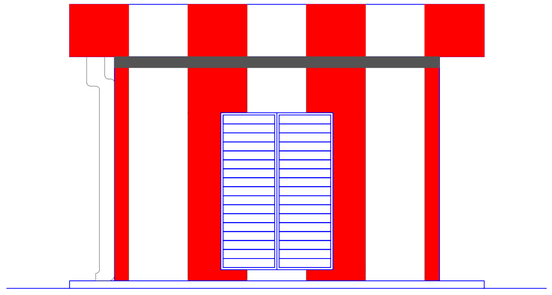

ELEVAÇÃO A

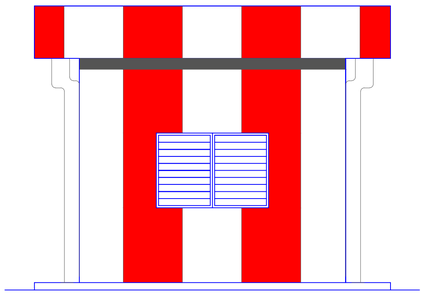

ELEVAÇÃO C

LEGENDA	
●	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 3,00m
◯	CAIXA DE INSPEÇÃO
———	CABO DE COBRE NU 50mm²
▭	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS

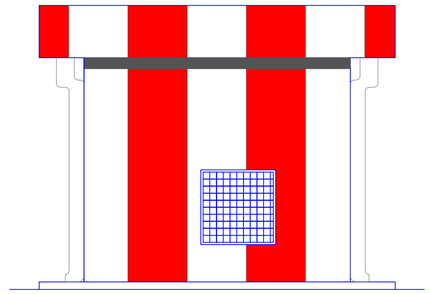

ELEVAÇÃO B

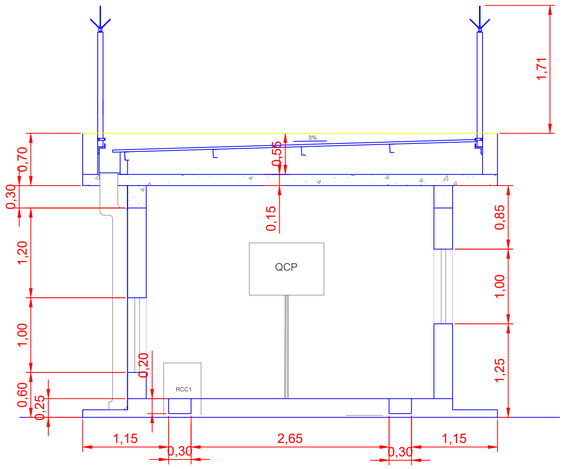

CORTE AA

DETALHE DO SPDA

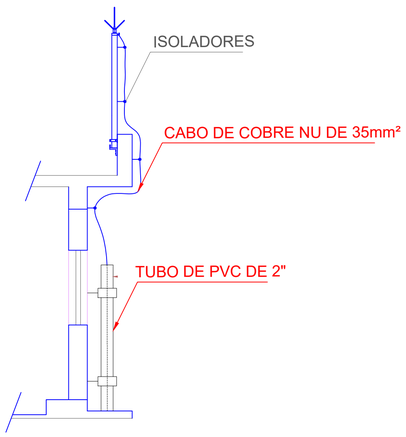

SEILOG Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul — SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTURUTRA E LOGÍSTICA

OBRA: AEROPORTO DE PORTO MURTINHO / MS		ELÉTRICA
LOCAL: RUA CEL. ALFREDO PINTO, S/N - AEROPORTO MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO		AREA:
TÍTULO: Subestação - Detalhamento		FOLHA: 06
ESCALA: Indicada	DATA: 14/02/2025	DESENHO: / ALTERAÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ PROJETO:

ENGº CIVIL: BRUNO BRAZ ANTONIO
CREA : 19894/MS

FORMATO A1 → 841mm x 594mm