

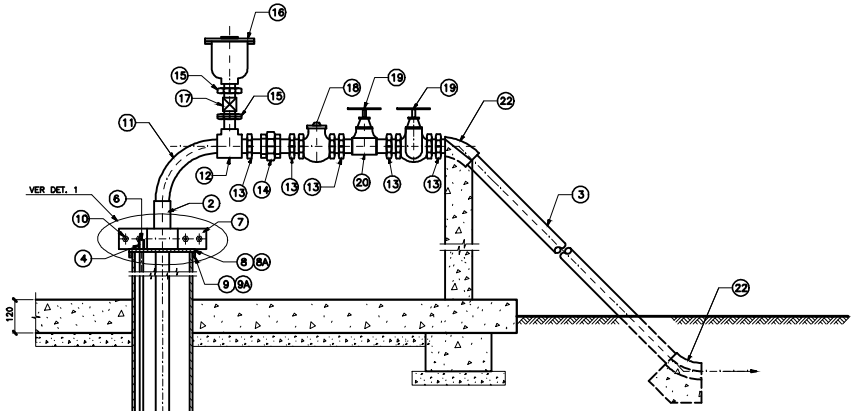



CORTE A – A
ESC. 1:10

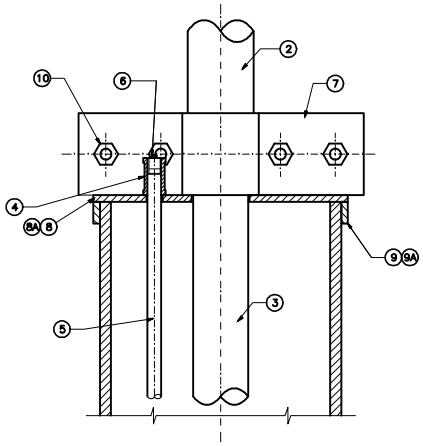


DETALHE 1
ESC. 1:2,5

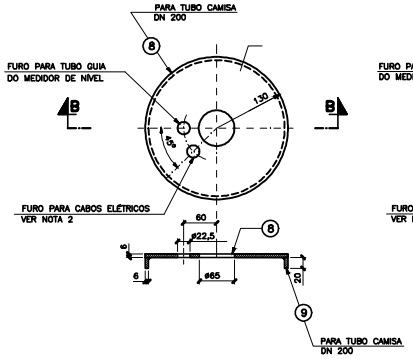

CORTE B – B
ESC. 1:5

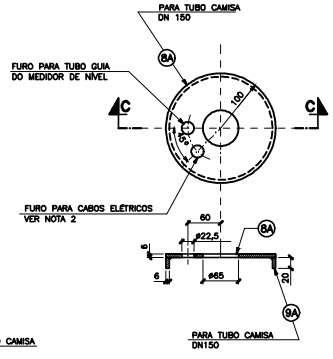

CORTE C – C
ESC. 1:5



POS. 7
ESC. 1:5

PLANTA
ESC. 1:10

PLANTA DE URBANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO POÇO PROFUNDO
ESC.: 1/50

		PARA DIAMETRO 40 mm
VER NOTA 9	9A	CHAPA 6 X 20 X 610 EM AÇO ASTM-A 36(S'O PARA TUBO DN 150)
VER NOTA 9	8A	CHAPA 6 X ø200 EM AÇO ASTM-A 36(S'O PARA TUBO DN 150)
22	2	COTOV^ELO 45° DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
21	1	NIPLE PARA MANGOTE DN 40 EM F°F°
20	1	T^E DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
19	2	REGISTRO DE GAVETA DN 1.1/2" EM BRONZE
18	1	V'ALVULA DE RETENÇÃO DN 1.1/2" EM BRONZE
17	1	REGISTRO DE GAVETA DN 1" EM BRONZE
16	1	VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DN 1" EM F°F°
15	2	NIPLE DUPLO DN 1" EM FG CONFORME NBR 6943
14	1	UNIÃO DN 1.1/2" COM ASSENTO C^ONICO DE FERRO EM FG
13	6	NIPLE DUPLO DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
12	1	T^E DE REDUÇÃO DN 1.1/2" X 1" EM FG CONFORME NBR 6943
11	1	CURVA MACHO 90° DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
10	4	PARAFUSO M12 X 80 COM PORCA E ARRUELA , EM AÇO SAE 1020
VER NOTA 9	9	1 CHAPA 6 X 20 X 800 EM AÇO ASTM-A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
VER NOTA 9	8	1 CHAPA 6 X ø260 EM AÇO ASTM-A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
	7	2 CHAPA 12,5 X 75 X 285 EM AÇO ASTM-A 36
	6	1 PLUG COM ROSCA DN 1/2" CONFORME NBR 5648
	5	VARI'AVEL TUBO DN 1/2" X (VARI'AVEL) EM PVC CONFORME NBR 5648
	4	VARI'AVEL LUVA DN 1/2" EM PVC CONFORME NBR 5648
	3	VARI'AVEL TUBO DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 5580 (DIN 2440)
	2	VARI'AVEL LUVA DN 1.1/2" EM FG CONFORME NBR 6943
	1	1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSO Q = Hman =
POS	QUANT.	DISCRIMINACAO

		PARA DIAMETRO 50 mm – P.068/2
VER NOTA 9	9A	CHAPA 6 X 20 X 610 EM AÇO ASTM-A 36(S'O PARA TUBO DN 150)
VER NOTA 9	8A	CHAPA 6 X ø200 EM AÇO ASTM-A 36(S'O PARA TUBO DN 150)
	22	2 COTOV^ELO 45° DN 2" EM FG CONFORME NBR 6943
	21	1 NIPLE PARA MANGOTE DN 50 EM F°F°
	20	1 T^E DN 2" EM FG CONFORME NBR 6943
	19	2 REGISTRO DE GAVETA DN 2" EM BRONZE
	18	1 V'ALVULA DE RETENÇÃO DN 2" EM BRONZE
	17	1 REGISTRO DE GAVETA DN 1" EM BRONZE
	16	1 VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DN 1" EM F°F°
	15	2 NIPLE DUPLO DN 1" EM FG CONFORME NBR 6943
	14	1 UNIÃO DN 2" COM ASSENTO C^ONICO DE FERRO EM FG
	13	6 NIPLE DUPLO DN 2" EM FG CONFORME NBR 6943
	12	1 T^E DE REDUÇÃO DN 2" X 1" EM FG CONFORME NBR 6943
	11	1 CURVA MACHO 90° DN 2" EM FG CONFORME NBR 6943
	10	4 PARAFUSO M12 X 80 COM PORCA E ARRUELA , EM AÇO SAE 1020
VER NOTA 9	9	1 CHAPA 6 X 20 X 800 EM AÇO ASTM-A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
VER NOTA 9	8	1 CHAPA 6 X ø260 EM AÇO ASTM-A 36 (S'O PARA TUBO DN 200)
	7	2 CHAPA 12,5 X 75 X 285 EM AÇO ASTM-A 36
	6	1 PLUG COM ROSCA DN 1/2" CONFORME NBR 5648
	5	VARI'AVEL TUBO DN 1/2" X (VARI'AVEL) EM PVC CONFORME NBR 5648
	4	VARI'AVEL LUVA DN 1/2" EM PVC CONFORME NBR 5648
	3	VARI'AVEL TUBO DN 2" EM FG CONFORME NBR 5580 (DIN 2440)
	2	VARI'AVEL LUVA DN 2" EM FG CONFORME NBR 6943
	1	1 CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSO Q = Hman =
POS	QUANT.	DISCRIMINACAO

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660

Assinado de forma digital por JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Dados: 2026.08.28 16:50:57 -03'00'

NOTAS
1 – DIMENSÕES EM mm EXCETO ONDE INDICADO.
2 – O FURO PARA PASSAGEM DOS CABOS ELÉTRICOS DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO CONJ. MOTO-BOMBA.
3 – A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELO MENOS 10 METROS ABAIXO DO NÍVEL DINÂMICO , SENDO QUE SEU CRIVO NÃO DEVE COINCIDIR COM O FILTRO DO POÇO.
4 – AS ESPECIFICAÇÕES DA LAJE , DA ANCORAGEM , DO PILARETE E DAS FUNDAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA.
5 – A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS. 5 , DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACIMA DO CORPO DO CONJ. MOTO-BOMBA.
6 – AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA , DA SEGUINTE FORMA:
A – PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE – LIMPEZA MECÂNICA PADRÃO ST – 3 ;
B – ESPECIFICAÇÃO DA TINTA – UMA DEMÃO DE NUPLATE 1350 , ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 20 MICRONS POR DEMÃO, UMA DEMÃO DE INTERTAR P PRETO , ESPESSURA DA PELICULA SECA 150 MICRONS POR DEMÃO.
7 – DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMINHÃO ATÉ O POÇO.
8 – EM 'AREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES DEVE SER ESTUDADA PROTEÇÃO AO POÇO.
9 – AS POSIÇÕES 8 E 9 SERÃO UTILIZADAS PARA TUBO CAMISA DN 200 E AS POS. 8A E 9A PARA CAMISA DN 150.

	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
c				
b				
a				

ALTERAÇÕES

PROJETO PADRÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA

ESCALA: INDICADA | FORM.: A1

RT NOME: Johne Xavier da Silva | ASS. | CREA 122.331/D | VISTO SPEG

PROJ. | VISTO NORM. TÉCNICA | APROV.

NORM. TÉCNICA

DES. | VISTO | DATA

INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NOS DIÂMETROS 40 mm e 50 mm

POÇO ARTESIANO

NUMERO: 01

FOLHA 01 DE 04

SEDRU VIII