PERFYL	PERFYL Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10 perfylrecepcao@perfyl.com.br	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT) NBR 6484/80 - NBR 7250/82

Cliente :	**OTTAWA**	**NA Inicial**	**Data**	**NA Final**	**Data**
Obra :	**Reservatório São Francisco**	NO	14/03/2019	NO	15/03/2019
Local :	**Muriaé - MG**	Prof. do revestimento (m)			**2,00**
Data Início :	14/03/2019	Prof. total da sondagem (m)			**14,66**

Diâmetro do Revestimento :	**3**	**pol.**	**Sondagem Nº**	**SP-19-003**
Diâmetro do Amostrador :	**2,0**	**pol.**	**Furo Nº :**	**SP-02**
Peso : 65,00 Kg. **Altura de Queda: 75,0 cm**			**Cota (m)**	**100,0000**

AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES 15	15	15	N (SPT)
TC	1R	3	3	4	**7**
CA	2R	4	5	4	**9**
CA	3R	5	5	5	**10**
CA	4R	6	5	6	**11**
CA	5R	6	6	7	**13**
CA	6R	7	7	8	**15**
CA	7R	6	5	6	**11**
CA	8R	8	8	7	**15**
CA	9R	9	9	10	**19**
CA	10R	9	10	11	**21**
CA	11R	19	20	26	**46**
CA	12R	20	25	30	**55**
CA	13R	29	28	30	**58**
CA	14R	30	30	30	**60**

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Aterro de material variado com matéria orgânica fofo a pouco compacto :0.00-1.90

1,90

Silte arenoso marrom claro médio a compacto :1.90-10.70

10,70

Areia siltosa com pedregulhos variegada muito compacta :10.70-14.66

14,66

Limite do furo: Cota 14.66 m : (Impenetrável à percussão)

COTAS		NA (m)
1,00	1,45	
2,00	2,45	
3,00	3,45	
4,00	4,45	
5,00	5,45	
6,00	6,45	
7,00	7,45	
8,00	8,45	
9,00	9,45	
10,00	10,45	
11,00	11,45	
12,00	12,45	
13,00	13,45	
14,00	14,45	

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)

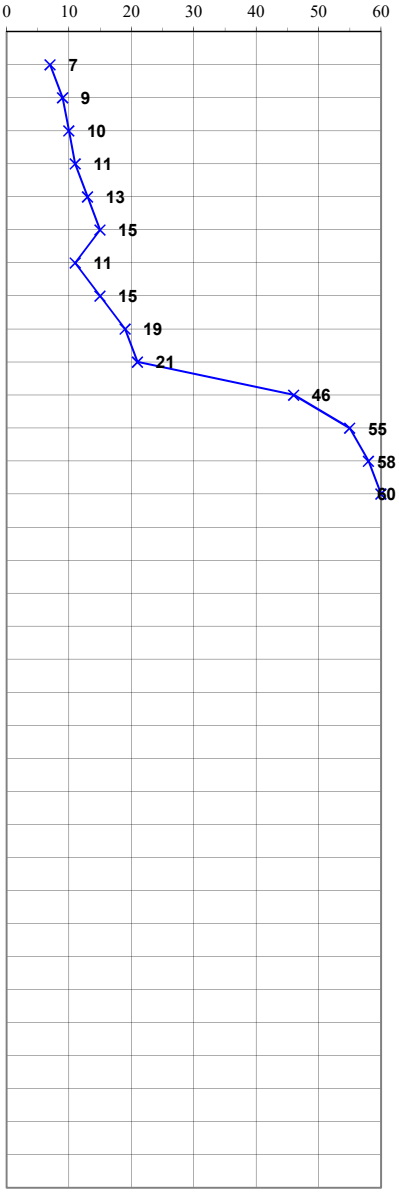

LEGENDA

TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa

CA - circulação dágua NO - Não Observado

R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

OBSERVAÇÕES:

(1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem

(2)

Folha 1

Sondador: Vanderson Bandeira

Responsável

Coordenadas: E ver Claudio

N ver