


Legenda detalhada - Pavimento

	Caixa de Passagem	1pc
	Boca de lobo para drenagem pluvial BL- entrada lateral	1pc
	Caixa de areia pluvial simples	1pc
	Caixa de areia pluvial com grelha CA- 60x60cm	1pc
	Caixa de areia pluvial c/ grelha CAG- 60x60cm	1pc
	Curvar 45°	1pc
	PVC Elgato	1pc
	Anel de borracha 100mm - 4"	1pc
	Curvar 45° 100 mm	1pc
	Joelho 45°	1pc
	PVC Elgato	1pc
	Anel de borracha 100mm - 4"	1pc
	Joelho 45° 100 mm	1pc
	Junção simples	1pc
	PVC Elgato	1pc
	Anel de borracha 100mm - 4"	2pc
	Junção simples 100 mm- 100 mm	1pc

Lista de materiais - Pavimento

Pluvial	
Caixas de Passagem	1 pc
Boca de lobo para drenagem pluvial BL- entrada lateral	1 pc
Caixa de areia pluvial com grelha CAG- 60x60cm	2 pc
Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm	1 pc
PVC Elgato	
Anel de borracha 100mm - 4"	7 pc
Curvar 45° 100 mm	1 pc
Joelho 45° 100 mm	4 pc
Junção simples 100 mm- 100 mm	1 pc
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	53.73 m

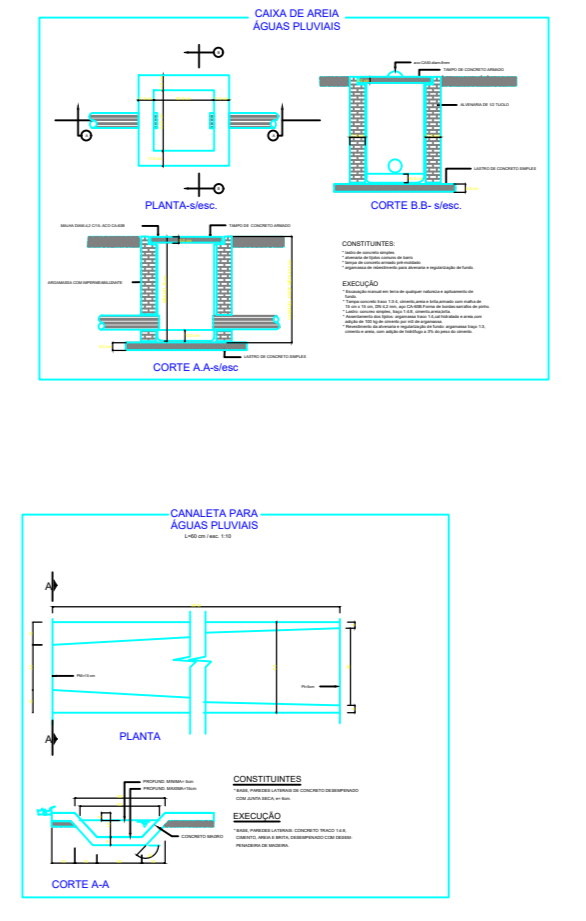

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº. 5194/86 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MEIO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
00	Emissão Inicial	-	-

Creche
Distrito do Melão, 111

Projeto: Daniela Aparecida de Souza
Município: Distrito do Melão, CNPJ: 18.04.813/0001-53

Projeto: **PROJETO Pluvial**

Pavimento: **Terreo**

Conteúdo: Detalhamento rede Pluvial

1
Arquiteto Proj. Tc.
1
Revisor

Data: 18/11/2025 Escala: Escala Desenho: - Conferência: Revisor