

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA APARECIDA

**RELATÓRIO DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO – SPT
OBRA: RUA 1
Conceição da Aparecida/MG**

**Relatório n.º: 0191/25
Julho/2025**



Serviços de Apoio à Engenharia e Consultoria.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Relatório Técnico

Título:

Geotecnia – Estudos geotécnicos

Data: 16/07/2025

Proposta nº: SCT-000616

Código nº: C382

Relatório nº: 0191/25

Nº de Folhas: 06

ÍNDICE

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.0	APRESENTAÇÃO	<u>3</u>
2.0	NORMAS DE REFERÊNCIA	<u>3</u>
3.0	METODOLOGIA	<u>3</u>
4.0	CONSIDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS	<u>3</u>
4.1	PRESSÃO ADMISSÍVEL DO TERRENO	<u>3</u>
4.2	DETERMINAÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA	<u>4</u>
4.3	CRITÉRIO DE PARALISAÇÃO DA SONDAGEM	<u>4</u>
5.0	IDENTIFICAÇÃO DOS FUROS E SERVIÇOS EXECUTADOS	<u>5</u>
6.0	ANEXOS	<u>6</u>
7.0	LISTA DE REVISÕES	<u>6</u>





SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Relatório Técnico

Título:

Geotecnia – Estudos geotécnicos

Data: 16/07/2025

Proposta nº: SCT-000616

Código nº: C382

Relatório nº: 0191/25

Nº de Folhas: 06

1) Apresentação:

A Saenco – Serviço de Apoio a Engenharia e Consultoria, apresenta o Relatório Final dos estudos geotécnicos (Sondagem à Percussão Ø 21/2” - SPT) realizados de acordo com solicitação do cliente.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA.

Obra: Rua 1 – Conceição da Aparecida/MG.

Att.: Eng.º Jose Bruno.

2) Normas de Referência:

As sondagens foram executadas conforme prescrições da ABNT, explicitadas nas normas técnicas seguintes:

- ✓ NBR - 6484/2020 – Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio.
- ✓ NBR – 13.441/2021 – Rochas e solos - Simbologia.

3) Metodologia:

O ensaio de sondagem de solos à percussão consiste na cravação de um amostrador padrão por um peso de 65 Kg caindo de uma altura de 75 cm (Sistema de sondagem manual). Registra-se, a cada metro de profundidade, o número de golpes necessário para cravar o amostrador 45 cm no terreno, em três etapas de 15 cm. Os resultados são apresentados em gráfico e numericamente e consistem na soma do número de golpes necessários para cravação dos primeiros 30 cm e dos 30 cm finais.

Após cada rotina de cravação do amostrador, o mesmo é retirado e obtido uma amostra amolgada do solo que é classificada segundo sua gênese, consistência/compacidade, cores predominantes e etc.

4) Considerações e esclarecimentos adicionais:

4.1 Pressão Admissível do terreno:

Apresentamos abaixo uma tabela que correlaciona a Resistência à Penetração (Número de Golpes – SPT) e Pressão Admissível (Kg/cm²), serve apenas como uma avaliação preliminar da capacidade de suporte do solo, sendo:

AREIAS E SILTES ARENOSOS		
Nº DE GOLPES	COMPACIDADE	PRESSÃO ADMISSÍVEL (Kg/cm ²)
≤ 4	FOFA	0,5 / 1,0
5 a 8	POUCO COMPACTA	1,0 / 1,5
9 a 18	MEDIAMENTE COMPACTA	1,5 / 3,0
19 a 40	COMPACTA	3,0 / 5,0
> 40	MUITO COMPACTA	> 5,0

ARGILAS E SILTES ARGILOSOS		
Nº DE GOLPES	CONSISTÊNCIA	PRESSÃO ADMISSÍVEL (Kg/cm ²)
≤ 2	MUITO MOLE	≤ 0,2
3 a 5	MOLE	0,2 / 0,4
6 a 10	MÉDIA	0,4 / 1,0
11 a 19	RIJA	1,0 / 3,0
> 19	DURA	> 3,0



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Relatório Técnico

Título:

Geotecnia – Estudos geotécnicos

Data: 16/07/2025

Proposta nº: SCT-000616

Código nº: C382

Relatório nº: 0191/25

Nº de Folhas: 06

4.2 Determinação do Nível D'água:

A determinação do nível do lençol freático é de grande importância nos projetos geotécnicos. Sua medida é determinada quando se atinge o nível d'água durante a execução de uma sondagem, para se constatar sua estabilização é também realizada outra leitura, 24 horas após a primeira.

Aparecem, às vezes, variações entre o nível d'água anotado nas sondagens e o nível d'água efetivamente encontrado quando da execução da infraestrutura, implicando em alterações de projetos.

Há vários fatores que podem influir nas discrepâncias surgidas entre os níveis d'água das sondagens e os realmente atingidos na execução das obras:

- ✓ O diâmetro dos furos de sondagem não é grande e sua pequena superfície de drenagem fornece pouca vazão; quando as camadas do subsolo têm pequena permeabilidade, o tempo de 24 horas usado para a medição do nível d'água pode não ser suficiente para a estabilização.
- ✓ Na época das chuvas o nível d'água é geralmente mais elevado que durante as secas.
- ✓ Se há grandes escavações, nas proximidades do local sondado, as alterações nos solos adjacentes modificam as condições de drenagem e podem produzir rebaixamento do lençol freático.
- ✓ A distribuição das camadas do subsolo e seus índices de permeabilidade podem provocar semi – artesianismo, com a elevação do nível d'água durante o trabalho de escavação.

É importante frisar que a metodologia e equipamentos utilizados nas sondagens de reconhecimento de solos não são adequados a uma pesquisa rigorosa do lençol d'água, sendo que para adoção de fundações em tubulões a céu aberto, é de boa técnica que se confirme a posição do N.A. pela abertura de um poço de observação com a finalidade específica de verificar a ocorrência de água subterrânea.

4.3 Critério de Paralisação da Sondagem:

O critério de paralisação da sondagem é de responsabilidade do contratante, e deve ser definido de acordo com as necessidades do projeto. Na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte do contratante, as sondagens deveram avançar até que se atinja os critérios preconizados na ABNT NBR 6484.

A anotação de “Limite da sondagem – Impenetrável à percussão”, quando citada nos boletins, não indica necessariamente que tenha sido encontrado o topo rochoso, mas que foi encontrado um obstáculo não penetrável pelo equipamento de sondagens a percussão ou tenha atendido aos critérios de paralisação, especificados nas normas técnicas vigentes.

A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

- a) Em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30;
- b) Não se observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Relatório Técnico

Título:

Geotecnia – Estudos geotécnicos

Data: 16/07/2025

Proposta nº: SCT-000616

Código nº: C382

Relatório nº: 0191/25

Nº de Folhas: 06

O processo de perfuração por circulação de água, associado aos ensaios penetrométricos, deve ser utilizado até onde se obtiver, nesses ensaios, uma das seguintes condições:

a) Número de golpes:

- a) Quando, em 10 metros sucessivos, se obtiver resultados indicando N iguais ou superiores a 25 golpes para penetração do amostrador-padrão;
- b) Quando, em 8 metros sucessivos, se obtiver resultados indicando N iguais ou superiores a 30 golpes para penetração do amostrador-padrão;
- c) Quando, em 6 metros sucessivos, se obtiver resultados indicando N iguais ou superiores a 35 golpes para penetração do amostrador-padrão;

b) Lavagem por tempo:

Quando não se observar avanço do amostrador-padrão durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo e após a retirada da composição com o amostrador, deve em seguida ser executado o ensaio de avanço da perfuração por circulação de água.

O ensaio deve ter duração de 30 minutos, devendo-se anotar os avanços do trépano obtidos em cada período de 10 minutos.

A sondagem deve ser dada por encerrada quando, no ensaio de avanço da perfuração por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 5 centímetros em cada período de 10 minutos.

c) A pedido do cliente:

Dependendo do tipo de obra, das cargas a serem transmitidas às fundações e da natureza do subsolo, admite-se a paralisação da sondagem em solos de menor resistência à penetração do que aquela discriminada nos itens anteriores, desde que haja uma justificativa geotécnica ou solicitação do cliente.

5) Identificação dos furos e Serviços executados:

A seguir é apresentada uma planilha resumo, com informações referentes aos furos realizados:

Nº. FURO	Nº REGISTRO	COTA	COORDENADAS (UTM)		Determinação do Nível D'água	Prof. (m)
SP - 01	6314	-	-	-	N.A NÃO ENCONTRADO	11,72
SP - 02	6315	-	-	-	N.A NÃO ENCONTRADO	12,57
SP - 03	6316	-	-	-	N.A NÃO ENCONTRADO	16,45
SP - 04	6317	-	-	-	N.A NÃO ENCONTRADO	11,39
SP - 05	6318	-	-	-	N.A NÃO ENCONTRADO	11,03
SP - 06	6319	-	-	-	N.A NÃO ENCONTRADO	12,68
Total						75,84

*Sistema de coordenadas WGS84, determinadas por aparelho GPS modelo Etrex/Garmin.

Em anexo é apresentado o Perfil individual do furo de sondagem SPT. A locação e nivelamento dos furos foram realizados pelo cliente.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Relatório Técnico

Título:

Geotecnia – Estudos geotécnicos

Data: 16/07/2025

Proposta nº: SCT-000616

Código nº: C382

Relatório nº: 0191/25

Nº de Folhas: 06

6) Anexos:

Item	Documento	Nº de Páginas
001	Croquis de localização dos Furos	02
002	Boletim de Sondagem	08
003	Relatório Fotográfico	04

7) Lista de Revisões:

Controle de Alterações		
Versão	Data	Descrição da Alteração
001	16/07/2025	Emissão inicial.

Sem mais para o momento,


Atenciosamente,


Benonino Antonio de Oliveira Filho
Engenheiro Civil
Crea 60.765/D



✓ CROQUIS

Rua Djalma Cassimiro de Araújo, 20- Telefax: (31) 3493-2822 – Dom Silvério – CEP 31.985-190 – Belo Horizonte/MG.
www.saenco.com.br

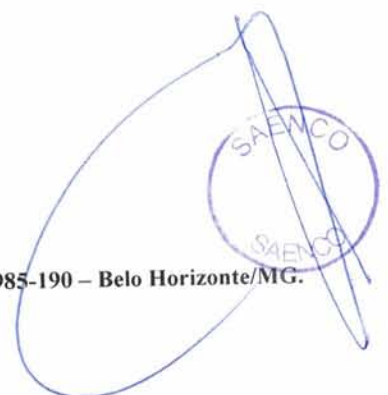



✓ **BOLETIM DE SONDAGEM**

Rua Djalma Cassimiro de Araújo, 20 – Telefax: (31) 3493-2822 – Dom Silvério – CEP 31.985-190 – Belo Horizonte/MG.
www.saenco.com.br





BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (NBR 6484)

Cliente: P. M. CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Obra: BAIRRO COLINA- RUA 1

FURO

SP-01

Início: 12/07/2025 Final: 12/07/2025 Estaca:

Sondador: MAURO

RT.: Eng.º Benonino Antonio de Oliveira Filho

COTA:

Data: 16/07/2025

Folha: 1

REG 6314

NÚMERO DE GOLPES		PROF. DA CAMADA	MÉT.	NÍVEL D'ÁGUA	ESPESSURA (m)	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO MATERIAL
INICIAL	FINAL					
					0.00	ARGILA POUCA ARENOSA DE COR VERMELHA. (ATERRO).
					0.60	
5	6		TC		1m	SILTE ARENOSO COM MICA DE COR VARIADA (MARROM E BRANCO). POUCA COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO.
			TH		2m	
4	4		CA		3m	
			CA		4m	
4	5		CA		5m	
			CA		6m	
6	8		CA		7m	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIADA (CINZA E MARROM). MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO. SOLO RESIDUAL.
			CA		8m	
7	9		CA		9m	
			CA		10m	
8	10		CA		11m	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE ALTERAÇÃO DE ROCHA COM PEDREGULHO DE QUARTZO DE COR CINZA. COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO.
			CA		11.72	LIMITE DA SONDAGEM. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM (ROCHA OU MATAÇÃO). LAVAGEM POR TEMPO: 11,68 Á 11,70=0,02=10MIN. 11,70 Á 11,71=0,01=10MIN. 11,71 Á 11,72=0,01=10MIN.

AMOSTRADOR
DIAM.INT.=1 3/8"
DIAM.EXT.=2"REVESTIMENTO
DIAM. 2 1/2"= 5.00 mMARTELO : 65kg
QUEDA: 75cm

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 5.45 m

MÉTODOS
TC = TRADO CONCHA
TH = TRADO HELICOIDAL
CA = CIRCULAÇÃO D'ÁGUA
CB = CIRC. BENTONITAOBS.:
N.A. NÃO ENCONTRADO



BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (NBR 6484)

Cliente: P. M. CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Obra: BAIRRO COLINA- RUA 1

FURO
SP-02

Início: 12/07/2025

Final: 12/07/2025

Estaca:

Sondador: MAURO

RT.: Eng.º Benonino Antonio de Oliveira Filho

COTA:

Data: 16/07/2025

Folha: 2

REG 6315

NÚMERO DE GOLPES						PROF. DA CAMADA	MÉT.	NÍVEL D'ÁGUA	ESPESSURA (m)	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO MATERIAL
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL					
		0	10	20	30	40	50			
								0m	0.00	ARGILA COM PEDREGULHO DE COR MARROM. (ATERRO).
								1m	0.70	SILTE ARENOSO DE COR VARIADA (MARROM E CINZA). POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO.
6	7							2m		
8	8							3m		
9	11							4m		
10	13							5m		
12	15							6m	5.00	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIEGADA (MARROM, CINZA E PRETO). MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO.
15	20							7m		
18	26							8m		
17	25							9m		
20	29							10m	9.00	ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIADA (CINZA E BRANCO). COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO
21	30							11m		
25	32							12m		
26	36								12.57	LIMITE DA SONDAGEM. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM (ROCHA OU MATAÇÃO).LAVAGEM POR TEMPO: 12,57 Á 12,57=0,00=10MIN.12,57 Á 12,57=0,00=10MIN. 12,57 Á 12,57=0,00=10MIN.

AMOSTRADOR

REVESTIMENTO

DIAM. 2 1/2"= 5.00 m

MARTELO : 65kg

QUEDA: 75cm

MÉTODOS

TC = TRADO CONCHA
TH = TRADO HELICOIDAL
CA = CIRCULAÇÃO D'ÁGUA
CB = CIRC. BENTONITA

OBS.:

N.A. NÃO ENCONTRADO

DIAM.INT.=1 3/8"

DIAM.EXT.=2"

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 4.45 m

BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO
SPT (NBR 6484)

Cliente: P. M. CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Obra: BAIRRO COLINA- RUA 1

FURO
SP-03

Início: 12/07/2025	Final: 12/07/2025	Estaca:
--------------------	-------------------	---------

Sondador: MAURO

RT.: Eng.º Benonino Antonio de Oliveira Filho

COTA:

Data: 16/07/202	Folha: 3
-----------------	----------

Folha: 3

REG	6316
-----	------

NÚMERO DE GOLPES						PROF. DA CAMADA	MÉT.	NÍVEL D'ÁGUA	ESPESSURA (m)	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO MATERIAL	
INICIAL	FINAL	INICIAL — FINAL									
		0	10	20	30	40	50				
								0m	TC	0.40	ARGILA DE COR MARROM. (ATERRO).
								1m			
8	8							2m	TH		
								3m	CA		
9	11							4m	CA		
								5m	CA	4.00	SILTE ARENOSO COM MICA DE COR VARIADA (MARROM E CINZA). MEDIANAMENTE COMPACTO.
8	10							6m	CA		
								7m	CA		
10	13							8m	CA	7.60	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIEGADA (CINZA, AMARELO E MARROM). MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO.
								9m	CA		
11	14							10m	CA		
								11m	CA		
10	13							12m	CA		
								13m	CA		
12	15							14m	CA		
								15m	CA		
11	14							16m	CA		
15	20										
16	22										
22	35										
26	36										
25	36										
33	41										
31	39										
45	60								CA	16.45	LIMITE DA SONDAAGEM. IMPENETRÁVEL A PERCUSSÃO.

AMOSTRADOR DIAM.INT=1 3/8" DIAM.EXT.=2"	REVESTIMENTO DIAM. 2 1/2"= 5.00 m	MARTELO : 65kg QUEDA: 75cm	MÉTODOS TC = TRADO CONCHA TH = TRADO HELICOIDAL CA = CIRCULAÇÃO D'ÁGUA CB = CIRC. BENTONITA	OBS.: N.A. NÃO ENCONTRADO
	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 4.45 m			



BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (NBR 6484)

Cliente: P. M. CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Obra: BAIRRO COLINA- RUA 1

FURO

SP-04

Início: 13/07/2025 Final: 13/07/2025 Estaca:

Sondador: MAURO

RT.: Eng.º Benonino Antonio de Oliveira Filho

COTA:

Data: 16/07/2025

Folha: 4

REG 6317

NÚMERO DE GOLPES					PROF. DA CAMADA	MÉT.	NÍVEL D'ÁGUA	ESPESSURA (m)	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO MATERIAL
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL						
		0	10	20	30	40	50		
								0m	ARGILA COM PEDREGULHO FINO E MEDIO DE COR MARROM. CONSISTENCIA MOLE.
								1m	
4	4							2m	
								3m	
2	3							3.00	SILTE ARENOSO DE COR VARIADA (MARROM E CINZA). POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO.
								4m	
4	7							5m	
								6m	
8	10							6.90	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIADA (CINZA E VERDE). COMPACTO. SOLO RESIDUAL.
								7m	
10	13							8m	
								9m	
12	15							9.00	ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR CINZA. SOLO DE ALTERAÇÃO.
								10m	
15	21							11.39	LIMITE DA SONDAGEM. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM (ROCHA OU MATAÇÃO). LAVAGEM POR TEMPO: 11,34 Á 11,37=0,03=10MIN. 11,37 Á 11,39=0,02=10MIN. 11,39 Á 11,39=0,00=10MIN.
20	24								
18	27								
23	34								
39	30/7								

AMOSTRADOR

REVESTIMENTO

DIAM. 2 1/2" = 4.00 m

MARTELO : 65kg

QUEDA: 75cm

MÉTODOS

TC = TRADO CONCHA
TH = TRADO HELICOIDAL
CA = CIRCULAÇÃO D'ÁGUA
CB = CIRC. BENTONITA

OBS.:

N.A. NÃO ENCONTRADO

DIAM.INT.=1 3/8"
DIAM.EXT.=2"

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 4.45 m



BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (NBR 6484)

Cliente: P. M. CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Obra: BAIRRO COLINA- RUA 1

FURO

Início: 14/07/2025

Final: 14/07/2025

Estaca:

Sondador: MAURO

SP-05

RT.: Eng.º Benonino Antonio de Oliveira Filho

COTA:

Data: 16/07/2025

Folha: 5

REG 6318

NÚMERO DE GOLPES							PROF. DA CAMADA	MÉT.	NÍVEL D'ÁGUA	ESPESSURA (m)	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO MATERIAL	
INICIAL	FINAL	INICIAL FINAL										
		0	10	20	30	40	50					
4	4							0m	TC	0.00	ARGILA COM PEDREGULHO MEDIO DE COR VERMELHA.	
								1m	TH		1.00	SILTE ARENOSO COM MICA DE COR VARIADA (MARROM E CINZA). FOFA A POUCO COMPACTO.
								2m				
3	3								CA			
5	7								CA	3.20	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE PEDREGULHO MEDIO E FINO DE COR AMARELO. MEDIANAMENTE COMPACTO.	
								3m				
6	6								CA	4m		
								4m				
10	11								CA	5.00	SILTE ARENOSO COM VEIOS DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIADA (CINZA E VERDE). MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO.	
								5m				
14	18								CA	6m		
								6m				
17	23								CA	7.60	ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIADA (CINZA E BRANCO). COMPACTO A MUITO COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO.	
								7m				
18	25								CA	8m		
								8m				
20	28								CA	9m		
								9m				
22	33								CA	10m		
								10m				
30/3									CA	11.03	LIMITE DA SONDAGEM. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM (ROCHA OU MATAÇÃO).LAVAGEM POR TEMPO: 11,03 Á 11,03=0,00=10MIN. 11,03 Á 11,03=0,00=10MIN. 11,03 Á 11,03=0,00=10MIN.	
								11m				

AMOSTRADOR

REVESTIMENTO

DIAM. 2 1/2"= 5.00 m

MARTELO : 65kg

QUEDA: 75cm

MÉTODOS

TC = TRADO CONCHA

TH = TRADO HELICOIDAL

CA = CIRCULAÇÃO D'ÁGUA

CB = CIRC. BENTONITA

OBS.:

N.A. NÃO ENCONTRADO

DIAM.INT.=1 3/8"
DIAM.EXT.=2"

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 5.45 m



BOLETIM DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT (NBR 6484)


Cliente: P. M. CONCEIÇÃO DA APARECIDA Obra: BAIRRO COLINA- RUA 1 FURO SP-06
Início: 14/07/2025 Final: 14/07/2025 Estaca: Sondador: MAURO
RT.: Eng.º Benonino Antonio de Oliveira Filho COTA: Data: 16/07/202 Folha: 6 REG 6319

NÚMERO DE GOLPES							PROF. DA CAMADA	MÉT.	NÍVEL D'ÁGUA	ESPESSURA (m)	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO MATERIAL
INICIAL	FINAL	INICIAL — FINAL									
		0	10	20	30	40	50				
4	5	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0m	TC	0.00	ARGILA COM PEDREGULHO MEDIO DE COR MARROM.
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1m		0.70	SILTE ARENOSO COM MICA DE COR MARROM. POUCO COMPACTO.
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2m			
4	5	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	5m			
5	6	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	6m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	7m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	8m			
6	8	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	9m	CA	4.00	SILTE ARENOSO COM MICA DE COR VARIADA (MARROM E CINZA). POUCO COMPACTO A COMPACTO. SOLO RESIDUAL.
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	10m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	11m			
8	10	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	12m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	13m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	14m			
12	16	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	15m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	16m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	17m			
13	19	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	18m	CA	7.60	ALTERAÇÃO DE ROCHA DE COR VARIADA (CINZA E BRANCO). COMPACTO. SOLO DE ALTERAÇÃO.
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	19m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	20m			
17	25	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	21m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	22m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	23m			
18	28	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	24m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	25m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	26m			
24	37	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	27m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	28m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	29m			
24	34	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	30m	CA		
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	31m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	32m			
27	38	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	33m	CA	12.68	LIMITE DA SONDAGEM. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	34m			
		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	35m			


AMOSTRADOR DIAM.INT=1 3/8" DIAM.EXT.=2"	REVESTIMENTO DIAM. 2 1/2"= 5.00 m	MARTELO : 65kg QUEDA: 75cm	MÉTODOS TC = TRADO CONCHA TH = TRADO HELICOIDAL CA = CIRCULAÇÃO D'ÁGUA CB = CIRC. BENTONITA	OBS.: N.A. NÃO ENCONTRADO
	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 5.45 m			

✓ **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**


Rua Djalma Cassimiro de Araújo, 20– Telefax: (31) 3493-2822 – Dom Silvério – CEP 31.985-190 – Belo Horizonte/MG.
www.saenco.com.br

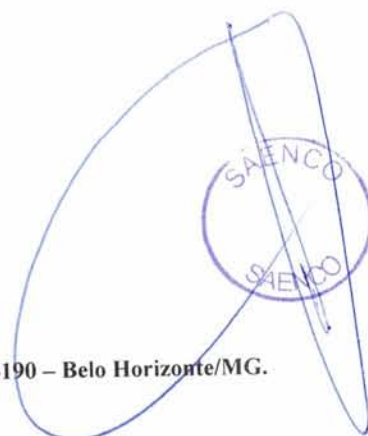

✓ FOTO 01 (SP-01)

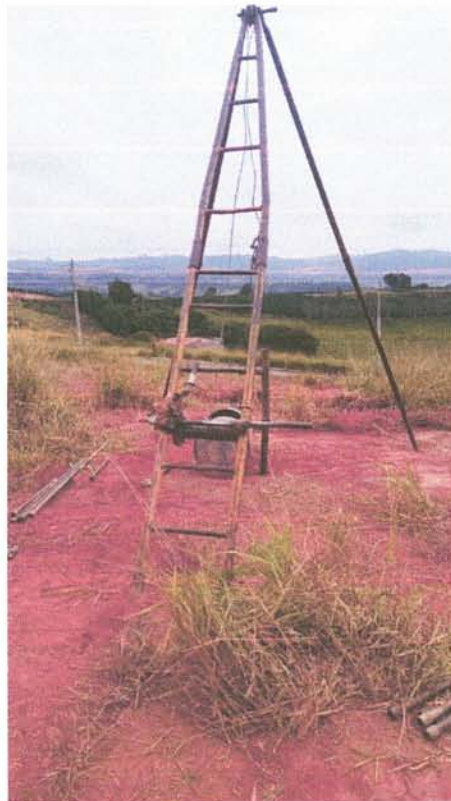

✓ FOTO 02 (SP-02)

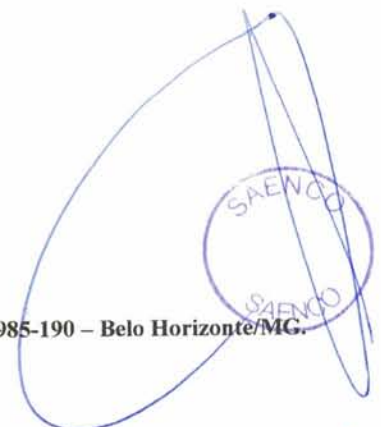

✓ FOTO 03 (SP-03)



✓ FOTO 04 (SP-04)



✓ FOTO 05 (SP-05)



✓ FOTO 05 (SP-05)

