
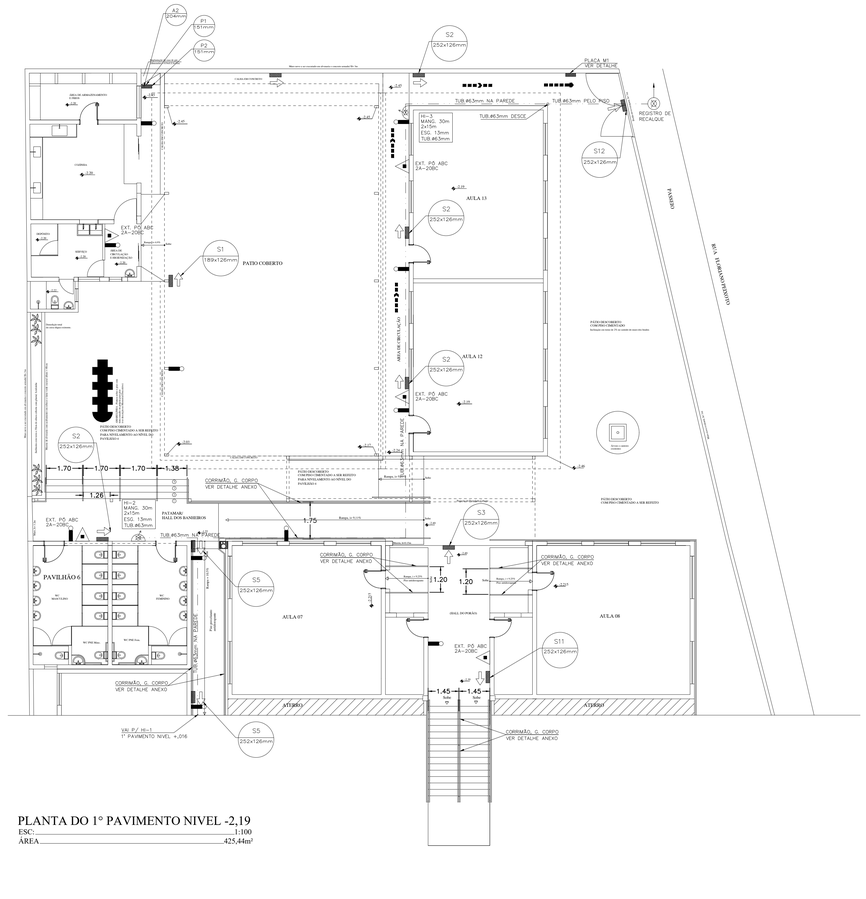


PLANTA DO 1° PAVIMENTO NIVEL -2,19

ESC:_____1:100

AREA_____425,44m²

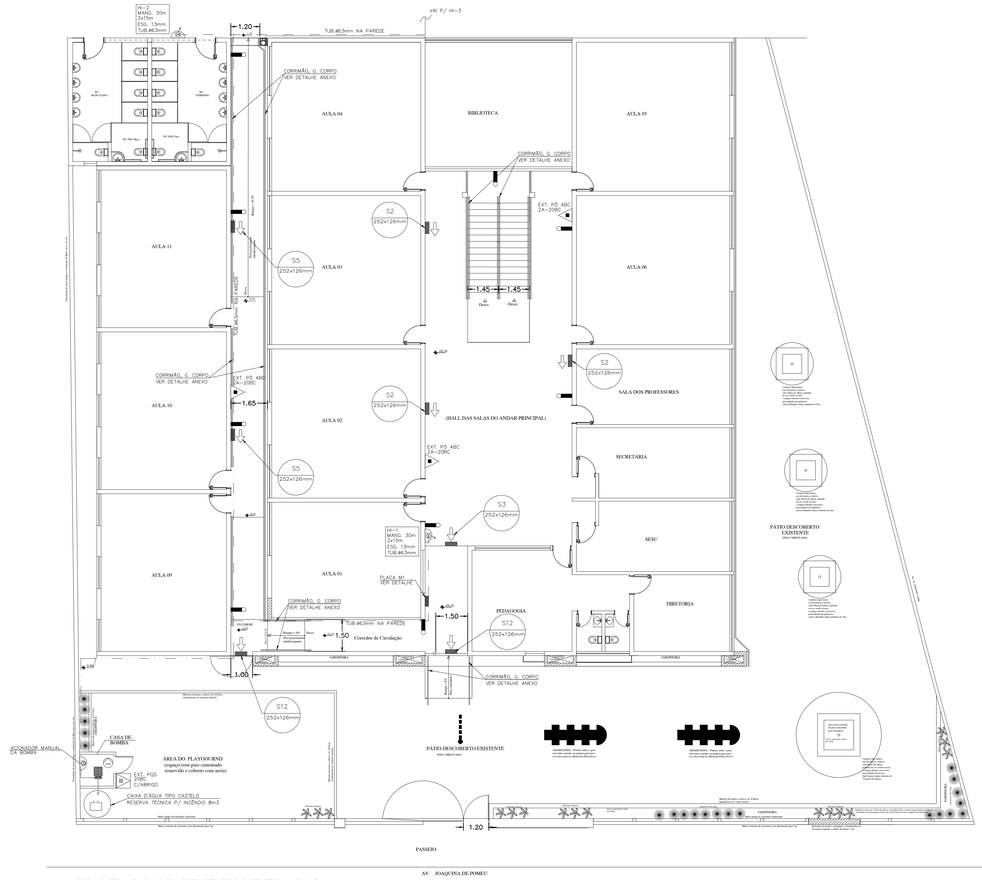


PLANTA DO 1° PAVIMENTO NIVEL +0,16

ESC:_____1:100

AREA_____1.011,62m²

NOTAS	
01	-TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERMELHO, DIAMETRO REAL DE 63mm.
02	-A SAÍDA DE CONSUMO NA CAIXA D'AGUA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE PELA LATERAL.
03	-OS HIDRANTES DEVERÃO SER INSTALADOS EM LOCAIS VISÍVEIS E O ACESSO DEVERÁ PERMANECER COMPLETAMENTE DESOBSTRUÍDO
04	-HIDRANTES: HI's 1 AO 3 = MANGUEIRAS (TIPO 2) = 30m (2x 15m), ø38mm; ABRIGOS DA CAIXA = (60x90x17)cm; ESGUICHO DOS REQUINTES = ø13mm COMPACTO;
05	-A CX. D' AGUA PODERÁ SER DE CONCRETO, METÁLICA OU FIBRA DE VIDRO (COM PAREDES LATERAIS), E A INTERLIGAÇÃO (SE HOUVER), COM TUBOS DE ø100mm DE FERRO GALVANIZADO
06	-CONFORME N.B.R 9077/93- ITÊM 4.8.22, UMA ESCADA PODE TER CORRIMÃO EM DIVERSAS ALTURAS, ALÉM DO CORRIMÃO PRINCIPAL NA ALTURA NORMAL EXIGIDA, EM ESCOLAS, JARDINS DE INFÂNCIA E ASSEMELHADOS. SE FOR O CASO, DEVE HAVER CORRIMÃO NAS ALTURAS INDICADAS P/ OS RESPECTIVOS USUÁRIOS, ALÉM DO CORRIMÃO PRINCIPAL.
07	-O PISO NA ESCADA DEVERÁ POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES:
08	-O CORRIMÃO E O GUARDA-CORPO DEVERÃO SER INSTALADOS DE ACORDO COM O DETALHE ANEXO
09	-CONFORME IT-8 (5.5.4.7.2) NAS ROTAS DE FUGA NÃO SE ADMITE PORTAS DE ENROLAR OU DE CORRER, EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO. DESDE QUE HAJA PLACAS INDICATIVA, CONFORME IT-15, DE QUE AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE AS HORAS DE FUNCIONAMENTO.
10	-OS SISTEMAS DE PCI FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº48.208/2020.
11	TRATA-SE DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM PROJETO APROVADO SOB O Nº XXXX
12	-AS PLACAS SINALIZAÇÕES DE SAÍDA DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80 m, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, OU ACIMA DA PORTA NO MÁXIMO A 10 cm DA VERGA.
13	-O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA DEVERA ATENDER AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 DO CBMMG.
14	-OS EXTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOS EM LOCAIS VISÍVEIS E O ACESSO DEVERÁ PERMANECER COMPLETAMENTE DESOBSTRUÍDO

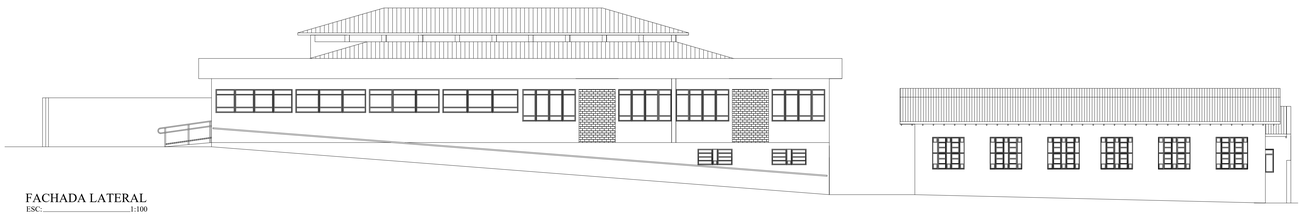


FACHADA LATERAL

ESC:_____1:100



PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC:_____1:200

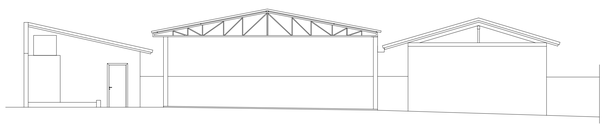

CORTE AA

ESC:_____1:100

LEGENDA	
DESCRIÇÃO	SIMBOLOS
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXTINTOR DE PÓ (ABC)2A-20BC	
EXTINTOR DE PQS (BC) - 20BC 06Kg COM ABRIGO	
HIDRANTE SIMPLES	
REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO	
BOMBA DE INCÊNDIO	
RESERVA DE INCÊNDIO	
ACIONADOR MANUAL DA BOMBA	
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
SINALIZAÇÃO DE SAÍDA(FOTOLUMINESCENTE)	

govbr Documento assinado digitalmente
NANIR DELADER DA COSTA
Data: 01/06/2020 11:24:42-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

govbr Documento assinado digitalmente
PABLO ROBERTO DOS SANTOS
Data: 25/05/2020 17:14:27-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DATA	
00		EMISSÃO

OTIMIZA AUDITORIA E GESTÃO EM ENERGIA

R.T. P/ PROJETO:

MARCOS DE OLIVEIRA PINTO
CREA Nº 91.247/D

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO

PROPRIETARIO/ RESPONSÁVEL PELO USO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	CPF/CNPJ: CNPJ: 18.296.632/0001-00
LOCAL: AVENIDA JOAQUIM DO PEMPEU, Nº 600 , BAIRRO: BELA VISTA ABAETÉ – MG.	PROJETO: FERNANDO / DESENHO: FERNANDO / NO. VAF PROJETOS: –
CONTEÚDO: PLANTA DO 1° PAVIMENTO NIVEL +0,16 E –2,19, LEGENDA CORTE AA, E FACHADA LATERAL, PLANTA DE SITUAÇÃO E NOTAS	FOLHA: 02 / REVISÃO: 00