

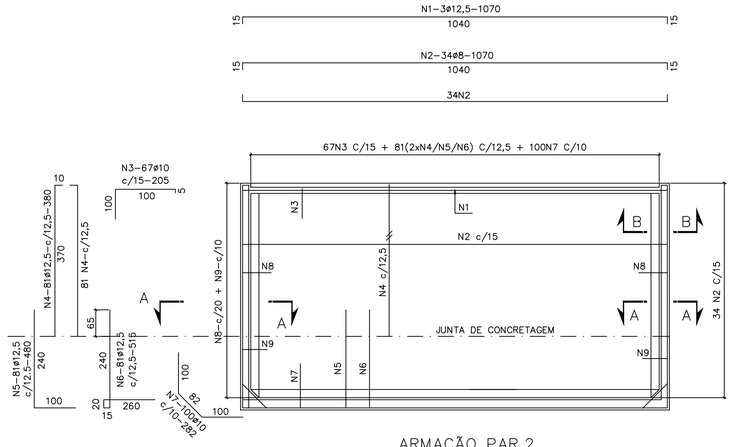


ARMAÇÃO PAR.2
ESC.: 1:75




CORTE A–A
ESC: 1:75

CORTE B–B
ESC: 1:75

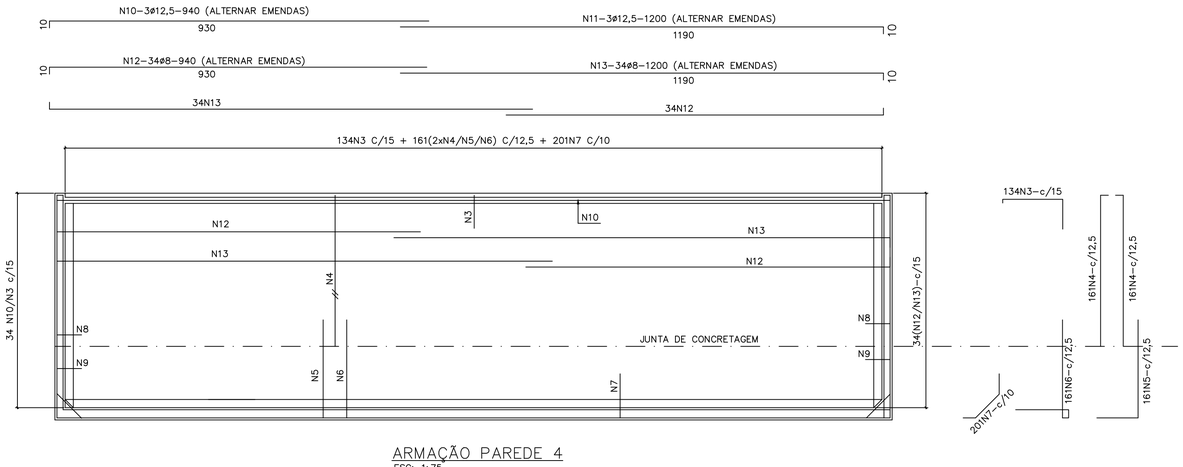


ARMAÇÃO PAREDE 4
ESC: 1:75

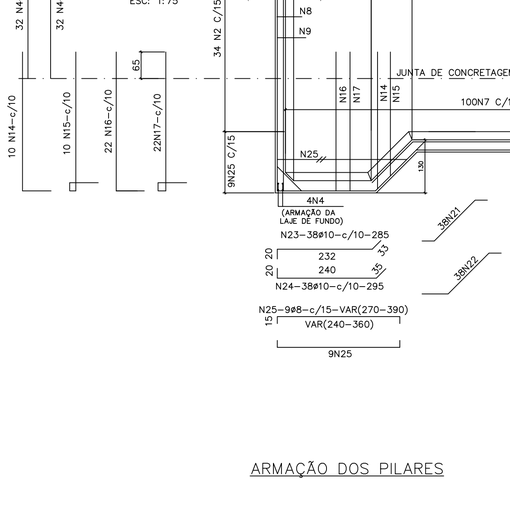



CORTE A–A
ESC: 1:75

ARMAÇÃO PAR.1
ESC.: 1:75

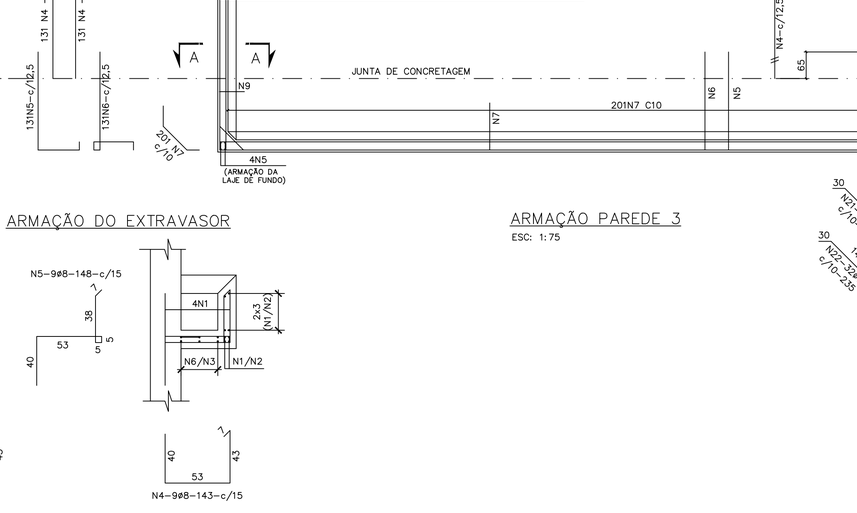

ARMAÇÃO PAREDE 3
ESC: 1:75

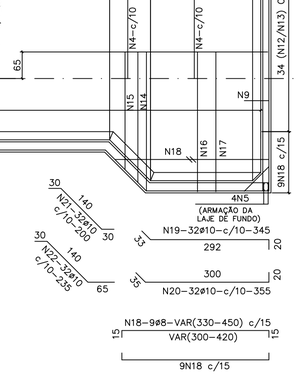




ARMAÇÃO DO EXTRAVASOR


PLANTA
ESC: 1:25

ELEVAÇÃO
ESC: 1:25

ARMAÇÃO DOS PILARES




P2 AO P18 (17X)
ESC: 1:75




P1
ESC: 1:75

REFORÇO FURO DE INSPEÇÃO (8X)

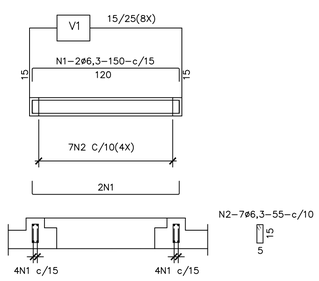

CORTE
ESC: 1:25

ARMAÇÃO DA CAIXA

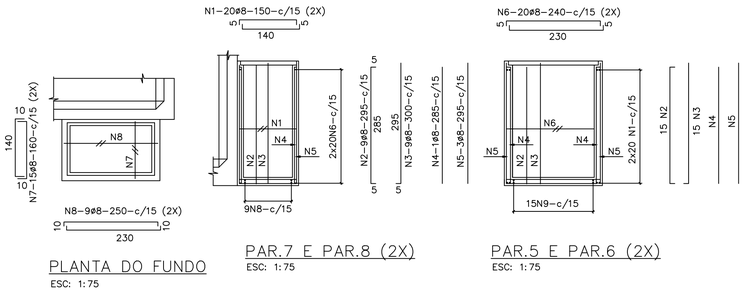

PLANTA DO FUNDO
ESC: 1:75

PAR.7 E PAR.8 (2X)
ESC: 1:75

PAR.5 E PAR.6 (2X)
ESC: 1:75

NOTAS:

1 – COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRARIA.
2 – COBRIMENTO= 5.0 cm
3 – CONCRETO ESTRUTURAL ≥ 30MPa.
4 – CONCRETO NÃO ESTRUTURAL ≥ 10 MPa.
5 – TRATAMENTO JUNTA DE CONCRETAGEM: APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DA JUNTA APÓS NO MÍNIMO DE 12:00 HORAS DE INTERRUPÇÃO. EXPOR 30% DO AGREGADO GRAÚDO, REMOVER TODA A NATA DE CIMENTO, RESTOS DE CONCRETO SOLTO, SATURAR A SUPERFÍCIE COM ÁGUA.

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
A	DEZ./2025	CLL	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 025/2025	ART Nº MG20254072388
PROJETO Nº –	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CRISTIANE LEITE LIMA CREA 84.454/D MG	COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D
PROJETISTA: CLL	DATA: DEZ./2025
ESCALA: INDICADA	TIPO: EC / FOLHA: 02/03

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO SEMI–ENTERRADO DE 1.000m3
ARMAÇÃO – PARTE 1

APROVADO	VISTO	VISTO	VISTO
DIRETOR	ENGENHEIRA	ACESSOR TECNICO	

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: RESERVATÓRIO SEMI–ENTERRADO DE 1.000m3

A1