


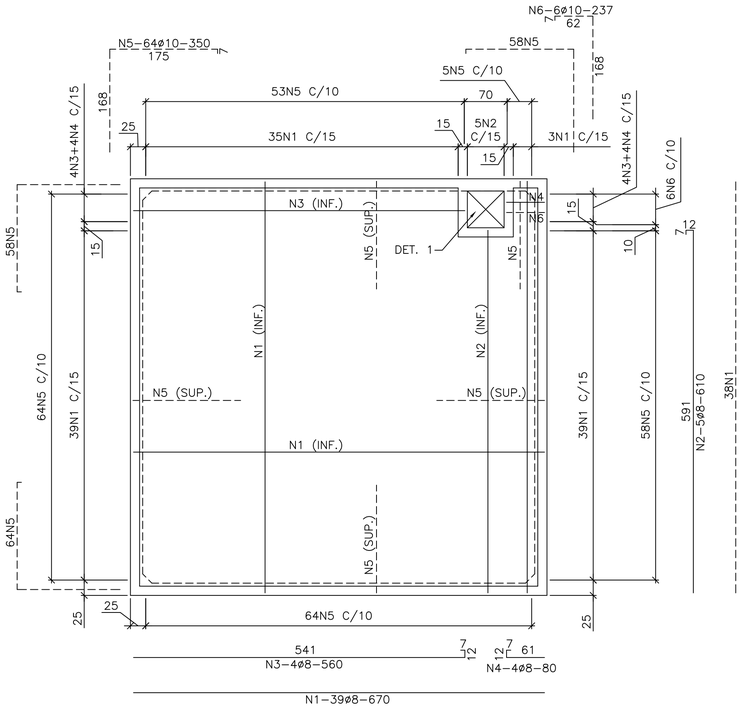


LAJE SUPERIOR
ESC.1:50

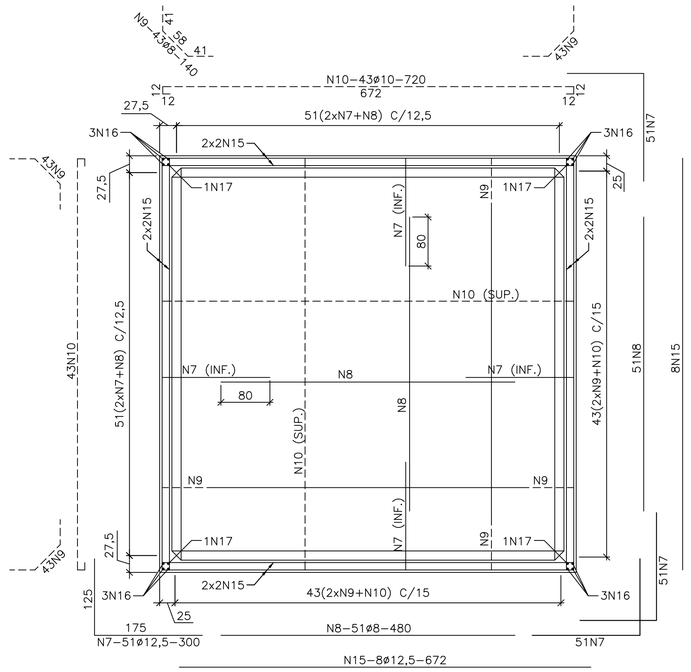

LAJE DE FUNDO
ESC.1:50

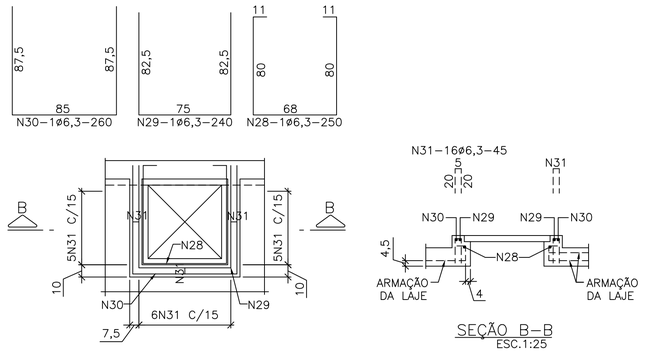


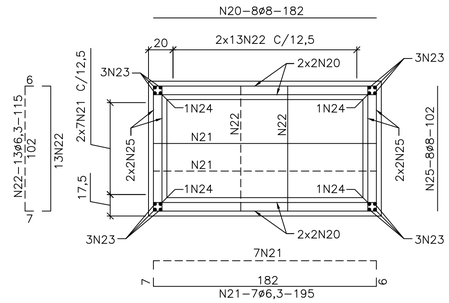


CAIXA 1 – LAJE DE FUNDO
ESC.1:25

QUADRO DE AÇOS				
N	ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT.cm	TOT.m
1	8	77	670	516
2	8	5	610	31
3	8	4	560	22
4	8	4	80	3
5	10	244	350	854
6	10	6	237	14
7	12,5	204	300	612
8	8	190	480	912
9	8	260	140	364
10	10	86	720	619
11	8	88	310	273
12	8	204	363	741
13	10	172	235	404
14	8	172	223	384
15	12,5	16	672	108
16	10	12	367	44
17	10	4	357	14
18	10	12	672	81
19	8	92	710	653
20	8	12	182	22
21	6,3	158	195	308
22	6,3	170	115	196
23	8	12	462	55
24	8	4	457	18
25	8	12	102	12
26	6,3	40	470	188
27	6,3	40	495	198
28	6,3	1	250	3
29	6,3	1	240	2
30	6,3	1	260	3
31	6,3	16	45	7
32	8	16	65	10
33	6,3	32	55	18
3,4	8	16	72	12


RESUMO DE AÇO			
ø	COMP. m	PESO kg	PESO+10% kg
12,5	720	720	792
10	2030	1279	1407
8	4028	1611	1772
6,3	923	231	254
TOTAIS		3841	4225

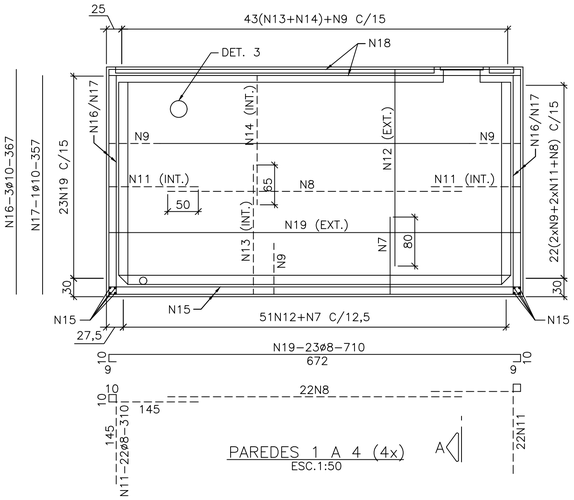


PAREDES 1 A 4 (4x)
ESC.1:50

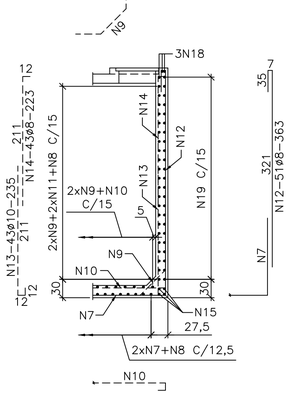


SEÇÃO A–A
ESC.1:50




DETALHE 4
REFORÇO DO FURO DN400
ESC.1:25




DETALHE 2
REFORÇO DO FURO DN250
ESC.1:25



DETALHE 3 (2x)
REFORÇO DO FURO DN250
ESC.1:25

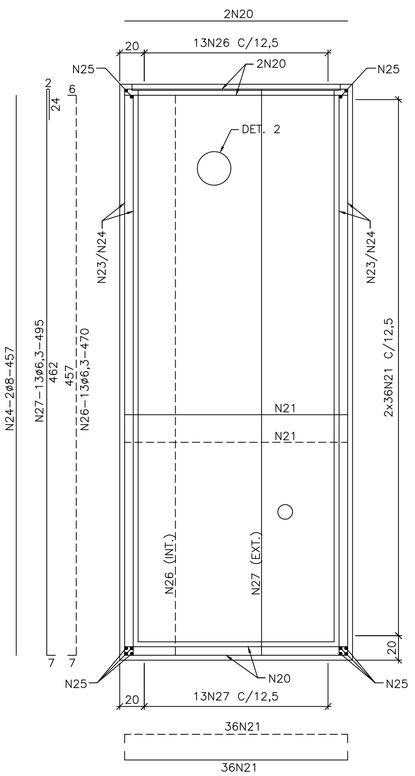

PAREDES 5 E 6 (2x)
ESC.1:25

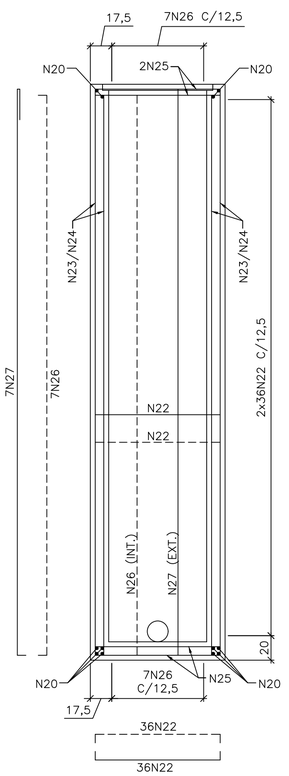

PAREDES 7 E 8 (2x)
ESC.1:25

NOTAS:

1– TODAS AS DIMENSÕES SÃO DADAS EM CENTÍMETRO E BITOLAS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2– COBRIMENTO DA ARMADURA = 4,5cm, NA FACE INFERIOR DA LAJE SUPERIOR E 4,0cm NAS DEMAIS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
3– AÇO CA–50.
4– CORTAR E DOBRAR A ARMAÇÃO NA REGIÃO DOS FUROS E REFORÇAR CONFORME DETALHES.

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
A	DEZ./2025	CLL	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 010/2025 | ART Nº MG20254379414
PROJETO Nº –
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGª CRISTIANE LEITE LIMA CREA 84.454/D MG
COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D
PROJETISTA: CLL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
TANQUE DE CONTATO
ARMAÇÃO – PARTE 2

DATA: DEZ./2025
ESCALA: INDICADA
TIPO: EC | FOLHA: 02/02

APROVADO – DIRETOR
VISTO – ENGENHEIRA
VISTO – ACESSOR TECNICO
VISTO

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: TANQUE DE CONTATO

A1