

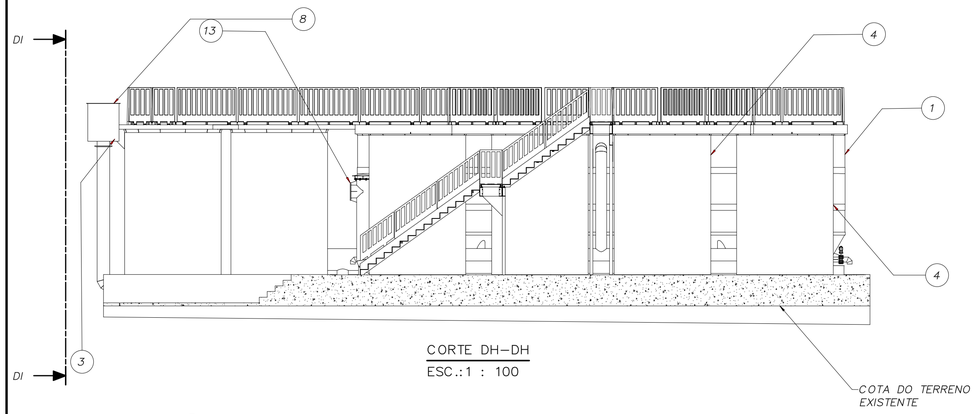



CORTE DH–DH
ESC.:1 : 100

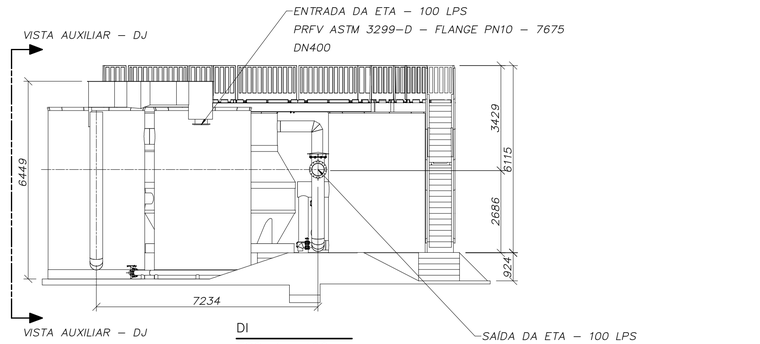


DI
ESC.:1 : 100

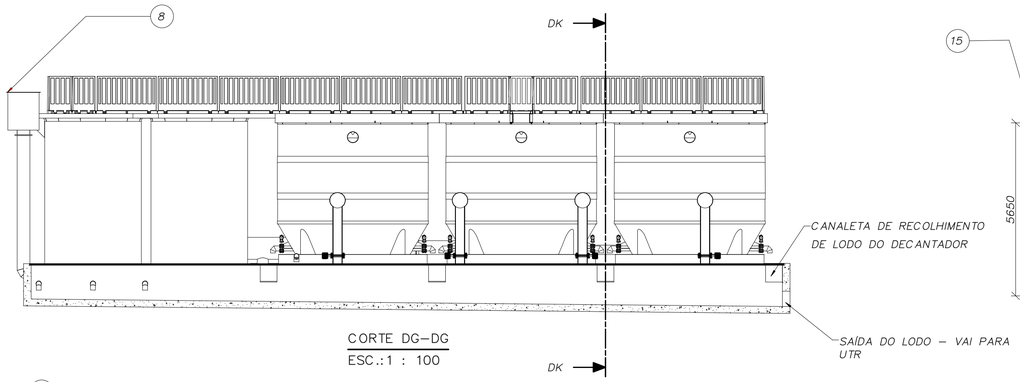


CORTE DG–DG
ESC.:1 : 100

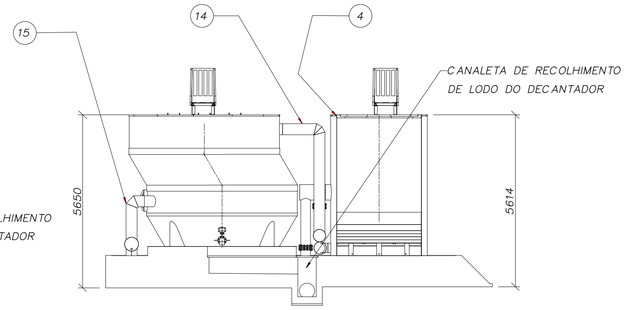


CORTE DK–DK
ESC.:1 : 100

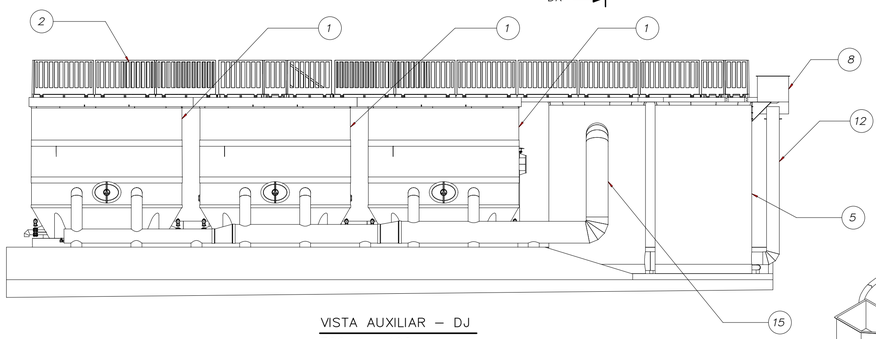

VISTA AUXILIAR – DJ
ESC.:1 : 100

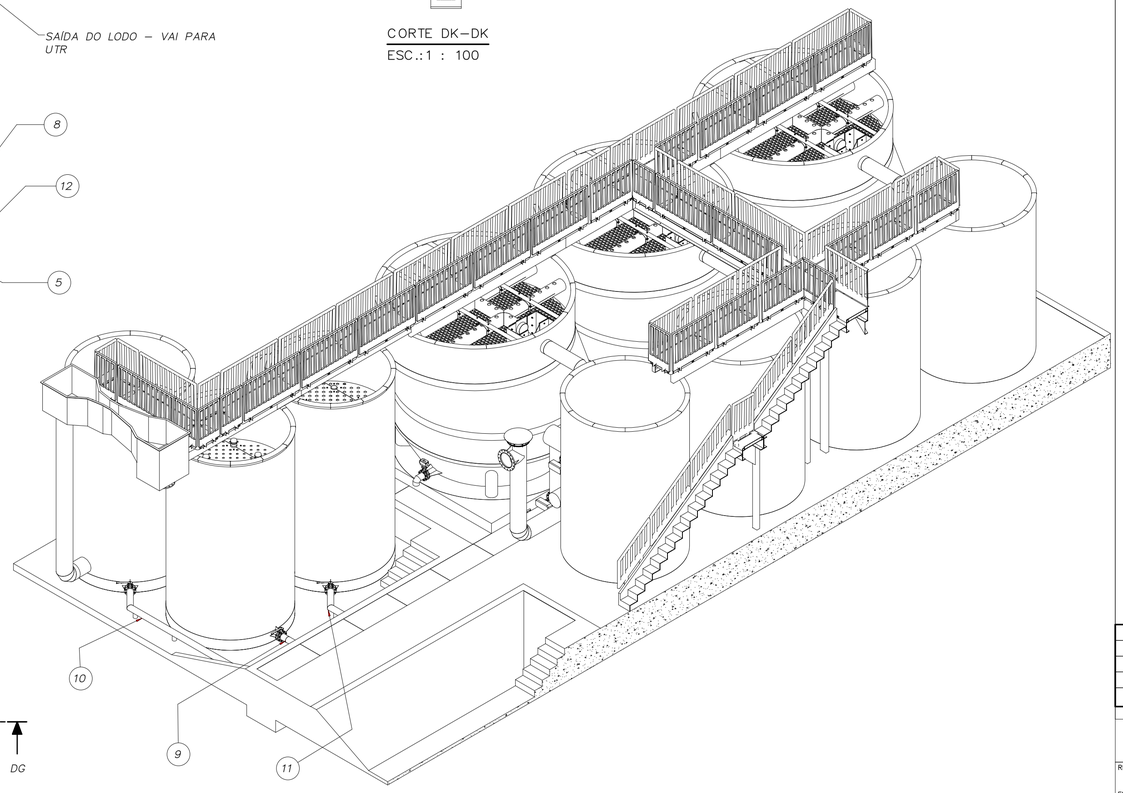

VISTA 312
ESC.:1 : 100

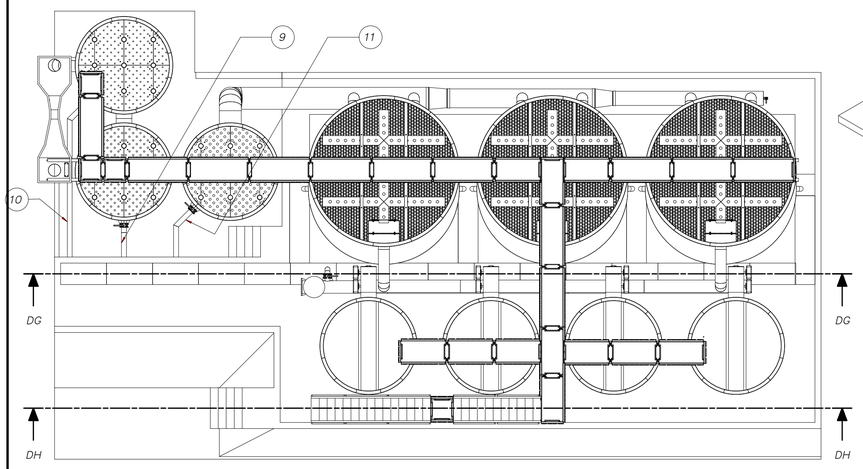

LISTA DE MATERIAL PARA CORTE (REDUZIDA)

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº DE ITENS	QNT.	UNID.
1	CONJUNTO DE DECANTADORES LAMELARES DN4900 X 4300	1	1,000	Cj
2	CONJUNTO DE PASSARELA, ESCADA E GUARDA–CORPO EM PRFV	1	1,000	Cj
3	CONJUNTO DE SUPORTE EM PRFV – MODELO 013	1	1,000	Cj
4	FILTRO DESCENDENTE – DN3140 x 4600	4	1,000	Cj
5	FLOCULADOR HIDRÁULICO SÉRIE 01– DN3140 X 5600	1	1,000	Cj
6	FLOCULADOR HIDRÁULICO SÉRIE 02– DN3140 X 5600	1	1,000	Cj
7	FLOCULADOR HIDRÁULICO SÉRIE 03– DN3140 X 5600	1	1,000	Cj
8	MISTURA RÁPIDA TIPO PARSHALL W9	1	1,000	Cj
9	TUBULAÇÃO DE DESCARGA DO FLOCULADOR DN150 #1	1	1,000	Cj
10	TUBULAÇÃO DE DESCARGA DO FLOCULADOR DN150 #2	1	1,000	Cj
11	TUBULAÇÃO DE DESCARGA DO FLOCULADOR DN150 #3	1	1,000	Cj
12	TUBULAÇÃO DE SAÍDA DA MISTURA RÁPIDA	1	1,000	Cj
13	TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA FILTRADA	1	1,000	Cj
14	TUBULAÇÃO DE ÁGUA DECANTADA	1	1,000	Cj
15	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FLOCULADA	1	1,000	Cj

NOTAS:

- ELEVAÇÕES EM METROS.
- COTAS CIVIS EM CENTÍMETROS.
- COTAS MECÂNICAS EM MILÍMETROS.

NORMAS E RESOLUÇÕES

- NORMAS GERAIS DA ABNT RELACIONADAS COM O ESCOPO DESTA ESPECIFICAÇÃO;
- AS NORMAS E A LEGISLAÇÃO PERTINENTES À HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO;
- ASTM D–3299: STANDARD SPECIFICATION FOR FILAMENT–WOUND GLASS–FIBER– REINFORCED THERMOSET RESIN CHEMICAL RESISTANT TANKS.
- ASTM D–4097: STANDARD SPECIFICATION FOR CONTACT–MOLDED GLASS–FIBER– REINFORCED THERMOSET RESIN CHEMICAL–RESISTANT TANKS.
- ASTM C–582: STANDARD SPECIFICATION FOR CONTACT–MOLDED REINFORCED THERMOSETTING PLASTIC (RTP) LAMINATES FOR CORROSION–RESISTANT TANKS.
- NBS–PS–15/69: VOLUNTARY PRODUCT STANDARD / CUSTOM CONTACT–MOLDED REINFORCED–POLYESTER CHEMICAL–RESISTANT PROCESS EQUIPMENT.
- ASTM–D–2563: STANDARD RECOMMENDED PRACTICE FOR CLASSIFYING VISUAL DEFECTS IN GLASS – REINFORCED PLASTIC LAMINATE PARTS.
- ASTM–D–2583: TEST FOR IDENTATION HARDNESS OF RIGID PLASTICS BY MEANS OF A BARCOL IMPRESSOR.
- NORMA TÉCNICA Nº. T.017/1: CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO.
- ABNT–NBR 7195: NORMA DE COR NA SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ABNT–NBR 6493: EMPREGO DE CORES FUNDAMENTAIS PARA TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS.
- ABNT NBR 5410:2004 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (VERSÃO CORRIGIDA 2008);
- ABNT NBR 5419–1:2015 - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PARTE1: PRINCÍPIOS GERAIS;
- ABNT NBR 5419–2:2015 - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PARTE2: GERENCIAMENTO DE RISCO;

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
C			
B			
A	20/10/2025	MTL	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 010/2025 | ART Nº MG20254379414 | PROJETO Nº –

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D

COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D

PROJETISTA: –

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
ETA PRÉ–FABRICADA 100 L/s
PLANTA, CORTES, VISTAS E RM

DATA: OUT/2025 | ESCALA: INDICADA | TIPO: BS | FOLHA: 02/03

APROVADO – DIRETOR | VISTO – ENGENHEIRA | VISTO – ACESSOR TECNICO | VISTO

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: ETA 2

A1