

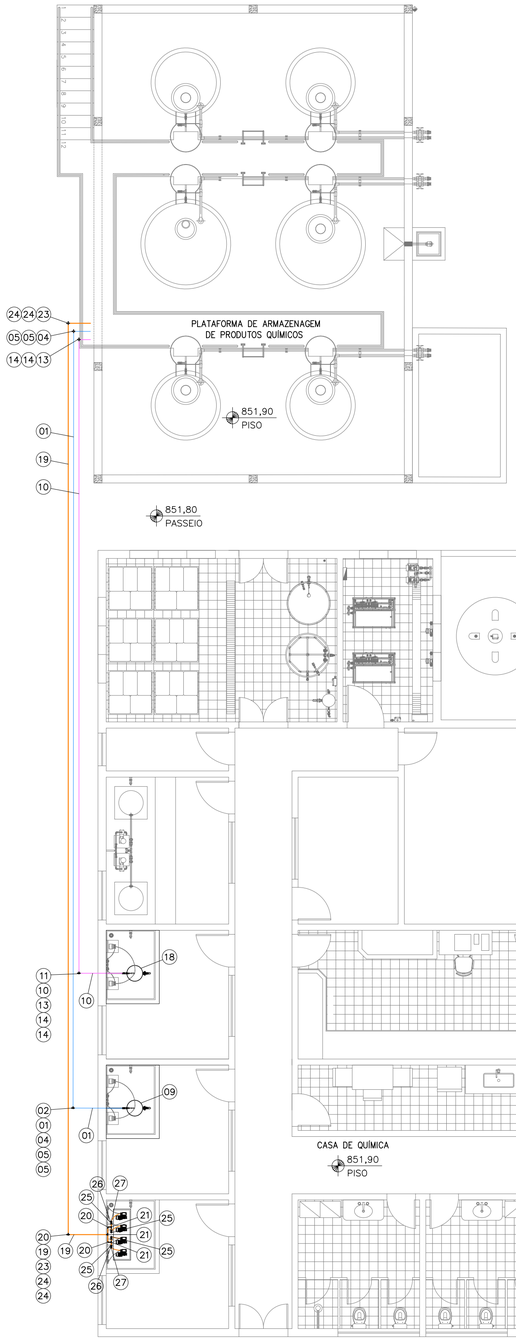


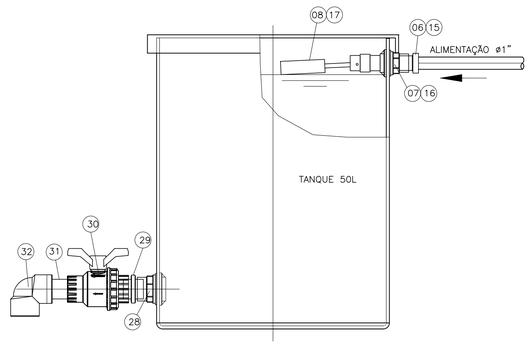


VISTA LATERAL

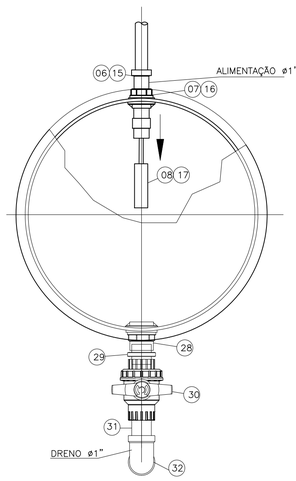


VISTA SUPERIOR

DETALHE 1 – TANQUE DE NÍVEL CONSTANTE
ESCALA 1:5

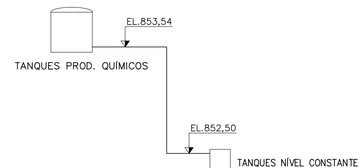

DETALHE 2
PERFIL ALIMENTAÇÃO DOS TANQUES DE NÍVEL CONSTANTE
SEM ESCALA

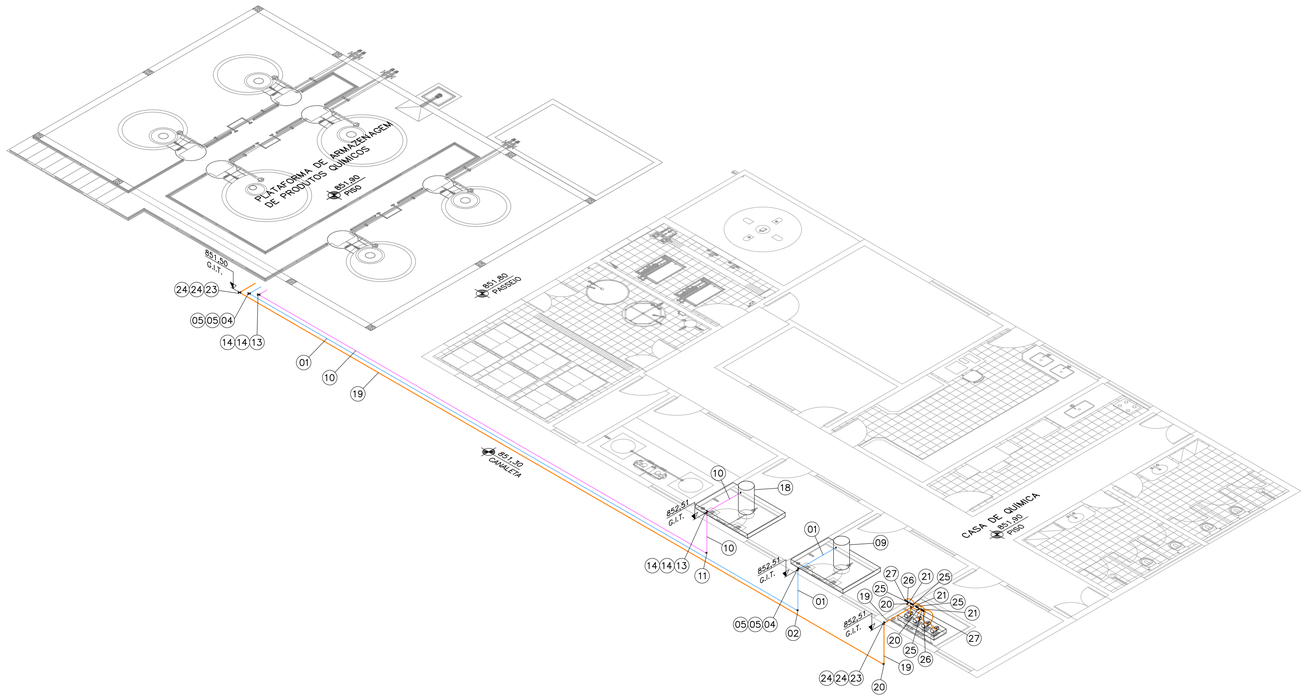

REL. DE MATERIAIS – TQS ARMAZENAMENTO/TQS NÍVEL CONSTANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANT.	UNID.
	LINHA DE PROCESSO – COAGULANTE			
01	TUBO PVC ROSCÁVEL		22,00	m
02	JOELHO 90° PVC ROSCÁVEL	3/4"	01	pç
03	LUVA PVC ROSCÁVEL	3/4"	02	pç
04	CRUZETA DE PVC ROSCÁVEL	3/4"	02	pç
05	PLUG DE PVC ROSCÁVEL	3/4"	04	pç
06	BUCHA PVC ROSCÁVEL	3/4"	01	pç
07	ADAPTADOR ROSCÁVEL COM FLANGE E ANEL (VER NOTA 2)	3/4"	–	pç
08	VÁLVULA BOIA EM AÇO INOX MOD. 1200 REF. AQUASUPER	3/4"	01	pç
09	TANQUE DE CHAPAS DE POLIETILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V., CAP. 50 LITROS, (VER NOTA 2)	–	01	und.
	LINHA DE PROCESSO – FLUOR			
10	TUBO PVC ROSCÁVEL	3/4"	18,00	m
11	JOELHO 90° PVC ROSCÁVEL	3/4"	01	pç
12	LUVA PVC ROSCÁVEL	3/4"	01	pç
13	CRUZETA DE PVC ROSCÁVEL	3/4"	02	pç
14	PLUG DE PVC ROSCÁVEL	3/4"	04	pç
15	BUCHA PVC ROSCÁVEL	3/4"	01	pç
16	ADAPTADOR ROSCÁVEL COM FLANGE E ANEL (VER NOTA 2)	3/4"	–	pç
17	VÁLVULA BOIA EM AÇO INOX MOD. 1200 REF. AQUASUPER	3/4"	01	pç
18	TANQUE DE CHAPAS DE POLIETILENO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V., CAP. 50 LITROS, (VER NOTA 2)	–	01	und.
	LINHA DE PROCESSO – ALCALINIZANTE			
19	TUBO PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	26,00	m
20	JOELHO 90° PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	03	pç
21	TÊ PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	03	pç
22	LUVA PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	03	pç
23	CRUZETA DE PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	02	pç
24	PLUG DE PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	04	pç
25	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	04	pç
26	NIPLE PVC ROSCÁVEL	1.1/2"	04	pç
27	ADAPTADOR DE MANGUEIRA CRISTAL	1.1/2"	04	pç
	DESCARGA DOS TANQUES DE NÍVEL CONSTANTE			
28	ADAPTADOR ROSCÁVEL COM FLANGE E ANEL (VER NOTA 2)	1"	–	–
29	NIPLE PVC ROSCÁVEL	1"	02	pç
30	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCÁVEL	1"	02	pç
31	TUBO PVC ROSCÁVEL L=10cm	1"	02	pç
32	JOELHO 90° PVC ROSCÁVEL	1"	02	pç

LEGENDAS:

- PAC (COAGULANTE)
- HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA–GEOCÁLCIO (ALCALINIZANTE)
- ÁCIDO FLUOSILÍCICO (FLUOR)

NOTAS:

1. COTAS E MEDIDAS EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2. DIMENSÕES DO TANQUE DE REFERÊNCIA, PODEM VARIAR DE ACORDO COM FABRICANTE. ADAPTADOR ROSCÁVEL COM FLANGE E ANEL (ALIMENTAÇÃO E DESCARGA) INCLUSOS.

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
C			
B			
A	20/10/2025	MTL	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 010/2025	ART Nº MG20254379414	
PROJETO Nº –		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D	COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D	PROJETISTA: MARCO TÚLIO
DATA: OUT/2025		
ESCALA: INDICADA		
TIPO: BS	FOLHA: 01/01	

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
INSTALAÇÕES DE PROCESSO
LINHAS DE DOSAGENS DOS PRODUTOS QUÍMICOS – ALIMENTAÇÃO DA CASA DE QUÍMICA

APROVADO	VISTO	VISTO	VISTO
DIRETOR	ENGENHEIRA	ACESSOR TECNICO	

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: PLATAFORMA DE PRODUTOS QUÍMICOS

A1