




PLUVIAL TÉRREO - CRECHE RECANTO

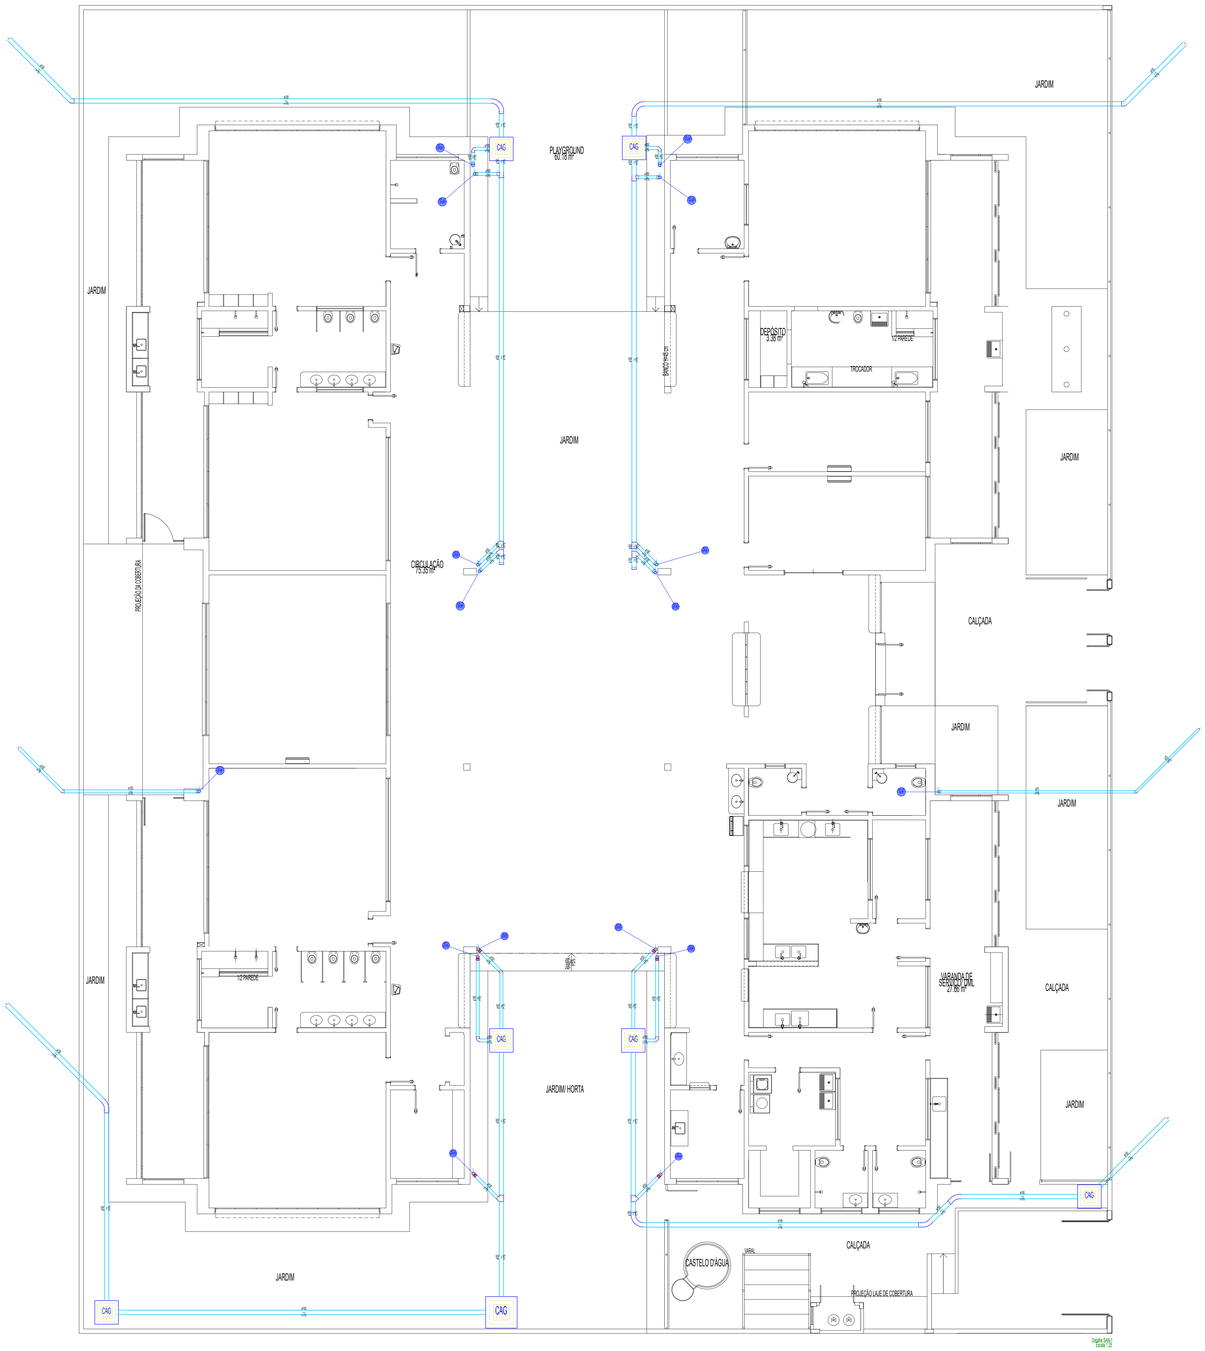











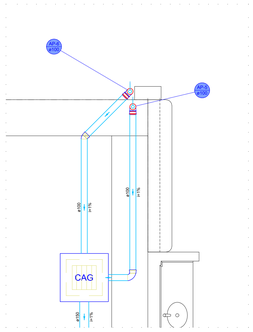

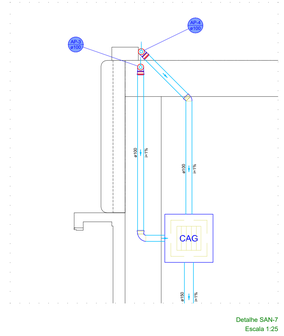



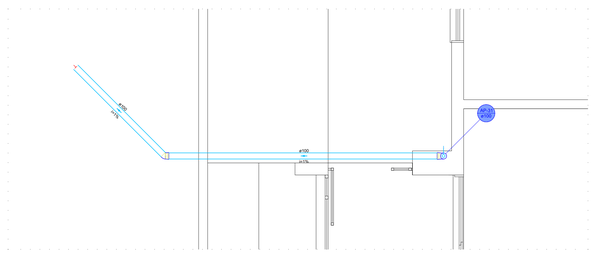

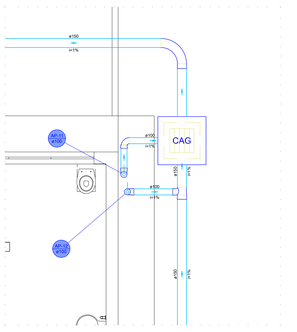

CONVENÇÃO DE TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO PELO PISO		TUBULAÇÃO PELO TETO DO PAV.	
TUBULAÇÃO DESCE	TUBULAÇÃO SOBE		TUBULAÇÃO PASSA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO		TUBULAÇÃO PLUVIAL	
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO			

OBSERVAÇÕES

1. TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO E DRENAGEM SERÃO EM PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA SÉRIE "EG".
2. TUBULAÇÃO COM LINHA CONTINUA PASSA PELO PISO DO PAVIMENTO.
3. TUBULAÇÃO COM LINHA TRACEJADA PASSA PELO TETO DO PAVIMENTO.
4. TODOS OS TUBOS EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVERÃO OBSERVAR AS INCLINAÇÕES MÍNIMAS A, SEGUIR, EXCETO
5. QUANDO INDICADO AO CONTRÁRIO: ø25mm - 1%, ø40mm - 3%, ø50mm - 3%, ø75mm - 2%, ø100mm - 1%, ø150mm - 1%, ø200mm - 1%
6. OS NÍVES DE ENTRADA E SAÍDA DAS CAIXAS DEVEM SER CONFERIDOS DURANTE A EXECUÇÃO.
7. AS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÁ SER UTILIZADAS COM VRELHAS.
8. LAJES IMPERMEABILIZADAS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1%.
10. OS POSICIONAMENTOS DA TUBULAÇÕES PODERÁ SER AJUSTADAS IN-LOCO PARA MELHOR CAMINHAMENTO DA ESTRUTURA
11. O POSICIONAMENTO DAS CAIXAS PLUVAIS PODERÁ SER AJUSTADO PRÓXIMA DA REALIDADE DO PROJETO.
12. PROJETO ELABORADO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 8.160/1999 E NBR 10.844/1989

DATA:	
09/02/2026	ENTREGUE

RAFAEL R SOUZA — MG 187853/D

ENGENHEIRO COORDENADOR:	CREA	PROJETISTA:
	DATA:	VERIFICADO: / APROVADO:

CLIENTE: PREFEITURA DE PARA DE MINAS- CRECHE RECANTO

DETALHE: PLUVIAL - CRECHE RECANTO

USO: PLUVIAL

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO LEITE PRAÇA- RECANTO - PARÁ DE MINAS/MGG

PROJETO — FOLHA 02/03

Este documento para construção é propriedade do CLIENTE e não pode ser copiado, reproduzido ou submetido a terceiros, porque abrange a seção de uso dos direitos autorais patrimoniais somente para a obra e local a que se destina.Veiada toda a reprodução ou alteração no todo ou em parte sem a prévia autorização dos autores do projeto.

FORMATO INTERNACIONAL A0