



Iso - Banheiro  
1 : 25

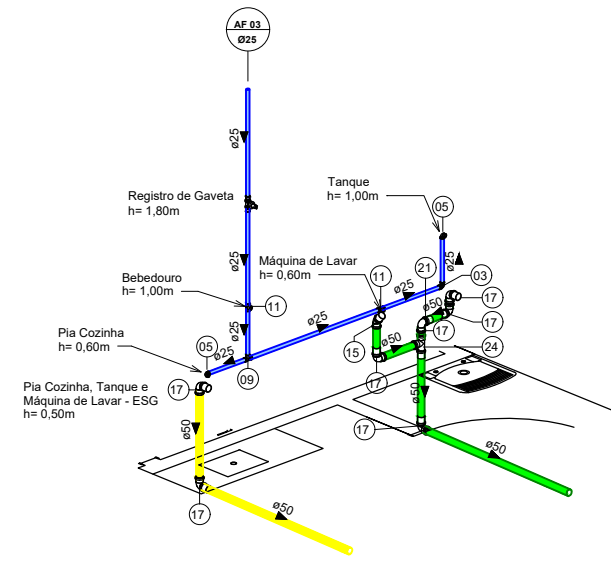


Iso - Cozinha e Lavanderia  
1 : 25

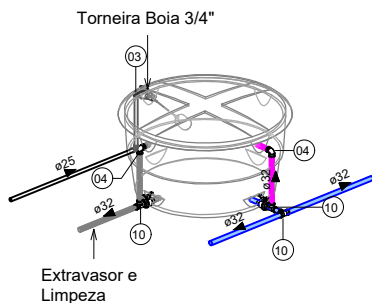

Iso - Reservatório  
1 : 25



Iso - Reservatório  
1:20

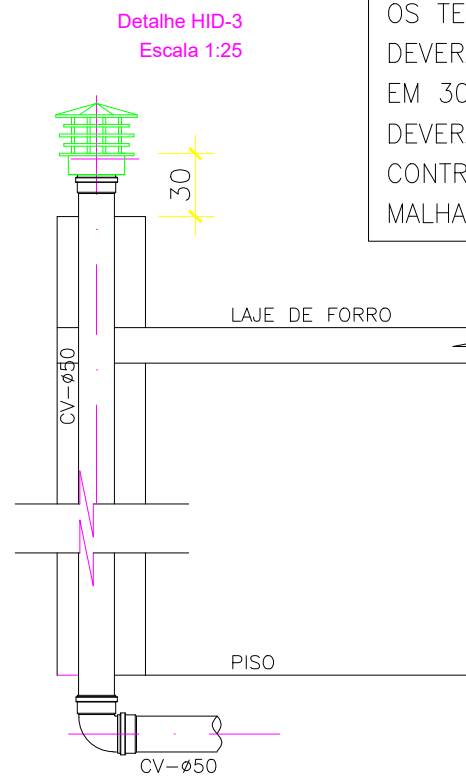

OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO  
DEVERÃO ULTRAPASSAR O TELHADO  
EM 30cm, NO MÍNIMO.  
DEVERÃO CONTER MALHA DE PROTEÇÃO  
CONTRA INSETOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS  
MALHA #0,5mm

DETALHE-TUBULAÇÃO VENT.  
S/Escala

Caixa de Passagem de Esgoto  
60x60cm/ø60 cm  
Sem Escala

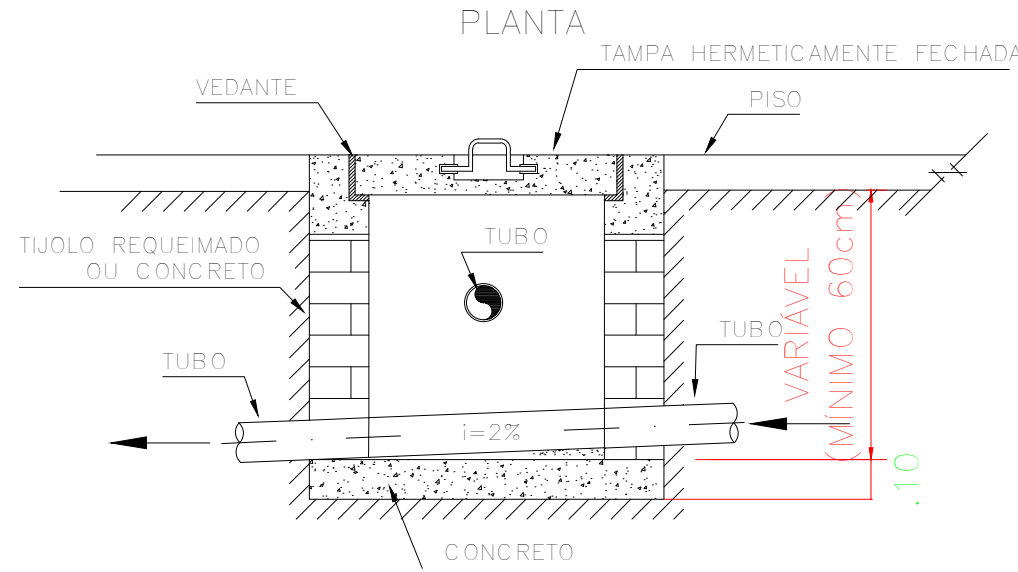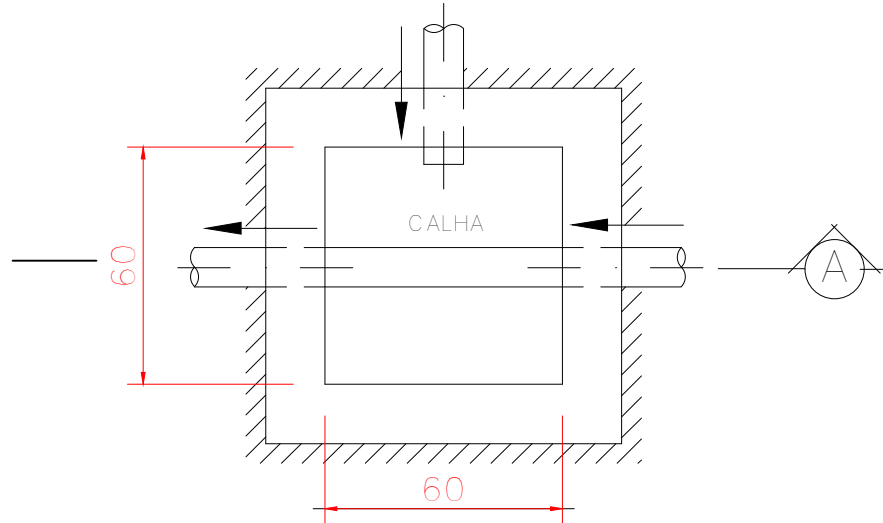

TUBOS RÍGIDOS - TOTAL

Tubo Soldável Marrom

Tubo Soldável Marrom	25,00 mm	27,77
Tubo Soldável Marrom	32,00 mm	10,38

Tubo Série Normal

Tubo Série Normal	40,00 mm	2,14
Tubo Série Normal	50,00 mm	14,87
Tubo Série Normal	100,00 mm	21,05

REGISTROS E VÁLVULAS

Quantidade	Descrição
1	Hidrometro Y - Q=1,25m3/h - Consumo até 40m3/mês
3	Registro de Gaveta DocolBase - 3/4" - Docol
1	Registro de pressão DocolBase 3/4" - Docol Básicos
1	Registro Esfera VS Soldável 25mm - TIGRE
2	Registro Esfera VS Soldável 32mm - TIGRE
1	Torneira Boia 3/4"

CAIXAS E RALOS

Qtd.	Sistema	Descrição	Código
1	Água Fria	Reservatório 500l	27161006
1	Esgoto	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE	27038107
1	Esgoto	Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE	27307485
2	Esgoto	Caixa de Passagem 60x60 em concreto ou similar	
1	Esgoto	Caixa de Gordura DN 100mm	

Reservatório Adotado: 500l

Dimensionamento Hidrômetro:

0,5 m<sup>3</sup> x 30 dias = 15,00 m<sup>3</sup>/mês.

De acordo com a tabela, o medidor adotado é o de Q = 1,00 m<sup>3</sup>/hora (Y).

CIDADE :	LOCALIDADE :	LOCAL :
POCRANE/MG	RUA NILO MORAES PINHEIRO, 322	CENTRO, POCRANE MG
EMPRESA CONTRATADA:	CNPJ n°:	
RODRIGUES CRUZ ENGENHARIA LTDA	57.844.252/0001-14	
PROPRIETARIO:	CNPJ:	DATA:
MUNICÍPIO DE POCRANE/MG	18.334.318/0001-74	FEB/2026
RESP. TECNICO:	ART n°:	
CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ	MG-20264681263	
DETALHES:	ESCALAS:	MEDIDAS:
INDICADOS	INDICADAS	
USO:		
PÚBLICO		
TITULO:	FOLHA:	
ISOMÉTRICOS / LISTA DE MATERIAIS	02/02	