


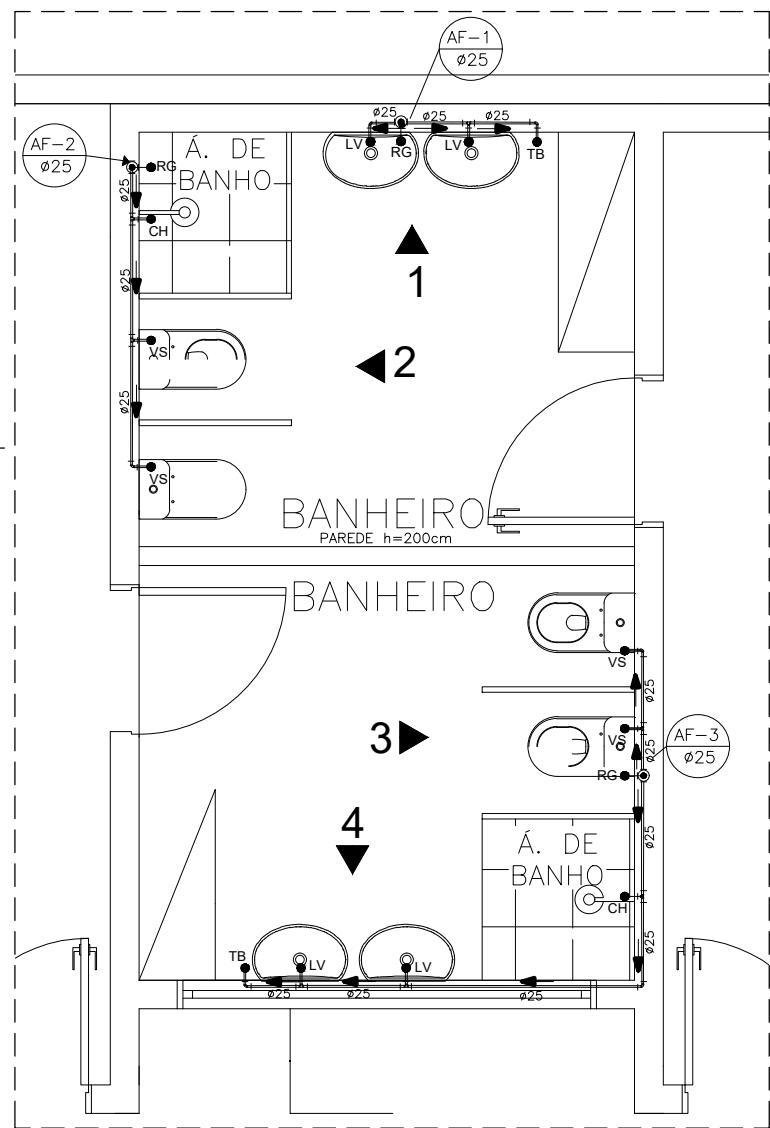


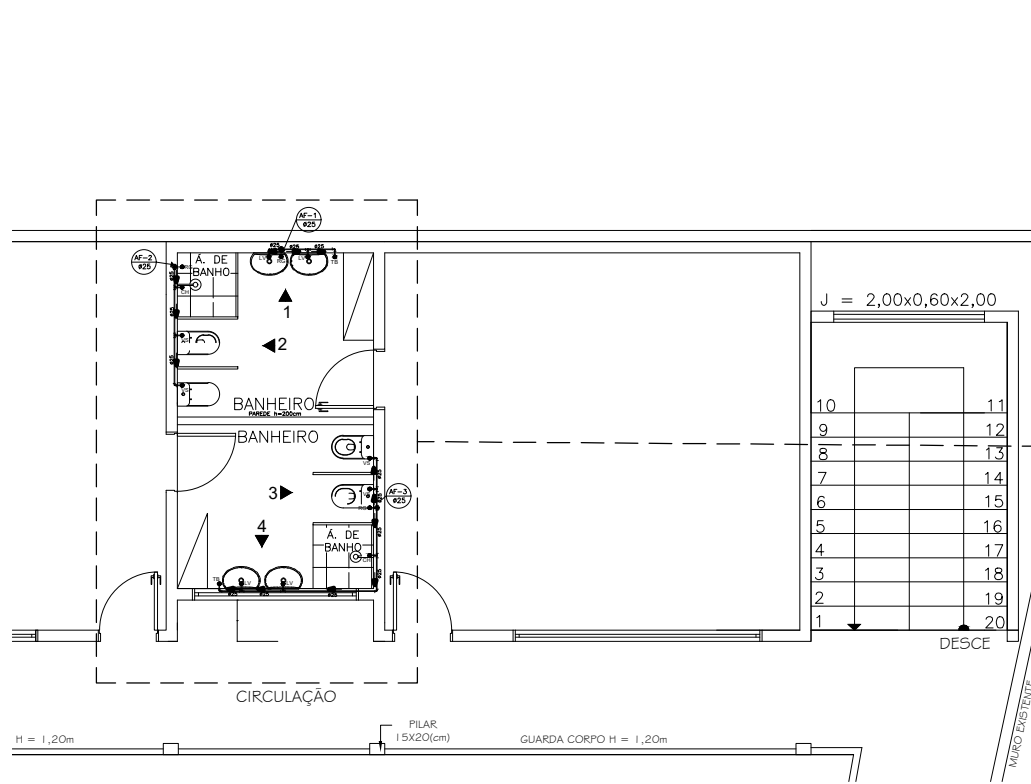


BLOCO 02

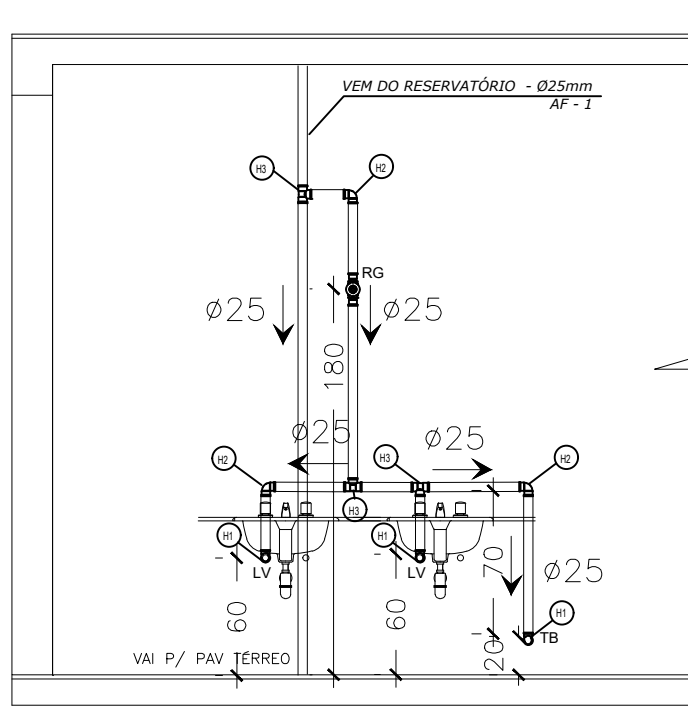


DETALHE 1 - BANHEIRO (LAVATÓRIO E TORNEIRA BAIXA)

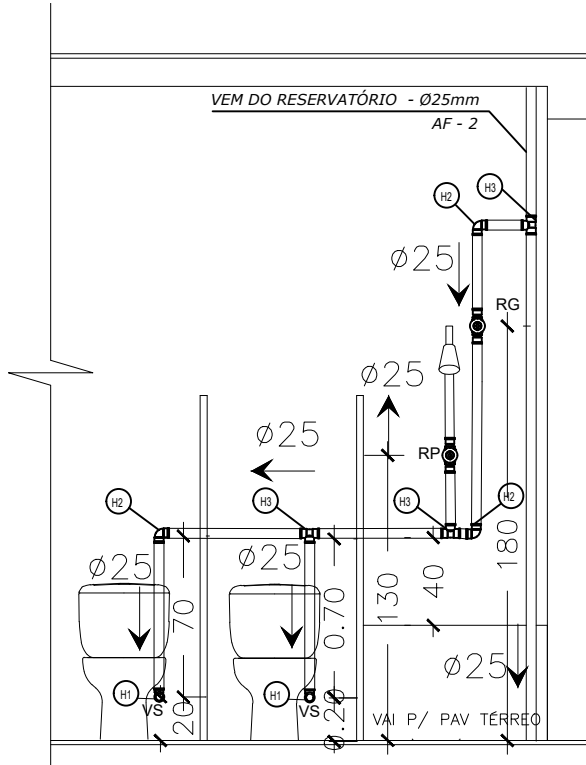

DETALHE 2 - BANHEIRO. (CAIXA ACOPLADA)

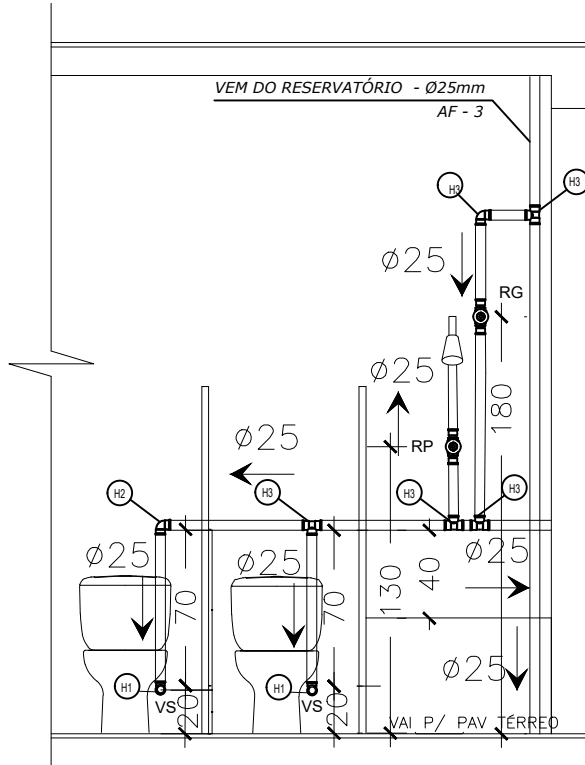

DETALHE 3 - BANHEIRO. (CAIXA ACOPLADA)

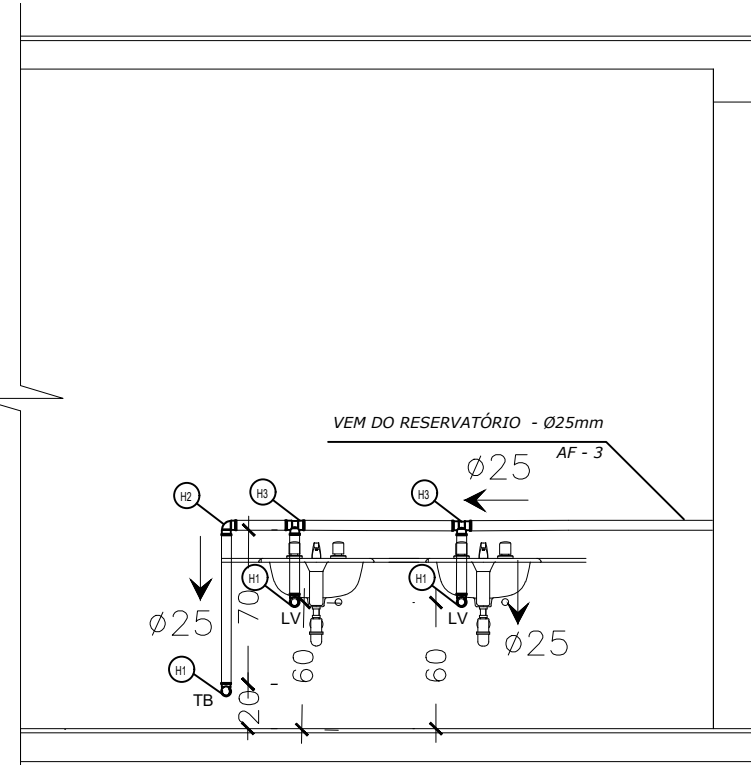

DETALHE 4 - BANHEIRO (LAVATÓRIO E TORNEIRA BAIXA)

- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL; TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ EM PVC RÍGIDO SANITÁRIO;
- TODA COLUMNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE SUPERIOR ABERTA À ATMOSFERA E ULTRAPASSAR O TELHADO OU LAJE DE COBERTURA CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO PROPOSTO EM PROJETO;
- TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO SANITÁRIO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE VEDADAS E SUAS TAMPAS DEVERÃO SER DE FÁCIL REMOÇÃO, A FIM DE PERMITIR FUTURAS MANUTENÇÕES E LIMPEZAS;
- AS ALTURAS DAS CAIXAS DE ESGOTO SÃO VARIÁVEIS E DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA, DE ACORDO COM O NÍVEL REAL DO TERRENO;
- TODOS OS TUBOS QUE ESTÃO FAZENDO A LIGAÇÃO COM A REDE PÚBLICA DE ESGOTO SANITÁRIO TERÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO;
- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA DEVEM SER INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR;
- O ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE SUPORTES P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS SERÁ: · TUBOS DE Ø150mm: 2,30m; · TUBOS DE Ø100mm: 1,80m; · TUBOS DE Ø75mm E INFERIORES: 1,5m.
- QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVERÃO SER: · TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm: 2%; · TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm: 1%; · TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO: 1%;
- A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO SEGUE PARA LIGAMENTO EM REDE PÚBLICA, A POSIÇÃO E COTA DE FUNDO DA MESMA DEVERÃO SER AFERIDAS IN LOCO;
- O PROJETO HIDROSSANITÁRIO É VÁLIDO PARA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO PROPOSTA PELO PROJETO ARQUITETÔNICO;
- PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

LEGENDA

PIA — PIA
RG — REGISTRO GAVETA
TB — TORNEIRA BAIXA
VS — VASO SANITÁRIO
LV — LAVATÓRIO
AF — ÁGUA FRIA
B — BOIA

Conexões - Água fria

Quantidade	Descrição	Item
20	Joelho 90° Bucha de Latão 25mm x $\frac{3}{4}$ ", PVC Azul, Água Fria - TIGRE	H1
12	Joelho 90° Soldável 25mm x $\frac{3}{4}$ ", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	H2
21	Tê Soldável 25mm x $\frac{3}{4}$ ", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	H3
6	Registo de Gaveta 25mm x $\frac{3}{4}$ ", em latão, Água Fria	RG
4	Registo de Pressão 25mm x $\frac{3}{4}$ ", em latão, Água Fria	RP

OLLIVEIRA & BRITTO LTDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Praça Nossa Senhora da Piedade, 46, Galeria Portal da Serra, II, 06, Centro, Belo Oriente, MG. Telefone: (31) 9 8405-0331 - Endereço Eletrônico: engenharisolliveirabritto@gmail.com	
ASSINATURA	CREA: 57.233/0
NOME : FRANCISCO AMÉRICO PEREIRA G. DE BRITO	
PROJETO :	CREA: 57.233/0
RT NOME : FRANCISCO AMÉRICO PEREIRA G. DE BRITO	
DES:	DATA:
EMERSON DE SOUSA	MARÇO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG

CRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE
PROJETO HIDRÁULICO

Endereço: Rua Vereador Constantino Muniz Louzada

ESCALA	INDICADA
Nº	HIDRÁULICO
FOLHA	02 DE 02
PAV.	