



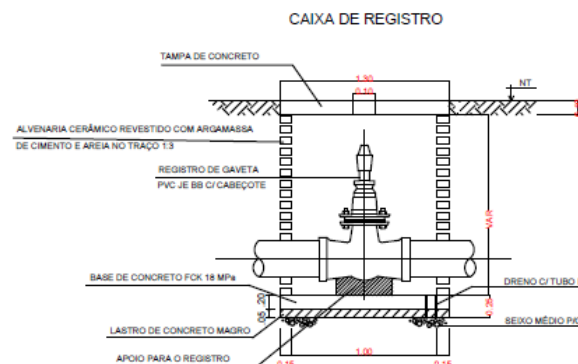


Instalações.
Abastecimento de Água.
Água Potável.
Tanque para válvulas Ø<250 mm.

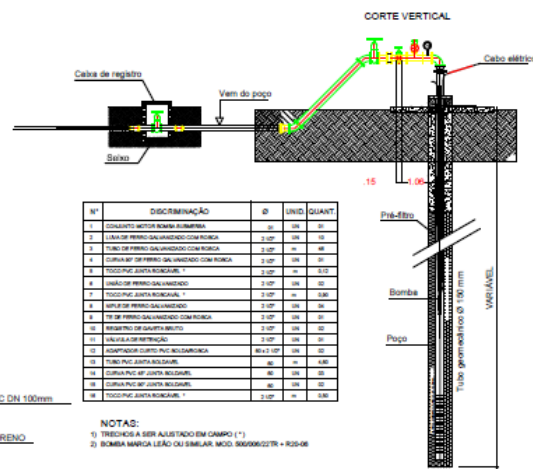


Nº	DISCRIMINAÇÃO	Ø	UNID.	QUANT.
1	CONJUNTO MOTOR BOMBA AUTOMÁTICA	3/4"	UN	01
2	CAIXA DE FIBRA SALVADORA COM TUBO	2.00"	UN	01
3	TUBO DE FIBRA SALVADORA COM TUBO	2.00"	M	48
4	CURVA 90º DE FIBRA SALVADORA COM TUBO	2.00"	UN	01
5	TUBO DE FIBRA SALVADORA	2.00"	M	1.12
6	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
7	TUBO DE FIBRA SALVADORA 1"	2.00"	M	0.80
8	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
9	UNID. DE FIBRA SALVADORA COM TUBO	2.00"	UN	01
10	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
11	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
12	UNID. DE FIBRA SALVADORA COM TUBO	2.00"	UN	01
13	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
14	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
15	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
16	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
17	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
18	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
19	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01
20	UNID. DE FIBRA SALVADORA	2.00"	UN	01

NOTAS:
1) TRECHOS A SER AJUSTADO EM CAMPO (1")
2) BOMBA MARCA LEÃO OU EQUIV. MOTO: 3600000278 + 800-08


PLANTA DA INSTALAÇÃO DO CLORADOR
BOLAS



Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	COLAR DE LIGACÃO Ø 25mm x 25mm	UN	02
2	CURVA DE 90º Ø 25mm	UN	02
3	TUBO DE PVC JE Ø 25mm	M	02
4	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02
5	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02
6	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02
7	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02
8	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02
9	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02
10	UNID. DE PVC JE Ø 25mm	UN	02

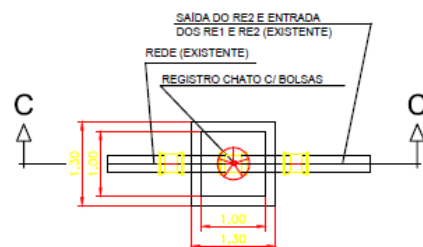

DETALHE 3 TÍPICO

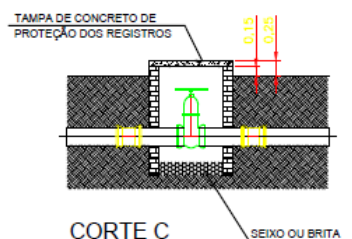

CORTE C

