


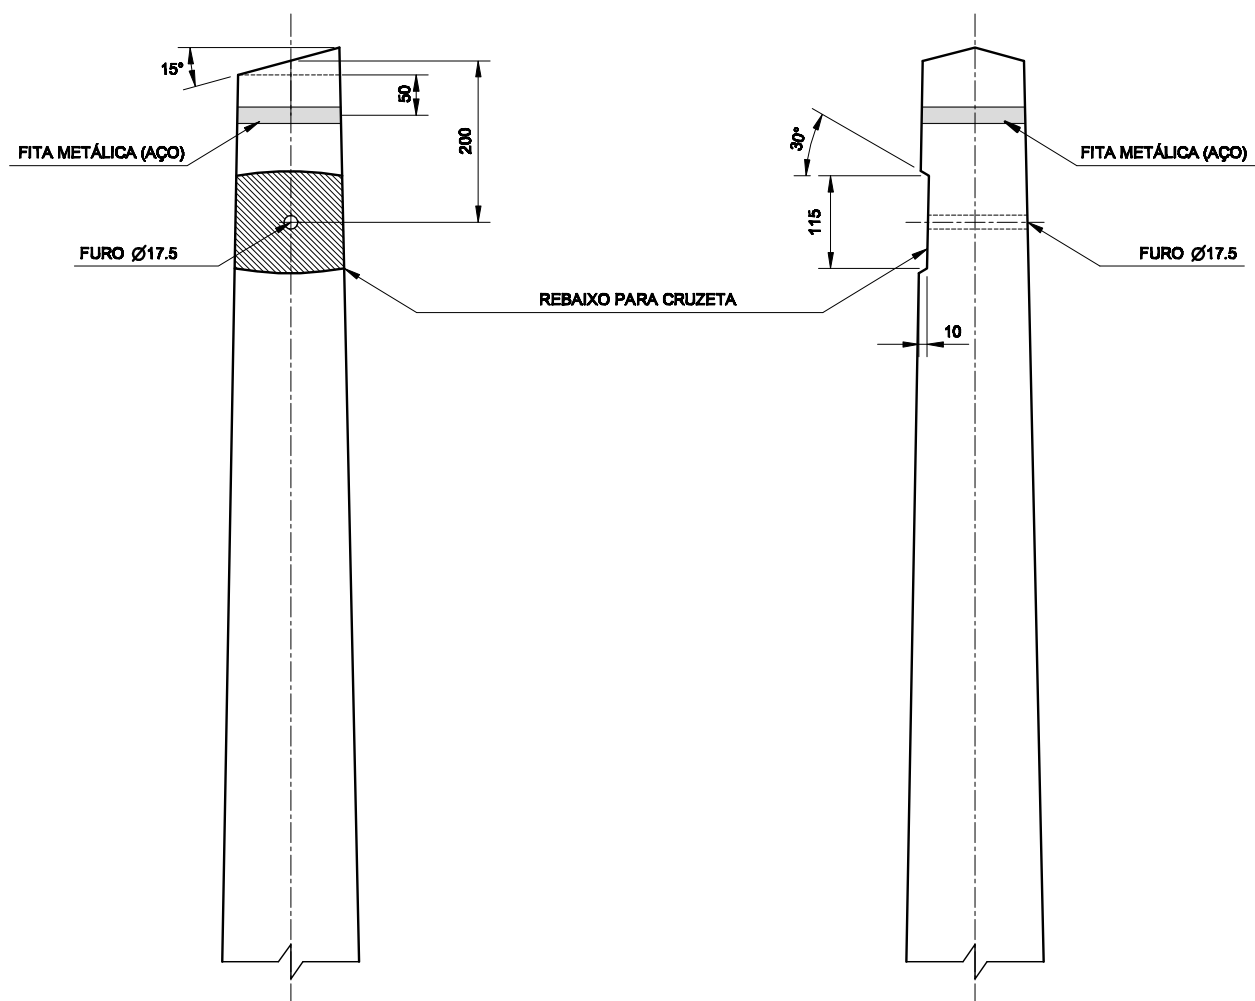

NOTAS:

- 1 - COTAS EM mm.
- 2 - OS REBAIXOS E AS FURAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS ANTES DO TRATAMENTO DO POSTE.

OBS:

ESTE DES. SUBSTITUI O DES. P-009/81-FL.01

NOTA:


VIDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.



NORMALIZAÇÃO ELETROMECCÂNICA - POSTE MADEIRA -

comissão

FURAÇÃO E REBAIXO PARA POSTES
DE EUCALÍPTO TRATADO



NORMA	
ET07-02-115	
DESENVOLVIDO	
P-079/2011	
FOLHA	REVISÃO
1/1	0