O sumidouro dimensionado devera ser executado somente se o lençol freatico estiver a uma profundidade mínima de 5,5m do terreno natural (ensaio sondagem) e o solo possuir coeticiente de infiltração adequado para a execução de sumidouros (mínimo de 45 L/(m?.dia), conforme NBR 13.969 e NBR 7.229. Caso os parâmetros de ensaios (sondagem e percolação) não forem os especificados, o projetista devera ser consultado. Em qualquer situação o executor deverá apresentar laudo de sondagem e percolação.

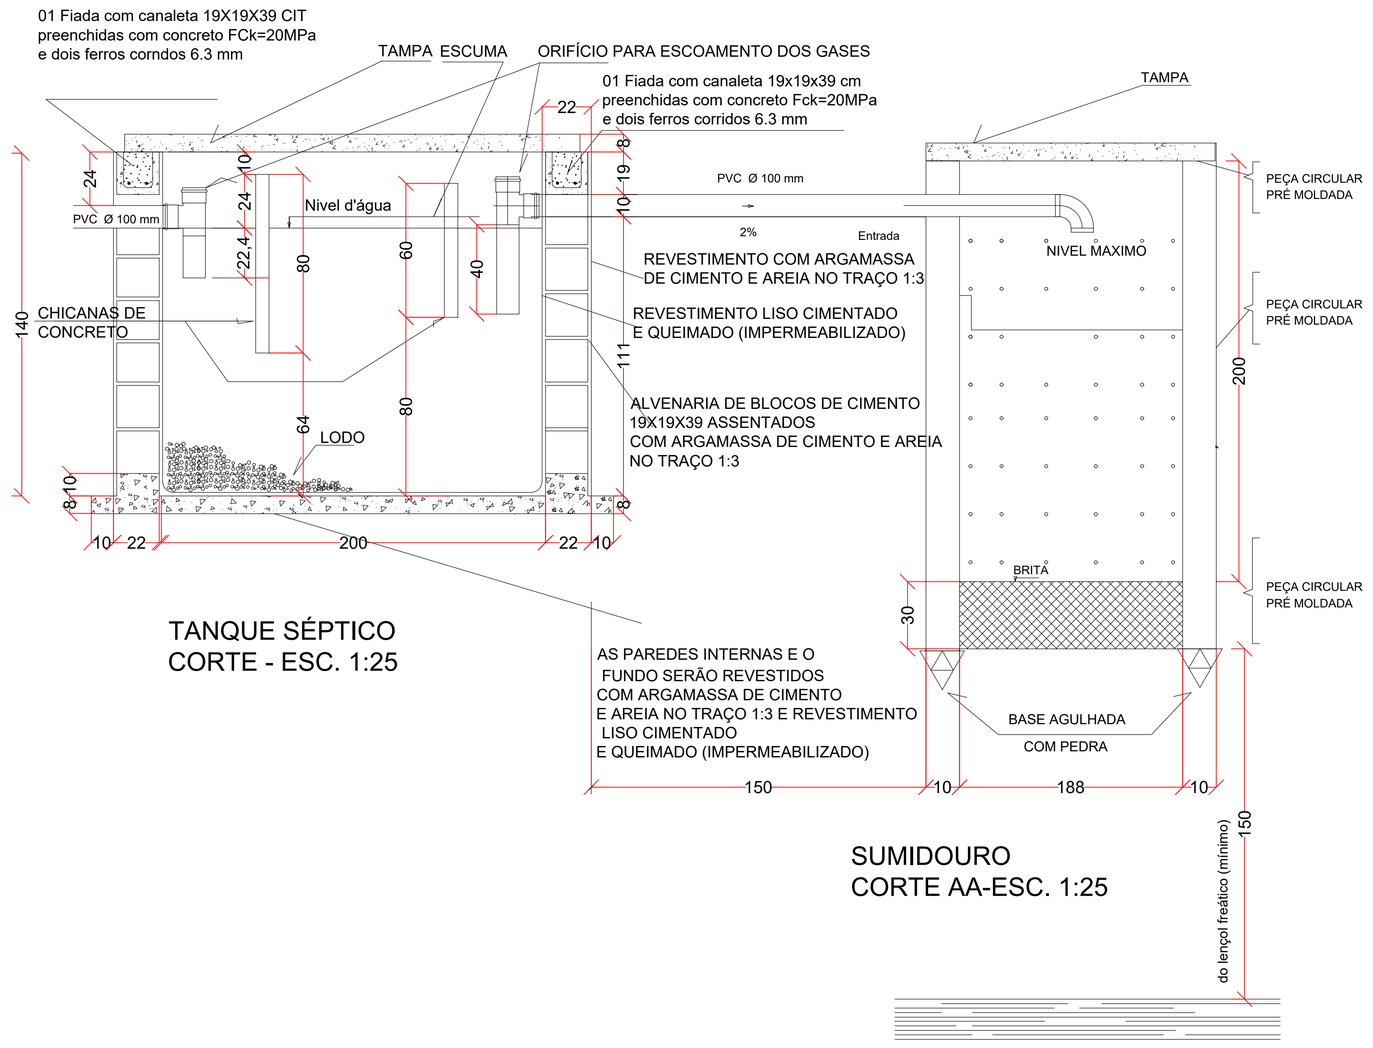


TANQUE SÉPTICO
CORTE - ESC. 1:25

SUMIDOURO
CORTE AA-ESC. 1:25

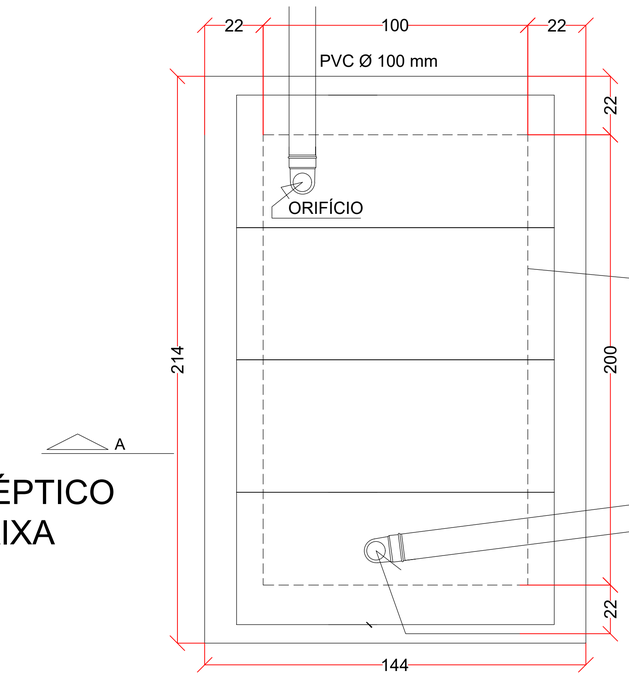


TANQUE SÉPTICO
PLANTA BAIXA
ESC. 1:30

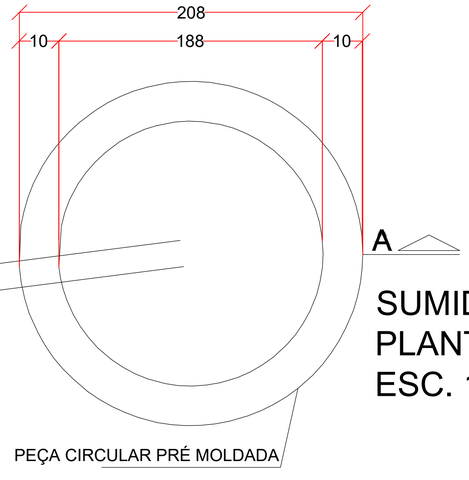


ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO
DE LxHxC (19X19X39).
COM CINTA DE AMARRAÇÃO DE
CANALETA DE CONCRETO LxHxC(19x19x39)

SUMIDOURO
PLANTA BAIXA
ESC. 1:30

**PROJETO HIDROSSANITARIO**
**CASAS DE INTERESSE SOCIAL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI**

**ITAGUARI - GO**

PROJETO APROVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI EM: 14/10/2025

PROPRIETÁRIO: HELIO MARCOS VIEIRA DE LIMA:87663481100 — Assinado de forma digital por HELIO MARCOS VIEIRA DE LIMA:87663481100

HÉLIO MARCOS VIEIRA DE LIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI
CNPJ: 24.850.109/0001-86

AUTOR DO PROJETO: DAVID ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR:83937250115 — Assinado de forma digital por DAVID ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR:83937250115 Dados: 2026.02.04 13:15:44 -03'00'

DAVID ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ENG. CIVIL/TEC. SANEAMENTO
ESPECIALISTA
CREA: 29.784/D-GO

Módulo Engenharia
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

ENDEREÇO:
RUA 01 APM 01 LT. 01 AO 10 LOTEAMENTO TRES PODERES - ITAGUARI - GO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA SUMIDOURO
PLANTA BAIXA TANQUE SEPTICO
CORTE
NOTAS

| ÁREAS: | ESCALA: | DATA: | REVISÃO: | FOLHA: |
|---|---|---|---|---|
| ÁREA TOTAL DO TERRENO: 2.234,07m² | INDICADA | JANEIRO /2026 | REV03 | 3 / 3 |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 474,60m² | COORDENADAS: -15.932627 , -49.605500 | Nº DO CONTRATO: 039487/2025 | Nº DA ART: 3202250289386 | |