PoE (câmeras / Wi-Fi / controle de acesso)

Dados (sem PoE)


Backbone óptico

Porta bore


## RACK 01 - LOCO 01 (SEDE)

Sala de Informática – 2º Pavimento – 102 pontos- gabinete 44U piso 600x1000mm

12FO - BACKBONE ÓPTICO (FUSÃO EM AMBOS OS DIOs)

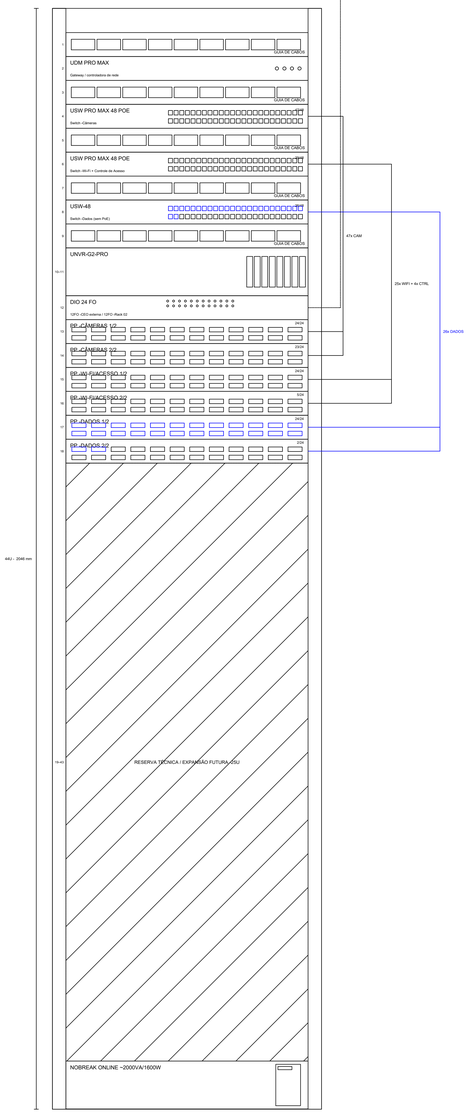


## RACK 02 - ANEXO

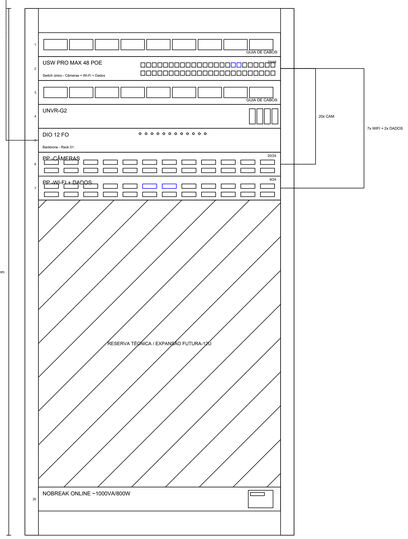


01 BAYFACE RACKS


Sem Escala

A1 ESTENDIDO 2X: 594,0x1189,0

LEGENDA:

- ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO ø1" OU CONFORME EM PLANTA
- PERFILADO 38x38x4000mm.
- ELETRODUTO FEAD ø1" OU CONFORME EM PLANTA
- ELETROCALHA 300x50mm OU CONFORME EM PLANTA
- SAÍDA DE ELETROCALHA/PERFILADO PARA ELETRODUTO
- TOMADA RJ45 - 0,30m DO PISO
- TOMADA RJ45 - 0,90m DO PISO
- TOMADA RJ45 - 2,10m DO PISO
- TOMADA RJ45 CAT. 6A INSTALADA NO TETO DA CX. 4"x2" - PARA WI-FI.
- CAIXA P/ TELEFONIA 3094/2450
- CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR
- CÂMERA DE VÍDEO IP FIXA, EM CAIXA 4"x4", NO TETO
- CAIXA 4"x4" PARA ACOMODAÇÃO DA FIAÇÃO DA CÂMERA
- INDICAÇÃO DE PRUMADA DE ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE (Ø INDICADO NA PLANTA BAIXA)
- RACK PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- CONDULETE PVC

DESENHO:

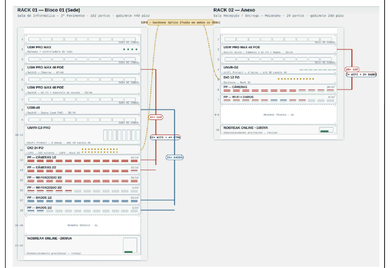


MINISTÉRIO DA CULTURA

GOVERNO DO BRASIL — DO LADO DO POVO BRASILEIRO

IPHAN — INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

PROJETO:

# CABEAMENTO ESTRUTURADO

REQUALIFICAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DO MFEC, DA ANTIGA GARAGEM E DO ANEXO AO CNFCP

ENDEREÇO:

RUA DO CATETE, Nº 179/ 181 CATETE, RIO DE JANEIRO - RJ

CONTEÚDO DAS PRANCHAS:

BAYFACE

PROPRIETÁRIO:

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

USO:

CULTURAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente

gov.br

RICARDO ALBERTO BARROS AGUADO

Data: 26/09/2024 09:07:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO AGUADO

CREA nº 111450506-6

ÁREA TERRENO:

1.412,20 m²

ÁREA CONSTRUÍDA:

1.883,00 m²

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 00 | 14/09/2026 | EMISSÃO INICIAL | RA |

FASE DO PROJETO:

PROJETO BÁSICO

REVISÃO:

00

DATA:

14/09/2026

FOLHA:

06/06