

NOTAS OBRIGATÓRIAS

1 – Este projeto foi elaborado de acordo com as prescrições estabelecidas pela NBR-5410 e complementares da ABNT, recomendações dos fabricantes dos materiais especificados.

2 – No Projeto consta instalação de luminárias de LED de 150w.

3 – Serão somente usado um tipo de luminária e estruturas para as avenidas:
– Luminária WT de 150w;

4 – A RDU de Baixa Tensão e composta por Multiplex 35mm² ou Cabo Nu com separador.

5 – A distribuição de energia na avenida se dá por rede subterranea

6 – Para conexão das luminárias na rede elétrica, será usado conectores perfurantes.

7 – Os postes da Avenida serão de metal (galvanizado) .

LEGENDA

1– LUMINARIA LED WT 150 WATTS GRAU DE PROTEÇÃO IP 66

2– NUCLEO DUPLO TUBULAR COM 40 CM DE COMPRIMENTO.

3– POSTE CIRCULAR 3 ESTAGIOS 10 METROS DE COMPRIMENTO.

4– BURACO POSTE.

5– REDE ENERGISA DE ALIMENTAÇÃO 🌐 V.

6– CABO DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS PP 2X10mm² XLPE.

7– FITA GALVANI AMARRAÇÃO DO ELETRODUTO GALVANIZADO.

8– ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1 POL.


9– CAIXA DE PASSAGEM TIPO MANILHA 30X30

10– ELETRODUTO CANAFLEX 1 POL.


11– HASTE DE ATERRAMENTO 2400MM.

Poste Energisa

PLANTA BAIXA - SISTEMA ELÉTRICO
AV. VITÓRINO PANTA - 91 LUMINÁRIAS

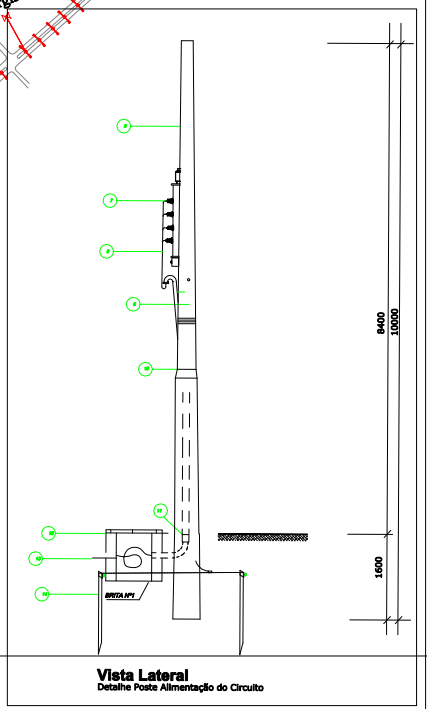

Vista Lateral
Detalhe Poste Alimentação do Circuito

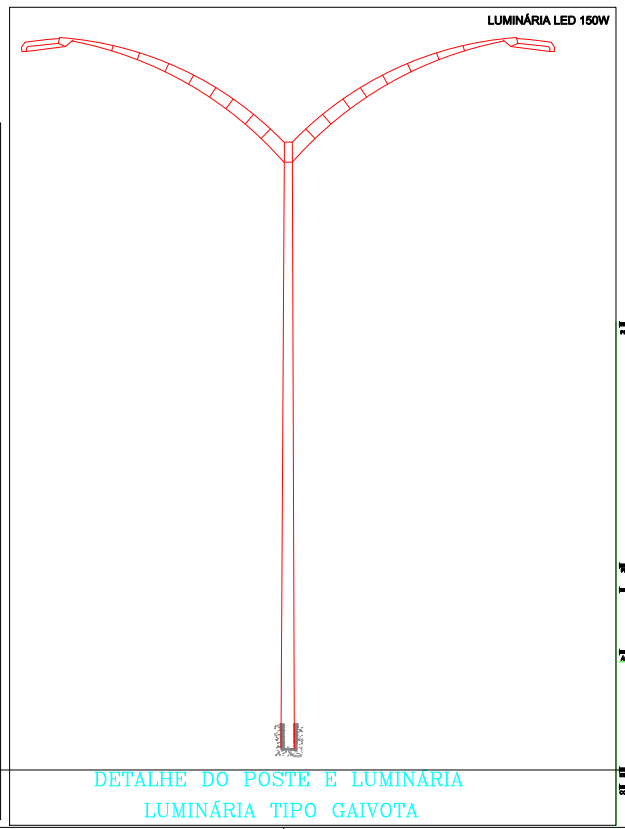

DETALHE DO POSTE E LUMINÁRIA
LUMINÁRIA TIPO GAIVOTA

PREFEITURA:
OBRA:
SOLICITADO:
PROJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FOLHA: ÚNICA
OBRA: PÚBLICO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
LOCAL: Diversas Ruas e Avenidas - Lagoa da Confusão
ÁREAS:
PROPRIETÁRIO:
CPF:
AUTOR DO PROJETO:
CREA:
ART:
AUTOR DO PROJETO:
CREA:
ART:
ART. :
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ Nº 25.351.197/0001-09
ART. :
SEQ.: REVISADAS
DATA/ EMISSÃO
CONTEÚDO
CARIMBO
CONTEÚDO: