

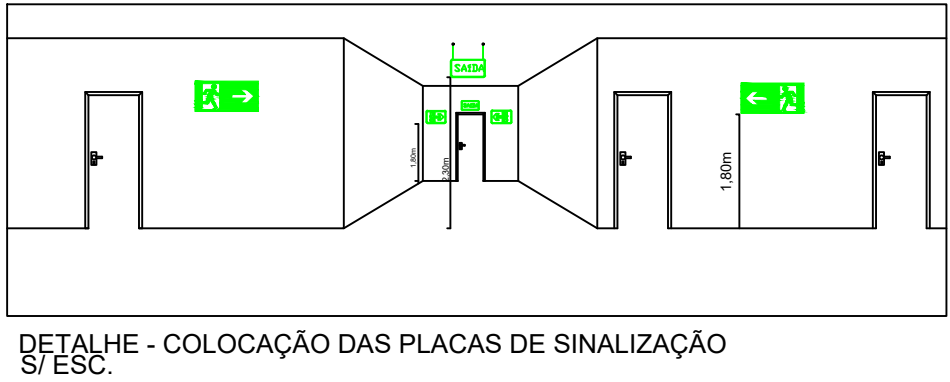
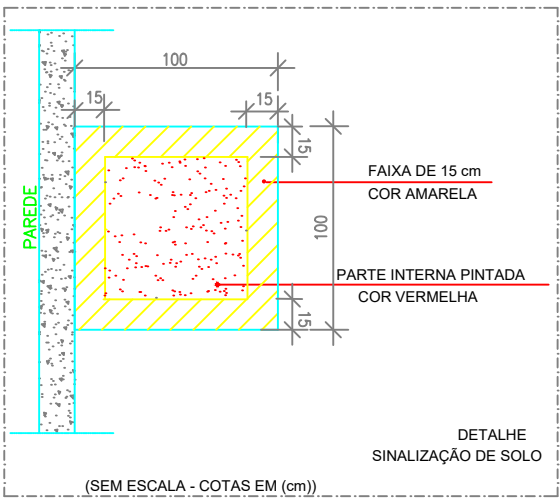
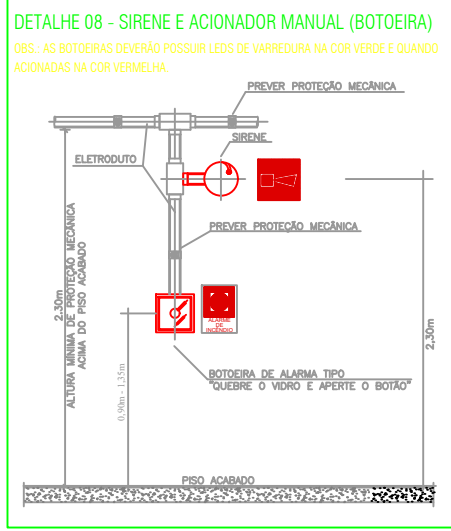
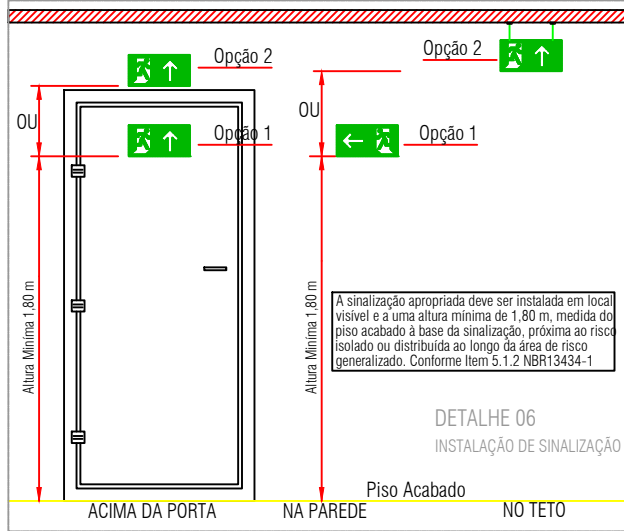


PLANTA BAIXA - ESCOLA A TEPEZINHA NASCIMENTO

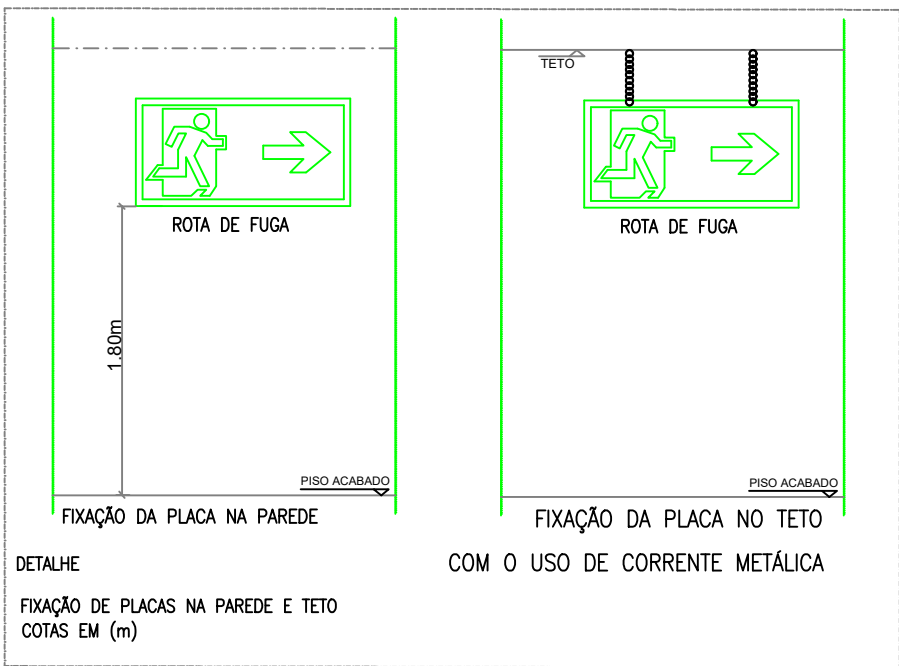

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA				
CÓDIGO E DIMENSÕES (mm)	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	QUANT.
S1 (40x60)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Símbolo: RETANGULAR Fundo: VERDE Pictograma: FOTOLUMINESCENTE	00
S2 (40x60)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		09
S3 (40x60)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		21
S12 (40x60)		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		01
ES (12x6)		EXTINTOR DE INCÊNDIO		05

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
QUANTIDADE	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
05		Extintor portátil de pó tipo ABC 6 Kg - 3A:40B:C (VER DETALHE)
26		Ponto de iluminação de emergência do tipo autônomo (ver DETALHE)
		Rota de fuga
		Saída final

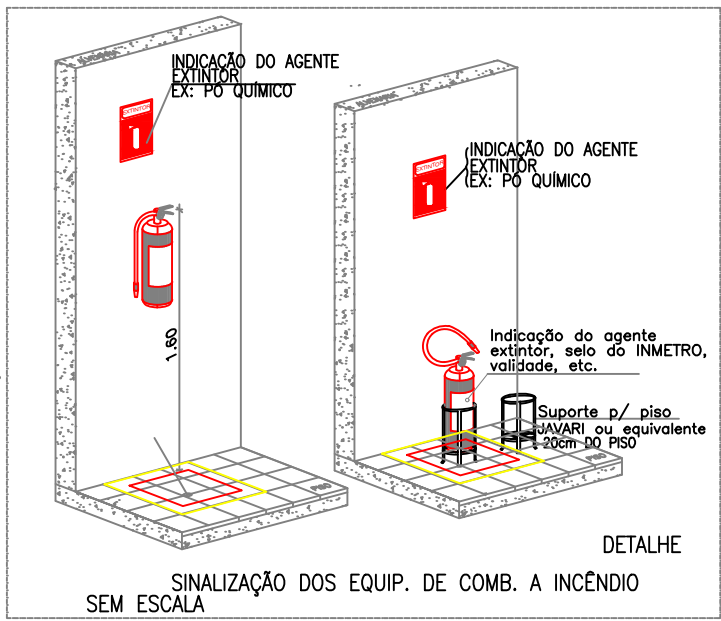

BELEM - PA



RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA-PA : 1522943390

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CNPJ: 05.121.991/0001-84

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA



Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos
Centro de Atividades Técnicas

PROTÓTIPO DE SIGAT Nº: _____ ANALISADO SOB SEGRETO 32803918

ANALISTA: _____ DATA: ____/____/____

- () Aprovação da Análise de Projeto;
- () Substituição de Projeto, Protocolo Original nº _____
- () Com Observação para Habilitar-se n.º _____
- () Modificação de Projeto por prancha, Protocolo Anterior de n.º _____

Ocupação:

ESCOLA EM GERAL

Local:

REFORMA/AMPLIAÇÃO DA EMEIF TEREZINHA NASCIMENTO SILVA
END.: RODOVIA CASTANHAL CURUÁ - KM 21
ZONA RURAL

Sistemas:

Sinalização, Iluminação, Saídas de Emergência, Extintores

CAD:

Coord. Geográficas (UTM DATUM):
Lat: 01°17'45"S
Long: 47°56'35"W

Assunto:

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E EMERGÊNCIA: PLANTA BAIXA

Risco:

BAIXO

CNAE:

9492-8/00

Escala:

INDICADA

Carga de Incêndio Específica / Predominante:

300 MJ/m²

Área Construída e Área Utilizada (m²):

1.418,13m²

Grupo/Divisão:

E-1

Data:

SETEMBRO / 2025

P. S. C. I. E.

HID/EXT

SIN/ILU

01

01