
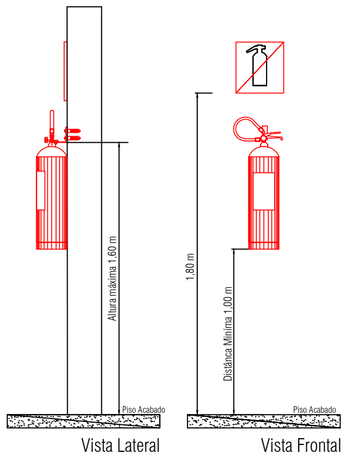


DETALHE DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

TABELA 1 – NBR 13434–2 – DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
ESC.: S/E

SINAL	FORMA GEOMETRICA	COTA (mm)	DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30
PROIBIÇÃO		D	101	151	202	252	303	353	404	454	505	606	706	757
ALERTA		L	136	204	272	340	408	476	544	612	680	816	951	1019
ORIENTAÇÃO SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS		L	89	134	179	224	268	313	358	402	447	537	626	671
		H (L=2H)	63	95	126	158	190	221	253	285	316	379	443	474

1) AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MINIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS

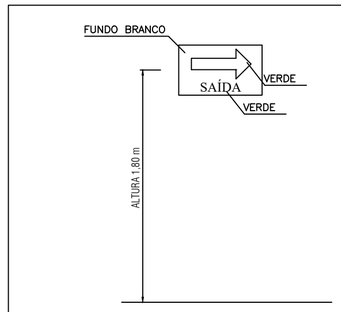

OBSERVAÇÕES

1 – A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:


1.1– SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 – AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.


3 – A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.

4 – A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.


SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA

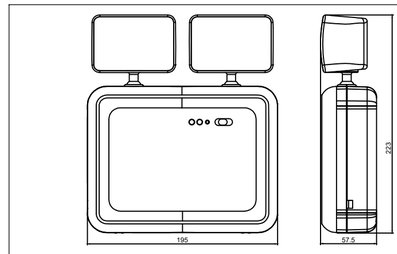


Detalhe da luminária de emergencia
1200 lumens
sem escala

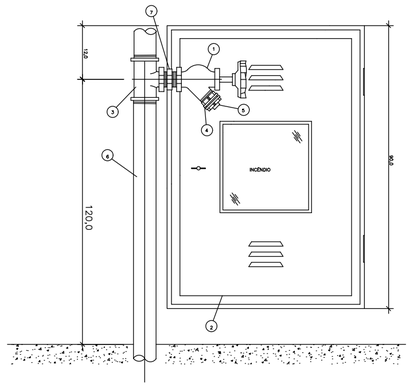


DETALHE HP PAREDE

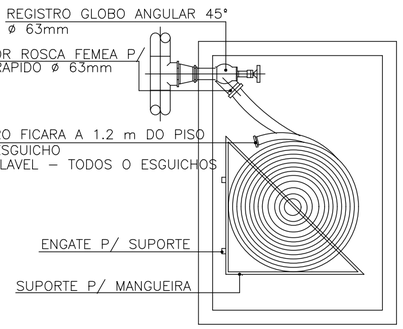


DETALHE HP PAREDE
VISTA INTERNA

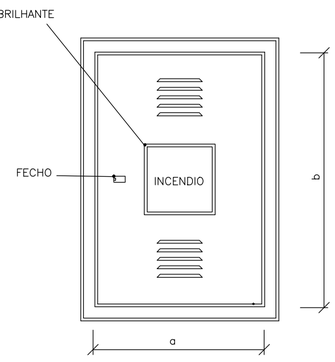

DETALHE HP PAREDE
VISTA FRONTAL

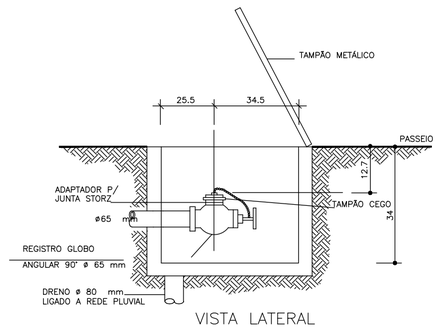


VISTA LATERAL

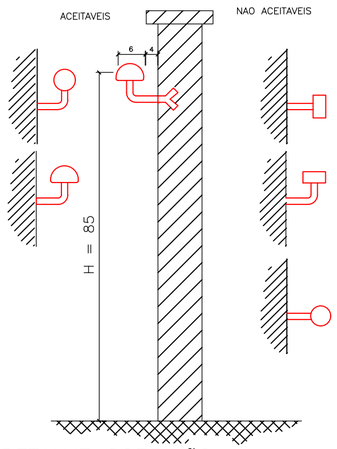

DETALHE CORRIMÃO
SEM ESCALA


SENDO 80 < H < 92cm
ACIMA DO NIVEL DA
SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU

N	DESCRICAO
1	VALVULA ANGULAR 45 ø2 1/2"
2	ARMARIO DE SOBREPOR PARA MANGUEIRAS
3	TE DE REDUCAO (OU NAO) DE COBRE, ROSCA BSP CL10, ø CONFORME PROJETO
4	ADAPTADOR STORZ ROSCA FÊMEA ø2 1/2"
5	TAMPAO STORZ FORJADO ø2 1/2"
6	TUBO DE COBRE CLASSE A, ø CONFORME PROJETO
7	NIPLE DUPLO DE COBRE, ROSCA BSP, ø CONFORME PROJETO

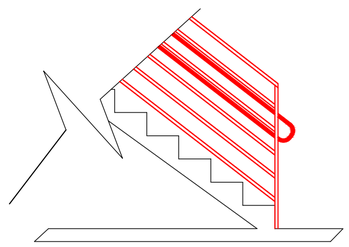


Detalhe do Guarda-corpo
sem escala

A altura mínima do guarda corpo, medida entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de 1,10 metros.




VISTA SUPERIOR



conforme NBR 10898/1999 e NT 13

Detalhe de Iluminação de emergência
sem escala


MANGUEIRA	a	b	QTDE
15	50	80	00
20	60	90	00
25	70	80	00
2x15	80	90	05

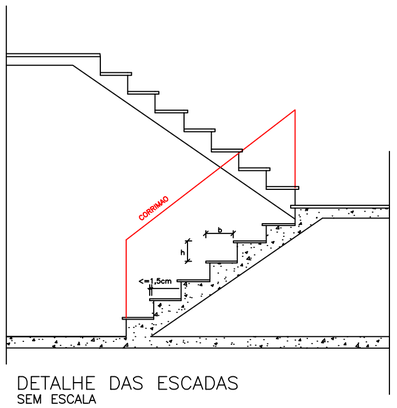


DETALHE DAS ESCADAS
SEM ESCALA

FORMULA PARA CALCULO
63 cm < (2h+b) < 64 cm
SENDO: 16 cm < h < 18 cm

HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
SEM ESCALA

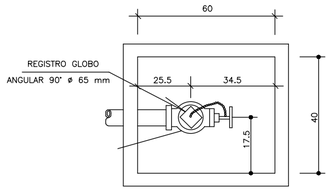

PLANTA BAIXA



VISTA SUPERIOR

ALPHA engenharia
(27) 99522 - 5897 alphaengeharia79@gmail.com

gov.br
Documento assinado digitalmente
JANDER APARECIDO CARPINETE LIMA
Data: 27/08/2026 09:48:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁREA DE RISCO TOTAL	CONTEÚDO	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO	FOLHA
11.527,13 m²	Indicado em cada planta.	1148-001-005	10/10

ENDEREÇO: Rua Pedro Minete, 850, Polentão, São Rafael, Venda Nova do Imigrante-ES

PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CNPJ: 31.723.497/0001-08

OCUPAÇÃO	
FESTA DA POLENTA: F-6	
ESCALA:	1:100
DESENHO:	BRUNO KOBI
DATA:	18/05/2026
REVISÃO:	18/05/2026
PAVIMENTOS	TERREO

AUTOR DO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

JANDER APARECIDO CARPINETE LIMA
CREA nº: MG-154550/D