




PLANTA BAIXA - HIDRÁULICO
A: 12,50m²
Esc.: 1/50

Legenda	
	Alimentador Predial
	Ponto de Distribuição
	Registro bruto gaveta PVC soldável
	Pontos subida/coluna de alimentação



Legenda de condutos	
	Água fria

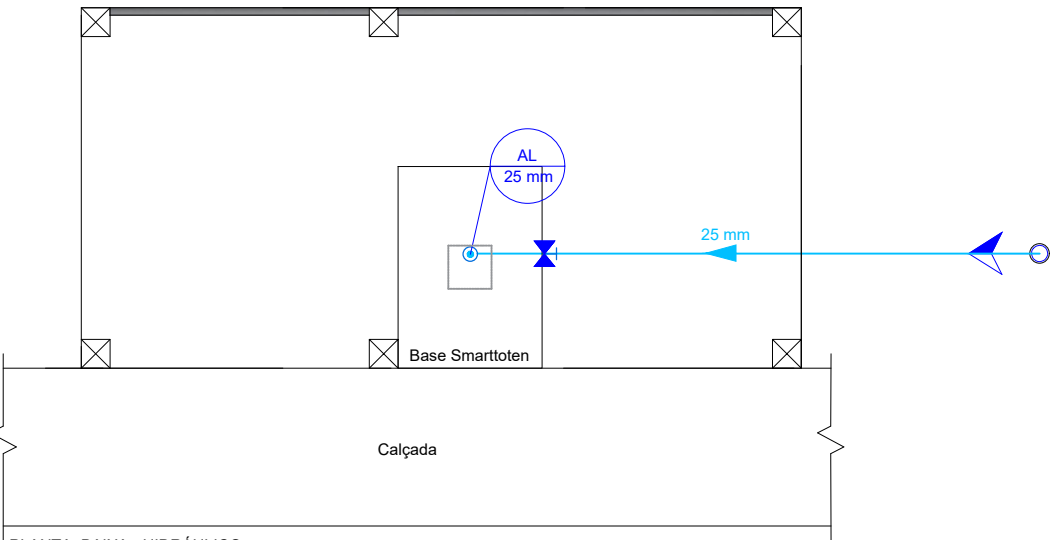

ESQUEMA BASE SMARTTOTEN

*Os pontos devem estar centralizados e agrupados em um espaço de 30cmx30cm

- 01- Canos de esgoto (frente do equipamento)
- Dois canos de esgoto 50 milímetros.
- 02- Entrada de energia.
- Cabo PP 2 vias de 4 milímetros.
- 03- Cabo para aterramento.
- Cabo 6 milímetros para aterramento com haste batida fora da base.
- 04- Cano para entrada de água.
- Cano 25 milímetros (deixar o registro fora da base para ligar e desligar).

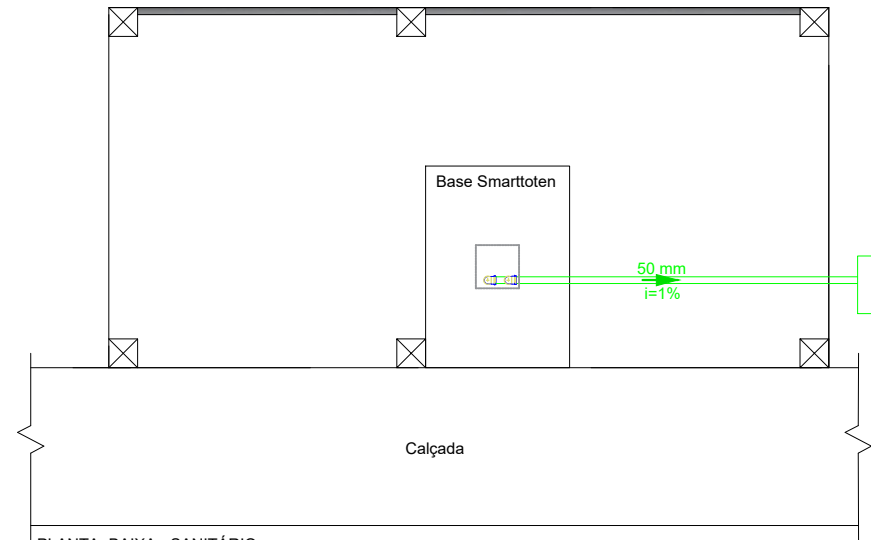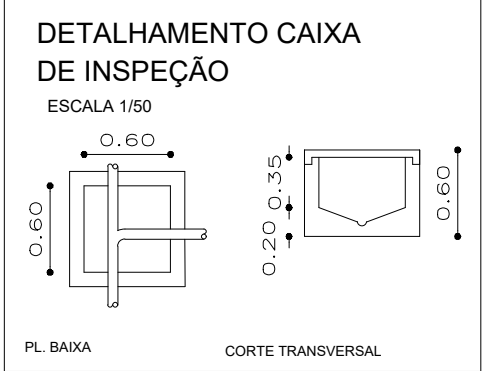

PLANTA BAIXA - SANITÁRIO
A: 12,50m²
Esc.: 1/50

Legenda de condutos	
	Esgoto

Legenda	
	Descidas esgoto 50mm

TISCOSKI
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ILHAS DE HIDRATAÇÃO
Morro da Fumaça/SC

CONTEÚDO
–PLANTA BAIXA
–DETALHES

PRANCHA:
01/01

PROPRIETÁRIO:

MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ 83.000.323/0001–02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CREA–SC 187117–2

ESCALA
INDICADA

DESENHO
AMANDA

ÁREA TOTAL
55,00m²

DATA
ABRIL/2026